

ПРАВИЛА

КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ

ЧАСТЬ VI ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

НД № 2-020201-019



Санкт-Петербург
2022

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ

Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок (ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП) Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр) утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу 1 июля 2022 г.

Настоящее издание Правил составлено на основе издания 2018 года с учетом изменений и дополнений, подготовленных к моменту переиздания.

Правила устанавливают требования, специфичные для ПБУ и МСП, учитывают рекомендации Кодекса постройки и оборудования плавучих буровых установок (Кодекс ПБУ), принятого Ассамблеей ИМО 2 декабря 2009 г. (резолюция ИМО А.1023(26)).

В Правилах учтены процедурные требования, унифицированные требования, унифицированные интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) и соответствующие резолюции Международной морской организации (ИМО).

Правила состоят из следующих частей:

часть I «Классификация»;

часть II «Корпус»;

часть III «Устройства, оборудование и снабжение ПБУ/МСП»;

часть IV «Остойчивость»;

часть V «Деление на отсеки»;

часть VI «Противопожарная защита»;

часть VII «Механические установки и механизмы»;

часть VIII «Системы и трубопроводы»;

часть IX «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением»;

часть X «Электрическое оборудование»;

часть XI «Холодильные установки»;

часть XII «Материалы»;

часть XIII «Сварка»;

часть XIV «Автоматизация»;

часть XV «Оценка безопасности ПБУ/МСП»;

часть XVI «Сигнальные средства»;

часть XVII «Спасательные средства»;

часть XVIII «Радиооборудование»;

часть XIX «Навигационное оборудование»;

часть XX «Оборудование по предотвращению загрязнения».

Настоящие Правила дополняют Правила классификации и постройки морских судов и Правила по оборудованию морских судов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

(изменения сугубо редакционного характера в Перечень не включаются)

Для данной версии нет изменений для включения в Перечень.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок (ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП)¹ распространяются на конструктивные элементы противопожарной защиты ПБУ/МСП, системы пожаротушения и пожарной сигнализации, а также на противопожарное оборудование и снабжение. Кроме требований настоящей части на ПБУ/МСП распространяются все применимые требования части VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов².

1.1.1.1 Конструкция, меры и устройства противопожарной защиты могут отличаться от требований настоящей части при условии, что конструкция, меры и устройства отвечают целям противопожарной защиты и функциональным требованиям. Если конструкция, меры и устройства противопожарной защиты отличаются от требований настоящей части, то технический анализ, оценка и одобрение этих альтернативных конструкций, мер и устройств должны быть выполнены в соответствии с 1.7 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

1.1.2 Требования противопожарной защиты к элементам конструкции ПБУ/МСП, механизмам, их деталям, электрическому оборудованию, системам и трубопроводам, устройствам, хранилищам жидкого топлива и масла, конструкции и расположению котлов, холодильным установкам, помещениям и т.п. изложены в соответствующих частях Правил ПБУ/МСП.

1.1.3 Специальное оборудование и снабжение (системы пожаротушения и сигнализации, установки пожаротушения, предметы переносного противопожарного снабжения и т.п.), предназначенное для предотвращения и борьбы с пожаром в зоне бурения и технологической зоне, не оговоренное настоящей частью, должно отвечать их требованиям в объеме, согласованном с Регистром в каждом конкретном случае.

Необходимость установки такого оборудования и его характеристики определяет заказчик с учетом наличия и числа на ПБУ/МСП специальных аварийно-спасательных партий и нахождения в акватории ПБУ/МСП судов со знаком **FF** в символе класса.

Объем технического наблюдения Регистра за указанным оборудованием и снабжением определяет заказчик и согласовывает с Регистром.

1.1.4 Размещение бурового и технологического оборудования, а также технические решения, связанные с обеспечением безопасного бурения и эксплуатации скважин, сбора, хранения, подготовки и транспортирования продукции скважин, должны соответствовать требованиям компетентных государственных органов надзора за безопасностью в нефтяной и газовой промышленности.

¹ В дальнейшем — Правила ПБУ/МСП.

² В дальнейшем — Правила классификации.

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии Правил ПБУ/МСП, указаны в Общих положениях о классификационной и иной деятельности и части I «Классификация» Правил ПБУ/МСП. Определения и пояснения, относящиеся к противопожарной защите, указаны в 1.2 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

1.2.2 В настоящей части, если не предусмотрено иное, приняты следующие определения.

Автономный дыхательный аппарат типа PDR (pressure-demand respirator) — аппарат, в котором регулятор давления и клапан выдоха поддерживают в маске избыточное давление, за исключением случаев работы при высокой частоте дыхания. Если в аппарате типа PDR происходят утечки, регулятор давления обеспечивает поступление чистого воздуха в маску, предотвращая попадание загрязненного воздуха.

Автономный дыхательный аппарат типа PPR (positive-pressure respirator) — аппарат, который поддерживает избыточное давление в лицевой маске в процессе дыхания (вдоха и выдоха).

Взрывоопасные зоны и пространства — см. 2.9 части X «Электрическое оборудование».

Жилые помещения — общественные помещения, каюты, кабинеты, госпитали, коридоры, туалеты, кинозалы, комнаты для игр и развлечений, буфеты, не содержащие оборудования для приготовления пищи и другие подобные помещения. Общественные помещения — части жилых помещений, которые используются как залы, столовые, салоны и подобные постоянно выгороженные помещения.

ИКАО — Международная организация гражданской авиации.

МКМПОГ — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов, принятый резолюцией ИМО MSC.122(75) с поправками, внесенными резолюциями ИМО MSC.157(78), MSC.205(81), MSC.262(84), MSC.294(87), MSC.328(90), MSC.372(93), MSC.406(96), MSC.442(99).

Кодекс постройки и оборудования плавучих буровых установок — Кодекс постройки и оборудования плавучих буровых установок, 2009 (2009 MODU Code), принятый резолюцией ИМО A.1023(26).

Конструкции типа Н — конструкции, образованные переборками и палубами, которые должны быть:

изготовлены из стали или из другого равноценного материала;

достаточно жесткими;

изготовлены так, чтобы предотвратить прохождение через них дыма и пламени в течение 120 мин стандартного испытания огнестойкости;

изолированы негорючими материалами или равноценными огнезащитными составами так, чтобы средняя и максимальная (в любой точке) температура на стороне, противоположной огневому воздействию, не повышалась по сравнению с первоначальной температурой более чем на 140 °С и 180 °С соответственно.

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается соблюдение указанного перепада температур в процессе стандартного испытания огнестойкости, конструкциям присваиваются следующие обозначения: Н-120 — в течение 120 мин; Н-60 — в течение 60 мин; Н-0 — в течение 0 мин.

Конструкции испытываются на огнестойкость по методике, изложенной в части 3 приложения 1 Кодекса процедур огневых испытаний, с учетом, что изменение температуры нагрева печи должно осуществляться в соответствии с кривой зависимости температуры от времени при углеводородном горении, определенной в национальных

или международных стандартах (таких как BS EN 1363-2: 1999; ASTM 1529-14; ISO/DIS 20902-1).

Машинные помещения категории А и прочие машинные помещения — см. 1.2 части VII «Механические установки» Правил классификации.

Нижний предел воспламеняемости — минимальная концентрация нефтяных газов и паров в воздухе, способная воспламениться от источника зажигания с последующим распространением горения по смеси.

Обслуживающий персонал — лица, для целей настоящей части, постоянно или временно находящиеся на ПБУ/МСП в связи с ее назначением или по причине специальных работ, производимых на ПБУ/МСП.

Опасные грузы — вещества, материалы и изделия, охватываемые МКМПОГ.

Опасные зоны — зоны ПБУ/МСП, в которых ввиду возможного наличия воспламеняющейся атмосферы, возникающей вследствие проведения буровых работ, применение механического или электрического оборудования без надлежащего учета особенностей его эксплуатации может привести к пожару или взрыву.

Помещения технологического оборудования — помещения, в которых расположено оборудование, предназначенное для сбора, хранения, подготовки и транспортирования продукции скважин.

Посты управления — помещения, в которых находится радиооборудование или главное навигационное оборудование, или аварийный источник электроэнергии, или в которых сосредоточены средства управления системами динамического позиционирования, сигнализации обнаружения пожара, системой пожаротушения, обслуживающей различные помещения.

В случае ПБУ со стабилизирующими колоннами центральный пост управления балластной системой является постом управления.

Служебные помещения — камбузы, хлебопекарни, буфетные, содержащие оборудование для приготовления горячей пищи, кладовые, мастерские, не являющиеся частью машинных помещений, и другие подобные помещения.

Технологическая зона — часть МСП, в которой находится оборудование, предназначенное для эксплуатации скважин и связанных с этим процессов сбора, хранения, подготовки и транспортирования продукции скважин с МСП.

1.3 ПЛАНЫ ПОЖАРНЫЕ

1.3.1 В центральном посту управления или на видных местах в коридорах и вестибюлях должны быть постоянно вывешены планы общего расположения МСП/ПБУ, на которых для каждой палубы должны быть четко показаны:

- .1 размещение постов управления;
- .2 расположение огнестойких и огнезадерживающих конструкций;
- .3 помещения, оборудованные системой сигнализации обнаружения пожара;
- .4 помещения, защищаемые стационарными системами пожаротушения, с указанием места расположения приборов и арматуры для управления их работой, а также расположения пожарных кранов;
- .5 размещение средств противопожарного снабжения;
- .6 средства доступа в различные помещения и на палубы с указанием путей эвакуации, коридоров и дверей;
- .7 система вентиляции, включая расположение заслонок и постов управления вентиляторами, а также опознавательных номеров вентиляторов;
- .8 места расположения документов, указанных в [1.3.6](#);
- .9 расположение постов аварийного отключения (двигателей, насосов топлива и т.п.);
- .10 расположение постов управления противовыбросовым оборудованием;
- .11 расположение мест аварийного сбора и спасательных средств.

1.3.2 По одному сброшюрованному комплекту планов с указанными в [1.3.1](#) сведениями должно иметься у каждого лица командного состава, и один экземпляр должен постоянно находиться в легкодоступном месте.

1.3.3 Комплект планов, защищенный от воздействия внешней среды, должен постоянно находиться в брызгозащищенном укрытии, расположенном снаружи надстройки с жилыми помещениями, окрашенным в красный цвет и обозначенным специальным знаком (см. [рис. 1.3.3-1](#)).

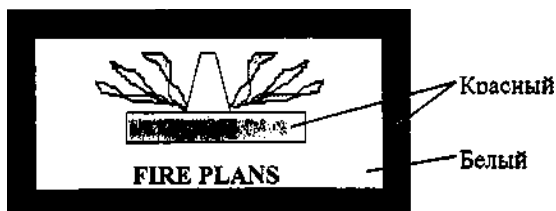


Рис. 1.3.3-1

Укрытие должно легко открываться, быть легкодоступным для аварийных партий, располагаться на видном месте с хорошей освещенностью, где по возможности имеется также аварийное освещение.

Укрытие не должно располагаться во взрывоопасной зоне, а также на переборках надстроек, обращенных в сторону взрывоопасной зоны, и на примыкающих к ним боковых переборках.

Если укрытие не находится непосредственно у мест высадки аварийных партий, должны быть предусмотрены специальные знаки (см. [рис. 1.3.3-2](#)), указывающие путь к нему.

Размеры знаков должны быть не менее 300 × 400 мм.

Знаки должны располагаться на одном уровне, а расстояние между ними не должно превышать 50 м.

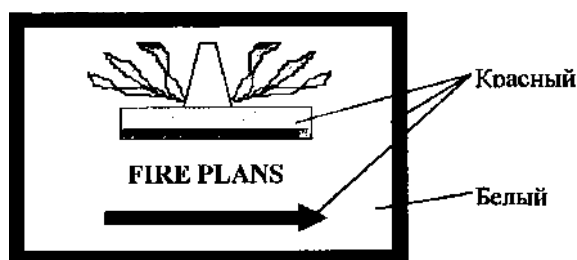


Рис. 1.3.3-2

1.3.4 Планы и брошюры должны составляться на государственном языке и должны содержать перевод на английский язык, при этом условные обозначения элементов, перечисленных в [1.3.1](#), должны соответствовать резолюции ИМО А.952(23) «Графические символы, относящиеся к судовым схемам противопожарной защиты» с учетом поправок, внесенных резолюцией ИМО А.1116(30).

Для МСП, эксплуатируемых на российском континентальном шельфе, перевод на английский язык не требуется.

Графические символы должны быть изображены в цвете.

1.3.5 Планы и брошюры должны постоянно обновляться, и любые изменения в противопожарной защите ПБУ/МСП должны вноситься в них в кратчайшие сроки.

1.3.6 В отдельной папке, хранящейся в легкодоступном месте должны находиться инструкции по техническому обслуживанию, ремонту, проверкам и использованию всех имеемых на ПБУ/МСП систем, установок, средств тушения и локализации пожара, противопожарного снабжения в соответствии с требованиями резолюции ИМО А. 1023(26). Программа технического обслуживания может быть выполнена в электронном виде. Техническое обслуживание, испытания и проверки должны выполняться в соответствии с требованиями циркуляра ИМО MSC/Circ.850.

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Требования к конструктивной противопожарной защите МСП.

2.1.1.1 Для выполнения мер конструктивной противопожарной защиты должны применяться все применимые требования 2.1 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

2.1.1.2 Корпус, надстройки, конструктивные переборки и палубы должны быть изготовлены из стали.

В зависимости от назначения, размеров и расположения помещений на МСП Регистр может допустить применение иных материалов.

2.1.1.2.1 Корпус, надстройки, конструктивные переборки, палубы и рубки должны быть изготовлены из стали или равноценного материала.

2.1.1.2.2 Элементы конструктивной противопожарной защиты, материалы и изделия МСП должны быть испытаны в соответствии с Кодексом процедур огневых испытаний, оценены и одобрены Регистром.

2.1.1.3 Надстройка МСП, если ее длина превышает 50 м и число обслуживающего персонала более 100 человек, в районе расположения жилых и служебных помещений должна быть разделена на главные вертикальные зоны перекрытиями типа А-60. Количество уступов и выступов (реcessов) должно быть минимальным, а там, где они необходимы, они также должны быть выполнены перекрытиями типа А-60. Если с одной стороны перекрытия имеется помещение категорий (8), (9), перечисленных в [2.1.1.8.2](#), тип огнестойкости может быть снижен до А-0.

Переборки, образующие главные вертикальные зоны, должны простираться от палубы до палубы и до обшивки надстройки или других ограничивающих конструкций.

Если главная вертикальная зона разделена горизонтальными перекрытиями типа А на горизонтальные зоны с тем, чтобы обеспечить надлежащую преграду между зонами МСП, защищенными и не защищенными спринклерной системой, такие перекрытия должны быть доведены до ближайших переборок главных вертикальных зон и до наружных ограничивающих конструкций МСП и изолированы в соответствии с величинами изоляции и огнестойкости, указанными в [табл. 2.1.1.8-2](#).

2.1.1.4 Все переборки в жилых и служебных помещениях, на которые не распространяется требование, чтобы они были перекрытиями типа А, должны быть по меньшей мере перекрытиями типа В и С, как это указано [табл. 2.1.1.8-1](#).

2.1.1.5 Все переборки коридоров, на которые не распространяется требование, чтобы они были типа А, должны быть типа В и должны простираться от палубы до палубы, за исключением следующего:

.1 когда с обеих сторон переборки установлены непрерывные подволоки или зашивки типа В, часть переборки за непрерывным подволоком или зашивкой должна быть из материала, который по толщине и составу допускается для изготовления перекрытий типа В, но который должен отвечать стандартам огнестойкости типа В лишь в той мере, в какой это является целесообразным и практически возможным;

.2 когда МСП защищена автоматической спринклерной системой, переборки коридоров из материалов типа В могут заканчиваться у подволока коридора при условии, что такой подволок изготовлен из материала, который по толщине и составу допускается для изготовления перекрытий типа В. Такие переборки и подволоки должны отвечать стандартам огнестойкости типа В лишь в той мере, в какой это является целесообразным и практически возможным. Все двери и рамы в таких переборках должны быть изготовлены из негорючих материалов и установлены так, чтобы обеспечить достаточную огнестойкость.

2.1.1.6 Все переборки, в отношении которых требуется, чтобы они были перекрытиями типа А, должны простираться от палубы до палубы и до обшивки надстройки или иных ограничивающих конструкций.

2.1.1.7 Все переборки, в отношении которых требуется, чтобы они были перекрытиями типа В, за исключением переборок коридоров, предусмотренных в [2.1.1.5](#), должны простираться от палубы до палубы и до обшивки надстройки или других ограничивающих конструкций, однако, если с обеих сторон переборки установлены непрерывные подволоки и зашивки класса В по крайней мере такой же огнестойкости, как переборка, то в этом случае переборка может оканчиваться у непрерывного подволока или зашивки.

2.1.1.8 На МСП минимальная огнестойкость переборок и палуб, разделяющих смежные помещения, должна соответствовать данным [табл. 2.1.1.8-1](#) и [2.1.1.8-2](#). При пользовании указанными таблицами необходимо руководствоваться следующими требованиями:

Таблица 2.1.1.8-1

Переборки, которые не ограничивают главные вертикальные и горизонтальные зоны

Помещения	Категории помещений	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Посты управления	(1)	A-0 ¹	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-15	A-0	A-0	A-60	A-15	A-60	A-60	A-60/H-60 ²	A-60
Трапы и лифты	(2)		A-0 ¹	A-0	A-0	*	A-0	A-15	A-0 ³	A-0	A-60	A-15	A-30	A-15	N.A.	A-60
Коридоры	(3)			C ⁴	A-60	*	B-0 ⁴	B-0 ⁴	B-0 ⁴	A-0	A-60	A-0	A-15	A-15	N.A.	A-60
Места сбора для эвакуации и внешние пути эвакуации	(4)					*	A-60 ⁵	A-60	A-0	A-0	A-60 ⁵	A-60 ⁵	A-60 ⁵	A-60 ⁵	A-60/H-60 ²	A-60
Открытые палубы	(5)					—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Жилые помещения	(6)						C ⁴	B-0 ⁴	C ⁴	A-0	A-60	A-0	A-15	N.A.	A-60/H-60 ²	N.A.
Служебные помещения (низкая пожароопасность)	(7)							C ⁴	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	A-60	A-60
Санитарные и подобные им помещения	(8)								C ⁴	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	N.A.	A-0
Цистерны и пустые пространства	(9)									A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Машинные помещения категории А	(10)										A-60	A-0 ¹	A-0	A-60	A-60	A-60
Прочие машинные помещения	(11)											A-0 ¹	A-0	A-60	A-60	A-60
Служебные помещения (высокая пожароопасность)	(12)												A-0 ¹	A-30	A-60	A-60
Хранилища нефти	(13)													A-0 ¹	A-60	A-0
Технологическая зона	(14)														A-0 ¹	A-0
Опасные зоны	(15)															—

¹ Если помещения используются для одной цели, перекрытия между ними могут не устанавливаться.
² См. [2.1.4.1](#).
³ Если туалеты полностью расположены в выгородках трапов, огнестойкость переборки туалета в пределах выгородки трапа может быть типа В.
⁴ Если перекрытия являются перекрытиями главных противопожарных вертикальных зон, требуемых в [2.1.1.3](#), то они должны быть типа А-60.
⁵ Огнестойкость борта МСП выше ватерлинии, огнестойкость наружной стенки надстроек, расположенных ниже мест посадки в спасательные плоты и слипов для эвакуации, и примыкающих к ним районов, может быть снижена до типа А-30.

П р и м е ч а н и я : 1. Если из-за содержимого и назначения помещения возникают сомнения относительно определения его категории, то оно должно рассматриваться как помещение той категории, к которой предъявляются более высокие требования в отношении огнестойкости ограничивающих конструкций.
 2. Если в таблице поставлен прочерк, то никаких специальных требований к материалу и огнестойкости ограничивающих конструкций не предъявляется.
 3. N.A. означает, что смежное расположение помещений не приемлемо.
 4. Знак * означает, что перекрытия должны быть изготовлены из стали, однако они могут не быть перекрытиями типа А. Места прохода через эти перекрытия кабелей, трубопроводов и т.п. должны быть оборудованы уплотнениями одобренного типа.

Таблица 2.1.1.8-2

**Палубы, которые не образуют уступов в главных вертикальных зонах и не ограничивают
горизонтальные зоны**

Помещения	Категории помещений	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Посты управления	(1)	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-15	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-60	N.A.	N.A.	N.A.
Трапы и лифты	(2)	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-30	A-0	N.A.	A-0
Коридоры	(3)	A-15	A-0	*	A-60	*	*	*	A-0	A-0	A-60	A-15	A-30	N.A.	N.A.	N.A.
Места сбора для эвакуации и внешние пути эвакуации	(4)	A-0	A-0	A-0	A-0	—	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	N.A.	N.A.	N.A.
Открытые палубы	(5)	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	—	—	—
Жилые помещения	(6)	A-60	A-15	A-0	A-60	*	*	*	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	N.A.	N.A.	N.A.
Служебные помещения (низкая пожароопасность)	(7)	A-60	A-30	A-15	A-60	*	A-15	*	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Санитарные и подобные им помещения	(8)	A-0	A-0	*	A-0	*	*	*	*	A-0	A-0	A-0	A-0	N.A.	N.A.	N.A.
Цистерны и пустые пространства	(9)	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Машинные помещения категории А	(10)	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60	A-60	A-0	A-0	*	A-30	A-60	A-30	A-60	A-30
Прочие машинные помещения	(11)	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-30	A-30	A-60	A-30
Служебные помещения (высокая пожароопасность)	(12)	A-60	A-30	A-15	A-60	*	A-15	A-30	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0 ¹	N.A.	A-0	A-0
Хранилища нефти	(13)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-30	*	A-0	N.A.
Технологическая зона	(14)	N.A.	A-60	A-60	N.A.	A-0	N.A.	N.A.	A-0	A-0	N.A.	N.A.	A-60	N.A.	A-0	A-0
Опасные зоны	(15)	A-60	A-60	A-60	A-60	—	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	N.A.	A-0	—

¹ См. [сноску 1 к табл. 2.1.1.8-1](#).

Примечание. См. [примечания к табл. 2.1.1.8-1](#).

.1 таблицы применяются соответственно к переборкам и палубам, разделяющим смежные помещения;

.2 для определения соответствующих стандартов огнестойкости, применяемых к перекрытиям между смежными помещениями, такие помещения в зависимости от их пожароопасности подразделяются на 15 категорий, приводимых ниже. Название каждой категории является скорее типовым, чем ограничивающим.

(1) Посты управления:

помещения, в которых расположены аварийные источники электроэнергии и освещения;

помещения, в которых расположено радиооборудование;

станции пожаротушения, посты управления системами пожаротушения и посты сигнализации обнаружения пожара;

центральный пост управления главными механизмами, если он находится за пределами помещения, в котором расположены эти механизмы;

помещения, в которых расположена централизованная система оповещения о пожаре;

помещения, в которых расположены центральный пост и оборудование аварийной громкоговорящей связи.

(2) Трапы и лифты:
внутренние трапы, лифты и эскалаторы и их выгородки;
трап или лифт, который выгорожен только в одном междупалубном пространстве, должен рассматриваться как часть помещения, от которого он не отделен противопожарной дверью.

(3) Коридоры:

коридоры и вестибюли.

(4) Места сбора для эвакуации и внешние пути эвакуации:

места размещения спасательных шлюпок и плотов;

открытые участки палуб и закрытые палубы, образующие места посадки в спасательные шлюпки и плоты и места их спуска;

внешние и внутренние места сбора;

внешние трапы и открытые палубы, используемые как пути эвакуации;

борт МСП до ватерлинии и борта надстроек, расположенные ниже районов мест посадки в спасательные плоты и слипов для эвакуации и примыкающие к ним районы.

(5) Открытые палубы:

открытые пространства (пространства вне надстроек), исключая зону бурения и технологическую зону, и несмежные с этими зонами.

(6) Жилые помещения:

помещения, определение которых дано в [1.2.2](#), за исключением коридоров.

(7) Служебные помещения (низкая пожароопасность):

шкафы и кладовые, не имеющие условий для хранения воспламеняющихся жидкостей; сушильные помещения;

мастерские, не являющиеся частью машинных помещений.

(8) Санитарные и подобные им помещения:

общественные санитарные помещения, прачечные, душевые, туалеты и т. д.

(9) Цистерны и пустые пространства:

встроенные водяные цистерны;

пустые пространства и коффердамы;

туннели трубопроводов забортной воды;

закрытые проходы и шахты, обслуживающие перечисленные выше помещения.

(10) Машинные помещения категории А: помещения, определение которых дано в [1.2.2](#).

(11) Прочие машинные помещения:

помещения, определение которых дано в [1.2.2](#), за исключением машинных помещений категории А;

цистерны для жидкого топлива и других нефтепродуктов (если они установлены в отдельном помещении, в котором нет механизмов);

туннели топливных и технологических трубопроводов;

закрытые проходы и шахты, обслуживающие перечисленные выше помещения.

(12) Служебные помещения (высокая пожароопасность):

камбузы, буфетные, содержащие оборудование для приготовления горячей пищи;

кладовые для хранения воспламеняющихся жидкостей (включая краски, медикаменты и т.д.);

лаборатории, в которых хранятся воспламеняющиеся жидкости.

(13) Хранилища нефти:

цистерны и другие емкости, предназначенные для хранения нефти, в том числе сливные цистерны.

(14) Технологическая зона:

зона, определение которой дано в [1.2.2](#).

(15) Опасные зоны:

зоны, определение которых дано в [1.2.2](#).

2.1.2 Требования к конструктивной противопожарной защите ПБУ.

2.1.2.1 Для выполнения мер конструктивной противопожарной защиты должны применяться все применимые требования 2.1 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

2.1.2.1.1 Элементы конструктивной противопожарной защиты, материалы и изделия ПБУ должны быть испытаны в соответствии с Кодексом процедур огневых испытаний, оценены и одобрены Регистром.

2.1.2.2 Для конструктивной противопожарной защиты жилых и служебных помещений ПБУ должен применяться способ 1С, изложенный в 2.3 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

2.1.2.3 На ПБУ минимальная огнестойкость переборок и палуб, разделяющих смежные помещения, должна соответствовать данным [табл. 2.1.2.3-1](#) и [2.1.2.3-2](#). При пользовании указанными таблицами необходимо руководствоваться следующими требованиями:

.1 таблицы применяются соответственно к переборкам и палубам, разделяющим смежные помещения;

.2 для определения соответствующих стандартов огнестойкости, применяемых к перекрытиям между смежными помещениями, такие помещения в зависимости от их пожароопасности подразделяются на 11 категорий, приводимых ниже. Название каждой категории является скорее типовым, чем ограничивающим.

Таблица 2.1.2.3-1

Огнестойкость переборок, разделяющих смежные помещения

Помещения	Категории помещений	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Посты управления	(1)	A-0 ¹	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60 ²	A-60	*	A-0
Коридоры	(2)		C	B-0	B-0 A-0 ³	B-0	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	B-0
Жилые помещения	(3)			C	B-0 A-0 ³	B-0	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	C
Межпалубные сообщения	(4)				B-0 A-0 ³	B-0 A-0 ³	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	B-0 A-0 ³
Служебные помещения (низкая пожароопасность)	(5)					C	A-60	A-0	A-0	A-0	*	B-0
Машинные помещения категории А	(6)						* 4	A-0 ⁴	A-60	A-60	*	A-0
Прочие машинные помещения	(7)							A-0 ^{4,5}	A-0	A-0	*	A-0
Опасные зоны	(8)									A-0	-	A-0
Служебные помещения (высокая пожароопасность)	(9)									A-0 ⁵	*	A-0
Открытые палубы	(10)										-	*
Санитарные и подобные им помещения	(11)											C

¹ Переборки, отделяющие друг от друга ходовой мостик, штурманскую рубку и радиорубку, могут быть типа В-0.

² Должна проводиться дополнительная оценка противопожарных перекрытий в соответствии с положениями [2.1.2.6](#). В любом случае уровень огнестойкости переборки или палубы не может быть ниже, чем указано в [табл. 2.1.2.3-1](#) и [2.1.2.3-2](#).

³ Для уточнения типа перекрытия см. 2.1.2.4, 2.1.2.5 и применимые требования 2.1.4.3 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

Помещения	Категории помещений	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>⁴ Если в помещении находится аварийный источник энергии или составные части аварийного источника энергии, примыкающие к помещению, в котором находится обслуживающий ПБУ/МСП генератор или составные части обслуживающего ПБУ/МСП генератора, разграничивающие переборка или палуба между этими помещениями должны быть типа А-60.</p> <p>⁵ Если помещения относятся к одной и той же категории и отмечены индексом «с», переборка или палуба указанного в таблицах типа требуется только в тех случаях, когда смежные помещения используются для различных целей, как, например, в помещениях категории (9). Если камбуз примыкает к камбузу, то переборка не требуется; если же камбуз примыкает к малярной, то требуется переборка типа А-0.</p> <p>Примечание. Знак (*) означает, что требуемое перекрытие должно быть изготовлено из стали или равноценного материала, но необязательно должно соответствовать требованиям, предъявляемым к перекрытиям типа А. Если палуба прорезается для прохода электрических кабелей, трубопроводов и воздушных каналов, такие места проходов должны быть непроницаемыми, чтобы предотвратить прохождение пламени и дыма.</p>												

Таблица 2.1.2.3-2

Огнестойкость палуб, разделяющих смежные помещения

Помещения	Категории помещений	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Посты управления	(1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	A-0
Коридоры	(2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	A-0
Жилые помещения	(3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	*
Межпалубные сообщения	(4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0 ²	A-0	*	A-0
Служебные помещения (низкая пожароопасность)	(5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Машинные помещения категории А	(6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	* ⁴	A-60	A-60	A-60	*	A-0
Прочие машинные помещения	(7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0 ⁴	* ⁴	A-0	A-0	*	A-0
Опасные зоны	(8)	A-60 ²	A-0 ²	A-0 ²	A-0 ²	A-0	A-60	A-0	-	A-0	*	A-0
Служебные помещения (высокая пожароопасность)	(9)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0 ⁵	*	A-0
Открытые палубы	(10)	*	*	*	*	*	*	*	-	*	-	*
Санитарные и подобные им помещения	(11)	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	A-0	A-0	*	*
<p>^{1, 2, 3, 4, 5} См. соответствующие сноски в табл. 2.1.2.3-1.</p> <p>Примечание. Знак (*) означает, что требуемое перекрытие должно быть изготовлено из стали или равноценного материала, но необязательно должно соответствовать требованиям, предъявляемым к перекрытиям типа А. Если палуба прорезается для прохода электрических кабелей, трубопроводов и воздушных каналов, такие места проходов должны быть непроницаемыми, чтобы предотвратить прохождение пламени и дыма.</p>												

- (1) Посты управления:
помещения, определение которых дано в [1.2.2](#).
- (2) Коридоры:
коридоры и вестибюли.
- (3) Жилые помещения:
помещения, определение которых дано в [1.2.2](#), за исключением коридоров, туалетов и буфетов, не содержащих оборудования для приготовления пищи.
- (4) Межпалубные сообщения:
внутренние трапы, лифты и эскалаторы и их выгородки;
трапы или лифты, которые выгорожены только в одном междупалубном пространстве, должны рассматриваться как часть помещения, от которого они не отделены противопожарной дверью.
- (5) Служебные помещения (низкой пожароопасности):
шкафы, кладовые и рабочие помещения, в которых не хранятся воспламеняющиеся материалы, а также сушильные помещения и прачечные.
- (6) Машинные помещения категории А:
помещения, определение которых дано в [1.2.2](#).
- (7) Прочие машинные помещения:
помещения, определение которых дано в [1.2.2](#), за исключением машинных помещений категории А.
- (8) Опасные зоны:
зоны, определение которых дано в [1.2.2](#).
- (9) Служебные помещения (высокая пожароопасность):
камбузы, буфетные, содержащие оборудование для приготовления горячей пищи;
шкафы и кладовые для хранения воспламеняющихся жидкостей (включая краски, медикаменты и т.д.);
мастерские, не являющиеся частью машинных помещений.
- (10) Открытые палубы:
открытые участки палуб, кроме опасных зон.
- (11) Санитарные и подобные помещения:
общественные санитарные помещения, такие как душевые, ванны, туалеты и т.д., а также отдельные буфеты, не содержащие оборудования для приготовления пищи. Санитарные пункты, которые обслуживают помещения и имеют входы из этого помещения, должны рассматриваться как часть этого помещения.

2.1.2.4 Все переборки, в отношении которых требуется, чтобы они были перекрытиями типа В, должны простираться от палубы до палубы и до стороны надстройки или других границ, если по обеим сторонам переборки не установлены непрерывные подволоки или зашивки типа В, в каждом случае переборка может оканчиваться у непрерывного подволока или зашивки.

Вентиляционные отверстия в переборках коридоров могут допускаться только в дверях или под дверями кают, общественных помещений, помещений лиц командного состава и санитарных помещений. Отверстия должны предусматриваться только в нижней части двери. Если такое отверстие имеется в двери или под дверью, общая площадь в свету любого такого отверстия или отверстий не должна превышать 0,05 м². Если вентиляционное отверстие прорезано в двери, в нем должна быть установлена решетка из негорючего материала. Такие отверстия не следует предусматривать в двери перекрытия, образующего выгородку трапа.

2.1.2.5 Трапы, проходящие только через одну палубу, должны быть защищены по меньшей мере на одном уровне перекрытиями типа А или В и samozакрывающимися дверями для предотвращения быстрого распространения пожара с одной палубы на другую. Шахты лифтов для персонала должны быть выгорожены перекрытиями типа А. Трапы и шахты лифтов, проходящие более чем через одну палубу, должны быть выгорожены перекрытиями типа А и защищены samozакрывающимися дверями на всех уровнях.

2.1.2.6 Как правило, жилые помещения, служебные помещения, посты управления и помещения, в которых содержатся жизненно важные механизмы и оборудование, не должны быть смежными с опасными зонами (жизненно важные механизмы и оборудование — это такие механизмы и оборудование, которые имеют существенное значение для безопасности ПБУ и всего персонала на борту; к ним относятся (но не ограничиваясь перечисленным) пожарные насосы, аварийные источники энергии, системы динамического позиционирования, рычаги дистанционного управления противовыбросных превенторов и другие эксплуатационные системы или системы безопасности, внезапный отказ которых может привести к возникновению опасных ситуаций; к данной категории не относятся помещения, расположенные на буровой площадке, такие как пост бурового мастера).

Однако если это не представляется практически выполнимым, должна быть проведена техническая оценка в соответствии с национальными или международными стандартами (см. такие стандарты, как ИСО 13702:2015 или API RP 2 FB), чтобы удостовериться, что противопожарная защита и взрывобезопасность переборок и палуб, отделяющих эти помещения от опасных районов, соответствуют вероятной опасности. Если продемонстрировано, что такие помещения могут подвергаться воздействию излучаемого пламенем тепла выше 100 кВт/м^2 , переборка или палубы должны быть как минимум типа Н-60.

2.1.2.7 Непрерывные подволоки и зашивки типа В в совокупности с относящимися к ним палубами или переборками могут рассматриваться как перекрытия, полностью или частично обеспечивающие требуемые изоляцию и огнестойкость.

2.1.3 Трапы, шахты лифтов и пути эвакуации.

2.1.3.1 Трапы внутри надстроек должны быть защищены перекрытиями с samozакрывающимися дверями.

2.1.3.1.1 Трапы должны быть изготовлены из стали или иного равноценного материала.

2.1.3.2 Трапы, проходящие только через одну палубу, должны быть защищены по меньшей мере на одном уровне перекрытиями типа А или В и samozакрывающимися дверями для предотвращения быстрого распространения пожара с одной палубы на другую.

Шахты лифтов для персонала должны быть выгорожены перекрытиями типа А.

Трапы и шахты лифтов, проходящие более чем через одну палубу, должны быть выгорожены перекрытиями типа А и защищены samozакрывающимися дверями на всех уровнях.

2.1.3.3 Выгородки трапов должны иметь непосредственное сообщение с коридорами и иметь площадки согласно 8.5.4.2 части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил классификации. В пределах периметра выгородок трапов разрешены только общественные туалеты, кладовые для хранения предметов аварийно-спасательного имущества и противопожарного снабжения. Прямой доступ к выгородкам трапов могут иметь только общественные помещения, коридоры, общественные туалеты, открытые палубы и другие трапы, требуемые 8.5 части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил классификации.

2.1.3.4 Не разрешается устанавливать мебель в коридорах, образующих пути эвакуации в районах жилых помещений.

2.1.3.5 Необходимо предусмотреть такое размещение надстроек, рубок и оборудования, чтобы в случае пожара в зоне бурения или технологической зоне по меньшей мере один путь эвакуации к месту посадки в спасательные средства был защищен от воздействия излучаемого пламенем тепла, насколько это практически возможно, что подлежит отдельному рассмотрению Регистром.

2.1.4 Огнестойкие и огнезадерживающие конструкции.

2.1.4.1 Наружные ограничивающие конструкции надстроек и рубок, выгораживающие жилые помещения, включая любые навесные палубы, которые поддерживают такие жилые помещения, посты управления, места сбора для эвакуации и внешние пути эвакуации, а также связанные с ними служебные и машинные помещения, должны быть:

.1 типа Н-60 на всем протяжении участка, обращенного к центру бурового стола и находящегося внутри 30-метровой зоны от него. Для установок, которые имеют подвижную надстройку, расстояние 30 м следует измерять при ближайшем положении надстройки во время выполнения буровых работ до указанных помещений на всех участках, обращенных в сторону зоны бурения или технологической зоны, которые могут быть подвергнуты тепловому воздействию при пожаре в указанных зонах;

.2 типа А-60 на всех других участках.

2.1.4.2 Вопросы потери несущей способности основных конструкций при пожаре являются предметом рассмотрения компетентных государственных органов надзора за безопасностью в нефтяной и газовой промышленности.

2.1.5 Закрывания отверстий в огнестойких и огнезадерживающих конструкциях.

2.1.5.1 Если в наружных ограничивающих конструкциях надстроек и рубок, обращенных в сторону зоны бурения или технологической зоны, а также на примыкающих к ним наружных конструкциях на расстоянии 3 м, требуется устанавливать окна и иллюминаторы, то они должны быть глухого (неоткрывающегося) типа, отвечающие требованиям 7.2 части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил классификации. Окна в рулевых рубках ПБУ могут быть открывающегося типа, обеспечивающего их быстрое закрытие.

Окна и иллюминаторы, установленные в конструкциях типа А-60 и Н-60, обращенных в сторону зоны бурения или технологической зоны, должны иметь класс огнестойкости, соответствующий этим конструкциям, либо должны быть защищены водяным экраном или оборудованы крышками из стали или равноценного материала.

Вне опасных зон (см. определение, указанное в [1.2](#)) допускается установка окон и иллюминаторов открывающегося типа

2.1.5.2 В наружных ограничивающих конструкциях надстроек и рубок, обращенных в сторону зоны бурения или технологической зоны, а также на примыкающих к ним наружных конструкциях на расстоянии 3 м, не должны устанавливаться двери, ведущие в жилые помещения, посты управления и связанные с ними служебные, машинные помещения, а также другие непосредственно сообщающиеся с ними помещения.

2.1.5.3 Как правило, на корпусных конструкциях не должны устраиваться двери, окна и другие отверстия на расстоянии 3 м с центром в месте отклонения потока бурового раствора, выходящего из скважины.

2.1.5.4 Огнестойкость дверей должна быть равноценной огнестойкости перекрытия, в котором они установлены. Наружные двери в надстройках и рубках должны быть samozакрывающимися и по крайней мере быть типа А-0.

2.1.5.5 Самозакрывающиеся двери в огнестойких переборках не должны иметь удерживающих устройств. Однако удерживающие устройства, снабженные дистанционно управляемым освобождающим механизмом могут быть применены.

2.1.6 Защита жилых, служебных помещений и постов управления.

2.1.6.1 Все переборки, в отношении которых требуется, чтобы они были перекрытиями типа А, должны простираться от палубы до палубы и до обшивки надстройки или иных ограничивающих конструкций.

2.1.6.2 Все переборки, в отношении которых требуется, чтобы они были перекрытиями типа В, должны простираться от палубы до палубы и до обшивки надстройки или иных ограничивающих конструкций. Если по обеим сторонам переборки установлены непрерывные подволоки или зашивки типа В, то в таком случае переборка может оканчиваться у непрерывного подволока или зашивки.

Вентиляционные отверстия в переборках коридоров могут допускаться только в дверях или под дверями кают, общественных помещений, помещений офисов и санитарных помещений. За исключением указанного ниже, отверстия должны предусматриваться только в нижней части двери. Если такое отверстие имеется в двери или под дверью, то общая площадь в свету любого такого отверстия или отверстий не должна превышать 0,05 м². Если вентиляционное отверстие прорезано в двери, в нем должна быть установлена решетка из негорючего материала. Такие отверстия не следует предусматривать в двери перекрытия, образующего выгородку трапа.

2.1.6.3 Воздушные пространства за подволоками, панелями или зашивкой должны быть разделены плотно пригнанными заделками, предотвращающими тягу и установленными на расстоянии не более 14 м друг от друга.

В вертикальном направлении такие воздушные пространства, включая пространства за зашивками выгородок трапов, шахт и т.п., должны быть перекрыты у каждой палубы.

2.1.6.4 Изоляционные материалы трубопроводов и вентиляционных каналов, подволоков, зашивок и переборок должны быть негорючими, за исключением изоляционных материалов, используемых в холодильных кладовых. Изоляция арматуры труб систем охлаждения, антиконденсатные покрытия и клеи, применяемые с изоляцией, могут быть горючими, но их количество должно быть сведено к минимуму и их открытые поверхности должны иметь характеристики медленного распространения пламени. В помещениях, в которые возможно проникновение нефтепродуктов, поверхность изоляции должна быть непроницаемой для нефти или нефтяных паров.

2.1.6.5 Элементы набора, включая обрешетник и элементы соединения переборок, зашивок, подволоков и предотвращающих тягу заделок, должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.1.6.6 Все открытые поверхности коридоров и выгородок трапов, а также поверхности скрытых или недоступных пространств в жилых и служебных помещениях и постах управления должны иметь характеристики медленного распространения пламени. Открытые поверхности подволоков в жилых и служебных помещениях и постах управления должны иметь характеристики медленного распространения пламени.

2.1.6.7 Переборки, зашивки и подволоки могут иметь горючую облицовку, при условии, что ее толщина не превышает 2,5 мм в любом помещении, за исключением коридоров, выгородок трапов и постов управления, где толщина горючей облицовки не должна превышать 1,5 мм. Горючие материалы, используемые для облицовки на этих поверхностях должны иметь теплотворную способность¹ не более 45 мДж/м² с учетом их толщины.

¹ См. стандарт ИСО 1716:2002.

2.1.6.8 Первичные палубные покрытия, если они применяются в жилых помещениях, служебных помещениях и постах управления должны быть из одобренного материала, не являющегося легковоспламеняющимся, что определяется в соответствии с Кодексом процедур огневых испытаний.

2.1.6.9 Краски, лаки и прочие отделочные материалы, применяемые на открытых поверхностях внутри жилых, служебных помещений и постов управления, и выгородок трапов, не должны выделять чрезмерное количество дыма и токсичных веществ, что определяется в соответствии с Кодексом процедур огневых испытаний.

2.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

2.2.1 Помещения, в которых находится оборудование, предназначенное для бурения скважин, сбора, хранения, подготовки и транспортирования продукции скважин, не должны примыкать к жилым помещениям и постам управления и должны быть выгорожены конструкциями типа А-0.

2.2.2 Жилые помещения, посты управления и связанные с ними служебные и машинные помещения, насколько это практически возможно и целесообразно, должны размещаться совместно в надстройке, отдельной от зоны бурения и технологической зоны.

2.2.3 Надстройки и рубки должны быть размещены таким образом, чтобы в случае пожара на буровой площадке по меньшей мере один путь эвакуации к месту посадки в спасательные средства был защищен от воздействия излучаемого пламенем теплового потока, превышающего $2,5 \text{ кВт/м}^2$.

2.2.4 Расположение цистерн для топлива и масла смежно с жилыми и служебными помещениями, а также путями эвакуации в надстройке не допускается.

2.3 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ

2.3.1 Размещение средств обеспечения вертолетов (комплекса технических средств, включающего вертолетную палубу, устройства для заправки вертолетов топливом, сжатыми газами и специальными жидкостями (если имеются), а также (если имеются) помещения для обслуживания вертолетов и ангары) должно обеспечивать защиту ПБУ/МСП от опасностей возникновения пожара, связанных с использованием вертолетов:

.1 средства обеспечения вертолетов должны размещаться вдали от зоны бурения и технологической зоны, а также мест, имеющих источники воспламенения и помещений с большим выделением тепла;

.2 средства обеспечения вертолетов не должны быть смежными с жилыми помещениями;

.3 средства обеспечения вертолетов следует размещать таким образом, чтобы обеспечивалась защита надстройками от прямого воздействия пламени при пожаре в зоне бурения и технологической зоне.

2.3.2 Средства обеспечения вертолетов должны удовлетворять требованиям разд. 6 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации.

2.4 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ. СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КИСЛОРОДА И АЦЕТИЛЕНА

2.4.1 Помещения для производства электрогазосварочных работ и кладовые хранения кислорода и ацетилена должны соответствовать требованиям 2.1.5.4 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

2.4.2 Места хранения баллонов с кислородом и ацетиленом не должны располагаться вблизи зоны бурения и технологической зоны. Должна быть предусмотрена возможность быстрой эвакуации баллонов с кислородом и ацетиленом из мест хранения баллонов в случае пожара.

2.4.2.1 Если баллоны хранятся на открытой палубе, должны быть дополнительно выполнены следующие требования:

.1 предусмотрена защита баллонов и трубопроводов от возможных повреждений и нагрева;

.2 обеспечен дренаж участка палубы, где хранятся баллоны.

2.4.3 Стационарная система трубопроводов для кислорода и ацетилена должна удовлетворять следующим требованиям:

.1 трубы должны быть изготовлены из стали или равноценного материала и иметь одобренные соединения;

.2 арматура должна быть изготовлена из материала, содержащего не более 70 % меди, за исключением наконечников для сварки и резки;

.3 должны быть предусмотрены устройства для компенсации расширений трубопроводов;

.4 трубопроводы должны быть по возможности короткими и иметь защиту от повреждений.

2.4.4 Средства пожаротушения для защиты помещений для производства электрогазосварочных работ должны соответствовать требованиям п. 13 табл. 5.1.2 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации. Средства пожаротушения для защиты мест хранения баллонов на открытой палубе должны быть согласованы с Регистром.

3 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на все противопожарное оборудование и системы пожаротушения ПБУ/МСП.

Если на МСП предусматриваются дополнительное противопожарное оборудование и/или системы пожаротушения сверх требуемых настоящим разделом, они должны отвечать требованиям в объеме, в каждом случае согласованном с Регистром.

Системы пожаротушения должны также отвечать требованиям разд. 2, 4, 5 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации.

3.1.2 В зависимости от назначения помещения ПБУ/МСП, с учетом проведения в помещениях ПБУ/МСП пожароопасных работ, в дополнение к водопожарной системе, должны быть защищены одной из стационарных систем пожаротушения в соответствии с [табл. 3.1.2](#), если не оговорено иное.

Стационарные системы пожаротушения должны соответствовать применимым требованиям разд. 3 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

3.1.3 В обоснованных случаях применение систем водяных завес и водяного орошения может быть заменено установкой огнестойких и огнезадерживающих конструкций.

3.1.4 Защита палуб в районах хранилищ нефти и самих хранилищ должна быть обеспечена стационарной палубной системой пенотушения и стационарной системой инертного газа, за исключением того, что вместо вышеуказанных систем Регистр может, принимая во внимание устройство и оборудование ПБУ/МСП, допустить другие сочетания стационарных систем, если они обеспечивают равноценную замену.

Чтобы считаться равноценной, система, предложенная вместо палубной системы пенотушения, должна:

- обеспечивать тушение горящих разливов, а также препятствовать воспламенению еще негорящих разливов нефти;

- обеспечивать тушение пожара во всех вскрытых хранилищах нефти.

Чтобы считаться равноценной, система, предложенная вместо стационарной системы инертных газов, должна:

- обеспечивать предотвращение опасного скопления взрывоопасных смесей в неповрежденных хранилищах во время обычной эксплуатации и во время необходимых работ в хранилищах;

- иметь конструкцию, сводящую к минимуму опасность воспламенения вследствие образования статического электричества самой системой.

3.1.5 Размещение противопожарного оборудования и прокладка трубопроводов систем пожаротушения в районах регламентируемых зон должно быть выполнено, насколько это практически возможно, так, чтобы избежать при авариях опасности их повреждения и сохранить при этом их работоспособность.

3.1.6 Автоматический пуск огнетушащего вещества не допускается, кроме случаев, указанных в 3.3, 3.6.3 и 3.11.2.7 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

3.1.7 МСП, оборудованные танкерным терминалом, должны иметь в районе швартовки танкеров по крайней мере два лафетных ствола, способных подавать пену и воду как в район отгрузки нефти на терминале, так и на грузовую палубу танкеров.

Таблица 3.1.2

№ п/п	Помещения	Стационарные системы пожаротушения								
		Спринклерная	Водораспыления	Водяных завес	Водяного орошения	Пенотушения	Углекислотная	Тушение инертными газами	Порошковая	Аэрозольная
1	Жилые помещения (кроме туалетов, умывальных, душевых, операционных и т.п.)	+ ¹								
2	Служебные (хозяйственные кладовые горючих материалов)	+ ¹								+
3	Кладовые воспламеняющихся жидкостей, воспламеняющихся сжиженных и сжатых газов ³		+			+ ²	+		+	+
4	Помещения технологического оборудования		+			+ ⁴	+			+
5	Открытые палубы в районе взрывоопасных зон		+			+ ⁵				
6	Машинные помещения категории А и помещения сепараторов. Ангары для вертолетов и станции раздачи топлива		+ ⁶			+ ^{4,6}	+ ⁶			+
7	Глушители двигателей внутреннего сгорания, утилизационные котлы, дымоходы инсинераторов, каналы вытяжной вентиляции камбуза и пекарен		+				+			
8	Пути эвакуации (см. 2.1.3.5)			+						
9	Выходы из машинных помещений и помещений технологического оборудования, заключенные в шахту				+ ⁷					
10	Вертолетная площадка					+				
11	Нефтесборные емкости					+ ⁵		+ ⁸		
12	Специальные электрические помещения (см. 1.2.1 части X «Электрическое оборудование»)						+			

¹ До 100 чел. обслуживающего персонала – по согласованию с заказчиком, свыше 100 чел. персонала — обязательно.

² Следует применять систему тушения пеной средней кратности около 100:1.

³ Кладовые воспламеняющихся жидкостей, сжиженных и сжатых газов, малярные могут не иметь стационарной системы пожаротушения, если площадь кладовой не превышает 4 м².

⁴ Следует применять систему тушения пеной кратностью около 100:1.

⁵ Следует применять систему тушения пеной кратностью 10:1, 100:1 (или комбинированную пену) с использованием лафетных стволов.

⁶ Если машинное помещение категории А и помещения, где производятся пожароопасные работы, не полностью отделены друг от друга или если топливо может протекать из помещений, где производятся пожароопасные работы, в машинное помещение, такие помещения следует рассматривать как один отсек.

⁷ Требуется, если шахта выполнена как конструкция А-0. Устанавливается снаружи.

3.1.8 Вместо систем водораспыления с интенсивностью подачи воды не менее 20,4 л/мин на 1 м² площади защищаемых зон: бурения, технологического оборудования, газовых и нефтяных коллекторов, циркуляции и обработки бурового раствора, трубопроводов с нефтью и газами, с емкостями для сжатого газа (кислорода, ацетилена) и др., расположенных на открытой палубе, могут применяться по меньшей мере два лафетных (комбинированных) ствола, способных подать воду как в зону бурения, так и в технологическую зону, с минимальной подачей каждого лафетного ствола не менее 100 м³/ч. Управление мониторами может осуществляться как дистанционно, так и с местного поста. Монитор, управляемый с местного поста, должен быть размещен в доступном защищенном месте. Должна быть предусмотрена система пенотушения для зоны обработки бурового раствора. Система должна обеспечивать интенсивность подачи пенного раствора не менее 6,5 л/мин на 1 м² (4,1 л/мин на 1 м² для пенного раствора, образующего водную пленку — *aqueous film-forming foam concentrate (AFF)* или пенного раствора, образующего фторопротеиновую пленку — *film-forming fluoroprotein foam concentrate (FFFP)*) в течение 15 мин. В закрытых помещениях обработки бурового раствора в качестве альтернативы может быть использована стационарная газовая система тушения.

3.1.9 На установке должно быть предусмотрено по меньшей мере одно международное береговое соединение, отвечающее требованиям 5.1.8 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации. Следует предусмотреть на магистральном трубопроводе средства для подключения, позволяющее применение такого соединения с любого борта установки.

3.2 ВОДОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

3.2.1 Должны быть предусмотрены два источника для подачи воды в систему (кингстоны, клапаны, фильтры и трубопроводы), при этом отказ в работе одного источника для подачи воды не должен приводить к отказу в работе другого источника. Должно быть предусмотрено не менее двух пожарных насосов с независимым приводом, каждый из которых забирает воду непосредственно из самостоятельного кингстона и подает ее в водопожарную систему. Подача каждого насоса должна быть не менее 60 м³/ч.

В случае большой высоты всасывания допускается производить забор воды из цистерн для хранения запаса забортной воды, заполняемых вспомогательными насосами, при условии выполнения требований [3.2.2 – 3.2.9](#).

3.2.2 Один из пожарных насосов должен предназначаться для цепей пожаротушения и быть в постоянной готовности к немедленному вводу в действие.

3.2.3 Размещение приемных кингстонов, пожарных насосов и их источников энергии должно быть таким, чтобы пожар в любом из помещений не мог вывести из строя все пожарные насосы.

3.2.4 Суммарная подача и напор пожарных насосов должны быть достаточными для обеспечения работы двух ручных пожарных стволов, одновременной работы других систем пожаротушения, потребляющих воду и необходимых для борьбы с пожаром в одном из помещений или районов открытой палубы ПБУ/МСП, для которого требуется наибольшее количество воды.

3.2.5 Подача каждого пожарного насоса должна быть достаточной для одновременного обеспечения не менее двух струй воды от двух любых пожарных кранов через стволы с диаметром насадки 19 мм при минимальном давлении 0,35 МПа у кранов. В системе пенотушения для защиты вертолетной площадки насосы должны обеспечивать минимальное давление 0,7 МПа у установок пенотушения.

Если расход воды для других систем пожаротушения превышает расход в системе пенотушения для защиты вертолетной площадки, этот расход должен быть определяющим при расчете требуемой подачи пожарных насосов.

3.2.6 Пожарные насосы, расположенные в помещениях без постоянной вахты, должны иметь дистанционный пуск и управление клапанами насосов с центрального поста управления либо с одного из постов с вахтой в рабочем состоянии ПБУ/МСП.

3.2.7 Цистерны для хранения запаса забортной воды должны удовлетворять требованиям 3.3.2.2 части VIII «Системы и трубопроводы».

Вместимость цистерн должна быть такой, чтобы предельно допустимое минимальное количество воды в них обеспечивало работу двух ручных пожарных стволов в течение 15 мин, но во всех случаях не менее 10 м³.

3.2.8 Магистральный трубопровод по возможности должен прокладываться вдали от взрывоопасных зон так, чтобы использовать конструкции ПБУ/МСП для его защиты.

3.2.9 Магистральный трубопровод должен быть снабжен отсечными клапанами, расположенными так, чтобы обеспечить оптимальное использование магистрали в случае повреждений любой его части.

3.2.10 Магистральный трубопровод не должен иметь каких-либо подключений, не связанных с пожаротушением.

3.2.11 Для целей пожаротушения могут быть использованы осушительные, балластные, санитарные и другие насосы забортной воды, если их подача и напор соответствуют требуемым и если они не используются для перекачки нефтепродуктов.

3.2.12 На ПБУ/МСП с обслуживающим персоналом более 100 чел. водопожарная система должна постоянно находиться под давлением, а водопожарная магистраль в районе надстроек должна выполняться по кольцевой схеме с установкой разобщительных клапанов, обеспечивающих работоспособность системы при отключении отдельных участков кольцевой магистрали.

3.2.13 Каждый центробежный насос, подключенный к пожарной магистрали, должен быть снабжен невозвратным клапаном, установленным в напорном трубопроводе насоса.

3.2.14 Насосы, которые могут создать в пожарной магистрали, кранах и рукавах давление выше допустимого, должны быть снабжены предохранительными клапанами, отрегулированными на давление, превышающее рабочее давление в пожарной магистрали не более чем на 10 %, и имеющими отвод воды во всасывающую магистраль. Размещение и регулировка таких клапанов должны предотвращать возникновение избыточного давления в любой части пожарной магистрали.

3.2.15 Магистральный трубопровод пожарной системы должен дополнительно отвечать требованиям, указанным в [3.2.15.1 – 3.2.15.6](#).

3.2.15.1 Диаметр магистрального трубопровода и его отростков должен быть достаточными для эффективного распределения воды, максимально требуемой при подаче от одновременно работающих пожарных насосов.

3.2.15.2 При одновременной работе требуемых пожарных насосов давление, поддерживаемое в магистральных трубопроводах, должно отвечать требованиям настоящей части и обеспечивать эффективную работу всего оборудования, снабжаемого водой из магистрального трубопровода.

3.2.15.3 Должны быть приняты необходимые меры для предупреждения замерзания воды в пожарной магистрали с целью обеспечения постоянной готовности магистрали к подаче воды.

3.2.15.4 При изготовлении пожарных магистралей следует руководствоваться требованиями 3.1.4.2 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

3.2.15.5 Пожарные краны должны отвечать требованиям 3.2.6.1 и 3.2.6.8 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации.

3.2.15.6 Количество и размещение пожарных кранов должно быть таким, чтобы по меньшей мере две струи воды от разных пожарных кранов, одна из которых подается по цельному рукаву, доставали до любой части ПБУ/МСП, обычно доступной для персонала или экипажа, находящихся на борту во время плавания или производства буровых работ. Пожарный рукав должен быть предусмотрен для каждого пожарного крана.

3.2.16 Для самоподъемных установок должны быть предусмотрены дополнительные меры подачи воды:

.1 вода подается от водопожарной системы для заполнения, по меньшей мере, двух погружных систем подкачки, при этом отказ в работе одной из систем подкачки не должен приводить к отказу в работе другой системы;

.2 вода подается от системы буровой воды, когда самоподъемная установка выполняет операцию подъема или опускания. Вода запасается в танках запаса буровой воды емкостью не менее 40 м³ с учетом необходимого запаса воды на охлаждение приводов подъема или опускания установки.

3.3 СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОРОШЕНИЯ

3.3.1 Система водяного орошения предусматривается для защиты зон и помещений согласно [табл. 3.1.2](#).

3.3.2 Управление системой должно производиться извне защищаемых зон и помещений.

3.3.3 Расчетная подача насосов, обслуживающих систему водяного орошения, должна быть достаточной для обеспечения интенсивности подачи воды не менее 12 л/мин на 1 м² площади палубы зоны.

3.3.4 Каждая зона должна защищаться секцией (секциями), входящей в общую систему водяного орошения и соединенной с ней отсечными клапанами, с целью ее (их) отключения при аварии.

3.4 СИСТЕМА ВОДЯНЫХ ЗАВЕС

3.4.1 Система водяных завес предусматривается для защиты зон и помещений согласно [табл. 3.1.2.](#)

3.4.2 Управление системой должно производиться извне защищаемых зон и помещений.

3.4.3 Питание водой системы водяных завес должно производиться, как правило, от водопожарной системы. Расчетная подача насосов, обслуживающих систему, должна обеспечивать интенсивность подачи воды не менее 70 л/мин на 1 м длины завес.

3.5 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА БУРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

3.5.1 Буровая площадка должна быть защищена стационарной системой водораспыления, обеспечивающей подачу воды с интенсивностью не менее 20 л/мин на 1 м² буровой площадки и на соответствующее оборудование, включая оборудование аварийного отключения, особо ответственные элементы конструкции и противопожарные перегородки. В качестве альтернативы могут быть предусмотрены несколько стационарных лафетных стволов, обеспечивающих минимальную интенсивность подачи 1900 л/мин при давлении 1 МПа. Они могут быть расположены таким образом, чтобы все районы и оборудование могли быть охвачены по меньшей мере двумя далеко отстоящими друг от друга лафетными стволами.

3.5.2 Должен быть предусмотрен ручной пуск системы из пожарных постов, расположенных за пределами защищаемого района. Любые секционные клапаны, необходимые для работы системы, должны также располагаться за пределами защищаемого района. Допускается автоматический пуск системы.

3.5.3 Пожарные стволы, трубопроводы, арматура и их соединения должны выдерживать температуру до 925 °С.

3.5.4 Для подачи воды в стационарную систему водораспыления могут использоваться пожарные насосы водопожарной системы, при условии, что их производительность достаточна для одновременной работы системы водораспыления и водопожарной системы при требуемых интенсивности подачи и давлении.

4 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1 СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА

4.1.1 ПБУ/МСП должна быть оборудована автоматической системой сигнализации обнаружения пожара.

4.1.2 Кроме помещений, указанных в 4.2.1 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации, автоматические датчики обнаружения пожара должны быть установлены в помещениях взрывоопасных зон и пространств 1 и 2, указанных в 2.9 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

4.1.2.1 Стационарная система сигнализации обнаружения пожара должна устанавливаться и располагаться так, чтобы обеспечивать обнаружение дыма в жилых помещениях.

4.1.2.2 Главная панель сигнализации пожара должна быть расположена в посту управления с постоянной вахтой и давать информацию о месте возникновения пожара:

.1 извещатели пожарной сигнализации должны быть установлены в машинных помещениях без постоянной вахты, при этом системы обнаружения пожара, в которых используются только тепловые датчики, не должны применяться;

.2 автоматическая система сигнализации и обнаружения пожара должна быть предусмотрена в жилых и служебных помещениях, при этом в жилых помещениях должны быть установлены дымовые извещатели. Камбузы должны быть оборудованы тепловыми извещателями;

.3 в постах управления и специальных электрических помещениях должны быть установлены дымовые извещатели;

.4 в зонах бурения и обработки бурового раствора должны быть установлены тепловые извещатели или датчики пламени. Дымовые извещатели могут применяться в закрытых зонах обработки бурового раствора.

4.2 РУЧНАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

4.2.1 ПБУ/МСП должна быть оборудована ручной пожарной сигнализацией.

4.2.2 Кроме помещений, указанных в 4.2.1 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации, ручные пожарные извещатели должны быть установлены в помещениях взрывоопасных зон и пространств 1 и 2, указанных в 2.9 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

4.3 СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

4.3.1 Должны быть предусмотрены стационарные системы обнаружения и сигнализации горючих газов (нефтяных газов и паров) и сероводорода.

4.3.1.1 Стационарные системы обнаружения и сигнализации горючих газов должны быть предусмотрены для защиты следующих зон:

- зоны размещения противовыбросового оборудования;
- буровой площадки;
- площадки емкости бурового раствора;
- площадки выбросита;
- закрытых помещений, содержащих открытые компоненты системы циркуляции бурового раствора от патрубка к емкостям бурового раствора;
- зоны входной вентиляции закрытых машинных помещений, граничащих с опасными зонами и содержащими ДВС и котлы;
- зоны входной вентиляции и других близко расположенных закрытых жилых помещений.

4.3.1.2 Стационарная система обнаружения и сигнализации сероводорода должна быть предусмотрена для защиты следующих зон:

- буровой площадки;
- площадки обработки бурового раствора;
- скважины.

Датчики обнаружения сероводорода должны быть соединены с системой световой и звуковой сигнализации с выводом сигнализации в центральный пост управления. Система должна показывать место обнаружения газа. Датчик должен обеспечивать нижний уровень срабатывания при 3 мг/м^3 и верхний уровень срабатывания при не более чем 10 мг/м^3 . Верхний уровень срабатывания должен включать сигнализацию для эвакуации. Если сигнализация в центральном посту управления остается без ответа в течение 2 мин, то система обнаружения и сигнализации сероводорода и сигнализация для эвакуации должны включаться автоматически.

4.3.1.2.1 Необходимость наличия на МСП стационарной системы автоматического контроля воздушной среды для определения содержания сероводорода устанавливается по результатам обнаружения сероводорода в пластовом продукте первой разведочной скважины.

4.3.2 Системы контроля воздушной среды должны непрерывно работать и обеспечивать:

.1 подачу светового и звукового сигналов на соответствующий местный пост управления, пост бурового мастера и центральный пост управления при достижении концентрации нефтяных газов и паров не более 25 % и при 60 % от нижнего предела взрываемости;

.2 включение системы вентиляции в режим работы с максимальным количеством обменов воздуха в помещении в час;

.3 отключение пробозаборных устройств или датчиков на содержание нефтяных газов и паров, работающих на термохимическом принципе, при повышении концентрации сероводорода до 10 мг/м^3 с подачей сигнала на центральный пост управления;

.4 подачу сигнала на центральный пост управления о возникших в самой системе неисправностей.

4.3.3 Световые сигналы о концентрации нефтяных газов и паров должны отличаться от сигналов о концентрации сероводорода.

4.3.4 Элементы системы должны удовлетворять требованиям части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации.

4.3.5 Конструкция датчиков и приборов, устанавливаемых во взрывоопасных зонах и пространствах, должны отвечать требованиям 2.11 части X «Электрическое оборудование».

4.3.6 Пробозаборные устройства должны быть изготовлены из материалов, стойких к коррозии и воздействию нефтяных газов и паров и сероводорода. Диаметр и длина трубопроводов должны определяться из условия обеспечения прохождения пробы воздуха к датчику за время не более 60 с.

4.3.7 Допускается применение переключающих устройств, обеспечивающих последовательный контроль воздушной среды в нескольких точках. Переключение должно фиксироваться в течение времени, достаточного для прохождения пробы воздуха до датчика.

4.3.8 Места установки пробозаборных устройств или датчиков на содержание нефтяных газов и паров (датчиков на содержание сероводорода) определяются проектом обустройства месторождения с учетом плотности газов, технических характеристик применяемого оборудования и его размещения.

4.3.9 На буровых установках пробозаборные устройства или датчики на содержание нефтяных газов и паров должны устанавливаться:

.1 в помещениях:

в районе напорной части каждого бурового и цементировочного насосов на высоте не более 0,5 м над палубой или над сплошным настилом;

над цистернами бурового раствора на высоте 0,2 м над их верхней кромкой и на высоте 0,5 м над палубой, где они установлены;

у вибросита на расстоянии не более 1,0 м от него по горизонтали, на высоте не более 0,5 м над ним;

.2 на открытых пространствах — у отклонителя потока не менее чем в четырех точках на расстоянии не более 1,0 м от него. При расположении отклонителя потока в полужакрытых пространствах — не менее чем в двух точках.

4.3.10 На буровых установках пробозаборные устройства или датчики на содержание сероводорода должны устанавливаться:

.1 в помещениях цистерн бурового раствора, буровых насосов и циркуляционной системы:

в рабочей зоне на высоте не более 1,0 м над палубой или над сплошным настилом;

у вибросита на расстоянии не более 1,0 м от него, на высоте не более 1,0 м над палубой (площадкой);

.2 на открытых и полужакрытых пространствах — у отклонителя потока.

4.3.11 Должны быть предусмотрены:

.1 два переносных газоанализатора для определения концентрации нефтяных газов и паров;

.2 два переносных газоанализатора для определения концентрации сероводорода.

5 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СНАБЖЕНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Противопожарное снабжение, запасные части и инструмент должны приниматься, как минимум, в соответствии с разд. 5 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации применительно к нефтеналивным судам, а в части вертолетного комплекса — согласно 6.4 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации.

5.1.2 Снабжение комплектами снаряжения пожарного должно приниматься, как минимум, в соответствии с требованиями разд. 5 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации применительно к нефтеналивным судам, с учетом [5.1.2.1 – 5.1.2.3](#).

5.1.2.1 В снаряжении пожарного не допускается применение шлема или маски в комплекте с воздушным рукавом и насосом.

5.1.2.2 В каждый комплект снаряжения пожарного должно входить переносное устройство измерения концентрации кислорода и паров воспламеняющихся жидкостей.

5.1.2.3 Для МСП, в надстройке которой находятся главные противопожарные зоны, должны быть предусмотрены два дополнительных комплекта снаряжения пожарного.

5.1.3 Количество и распределение переносных огнетушителей по помещениям ПБУ/МСП, за исключением вертолетного комплекса, должны приниматься в соответствии с требованиями разд. 5 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации применительно к нефтеналивным судам. В случае если требования разд. 5 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации отличаются от требований [табл. 5.1.3](#), то следует руководствоваться последними, принимая в расчет пожарную опасность, характерную для защищаемого помещения.

5.1.4 Перезарядка воздушных баллонов дыхательных аппаратов.

При наличии на ПБУ/МСП средства для перезарядки воздушных баллонов, это средство должно получать питание от аварийного источника или автономного дизель-генератора или иметь конструкцию или быть оборудованным таким образом, чтобы воздушные баллоны можно было бы использовать сразу после перезарядки.

.1 средство для перезарядки должно быть расположено в защищенном месте выше главной палубы ПБУ/МСП. Должен быть обеспечен забор чистого воздуха для воздушных компрессоров. Сжатый воздух должен фильтроваться, чтобы устранить загрязнение от компрессорного масла;

.2 средствами для перезарядки должны быть: воздушные компрессоры с минимальной производительностью 60 л/мин, но не превышающей 420 л/мин или автономные системы запаса воздуха подходящего давления для перезарядки дыхательных аппаратов, используемых на ПБУ/МСП с объемом системы не менее 1200 л на каждый из требуемых дыхательных аппаратов, но не превышающим 50 000 л свободного запаса воздуха.

5.1.5 Дыхательное оборудование для защиты персонала от поражения сероводородом:

.1 автономные дыхательные аппараты типа PPR/ PDR, имеющие полностью закрывающую лицо лицевую часть и рассчитанные на время работы не менее 30 мин, должны иметься в наличии для каждого члена персонала в тех рабочих зонах, где возможно появление сероводорода. Весь персонал в других зонах должен быть обеспечен автономным дыхательным аппаратом типа PPR/PDR, рассчитанным на время работы не менее чем 15 мин; или

Таблица 5.1.3

№ п/п	Предметы снабжения	Количество предметов снабжения, которое должно быть на ПБУ/МСП
1	<p>Переносные пенные (ОП), порошковые (П) и углекислотные (ОУ) огнетушители.</p> <p>Применение порошковых огнетушителей допускается во всех помещениях вместо пенных и углекислотных огнетушителей, за исключением помещений, в которых расположено электро- или радиооборудование под напряжением выше 1000 В</p>	<p>1. Машинные помещения: 1 огнетушитель ОП и 1 огнетушитель ОУ для тушения электрооборудования основных пультов управления, когда основные пульты управления находятся в помещении, в котором находятся основные источники электроэнергии; 2 огнетушителя ОУ в непосредственной близости к основному пульту управления</p> <p>2. Машинные помещения категории А: 1 огнетушитель ОП у каждого топочного фронта, в помещениях с котлами, работающими на жидком топливе, при условии, что общая емкость дополнительных огнетушителей для одного любого помещения не превышает 45 л; 2 огнетушителя ОП или равноценных им в каждом помещении, где находятся установки жидкого топлива; 1 огнетушитель ОП на каждые 750 кВт мощности двигателей или часть ее. Общее количество ручных огнетушителей, предусматриваемых таким образом, должно быть не менее двух, однако, нет необходимости, чтобы общее количество ручных огнетушителей было больше шести</p> <p>3. Машинные помещения категории А с периодически безвахтенным обслуживанием: 1 огнетушитель ОП у каждого входа в помещение</p> <p>4. Краны с приводом от ДВС: 1 огнетушитель П в посту управления краном (в кабине) и 1 огнетушитель ОП снаружи машинного отделения крана.</p> <p>5. Буровая палуба; 1 огнетушитель П на каждом выходе на буровую палубу, но не менее 2.</p> <p>6. Зона работы с буровым раствором и емкостями с буровым раствором; 1 огнетушитель ОП на каждое замкнутое помещение. На открытых площадках огнетушители должны располагаться так, чтобы расстояние от любой точки площадки до огнетушителя не превышало 10 м</p> <p>7. Помещения, где производятся пожароопасные работы: 2 огнетушителя ОП или равноценные им в каждом помещении, где производятся пожароопасные работы</p>
2	<p>Огнетушители пенные вместимостью не менее 45 л</p>	<p>1 огнетушитель ОП или равноценный ему в каждом машинном помещении и категории А</p>

.2 оборудование для шланговой подачи очищенного воздуха (дыхательная воздушная линия), имеющее соединение с автономными дыхательными аппаратами типа PPR/PDR, оборудованными устройствами сигнализации низкого давления и рассчитанными на время работы не менее 15 мин, должны быть предусмотрены для каждого члена персонала на борту платформы.

Оборудование для шланговой подачи очищенного воздуха (дыхательная воздушная линия) должно быть предусмотрено, по крайней мере, в следующих зонах:

- жилых помещениях;
- местах сбора/эвакуации;
- буровой площадке;
- зоне подготовки бурового раствора;
- прочих рабочих площадок.

6 ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

6.1 Опасные грузы на ПБУ/МСП должны быть размещены и закреплены безопасным образом в зависимости от класса/подкласса груза с учетом требований [6.2 – 6.6](#), а также всех применимых требований МКМПОГ.

6.2 Грузы, в отношении которых предъявляются требования несовместимости, должны храниться отдельно.

6.3 Взрывчатые вещества должны храниться в кюрит-камерах, снабженных надежными средствами закрытия для предотвращения несанкционированного доступа. Взрыватели должны храниться отдельно от взрывчатых веществ.

6.4 Легковоспламеняющиеся жидкости, выделяющие опасные и воспламеняющиеся газы, должны храниться в хорошо вентилируемых помещениях или на открытой палубе.

6.5 Вещества, склонные к самопроизвольному самонагреванию или возгоранию, не должны быть размещены на борту МСП/ПБУ до тех пор, пока для предотвращения их самопроизвольного возгорания не будут приняты необходимые меры предосторожности.

6.6 Радиоактивные вещества должны размещаться и контролироваться безопасным способом.

Российский морской регистр судоходства

**Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок
и морских стационарных платформ**

Часть VI

Противопожарная защита

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 8

www.rs-class.org/ru/