

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ПРАВИЛА
ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
КОМПЛЕКСОВ,
ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК
И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ
ПЛАТФОРМ



Санкт-Петербург
2017

Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ (Правила НГО) утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу 1 января 2017 года.

Правила не распространяются на технологию строительства морских скважин и технологические особенности эксплуатации скважин.

Техническое наблюдение Регистра на соответствие данным Правилам проводится на добровольной основе и не освобождает организации (предприятия) от обязанности выполнения требований национальных надзорных органов.

В настоящей второй редакции Правил НГО на основании результатов НИР откорректированы, конкретизированы и дополнены требования к нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ на основе национальных и международных нормативно-технических документов, вступивших в силу к моменту издания настоящих Правил НГО.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

1	Определения и сокращения	7
1.1	Термины и определения	7
1.2	Сокращения	8
2	Область распространения	10
2.1	Общие положения	10
2.2	Требования национальных надзорных органов	10
3	Техническое наблюдение	11
3.1	Общие требования	11
3.2	Услуги, оказываемые при техническом наблюдении	11
4	Заявки и договоры о техническом наблюдении	12
5	Техническая документация	12
5.1	Общие требования	12
5.2	Техническая документация нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП	13
6	Классификация и словесная характеристика в символе класса ПНК/ПБУ/МСП	14
7	Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием	15
8	Техническое наблюдение при изготовлении материалов и изделий на предприятиях	22
8.1	Общие положения	22
8.2	Одобрение типовых материалов, изделий и технологических процессов	23
8.3	Признание предприятий (изготовителей)	23
8.4	Признание лабораторий	24
9	Техническое наблюдение за нефтегазовым оборудованием при постройке ПНК/ПБУ/МСП	25
9.1	Общие положения	25
9.2	Требования к испытаниям	25
9.3	Документы, оформляемые по результатам технического наблюдения	26
10	Техническое наблюдение за нефтегазовым оборудованием в эксплуатации	27
10.1	Общие положения	27
10.2	Виды и периодичность освидетельствований	27
11	Общие требования к проектированию нефте- газового оборудования ПНК/ПБУ/МСП	38
12	Общие требования к блочно-модульному оборудованию	40

ЧАСТЬ II. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

1	Общие положения	41
1.1	Область распространения	41
1.2	Общие требования	41
1.3	Условия эксплуатации	42
1.4	Требования к размещению оборудования	42
2	Требования к оборудованию и системам бурового комплекса	43
2.1	Буровая вышка и ее оборудование	43
2.2	Подвышечное основание	44
2.3	Система управления процессом бурения	45
2.4	Оборудование для спуско-подъемных операций	46
2.5	Системы натяжения колонн райзеров и компенсации перемещений	46
2.6	Механизмы для вращения колонны бурильных труб	47
2.7	Система приема, хранения и подачи сыпучих материалов	47
2.8	Система бурового раствора	48
2.9	Циркуляционная система	49
2.10	Противовыбросовое оборудование. Система контроля и управления скважиной	50
2.11	Буровые райзеры	53
2.12	Оборудование и система манипулирования трубами	53
2.13	Вспомогательные системы и оборудование	53

ЧАСТЬ III. СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

1	Общие положения	58
1.1	Область распространения	58
1.2	Общие требования	58
1.3	Требования к размещению оборудования	58
2	Требования к системам комплекса добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции	60
2.1	Система сбора скважинной продукции	60
2.2	Система контроля и управления добычными скважинами	61
2.3	Система добычных райзеров	61
2.4	Система подготовки продукции скважин	61
2.5	Факельная система и система отвода газов	63
2.6	Системы сброса давления и отвода газов в атмосферу	65

2.7	Система подготовки, сбора и утилизации отходов производства, в том числе и попутно добываемых вод.	66
2.8	Система осушки газа.	68
2.9	Система компримирования газа	68
2.10	Системы нагнетания воды, газа и система газлифта	69
2.11	Система хранения продукции	70
2.12	Система отгрузки продукции.	70
2.13	Система технологического нагрева и охлаждения	70

ЧАСТЬ IV. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И МЕХАНИЗМЫ

1	Общие положения.	71
1.1	Область распространения	71
1.2	Объем технического наблюдения.	71
2	Требования к механическим установкам и механизмам	71
2.1	Общие требования	71
2.2	Перекачивающие агрегаты	71
2.3	Буровые лебедки	72
2.4	Буровой ротор	73
2.5	Силовой верхний привод.	73
2.6	Гидросистемы и гидроприводы.	73

ЧАСТЬ V. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

1	Общие положения.	75
1.1	Область распространения	75
1.2	Объем технического наблюдения.	75
1.3	Защита и изоляция трубопроводов	75
2	Общие требования к системам и трубопроводам	76
2.1	Требования к проектированию трубопроводных систем	76
2.2	Металлические трубопроводы	77
2.3	Механические и гибкие соединения, компенсаторы и шланги	79
2.4	Арматура.	79
2.5	Прокладка трубопроводов	80
2.6	Освидетельствование систем трубопроводов при постройке ПНК/ПБУ/МСП.	80
2.7	Освидетельствование систем трубопроводов ПНК/ПБУ/МСП в эксплуатации	80
3	Требования к системам и трубопроводам специального назначения.	84
3.1	Система сбора скважинной продукции.	84
3.2	Системы подготовки продукции	84

3.3	Система отвода газов	84
3.4	Системы отгрузки продукции	84

ЧАСТЬ VI. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

1	Общие положения	86
1.1	Область распространения	86
1.2	Общие положения.	86
2	Требования к грузовым кранам специального назначения	86
3	Требования к грузоподъемным устройствам специального назначения	87
3.1	Талевая система	87
3.2	Крюкоблок и вертлюги	88
3.3	Лебедки	88

ЧАСТЬ VII. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

1	Область распространения	89
2	Общие положения	89
3	Общие требования к теплообменным аппаратам и сосудам под давлением.	90
3.1	Материалы	90
3.2	Освидетельствование теплообменных аппаратов и сосудов под давлением при их изготовлении	91
3.3	Освидетельствование теплообменных аппаратов и сосудов под давлением при постройке ПНК/ПБУ/МСП	91
3.4	Освидетельствование теплообменных аппаратов и сосудов под давлением ПНК/ПБУ/МСП в эксплуатации	92

ЧАСТЬ VIII. МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА

1	Общие положения	93
1.1	Область распространения	93
1.2	Общие требования.	93
2	Требования к материалам и сварке для нефтегазового оборудования	94
2.1	Требования к материалам, контактирующим с коррозионно-агрессивными средами	94
2.2	Требования к контролю материалов и изделий	94
2.3	Требования к материалам систем трубопроводов.	95
2.4	Требования к материалам теплообменных аппаратов и сосудов под давлением	95

ЧАСТЬ IX. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

1	Электрическое оборудование	96
1.1	Общие положения	96
1.2	Взрывоопасные зоны ПНК/ПБУ/МСП . .	96
1.3	Классификация взрывозащищенного оборудования	99
1.4	Расположение механизмов и электрообору- дования в производственных помещениях	100
1.5	Молниезащита и защита от статического электричества	101
1.6	Зануление и защитное заземление	101
2	Автоматизация	103
2.1	Общие положения	103
2.2	Объем технического наблюдения	103
2.3	Автоматизированная система контроля, управления и аварийной защиты	103
2.4	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	104
2.5	Автоматическая система противоаварийной защиты (ПАЗ)	105
2.6	Частичные отключения технологических процессов	105
2.7	Полное отключение технологического оборудования и всех производственных процессов	106
2.8	Рекомендованная последовательность отключений	106
2.9	Посты управления	107
2.10	Центральный пост управления	107
2.11	Главный пост управления	107
2.12	Помещение пульта управления (кабина) бурильщика	108
2.13	Офис бурового мастера	108
2.14	Станция геолого-технологического контроля	108
2.15	Местные посты управления	108
2.16	Контроль и управление техническими средствами комплекса обеспечения взрывопожаробезопасности	108
2.17	Аварийное отключение вентиляции . . .	109
2.18	Аварийное отключение топливных и масляных насосов	109
2.19	Аварийное отключение сварочного оборудования	110
2.20	Системы автоматизации бурового и техно- логического комплексов	110
2.21	Автоматические установки пожаротушения	111

ЧАСТЬ X. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

1	Термины и определения	113
1.1	Определения	113
2	Анализ и оценка рисков	114
2.1	Общие положения	114
2.2	Анализ риска аварийных ситуаций . . .	114
2.3	Критерии вероятностного подхода к обеспечению безопасности	115
2.4	Идентификация опасностей для конструктивной прочности корпусов ПНК/ПБУ/МСП	117
2.5	Специфические аварийные ситуации . .	117
2.6	Методы анализа рисков	119
2.7	Методы количественных оценок рисков (КОР)	120
2.8	Оценка индивидуальных и социальных рисков	121
2.9	Методы экспертных оценок	121
3	Выбор варианта контроля и управления рисками при внешних воздействиях . .	122
3.1	Общие положения	122
3.2	Анализ потенциальных аварийных ситуаций при открытом фонтанировании скважин и выбросах	122
3.3	Анализ потенциальных аварийных ситуаций при пожарах во время эксплуатации технологического оборудования	123
3.4	Мероприятия по управлению рисками, связанными со взрывами, падающими и летящими предметами	125
4	Менеджмент риска	127
4.1	Рекомендации по снижению рисков выбросов и пожаров	127
4.2	Рекомендации для принятия решений по снижению риска аварии (ALARP) . .	127
4.3	Принцип минимального практически приемлемого (достижимого) уровня риска (ALARP)	128
5	Обоснование и оценка экономической эффективности решений по снижению риска	130
6	Требования к оформлению отчетов о результатах анализа рисков	131
Приложение 1. Сокращения, встречающиеся в международной практике		132
Приложение 2. Типовая схема размещения нефтегазового оборудования на ПНК . .		134
Приложение 3. Перечень признанных нормативно-технических документов . .		135
Приложение 4. Статистические данные по утечкам углеводородов		147

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины, определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии, применяемой в нормативных документах Российского морского регистра судоходства¹, приведены в части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

При использовании настоящих Правил по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ² применяются определения, указанные в 1.2 части I «Классификация» Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ³, в 1.2 части I «Классификация» Правил классификации, постройки и оборудования морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов⁴, а также следующие определения и сокращения (если иное не оговорено специально в отдельных частях Правил).

1.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бурильный инструмент (drilling instrument) — бурильная колонна, состоящая из бурильных и утяжеленных бурильных труб и элементов ее оснастки, компоновка низа бурильной колонны (КНБК) и породоразрушающий инструмент.

Буровая вышка (drilling derrick) — металлическое сооружение над устьем скважины, предназначенное для установки талевой системы, верхнего силового привода, устройств комплекта механизмов для выполнения спускоподъемных операций (КМСП) и размещения бурильных свечей.

Буровая лебедка (drawworks) — лебедка, предназначенная для поддержания заданной нагрузки на породоразрушающий инструмент, подачи бурильной колонны на забой разбуриваемой скважины, спуска и подъема колонны бурильных труб при ее наращивании, смене породоразрушающего инструмента и забойных двигателей, извлечения керна, спуска колонны обсадных труб

при креплении скважины, а также спуска и подъема различного оборудования при проведении исследовательских и ремонтных работ в скважине.

Буровой вертлюг (drilling swivel) — устройство для удержания на весу вращающегося бурильного инструмента, с одновременным подводом промывочной жидкости в колонну труб при бурении и промывке скважин. Вертлюг состоит из двух групп деталей — невращающейся, связанной с талевой системой, и вращающейся, связанной с колонной бурильных труб.

Буровой комплекс (drilling rig) — комплекс машин, механизмов, оборудования и сооружений, обеспечивающий с помощью бурильного инструмента выполнение технологических операций по строительству скважины.

Вертлюг (swivel) — соединительное звено двух частей механизмов (или звеньев цепи), позволяющее каждой из них вращаться вокруг своей оси и обеспечивающее передачу жидкостей и газов, а также энергетических ресурсов (электро, гидро, пневмо), сигналов АСУ ТП и пр.

Верхний силовой привод (top drive) — подвижный вращатель, оснащенный комплектом средств механизации при спуско-подъемных операциях и предназначенный для вращения и наращивания бурильной колонны при бурении, выполнения операций по свинчиванию и разъединению бурильных и обсадных труб при спускоподъемных операциях и подачи промывочной жидкости в бурильную колонну.

Выкидной трубопровод (discharge pipeline) — трубопровод, по которому транспортируется флюид от устья скважины к мани-фольду, райзеру или к первому технологическому аппарату (емкости).

КМСП (комплект механизмов для выполнения спускоподъемных операций) (gear kit for round-trip operation) — набор механизмов, размещаемых на буровой вышке и основании выпечного блока (буровой площадке), включающий автоматический элеватор, механизмы захвата, подъема и расстановки свечей, магазины и подсвечники. Предназначен для механизации процессов свинчивания и развин-

¹Далее — Регистр, РС.

²Далее — Правила НГО.

³Далее — Правила ПБУ/МСП.

⁴Далее — Правила ПНК.

чивания труб, расстановки и выдвижения свечей при спускоподъемных операциях.

Манифольд (manifold) — система трубопроводов с необходимой запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, собранная по схеме, позволяющей избирательно направлять флюид от одного или нескольких источников в различные технологические системы.

Напорный трубопровод — добывающая/нагнетательная линия, вспомогательная линия или трубопровод, по которому течет флюид под давлением, превышающем атмосферное.

Нефтегазовое оборудование — оборудование, предназначенное для бурения, добычи, сбора, промысловой подготовки и транспортировки углеводородов.

Опасный производственный объект — предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Подготовка (первичная переработка) — подготовка пластовой продукции, направленная на удаление нежелательных примесей и придание ей качества, необходимого для последующего безопасного хранения, транспортировки и использования, а также выделение отдельных компонентов и фракций.

Потребитель — непосредственный пользователь услуг Регистра или продукции, находящейся под техническим наблюдением или инспекционным контролем Регистра при ее проектировании, изготовлении, эксплуатации и утилизации.

Превентор (blowout preventer) — устройство для герметизации устья скважины при строительстве (бурении) или проведении различных работ с целью предотвращения неконтролируемых выбросов флюидов.

Признанный стандарт — стандарт или иной нормативно-технический документ, признанный Регистром допустимым для применения, как обеспечивающий подтверждение соответствия требованиям, установленным в договорной спецификации/технических условиях/потребителем, и не противоречащий требованиям правил Регистра.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов — состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах (ОПО) и последствий указанных аварий.

Противовыбросовое оборудование (ПВО) (blowout equipment) — комплекс оборудования, предназначенный для герметизации

устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства или ремонта с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды. Противовыбросовое оборудование включает превенторы, манифольды, систему контроля и управления.

Система управления ПВО (control systems of blowout equipment) — система, предназначенная для дистанционного управления гидравлическими приводами превенторов и гидроприводной арматурой.

СПК (tripping complex) — спускоподъемный комплекс, включающий буровую лебедку, талевую систему, комплект механизмов для выполнения спускоподъемных операций и предназначенный для спуска, подъема и удержания на весу бурильной колонны, обсадных труб и инструмента при строительстве скважин.

Талевая система (block-and-tackle system) — грузонесущая часть буровой установки в виде полиспаста, состоящего из неподвижного кронблока, подвижного талевого блока и механизма крепления неподвижного конца талевого блока.

Техническое обслуживание (technical maintenance) — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности изделия (оборудования) при использовании по назначению, при хранении и транспортировке.

Технологический комплекс (technological complex) — комплекс нефтегазового оборудования для добычи, сбора, подготовки и транспортировки продукции.

Флюид (fluid) — газ, пар, жидкость или их комбинация, транспортируемые по системам трубопроводов нефтегазового оборудования.

1.2 СОКРАЩЕНИЯ

АВВ	— аварийная вытяжная вентиляция;
АРМ	— автоматизированное рабочее место;
АСУ ТП	— автоматизированная система контроля и управления технологическими процессами;
БМО	— блочно-модульное оборудование;
ГЖ	— горючие жидкости;
ГПУ	— главный пост управления;
ГУР	— Главное управление Регистра;
ЛВЖ	— легковоспламеняющиеся жидкости с $T_{\text{всп.}} < 61\text{ }^{\circ}\text{C}$;
МСП	— морская стационарная платформа;

¹В первом издании Правил НГО применялся термин «Нижний предел воспламеняемости».

МЭК — Международная электротехническая комиссия;

НГО — нефтегазовое оборудование;

НКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени¹;

ПАЗ — противоаварийная автоматическая защита;

ПБУ — плавучая буровая установка;

ПВО — противовыбросовое оборудование;

ПНК — морской плавучий нефтегазодобывающий комплекс;

РЗУ — рыбозащитное устройство;

РС, Регистр — ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

РФ — Российская Федерация;

СПО — спускоподъемные операции;

СТП — стандарт предприятия;

ФА — фонтанная арматура;

ЦПУ — центральный пост управления;

ESD (Emergency shutdown) — аварийная остановка.

Другие наиболее часто встречающиеся сокращения, которые употребляются в международной практике, приведены в приложении 1.

2 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Требования Правил НГО распространяются на нефтегазовое оборудование, устанавливаемое на плавучих или стационарных морских нефтегазовых сооружениях: ПНК, ПБУ, МСП, а также на буровых судах (далее все вместе — ПНК/ПБУ/МСП).

2.1.2 Правила НГО разработаны в дополнение к Правилам ПБУ/МСП и Правилам ПНК.

2.1.3 Требования, содержащиеся в Правилах НГО, относятся к составу документации на нефтегазовое оборудование при рассмотрении проектов ПНК/ПБУ/МСП, классификации ПНК/ПБУ/МСП в части подтверждения соответствия их нефтегазового оборудования, составу номенклатуры объектов и процедурам технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием, системам и оборудованию для бурения скважин, системам и оборудованию для добычи, сбора, подготовки и транспортировки пластовой продукции, функциональным составляющим нефтегазового оборудования и оценке безопасности ПНК/ПБУ/МСП при эксплуатации нефтегазового оборудования.

2.1.4 Правила НГО применяются при проектировании, изготовлении, эксплуатации и подтверждении соответствия ПНК/ПБУ/МСП в части установленного уровня безопасности нефтегазового оборудования, незагрязнения окружающей среды при производстве работ по бурению, добыче, сбору, подготовке и транспортировке пластовой продукции, а также при оценке рисков соответствующих критических событий. Технологические особенности вышеперечисленных работ в Правилах НГО не рассматриваются.

2.1.5 Правила НГО устанавливают дополнительные словесные характеристики в символе класса ПНК/ПБУ/МСП, которые могут быть присвоены этим объектам при соответствии их нефтегазового оборудования требованиям Правил.

2.1.6 Правила НГО могут быть использованы всеми организациями и предприятиями, деятельность которых связана с проектированием, строительством ПНК/ПБУ/МСП, разведкой, обустройством и разработкой месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Если предприятие или организация решили на

добровольной основе использовать Правила НГО, то в этом случае в обязательном порядке должны выполняться все требования, указанные в них.

2.1.7 Правила НГО могут применяться к нефтегазовому оборудованию ПНК/ПБУ/МСП, построенному без технического наблюдения Регистра в части данного оборудования, в целях проведения освидетельствований, подтверждения соответствия и технического наблюдения за данным нефтегазовым оборудованием в эксплуатации.

2.1.8 Нефтегазовое оборудование ПНК/ПБУ/МСП, выполненное и установленное по другим нормам, правилам и стандартам, может быть одобрено Регистром в случае предоставления данных, позволяющих установить, что они являются одинаково эффективными по отношению к требованиям Правил НГО.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

2.2.1 Выполнение требований Правил НГО не освобождает от выполнения требований национальных надзорных органов к нефтегазовому оборудованию для бурения, добычи, переработки и транспортировки углеводородов на морском шельфе, в том числе на объектах ПНК/ПБУ/МСП, на стадиях проектирования, изготовления, подтверждения соответствия, монтажа, сварочных работ, испытаний и эксплуатации этого оборудования.

2.2.2 Правила НГО учитывают нормативно-правовые требования:

1 федерального законодательства:

Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями и дополнениями;

Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями и дополнениями;

Федерального закона РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»;

2 нормативно-технических документов исполнительного органа власти РФ, осуществляющего надзор в области промышленной безопасности (Ростехнадзор).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.1 Техническое наблюдение за нефтегазовым оборудованием ПБУ/МСП/ПНК состоит в проверке его соответствия требованиям Регистра при:

рассмотрении и одобрении (согласовании) технической документации;

освидетельствовании объектов наблюдения на этапах изготовления, монтажа, эксплуатации, в том числе модернизации и ремонта.

3.1.2 Деятельность Регистра при рассмотрении технической документации по техническому наблюдению при изготовлении, монтаже и эксплуатации нефтегазового оборудования осуществляется на основании договоров.

3.1.3 Объекты технического наблюдения Регистра и технические требования к ним определяются Правилами и перечисляются в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. разд. 7). Указанная Номенклатура не включает объекты, относящиеся к элементам нефтегазового оборудования, которые включены ранее в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за морскими судами, ПНК/ПБУ/МСП как объекты, обеспечивающие безопасность мореплавания ПНК/ПБУ/МСП, охрану человеческой жизни и предотвращение загрязнения морской среды (см. приложение 1 к части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

3.1.4 При техническом наблюдении за нефтегазовым оборудованием Регистр может допустить использование нормативно-технических документов иностранных классификационных обществ, других признанных национальных и международных норм, правил и стандартов.

3.1.5 Изготовление нефтегазового оборудования и его монтаж должны осуществляться в соответствии с одобренной (согласованной) Регистром технической документацией.

3.1.6 В остальном общие положения по техническому наблюдению за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать требованиям разд. 2 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов, изготовлением материалов и изделий для судов.

3.2 УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ

3.2.1 При проведении технического наблюдения за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП Регистр осуществляет:

рассмотрение технической документации (см. разд. 5) и заключение о возможности установления дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП, подтверждающих соответствие их нефтегазового оборудования требованиям Правил (см. разд. 6);

одобрение отдельных видов нефтегазового оборудования с выдачей Свидетельств о соответствии (см. 8.1, 8.2.1 — 8.2.4);

признание изготовителей нефтегазового оборудования и материалов для него с выдачей Свидетельств о признании изготовителей (см. 8.3);

одобрение сварочных материалов и технологических процессов сварки с выдачей соответствующих Свидетельств об одобрении сварочных материалов, Свидетельств об одобрении технологических процессов сварки и аттестацию сварщиков (см. 8.1, 8.2.5, 8.2.6);

признание испытательных лабораторий с выдачей соответствующего Свидетельства (см. 8.4);

техническое наблюдение за нефтегазовым оборудованием при постройке ПНК/ПБУ/МСП;

техническое наблюдение за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП в эксплуатации.

3.2.2 По результатам технического наблюдения Регистр выдает на объекты технического наблюдения следующие документы установленной формы, удостоверяющие соответствие объекта технического наблюдения требованиям Регистра, а также его изготовление (постройку) под техническим наблюдением Регистра.

Свидетельство о соответствии на конкретное изделие (С, СЗ) — документ, удостоверяющий соответствие конкретных материалов, изделий или групп изделий требованиям правил Регистра и нормативно-технической документации;

Свидетельство о типовом одобрении (СТО) — документ, удостоверяющий соответствие типов изделий или групп изделий требованиям правил Регистра;

Свидетельство о признании изготовителя (СПИ) — документ, удостоверяющий признание Регистром предприятия в качестве изготовителя материалов или изделий, находящихся под техническим наблюдением Регистра;

Свидетельство о типовом одобрении сварочных материалов (СОСМ) и Свидетельство одобрении технологических процессов сварки (СОТПС).

3.2.3 Основные требования к оформлению и срокам действия Свидетельств Регистра должны

соответствовать разд. 3 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

4 ЗАЯВКИ И ДОГОВОРЫ О ТЕХНИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ

4.1 Для осуществления работ, указанных в 3.2.1, предприятие должно обратиться в Регистр с письменной заявкой на проведение технического наблюдения с гарантией оплаты работы и возмещения расходов Регистра, а также с подтверждением ознакомления и согласия с Общими условиями оказания услуг Регистром, которые являются составной и неотъемлемой частью всех договоров, заключаемых Регистром.

4.2 В заявке должна быть представлена информация в объеме, достаточном для ее анализа и выполнения.

4.3 После анализа заявки в зависимости от конкретных условий предстоящего технического наблюдения (объемы, объекты, продолжительности и т.п.) Регистр, руководствуясь действующими положениями, определяет необходимость заключения договора о техническом наблюдении,

составленного в виде единого документа, или осуществляет техническое наблюдение в соответствии с заявкой без заключения договора.

4.4 Договор о техническом наблюдении Регистра, который составлен в виде единого документа, определяет объекты технического наблюдения и регламентирует взаимоотношения, права и обязанности сторон при осуществлении Регистром технического наблюдения за постройкой ПНК/ПБУ/МСП и изготовлением материалов и изделий нефтегазового оборудования.

В договоре устанавливается стоимость технического наблюдения в соответствии с тарифами РС, определяются порядок и сроки оплаты. При осуществлении технического наблюдения по заявке без заключения договора оплата работ и возмещение расходов производятся по счетам Регистра.

5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1.1 До начала технического наблюдения за проектированием, постройкой и/или эксплуатацией ПНК/ПБУ/МСП в части нефтегазового оборудования на рассмотрение Регистру должна быть представлена техническая документация в объеме, позволяющем удостовериться, что требования Правил по отношению к данному оборудованию, материалам и изделиям для него выполняются полностью.

5.1.2 Изменения, вносимые в одобренную Регистром техническую документацию и касающиеся элементов и конструкций, к которым предъявляются требования в Правилах, должны быть до их реализации представлены на одобрение Регистру.

5.1.3 Техническая документация на нефтегазовое оборудование может представляться Регистру в одном из следующих вариантов в зависимости от стадии проектирования:

обоснование инвестиций на постройку ПНК/ПБУ/МСП, в том числе в составе проекта обустройства месторождения на шельфе;

эскизный проект ПНК/ПБУ/МСП обустройства месторождения на морском шельфе;

технический проект ПНК/ПБУ/МСП или ТЭО (проект) обустройства месторождения на морском шельфе;

рабочий проект ПНК/ПБУ/МСП, технологическая документация и проект ремонтно-восстановительных работ;

нормативно-технические документы, технические условия, технологические процессы и регламенты технологических процессов и технической эксплуатации нефтегазового оборудования;

техническая документация на комплектующие изделия нефтегазового оборудования в соответствии с 5.2.2.

5.1.4 В остальном общие положения по рассмотрению Регистром технической документации должны соответствовать требованиям разд. 3 части II «Техническая документация» Правил технического наблюдения за постройкой судов, изготовлением материалов и изделий для судов.

5.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПНК/ПБУ/МСП

5.2.1 До начала постройки ПНК/ПБУ/МСП необходимо представить Регистру на рассмотрение и одобрение техническую документацию на нефтегазовое оборудование в объеме, указанном в разд. 4 части I «Классификация» Правил ПБУ/МСП, в разд. 3 части I «Классификация» Правил ПНК в той степени, в которой она может быть применена к нефтегазовому оборудованию.

5.2.2 Представляемая на рассмотрение Регистру техническая документация должна содержать достаточные сведения для подтверждения выполнения соответствующих положений Правил РС, а также международных конвенций и соглашений.

5.2.3 Вопрос о возможности отступлений от требований РС при невозможности или нецелесообразности применения методов и объема технического наблюдения РС, предписанных настоящими Правилами, решается ГУР по представлению подразделений РС (см. 2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

5.2.4 Техническая документация на нефтегазовое оборудование в дополнение к 5.2.1 должна содержать:

- описание технологического процесса (при проектировании ПНК/ПБУ/МСП);
- описание оборудования;
- технические характеристики;
- чертежи общего вида, основные сборочные чертежи, схемы;

документацию в объеме Правил РС на изделия, к которым Регистр предъявляет специальные требования (см. табл. 1.2.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов);

- необходимые расчеты прочности;
- технические условия и спецификации;
- программы испытаний;
- планы контроля качества;
- руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию;

анализ рисков и мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации.

5.2.5 Программы испытаний в общем случае должны предусматривать:

- проверку соответствия изделия одобренной (согласованной) Регистром технической документации;
- проверку технических характеристик оборудования;

- функциональные испытания;

- осмотры и ревизии (в случаях, предусмотренных Правилами);

- контрольные испытания после ревизии (если необходимо);

- указания по продолжительности и режимам испытаний, а также необходимые замеры во время испытаний;

- информацию о величине предельно допустимых отклонений и/или критериях оценки результатов испытаний;

- нормы и методы испытаний (допускается представление в виде отдельного документа со ссылкой на него в программе испытаний).

5.2.6 По результатам рассмотрения Регистром технической документации на этапах проектирования нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП оформляются письма-заклучения Регистра по этапам проектирования или проекту нефтегазового оборудования в целом, подтверждающие возможность установления дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП, с приложением перечня рассмотренной документации.

6 КЛАССИФИКАЦИЯ И СЛОВЕСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СИМВОЛЕ КЛАССА ПНК/ПБУ/МСП

6.1 Классификация объектов ПНК/ПБУ/МСП осуществляется в соответствии с требованиями разд. 2 части I «Классификация» Правил ПБУ/МСП и разд. 2 части I «Классификация» Правил ПНК.

6.2 Нефтегазовое оборудование ПНК/ПБУ/МСП должно отвечать требованиям Правил и иметь соответствующие Свидетельства и другие документы, подтверждающие их соответствие требованиям Регистра (см. разд. 7).

6.3 При соответствии конструкций, механизмов, устройств и оборудования систем для бурения, добычи, сбора, подготовки и транспортировки пластовой продукции, а также технологических процессов их монтажа и испытаний на ПНК/ПБУ/МСП требованиям Правил в символ класса ПНК/ПБУ/МСП вносятся дополнительные словесные характеристики, описывающие основное назначение установленного нефтегазового оборудования:

6.3.1 При изготовлении и монтаже нефтегазового оборудования под техническим наблюдением Регистра, а также при техническом наблюдении Регистра в эксплуатации:

drilling (RS) — при наличии бурового комплекса;

subsea system (RS) — при получении продукции с подводных добычных комплексов;

subsea pipeline (RS) — при получении (оттрузке) продукции по подводному трубопроводу;

oil production/treatment (RS) — при наличии комплекса по добыче и подготовке нефти;

gas production/treatment (RS) — при наличии комплекса по добыче и подготовке газа и газового конденсата;

oil and gas production/treatment (RS) — при наличии комплекса по совместной добыче и подготовке нефти и газа.

6.3.2 При изготовлении и монтаже нефтегазового оборудования без технического наблюдения Регистра, но при техническом наблюдении Регистра в эксплуатации:

drilling — при наличии бурового комплекса;

subsea system — при получении продукции с подводных добычных комплексов;

subsea pipeline — при получении (оттрузки) продукции по подводному трубопроводу;

oil production/treatment — при наличии комплекса по добыче и подготовке нефти;

gas production/treatment — при наличии комплекса по добыче и подготовке газа и газового конденсата;

oil and gas production/treatment — при наличии комплекса по совместной добыче и подготовке нефти и газа.

6.4 В остальном требования к назначению основного символа, дополнительных знаков и словесных характеристик класса ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать 6.1.

См.
циркуляр
1186ц

См.
циркуляр
1318ц

См.
циркуляр
1186ц

См.
циркуляр
1318ц

7 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

См. циркуляр 1318ц

7.1 В Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1) перечислены объекты, за которыми Регистр осуществляет техническое наблюдение при их изготовлении на предприятии, монтаже и испытаниях на ПНК/ПБУ/МСП, и указана необходимость клеймения некоторых элементов оборудования.

При этом на данную Номенклатуру распространяется объем требований к объектам, указанным в приложении 1 «Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра» части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов в той степени, в которой они применимы.

7.2 Материалы и изделия нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, изготавливаемые, устанавливаемые и монтируемые под техническим наблюдением Регистра, должны поступать на предприятие, осуществляющее постройку ПНК/ПБУ/МСП, со свидетельствами или другими документами, подтверждающими их соответствие требованиям

Правил и/или стандартов, признанных Регистром допустимыми к применению (см. приложение 3).

7.3 По заявке заказчика могут быть освидетельствованы материалы и изделия, не входящие в указанную Номенклатуру (см. 8.1.2).

7.4 В случае технического наблюдения за постройкой ПНК/ПБУ/МСП, на которых используются принципиально новые материалы и комплектующие изделия нефтегазового оборудования, Регистр имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП.

7.5 В Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием используются определения и сокращения, приведенные в разд. 3 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил, а также:

Р — техническое наблюдение, осуществляемое непосредственно инспектором РС;

СТО* или СЗ* — только по поручению ГУР.

Таблица 7.1

Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП

Номенклатура представлена в форме таблицы, которая состоит из 9 колонок.

В колонке 1 («Код объекта технического наблюдения») указывается идентификационный код материала, изделия, технологического процесса или программного обеспечения, который состоит из восьми знаков.

В колонке 2 («Объект технического наблюдения») указываются наименования материала, изделия, технологического процесса.

В колонках 3 — 9 указываются виды технического наблюдения:

техническое наблюдение инспектора (Р), выдаваемый документ (С);

техническое наблюдение, осуществляемое признанным предприятием и подтверждаемое Регистром, выдаваемый документ (СЗ);

техническое наблюдение, осуществляемое посредством типового одобрения объекта, выдаваемый документ (СТО, СОСМ, СОПС, СТОП).

В колонке 3 («За головным образцом») указывается необходимость технического наблюдения за головным образцом, осуществляемого непосредственно инспектором (Р).

В колонке 4 («Типовое одобрение/Признание изготовителя») указывается обязательность типового одобрения объекта технического наблюдения, которое подтверждается выдачей СТО, а также о признании изготовителя с выдачей СПИ. В отдельных случаях, по усмотрению Регистра, при разовом одобрении на материал или изделие может быть оформлено Свидетельство (С) без оформления документа о типовом одобрении.

В колонке 5 («Выдаваемый документ») указывается документ Регистра, выдаваемый при осуществлении такого вида технического наблюдения, который обеспечивает минимально допустимый для данного материала или изделия контроль выполнения требований Регистра.

В отдельных случаях, по усмотрению Регистра, виды технического наблюдения могут быть изменены Регистром.

В колонке 6 («Клеймение») указывается обязательность клеймения объектов технического наблюдения.

В колонках 7, 8, 9 («Монтаж, применение», «Заводские испытания», «Эксплуатационные испытания») указывается необходимость технического наблюдения при монтаже, заводских и эксплуатационных испытаниях, осуществляемого непосредственно инспектором.

Предприятия (изготовители) поставляют материалы или изделия согласно колонке 5 с подлинниками выданных Регистром документов (С) и (СЗ) или с копией СТО.

Продолжение табл. 7.1

Код объекта технического наблюдения	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра						
		За головным образцом	Типовое одобрение/признание (изготовителя)	На предприятии (изготовителе)		При постройке ПНК/ПБУ/МСП		
				Выдаваемый документ	Клеймение	Монтаж, применение	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25000000	НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
25010000	УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ							
25010100	Буровая установка	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010101	Буровая вышка	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010102	Факельная стрела	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010200	Блочно-модульные установки	Р	СТО*	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25010300	Подвышечное основание	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010400	Устройства натяжения и компенсации перемещений:							
25010401	райзеров	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010402	бурильных колонн	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010500	Устройства крепления по-походному:							
25010501	противовыбросового оборудования	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010502	фонтанной арматуры (ФА)	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010600	Устройства и оборудование перемещения подвышечного основания с буровой вышкой и опорной рамой:							
25010601	перемещения опорной рамы	—	—	С	—	Р	Р	Р
25010602	перемещения подвышечного основания	—	—	С	—	Р	Р	Р
25020000	СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ							
25020100	Системы обеспечения бурения:							
25020101	цементирования скважин	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020102	сыпучих материалов	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020103	дресселирования и глушения	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020104	буровых райзеров	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020105	спуска и подъема труб	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020106	подачи и расстановки свечей	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020107	охлаждения оборудования	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020108	предупреждения столкновений	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020109	базовой жидкости	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020110	соляного раствора	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020200	Системы бурового раствора:							
25020201	приготовления, хранения	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020202	сбора, очистки и дегазации	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020203	высокого давления	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020204	низкого давления	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020210	Система закачки шлама в пласт:							
25020211	приготовления шламовой суспензии	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020212	закачка шлама	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020300	Системы подготовки нефти:							
25020301	сбора продукции скважин	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020302	сепарации, стабилизации, обессоливания и обезвоживания	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020303	подготовки, сбора и утилизации попутного нефтяного газа	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020400	Системы подготовки газа:							
25020401	сбора продукции скважин	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020402	сепарации и осушки газа	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020403	извлечения газового конденсата	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020404	регенерации абсорбента	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020405	компримирования газа	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020406	газифика	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020500	Системы хранения, распределения и подачи химических реагентов:							
25020501	приема и хранения	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020502	подачи и распределения	—	—	—	—	Р	Р	Р

Продолжение табл. 7.1

Код объекта техни- ческого наблю- дения	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра						
		За головным образцом	Типовое одобрение/ признание (изгото- вителя)	На предприятии (изготовителе)		При постройке ПНК/ПБУ/МСП		
				Выдав- аемый документ	Клеймение	Монтаж, приме- нение	Заводские испытания	Эксплуа- тацион- ные испы- тания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25020600	Система трубопроводов перемещения подвышечного основания и опорной рамы:							
25020601	перемещения подвышечного основания	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020602	перемещения опорной рамы	—	—	—	—	—	—	—
25020700	Факельные системы, системы сброса давления и отвода газов в атмосферу	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020800	Системы технологического нагрева/ охлаждения	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020900	Системы сжатого воздуха:	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020901	систем КИП и А	—	—	—	—	Р	Р	Р
25020902	системы транспортировки сухих компонентов	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021000	Системы подготовки, сбора и закачки воды в пласт:							
25021001	водоподготовки	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021002	распределительные	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021003	закачки	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021100	Дренажные системы опасных стоков:							
25021101	открытые	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021102	закрытые	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021200	Системы отгрузки продукции:							
25021201	замера продукции	—	—	—	—	Р	Р	—
25021202	перекачки	—	—	—	—	Р	Р	Р
25021300	Системы освоения и промывки скважин	—	—	—	—	Р	Р	—
25021310	Системы вспомогательные бурового комплекса	—	—	—	—	Р	Р	—
25021400	Блочно-модульное оборудование систем	—	СТО*	С	—	Р	Р	Р
25021500	Манифольды:							
25021501	системы цементирования	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021502	бурового раствора	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021503	дресселирования и глушения скважины	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021504	системы сбора продукции	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021505	газлифта	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021506	закачки воды	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021600	Линии высокого давления:							
25021601	системы цементирования	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021602	системы бурового раствора	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021603	систем подготовки и сбора нефти и газа	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021700	Шланги высокого давления:							
25021701	буровые	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021702	цементирования	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021703	дрессельные и нагнетательные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021704	прочие высокого давления	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021705	для ПВО	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25021800	Блоки ПВО:							
25021801	превенторы плашечные	Р	СТО	СТО	Р	—	—	—
25021802	превенторы универсальные	Р	СТО	СТО	—	—	—	—
25021803	крестовина и запорная арматура	Р	СТО	СТО	—	—	—	—
25021804	испытательные стенды ПВО	Р	СТО	СТО	—	—	—	—
25021900	Блоки дивертеров	Р	СТО	СТО	Р	—	—	—
25022000	Оборудование устья скважин:							
25022001	колонные головки надводные	Р	СТО	СТО	—	—	—	—
25022002	ФА надводная	Р	СТО	СТО	Р	—	—	—
25022003	системы управления клапанами ФА	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	—	Р
25022100	Арматура технологических систем и систем гидравлики:							
25022101	запорно-регулирующая	Р	СТО	С, СЗ ¹	Р	Р	—	Р

Продолжение табл. 7.1

Код объекта технического наблюдения	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра						
		За головным образцом	Типовое одобрение/признание (изготовителя)	На предприятии (изготовителе)		При постройке ПНК/ПБУ/МСП		
				Выдаваемый документ	Клеймение	Монтаж, применение	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25022102	предохранительная	Р	СТО	С, СЗ ¹	Р	Р	—	Р
25022200	Арматура для сыпучих материалов:							
25022201	запорно-регулирующая	Р	СТО	С, СЗ ¹	Р	Р	—	Р
25022202	предохранительная	Р	СТО	С, СЗ ¹	Р	Р	—	Р
25022300	Шланговые станции приса-выдачи жидкостей и сыпучих материалов							
25022400	Трубопроводы системы орошения водой	—	—	С	—	Р	—	Р
250225000	Блочно-модульные технологические установки	Р	СТО*	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25022600	Типовые технологические процессы	—	СТО*	—	—	—	—	—
25030000	МЕХАНИЗМЫ							
25030100	Механизмы для бурения и ремонта скважин:							
25030101	силовой верхний привод	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030102	ротаторный стол с приводом	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030103	трубный ключ	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030104	установки для работы с гибкими трубами (колдобинговые установки)	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030105	механизированный приемный мост для подачи труб	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030200	Механизмы системы бурового раствора:							
25030201	вибросита (ситогидроциклонные установки)	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030202	механические мешалки	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030203	струйные смесители (эжекторы)	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030204	шнековые конвейеры	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030205	дегазаторы бурового раствора	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030206	шнековые центрифуги	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030207	устройства для приема сыпучих компонентов	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030208	устройства для приготовления и подачи растворов реагентов	Р	—	С	—	Р	—	Р
25030300	Механизмы для добычи и подготовки нефти и газа:							
25030301	Компрессоры газоперекачивающие:							
25030302	поршневые	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030303	центробежные/осевые	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030304	турбодетандеры	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030305	прочие	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030400	Насосы системы бурения:							
25030401	поршневые (плунжерные)	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030402	центробежные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030403	прочие	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030500	Насосы системы цементировки:							
25030501	центробежные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030502	поршневые (плунжерные)	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030503	мембранные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030504	прочие	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030600	Шламовые насосы:							
25030601	центробежные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030602	поршневые (плунжерные)	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030603	винтовые	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030604	прочие	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030700	Насосы систем подготовки и отгрузки продукции:							
25030701	поршневые (плунжерные)	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р

Продолжение табл. 7.1

Код объекта технического наблюдения	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра						
		За головным образцом	Типовое одобрение/признание (изготовителя)	На предприятии (изготовителе)		При постройке ПНК/ПБУ/МСП		
				Выдаваемый документ	Клеймение	Монтаж, применение	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25030702	центробежные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030800	Прочие насосы	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030900	Гидравлические станции:							
25030901	систем бурения (верхнего привода, ротора, буровой лебедки)	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030902	систем автоматического спуска-подъема бурильных труб	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030903	систем перемещения подвышечного основания с буровой вышкой и опорной рамой	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030904	систем перемещения ПВО и ФА	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030905	трубных манипуляторов, ключей и кранов	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030906	систем управления клапанами ФА и запорной арматурой	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25030907	систем управления ПВО	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031000	Гидроцилиндры:							
25031001	систем перемещения подвышечного основания с буровой вышкой и опорной рамой	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031002	систем перемещения ПВО и ФА	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031003	гидропневмоприводов	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031004	прочие	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031100	Пневмогидроаккумуляторы:							
25031101	противовыбросового оборудования	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031102	систем натяжения и компенсации перемещений колонн	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25031103	прочие							
25031200	Гидродомкраты:							
25031201	систем центровки буровой вышки	Р	СТО	СЗ	—	Р	Р	Р
25031300	Блочно-модульные технологические установки механизмов	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040000	ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ							
25040100	Сепараторы:							
25040101	системы бурового раствора	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040102	системы подготовки нефти	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040103	системы подготовки газа / конденсата	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040200	Разделители многофазные	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040300	Электродегидраторы	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040400	Обессоливатели	Р	СПИ	—	—	—	—	—
25040500	Массообменные колонны	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040600	Системы приема/запуска очистных и диагностических устройств							
25040601	Камеры приема/запуска	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040602	Сосуды и емкости	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040700	Теплообменники:							
25040701	пластинчатые	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040702	кожухотрубные	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040703	емкостные подогреватели	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040800	Подогреватели огневые	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25040900	Установки подготовки технической воды							
25041000	Сосуды под давлением систем хранения и транспортировки сыпучих материалов бурового комплекса	Р	СТО/СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	—

Продолжение табл. 7.1

Код объекта технического наблюдения	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра						
		За головным образцом	Типовое одобрение/признание (изготовителя)	На предприятии (изготовителе)		При постройке ПНК/ПБУ/МСП		
				Выдаваемый документ	Клеймение	Монтаж, применение	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25041100	Блочно-модульные технологические установки	Р	СТО*	СЗ	—	Р	Р	Р
25041200	Емкости:							
25041201	емкости открытого дренажа	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25041202	емкости закрытого дренажа	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25041203	емкости разрядные	Р	СПИ	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25041300	Типовые технологические процессы	—	СТО*	—	—	—	—	—
25060000	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
25060100	Электроприводы запорно-регулирующей арматуры	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	—	—	—
25070000	МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА							
25070100	Прокат стальной:							
25070101	для теплообменных аппаратов, сосудов давления и труб	Р	СПИ	С, СЗ ¹	К	—	—	—
25070102	трубы для теплообменных аппаратов и сосудов давления	Р	СПИ	С, СЗ ¹	К	—	—	—
25070103	трубы для технологических трубопроводов	Р	СПИ	С, СЗ ¹	К	—	—	—
25070104	детали технологических трубопроводов	Р	СПИ	С, СЗ ¹	К	—	—	—
25070200	Полуфабрикаты стальные для котлов, сосудов давления, деталей трубопроводов и манифольдов	Р	СПИ	С, СЗ ¹	К	—	—	—
25070300	Сварочные материалы	Р	СОСМ	СОСМ	—	—	—	—
25080000	ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА							
25080100	Лебедки:							
25080101	буровые	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080102	буровой площадки, в т.ч. гидравлические шпилевые катушки	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080103	лебедка подъема персонала	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080104	лебедка общего назначения	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080105	тали перемещения ПВО	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080106	лебедка балкона верхового	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080107	подъемники каротажные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080200	Устройства перемещения труб:							
25080201	горизонтальные конвейеры	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080202	вертикальные трубоукладчики	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080203	трубные манипуляторы	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080204	мостовые краны системы расстановки труб	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080205	краны трубной палубы	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080206	траверсы для труб	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080207	системы манипулирования райзером	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080300	Мостовые и пьедестальные краны:							
25080301	для монтажа/демонтажа ПВО	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080302	для монтажа/демонтажа ФА	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080303	палубные пьедестальные	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080304	кран-балки	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080400	Прочие:							
25080401	беседка буровой вышки	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080402	корзина обслуживания буровой шахты	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080403	талевый блок	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080404	элеватор верхнего привода	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080405	крон-блок со шкивами	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р

Код объекта технического наблюдения	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра						
		За головным образцом	Типовое одобрение/признание (изготовителя)	На предприятии (изготовителе)		При постройке ПНК/ПБУ/МСП		
				Выдаваемый документ	Клеймение	Монтаж, применение	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25080406	крюк/крюкоблок	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080407	механизм крепления неподвижного конца талевого каната	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080408	устройство для намотки и хранения талевого каната	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080409	пневмораскрепитель	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25080410	пневматический клиновой захват	Р	СТО	С, СЗ ¹	—	Р	Р	Р
25090000	АВТОМАТИЗАЦИЯ							
25090100	АСУ ТП, ПАЗ	Р	СТО	С	—	Р	Р	Р
25090200	АСУ буровой установки, ПАЗ	Р	СТО	С	—	Р	Р	Р
25090201	система управления буровым оборудованием	—	—	—	—	Р	Р	Р
25090202	локальные системы управления, включая пульт управления	—	—	—	—	Р	Р	Р
25090203	пульт управления бурильщика	Р	—	С	—	Р	—	Р

¹ При наличии у изготовителя документированной системы качества, распространяющейся на процессы изготовления, испытаний и контроля качества объектов технического наблюдения, и одобренной Регистром или признанной компетентной организацией.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

См. циркуляр 1186ц

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.1 Требования настоящего раздела применяются при техническом наблюдении за материалами и комплектующими конструктивными элементами, используемыми при изготовлении и ремонте нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП и перечисленными в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1).

8.1.2 В отдельных случаях, по усмотрению Регистра, может быть осуществлено техническое наблюдение за материалами и изделиями, не входящими в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП, которые являются вновь разработанными или комплектующими изделий, указанных в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП, и функционально обеспечивающими безопасность объектов технического наблюдения. Для этого образцы материалов, изделий или новые технологические процессы после рассмотрения Регистром технической документации должны быть подвергнуты испытаниям по программе, согласованной с Регистром.

8.1.3 Помимо требований настоящего раздела материалы и изделия нефтегазового оборудования должны отвечать требованиям соответствующих разделов Правил, а также требованиям одобренной Регистром технической документации, технических условий и других принятых для проекта ПНК/ПБУ/МСП и признанных Регистром нормативно-технических документов.

8.1.4 Материалы и изделия нефтегазового оборудования, не имеющие Свидетельств и/или других документов, подтверждающих их соответствие требованиям Регистра, не допускаются к применению при постройке и эксплуатации ПНК/ПБУ/МСП.

8.1.5 Регистр осуществляет техническое наблюдение на предприятии на основании договора о техническом наблюдении или заявки (см. разд. 4).

При оказании Регистром услуг, указанных в 8.2 и 8.3, при заключении договора предприятие проверяется на соответствие требованиям разд. 7 и 10.2 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

8.1.6 Для оформления результатов технического

наблюдения Регистра за материалами и изделиями в соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП предусматриваются три вида свидетельств о соответствии:

свидетельство, заполняемое и подписываемое Регистром (С);

свидетельство, заполняемое и подписываемое должностным лицом предприятия и заверяемое Регистром (СЗ);

свидетельство о типовом одобрении (СТО).

8.1.7 Содержание свидетельств (С, СЗ, СТО) должно обеспечивать идентификацию материала или изделия, их типов, главных характеристик, а также предприятия, изготовившего эти материалы и изделия. Срок действия СТО — до 5 лет, а срок действия С и СЗ не устанавливается.

8.1.8 Для получения свидетельства о соответствии предприятие должно обратиться в Регистр с заявкой. С заявкой представляется техническая документация на материалы или изделия в объеме, регламентируемом правилами Регистра.

8.1.9 По результатам рассмотрения технической документации Регистром направляется предприятию письмо-заключение. При необходимости предприятие представляет Регистру для согласования программу испытаний.

8.1.10 Предприятие обеспечивает все необходимые условия для осуществления Регистром технического наблюдения на предприятии:

предоставляет необходимую для работы техническую документацию, в частности, заводские документы о контроле качества продукции;

подготавливает объекты технического наблюдения для проведения освидетельствования в необходимом объеме;

обеспечивает безопасность проведения освидетельствований;

обеспечивает присутствие должностных лиц, уполномоченных для предъявления объектов технического наблюдения к освидетельствованиям и испытаниям;

своевременно оповещает Регистр о времени и месте проведения освидетельствований и испытаний объектов технического наблюдения.

При несоблюдении предприятием условий обеспечения проведения технического наблюдения Регистр вправе отказать от освидетельствований и присутствия при испытаниях.

8.1.11 В остальном общие положения о техническом наблюдении за изготовлением материалов и изделий нефтегазового оборудования должны

См.
циркуляр
1318ц

См.
циркуляр
1318ц

соответствовать требованиям разд. 5 — 12 части I «Общие положения по техническому наблюдению», разд. 1 части III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов» и разд. 1 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

8.2 ОДОБРЕНИЕ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

8.2.1 Свидетельство о типовом одобрении (СТО) — документ Регистра, удостоверяющий, что установленные путем освидетельствований и зафиксированные в одобренной технической документации конструкция, свойства, параметры, характеристики типового материала или изделия удовлетворяют требованиям Регистра для применения на объектах технического наблюдения по установленному назначению.

8.2.2 СТО на типовой технологический процесс удостоверяет, что объект технического наблюдения, изготовленный по данному технологическому процессу с зафиксированными в согласованной технической документации характеристиками и параметрами, удовлетворяет требованиям Регистра и может быть использован по назначению.

8.2.3 Для получения СТО предприятие должно представить в Регистр заявку с технической документацией на материал, изделие или технологический процесс, а также программу и график проведения испытаний. При рассмотрении и одобрении данной документации устанавливается объем освидетельствований в процессе изготовления и испытания образцов.

8.2.4 СТО выдается Регистром после одобрения технической документации и при положительных результатах освидетельствований предъявляемых материалов, изделий или технологических процессов. На материал или изделие с установившейся технологией производства СТО выдается с учетом данных о ранее проведенных испытаниях, опыта производства и эксплуатации. Может быть принято во внимание наличие СТО или аналогичного по статусу документа другой классификационной или компетентной организации или результаты испытаний типового образца, проведенных при участии данных организаций.

8.2.5 На сварочные материалы выдается Свидетельство об одобрении сварочных материалов (СОСМ), которое одновременно является документом, удостоверяющим признание Регистром указанного в нем предприятия в качестве изготовителя сварочных материалов в соответствии с требованиями правил Регистра.

СОСМ выдается на срок до 5 лет при условии его ежегодного подтверждения.

8.2.6 Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки (СОТПС) — документ Регистра, удостоверяющий, что применяемый на верфи или предприятии-изготовителе сварных конструкций технологический процесс сварки прошел испытания и одобрен Регистром для применения.

Может быть принято во внимание одобрение технологического процесса сварки другой классификационной или компетентной организацией, или результаты испытаний сварного соединения, проведенных при участии данных организаций.

СОТПС выдается на срок до 5 лет при условии его подтверждения не реже одного раза в 2,5 года.

См. циркуляр 1318п

8.3 ПРИЗНАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ)

8.3.1 Предприятия, изготавливающие материалы и изделия, которые перечислены в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1) и указаны в 8.3.2, должны быть признаны Регистром. Под признанием предприятия (изготовителя) понимается подтверждение документом Регистра его способности производить материалы и изделия в соответствии с требованиями Регистра. В других случаях признание изготовителя осуществляется на добровольной основе.

8.3.2 В соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1) признанию Регистра подлежат предприятия, производящие следующие материалы и нефтегазовое оборудование:

1 прокат из стали для теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

2 стальные трубы и детали трубопроводов для теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

3 полуфабрикаты стальные (поковки, отливки, заготовки), если они изготавливаются для теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и трубопроводов на отдельном от прокатного производства предприятии;

4 теплообменные аппараты и сосуды под давлением, работающие при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

5 сосуды под давлением, работающие при

давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °C выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении.

8.3.3 Признание предприятий (изготовителей) материалов и изделий нефтегазового оборудования должно выполняться в соответствии с положениями разд. 7 и 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов и указаниями настоящего раздела.

8.3.4 Процедура признания предприятия выполняется на основании заявки, которую предприятие направляет в подразделение Регистра. Признание изготовителя Регистром подтверждается оформлением Свидетельства о признании изготовителя (СПИ).

8.3.5 Признание предприятия Регистром включает:

- рассмотрение документов, подтверждающих соответствие предприятия требованиям Регистра;
- освидетельствование предприятия.

8.3.6 Рассмотрение документации предприятия осуществляется в целях определения соответствия документов предприятия требованиям Регистра — предприятие должно иметь действующие нормативные и технические документы, необходимые для осуществления деятельности в заявленной области.

8.3.7 Целью освидетельствования предприятия является непосредственное определение соответствия предприятия требованиям Регистра. В присутствии представителя Регистра предприятием должны быть выполнены контрольные испытания образцов материалов и изделий из заявленной области по одобренной Регистром программе. В процессе испытаний должно подтвердиться соответствие параметров производства и продукции требованиям документации и настоящих Правил, а также установлен надлежащий уровень стабильности качества.

8.3.8 Участие предприятия в изготовлении материалов и оборудования, указанного в 8.3.2.1 — 8.3.2.5, без признания его Регистром является предметом специального рассмотрения.

8.4 ПРИЗНАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ

8.4.1 Испытательные лаборатории неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний при изготовлении, монтаже, ремонте, переоборудовании, эксплуатации и техническом диагностировании нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, как правило, должны быть признаны Регистром.

8.4.2 Процедура признания испытательной лаборатории (ИЛ) выполняется на основании заявки, которую ИЛ направляет в подразделение Регистра.

8.4.3 Требования Регистра к испытательным лабораториям установлены в разд. 7 и 9 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

8.4.4 Признание испытательных лабораторий Регистром включает:

- рассмотрение документов, подтверждающих соответствие лаборатории требованиям Регистра;
- освидетельствования испытательной лаборатории, в том числе путем выполнения контрольных испытаний.

8.4.5 Признание испытательной лаборатории Регистром подтверждается Свидетельством о признании испытательной лаборатории (СПЛ), которое выдается с учетом требований 3.4 — 3.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

8.4.6 В отдельных случаях, по усмотрению Регистра, испытания могут быть проведены в испытательной лаборатории, не имеющей признания Регистра. При этом перед проведением испытаний должно проверяться соответствие ИЛ требованиям, перечисленным в разд. 7 и 9.2.1.1, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.5 и 9.2.6 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

См.
циркуляр
1318ц

См.
циркуляр
1318ц

См.
циркуляр
1318ц

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ПНК/ПБУ/МСП

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1 Техническое наблюдение за нефтегазовым оборудованием при постройке ПНК/ПБУ/МСП осуществляется на основании договора, заключенного между Регистром и предприятием (см. разд. 4).

9.1.2 Объем и порядок технического наблюдения Регистра, виды проверок, испытаний и контроля устанавливаются Перечнем объектов технического наблюдения (далее — Перечень). Освидетельствования по Перечню могут дополняться периодическими проверками (см. 9.1.4).

9.1.3 Перечень должен быть разработан предприятием (верфью) и согласован с подразделением Регистра, которое будет осуществлять техническое наблюдение. Перечень составляется на основании Номенклатуры объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП по каждому головному (единичному) сооружению, а также серии.

9.1.3.1 В Перечне должны быть указаны объекты технического наблюдения по устройствам, оборудованию, системам и трубопроводам, механизмам, теплообменным аппаратам, сосудам под давлением, электрооборудованию, холодильным установкам, грузоподъемным устройствам и автоматизации в части принадлежащей к нефтегазовому оборудованию ПНК/ПБУ/МСП.

9.1.3.2 Объектами технического наблюдения являются также технологические процессы изготовления, монтажа и т.д. и отдельные работы при строительстве, переоборудовании, модернизации и ремонте ПНК/ПБУ/МСП, подлежащие техническому наблюдению Регистра.

9.1.3.3 По каждому объекту технического наблюдения в Перечне должны быть приведены объем освидетельствований, номера чертежей, схем, методик, программ испытаний, технологических процессов и т.п.

9.1.3.4 Каждому пункту Перечня должно соответствовать одно предъявление инспектору Регистра, охватывающее один или несколько однородных объектов технического наблюдения, или объем работ, законченных в данном цеху или на данной стадии монтажа нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП. Основной целью освидетельствований по Перечню является проверка качества объекта технического наблюдения на данном этапе изготовления, предусмотренном технологией, и допуск его к последующим этапам монтажа оборудования.

9.1.3.5 В качестве Перечня по согласованию с подразделением Регистра могут быть использованы один или несколько документов, разработанных предприятием (верфью) в соответствии с принятой на нем практикой: стандарт предприятия (СТП) на предъявление выполненных работ, журналы приемок и т.п.

9.1.3.6 Освидетельствования по Перечню проводятся инспектором по предъявлению органом технического контроля предприятия объекта технического наблюдения или завершенного объема работ с оформленными на них документами, окончательно проверенными верфью и подготовленными к предъявлению Регистру.

9.1.4 Помимо освидетельствований по Перечню Регистром могут быть выполнены периодические проверки, не связанные с официальным предъявлением органом технического контроля предприятия (верфи), но влияющие на качество работ.

9.1.5 Перед монтажом механизмов и устройств нефтегазового оборудования, относящихся к Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП, инспектор Регистра должен проверить, что эти объекты технического наблюдения имеют документы, подтверждающие их соответствие требованиям Регистра.

9.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

9.2.1 Техническое наблюдение Регистра за испытаниями нефтегазового оборудования проводится с целью проверки соответствия его качества и комплектности одобренному техническому проекту, правилам и нормам Регистра.

9.2.2 Техническое наблюдение Регистра при проведении испытаний нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП осуществляется для механизмов, устройств, оборудования и систем, включенных в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП.

9.2.3 Испытания нефтегазового оборудования проводятся по одобренной Регистром программе, которая должна учитывать требования стандартов и технической документации на поставку, а также требования программ предприятий (изготовителей) на испытания поставляемого оборудования. Одновременно с предъявлением объекта для испытания

представляется техническая документация, необходимая для проведения освидетельствования. Освидетельствования и испытания объекта технического наблюдения проводятся Регистром после приемки объекта органом технического контроля предприятия.

9.2.4 Объекты технического наблюдения, результаты испытаний которых не удовлетворяют требованиям применимых правил или одобренной документации, подвергаются повторным испытаниям после устранения причин, вызвавших неудовлетворительные результаты испытаний. Устранение дефектов и повторные испытания должны быть согласованы с Регистром. Проведение повторных испытаний не должно влиять на дальнейшие испытания или нарушать безопасность их проведения.

9.2.5 По итогам проведения испытаний нефтегазового оборудования Регистр должен информировать предприятие о замечаниях, работы по которым должны быть выполнены до выдачи Регистром документов, предусмотренных в 9.3, а также перечень объектов технического наблюдения, подлежащих вскрытию, с указанием объема ревизии.

9.2.6 Проведение испытаний нефтегазового оборудования должно по возможности проводиться

во время испытаний, предусмотренных в 13.10 — 13.15 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, и соответствовать требованиям к их проведению насколько это применимо.

9.3 ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

9.3.1 Осуществление технического наблюдения за нефтегазовым оборудованием при постройке ПНК/ПБУ/МСП заканчивается оформлением Акта освидетельствования нефтегазового оборудования по окончании постройки/первоначального освидетельствования.

Для подтверждения соответствия нефтегазового оборудования требованиям настоящих Правил Регистром вносятся дополнительные словесные характеристики, указанные в 6.3, в символ класса ПНК/ПБУ/МСП с соответствующей записью в Классификационном свидетельстве.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на объекты технического наблюдения, входящие в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП.

10.1.2 Техническая эксплуатация нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, находящихся в классе Регистра, должна осуществляться под техническим наблюдением Регистра в форме периодических освидетельствований. В необходимых случаях (после аварий или инцидентов на ПНК/ПБУ/МСП, связанных с нефтегазовым оборудованием) должны проводиться внеочередные освидетельствования этого оборудования.

10.1.3 Периодические освидетельствования Регистра проводятся в целях подтверждения/продления класса ПНК/ПБУ/МСП в части нефтегазового оборудования. Рекомендуются гармонизировать систему освидетельствований нефтегазового оборудования с периодическими классификационными освидетельствованиями Регистра этих сооружений в целом.

10.1.4 Общие требования к проведению периодических освидетельствований Регистра должны соответствовать части I «Общие положения» Правил классификационных освидетельствований судов в эксплуатации.

10.2 ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

10.2.1 Общие положения.

10.2.1.1 Нефтегазовое оборудование ПНК/ПБУ/МСП подвергается следующим освидетельствованиям:

- первоначальным;
- периодическим (очередным, ежегодным и промежуточным);
- внеочередным.

10.2.1.2 Первоначальные освидетельствования разделяются на освидетельствования, проводимые при постройке ПНК/ПБУ/МСП и монтаже нефтегазового оборудования под техническим наблюдением Регистра и освидетельствования нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, построенных под наблюдением (или без наблюдения) другого классификационного или надзорного органа.

10.2.1.3 Очередное освидетельствование проводится

для возобновления класса в части нефтегазового оборудования (дополнительных словесных характеристик в символе класса, указанных в 6.3), как правило, через интервалы не более 5 лет эксплуатации нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП при условии прохождения ежегодных и одного промежуточного освидетельствования за этот период в объемах, предписываемых Правилами.

10.2.1.4 Ежегодные освидетельствования проводятся для подтверждения действия класса ПНК/ПБУ/МСП в части нефтегазового оборудования каждый календарный год.

10.2.1.5 Промежуточное освидетельствование проводится для углубленного подтверждения действия класса в части нефтегазового оборудования, как правило, вместо 2-го или 3-го ежегодного освидетельствования.

10.2.1.6 Внеочередное освидетельствование проводится после аварий, инцидентов, внеплановых ремонтов нефтегазового оборудования и в других необходимых случаях.

10.2.2 Первоначальные освидетельствования.

10.2.2.1 Первоначальное освидетельствование осуществляется с целью подтверждения соответствия нефтегазового оборудования требованиям настоящих Правил и установления дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП, оборудование которых впервые предъявляется Регистру.

К первоначальному освидетельствованию предъявляется также нефтегазовое оборудование ПНК/ПБУ/МСП, ранее имевших соответствующие дополнительные словесные характеристики в символе класса Регистра, но утративших их по каким-либо причинам (снятие дополнительных словесных характеристик в символе класса), или прошедших модернизацию с расширением своего назначения, что требует изменений дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП.

Первоначальное освидетельствование заключается во внешнем осмотре, проверках, испытаниях и замерах, объем которых каждый раз устанавливается Регистром в зависимости от внешних условий и срока эксплуатации, применяемых технологий в системах бурения, добычи, подготовки и отгрузки продукции, технического состояния оборудования и т.п.

10.2.2.2 Первоначальному освидетельствованию может предъявляться нефтегазовое оборудование ПНК/ПБУ/МСП, которое изготовлено и смонтировано не по правилам Регистра, без наблюдения

Регистра, другого классификационного или надзорного органа.

В этом случае первоначальное освидетельствование, объем которого устанавливает Регистр, предполагает тщательное и полное освидетельствование, сопровождающееся в необходимых случаях испытаниями нефтегазового оборудования и его комплектующих с целью подтверждения того факта, что они полностью соответствуют требованиям Правил.

10.2.2.3 Если на нефтегазовое оборудование ПНК/ПБУ/МСП и соответствующую техническую документацию имеются свидетельства (сертификаты) или разрешения, выданные другим классификационным или надзорным органом, то первоначальное освидетельствование может быть осуществлено в объеме очередного освидетельствования.

В случае отсутствия для какого-либо комплектующего нефтегазового оборудования необходимой технической документации, свидетельства (сертификата) или разрешения, объем освидетельствований Регистра для этого оборудования может быть увеличен.

10.2.3 Ежегодные освидетельствования.

10.2.3.1 Ежегодное освидетельствование нефтегазового оборудования для подтверждения действия дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП имеет целью установить, что техническое состояние этого оборудования в достаточной степени отвечает условиям сохранения этих словесных характеристик, а также проверить работу отдельных механизмов, устройств и установок, на которые распространяются требования Правил.

10.2.3.2 Объем ежегодных освидетельствований устанавливается Регистром. Сроки проведения ежегодных освидетельствований могут назначаться, как правило, с отклонением от предписываемой даты очередного освидетельствования в пределах 3 мес. до и после этой даты.

10.2.4 Промежуточные освидетельствования.

Промежуточное освидетельствование нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП осуществляется между очередными освидетельствованиями в сроки, согласованные с Регистром. Объем освидетельствования устанавливается Регистром.

10.2.5 Очередные освидетельствования.

10.2.5.1 Очередные освидетельствования для возобновления действия дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП имеют целью установить, что техническое состояние нефтегазового оборудования, изменения в его составе и конструкции соответствует требованиям Правил.

10.2.5.2 Очередные освидетельствования, объем которых определяется Правилами, проводятся через установленные Регистром пятилетние периоды с возобновлением действия дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП на следующие 5 лет.

10.2.5.3 За период между очередными освидетельствованиями и непосредственно во время очередного освидетельствования должны быть проведены необходимые осмотры, замеры, испытания, проверки в действии и другие мероприятия, подтверждающие соответствие нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП требованиям Правил.

10.2.5.4 Отсчет сроков очередных освидетельствований нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП производится от даты первоначального освидетельствования, даты постройки, изменения дополнительных словесных характеристик в символе класса или присвоения дополнительных словесных характеристик в символ класса ПНК/ПБУ/МСП, построенным без наблюдения Регистра.

10.2.6 Внеочередные освидетельствования.

10.2.6.1 Внеочередные освидетельствования нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП проводятся во всех других случаях, кроме первоначального и периодических освидетельствований. Объем освидетельствований и порядок их проведения определяет Регистр, исходя из назначения освидетельствования, срока эксплуатации и технического состояния оборудования.

10.2.6.2 Внеочередные освидетельствования проводятся для восстановления действия дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП после их приостановления, для контроля устранения выявленных недостатков и повреждений, после аварийных случаев, при существенных заменах нефтегазового оборудования, переоборудованиях и ремонтах, не совпадающих по срокам с периодическими освидетельствованиями.

10.2.6.3 Внеочередное освидетельствование после аварии имеет целью выявить вид и характер повреждения, его причину, объем работ по устранению последствий аварии и определить возможность и условия сохранения дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП.

10.2.7 Объемы периодических освидетельствований.

Объем периодических освидетельствований Регистром нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должен соответствовать табл. 10.2.7.

Таблица 10.2.7

Объем периодических освидетельствований нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП

Условные обозначения:

О — осмотр с обеспечением, при необходимости, доступа, вскрытия или демонтажа; Р — проверка в действии механизмов, оборудования, устройств и их наружный осмотр;
 С — наружный осмотр; Е — проверка наличия действующих документов и/или клейм о поверке или калибровке;
 М — замеры износов, зазоров, сопротивления изоляции и т.п.; контрольно-измерительных приборов соответствующими компетентными органами, если они
 Н — испытания давлением; подлежат таковой;
 И — испытания грузоподъемных устройств.

№ п/п	Объект освидетельствования	Освидетельствования нефтегазового оборудования													
		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	3-е очередное
1.1	1 УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ														
1.1.1	Буровая установка	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹
1.1.2	Буровая вышка	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹
1.1.3	Факельная стрела	С	С	С	С	ОМР	С	С	С	ОМР	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.2	Блочное-модульное оборудование	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ	ОМР	ОМ	ОМ	ОМ	ОМР	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ ¹ Р
1.3	Подвешенное основание	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ	ОМР	ОМ	ОМ	ОМ	ОМР	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ ¹ Р
1.4	Устройства натяжения и компенсации перемещений:	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ	ОМР	ОМ	ОМ	ОМ	ОМР	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ	ОМ ¹ Р
1.4.1	райзеров	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.4.2	буровых колонн	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.5	Устройства крепления по-походному:	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.5.1	противовыбросового оборудования	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.5.2	фонтанной арматуры (ФА)	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.6	Устройства и оборудование перемещения подвешенного основания с буровой вышкой и опорной рамой:	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.6.1	перемещения опорной рамы	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
1.6.2	перемещения подвешенного основания	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ ¹ Р
2.1	2 СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ														
2.1.1	Системы обеспечения бурения:														
2.1.1.1	цементирования скважин ³	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ
2.1.1.2	сыпучих материалов ⁴	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ
2.1.1.3	дресселирования и глушения ³	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ
2.1.1.4	буровых райзеров	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ
2.1.5	спуска и подъема труб	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ
2.1.6	поддачи и расстановки свечей	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ

Освидетельствования нефтегазового оборудования

Объект освидетельствования		Освидетельствования нефтегазового оборудования														
№ п/п		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	3-е очередное
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.7	охлаждения оборудования	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР
2.1.8	предупреждения столкновений	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
2.1.9	базовой жидкости	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ
2.1.10	соляного раствора	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ
2.2	Системы бурового раствора:															
2.2.1	приготовления, хранения	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О
2.2.2	сбора, очистки и дезгазации ⁵	С	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ
2.2.3	высокого давления	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ
2.2.4	низкого давления ⁵	С	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ
2.2.5	Система закачки шлама в пласт:															
2.2.5.1	приготовление шламовой суспензии	С	С	О	С	О	С	ОМ	С	С	О	С	О	С	С	ОМ
2.2.5.2	закачка шлама	С	С	О	С	О	С	ОМ	С	С	О	С	О	С	С	ОМ
2.3	Системы подготовки нефти:															
2.3.1	сбора продукции скважин	С	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ
2.3.2	сепараций ⁵ , стабилизации, обессоливания и обезвоживания ⁵	С	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ
2.3.3	подготовки, сбора и утилизации попутного нефтяного газа ⁵	С	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ
2.4	Системы подготовки газа:															
2.4.1	сепарации и осушки газа <10 МПа	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.4.2	сепарации и осушки газа > 10 МПа	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.4.3	извлечения газового конденсата <10 МПа	С	С	ОМ	С	ОМ	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.4.4	извлечения газового конденсата > 10 МПа	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.4.5	регенерации абсорбента	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.4.6	компримирования газа < 10 МПа	С	С	ОМ	С	ОМ	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.4.7	компримирования газа > 10 МПа	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ
2.5	Системы хранения, распределения и подачи химических реагентов:															
2.5.1	приема и хранения	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ
2.5.2	подачи и распределения	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ	С	ОМ	С	С	ОМ
2.6	Система трубопроводов перемещения подвешенного основания и опорной рамы:															
2.6.1	перемещения подвешенного основания	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ	С	С	С	С	ОМ
2.6.2	перемещения опорной рамы	С	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ	С	С	С	ОМ
2.7	Блочно-модульные установки															
2.8	Факельные системы	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ	С	С	ОМ
2.9	Системы технологического нагрева/охлаждения	Р	ОРН	Р	ОРН	Р	ОРН	Р	ОРН	Р	ОРН	Р	ОРН	Р	ОРН	Р

Продолжение табл. 10.2.7

Объект освидетельствования		Освидетельствования нефтегазового оборудования														
№ п/п		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	3-е очередное
2.10	Системы сжатого воздуха:															
2.10.1	систем КИП и А	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.10.2	систем транспортировки сухих компонентов	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.11	Системы подготовки, сбора и закачки воды в пласт:															
2.11.1	водоподготовки	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.11.2	распределительные	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.11.3	закачки	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.12	Дренажные системы:															
2.12.1	открытые	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.12.2	закрытые	С	С	С	С	С	С	ОНМ	С	С	С	С	С	С	С	ОНМ
2.13	Системы отгрузки нефти и газа:															
2.13.1	замера продукции	СЕ	ОЕ	СЕ	СЕ	СЕ	СЕ	ОЕ	СЕ	СЕ	ОН	СЕ	ОЕ	СЕ	СЕ	ОЕ
2.13.2	перекачки ⁶	С	О	С	С	О	С	ОНМ	С	С	О	С	О	С	С	ОНМ
2.14	Системы освоения и промывки скважин	Р	Р	Р	Р	ОМРН	Р	Р	Р	Р	ОМРН	Р	Р	Р	Р	ОМРН
2.15	Блочно-модульное оборудование	Р	Р	Р	Р	ОМРН	Р	Р	Р	Р	ОМРН	Р	Р	Р	Р	ОМРН
2.16	Манифольды:															
2.16.1	системы цементирования	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.16.2	бурового раствора	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.16.3	линии дросселирования	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.16.4	линии глушения скважины	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.16.5	системы сбора продукции	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.16.6	газлифта	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.17	Линии высокого давления:															
2.17.1	системы цементирования	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.17.2	бурового раствора	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.17.3	систем подготовки и сбора нефти и газа	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.18	Шланги:															
2.18.1	буровые	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.18.2	цементирования	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.18.3	дроссельные и нагнетательные	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.18.4	прочие высокого давления	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.18.5	для ПВО	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.19	Блоки ПВО: ⁷															
2.19.1	превенторы плашечные	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О
2.19.2	превенторы универсальные	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О
2.19.3	испытательные стенды ПВО	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О

Продолжение табл. 10.2.7

Объект освидетельствования		Освидетельствования нефтегазового оборудования														
№ п/п		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	3-е очередное	4-е ежегодное
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.19.4	крестовина и запорная арматура	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О
2.20	Блоки дивертеров	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О	С	С	С	С	О
2.21	Оборудование устья скважин:															
2.21.1	колонные головки надводные	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.21.2	ФА надводная	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН	С	С	С	С	ОН
2.21.3	системы управления клапанами ФА	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР
2.22	Арматура технологических систем и систем гидравлики:															
2.22.1	запорно-регулирующая	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	Р	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.22.2	предохранительная	Р	ОМР	Р	Р	ОМР	Р	ОМРН	Р	ОМР	ОМР	Р	ОМР	Р	Р	ОМРН
2.23	Арматура для сыпучих материалов:															
2.23.1	запорно-регулирующая	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	ОМРН	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОМРН
2.23.2	предохранительная	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	ОМРН	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОМРН
2.24	Плановые станции приема-выдачи жидкостей и сыпучих материалов	С	С	С	С	ОН	С	С	С	ОН	ОН	С	С	С	С	ОН
2.25	Система трубопроводов системы орошения водой	С	С	С	С	ОН	С	С	С	ОН	ОН	С	С	С	С	ОН
2.26	Блочнo-модульные технологические установки	С	С	С	С	ОНР	С	С	С	ОНР	ОНР	С	С	С	С	ОНР
2.27	Контрольно-измерительные приборы	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е
3	МЕХАНИЗМЫ															
3.1	Механизмы для бурения и ремонта скважин:															
3.1.1	силовой верхний привод для бурения	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.1.2	ропторный стол с приводом	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.1.3	трубный ключ	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР
3.1.4	установки для работы с гибкими трубами (колтo-бинговые установки)															
3.1.5	механизированный приемный мост для подачи труб	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.2	Механизмы для добычи и подготовки нефти и газа:															
3.2.1	компрессоры газоперекачивающие центробежные	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.2.2	турбодетандеры	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.2.3	насосы перекачки нефти	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.2.4	прочие	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ	ОРМ	Р	Р	Р	Р	ОРМ
3.3	Механизмы системы бурового раствора:															
3.3.1	вибростата (ситогидроциклонные установки)	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР
3.3.2	механические мешалки	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР
3.3.3	струйные смесители (эжекторы)	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР
3.3.4	шнековые конвейеры	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР
3.3.5	дегазаторы бурового раствора	Р	Р	Р	Р	ОМР	Р	Р	Р	ОМР	ОМР	Р	Р	Р	Р	ОМР
3.3.6	шнековые центрифуги	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОР	Р	Р	Р	Р	ОР

[illegible]

Продолжение табл. 10.2.7

№ п/п	Объект освидетельствования	Освидетельствования нефтегазового оборудования													
		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	3-е очередное
3.10.7	систем управления ПВО	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ
3.11	Гидроцилиндры:	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.11.1	систем перемещения подвешенного основания с буровой вышкой и опорной рамой	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.11.2	систем перемещения ПВО и ФА	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.11.3	гидроприводов	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.11.4	прочие	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.12	Пневмогидроаккумуляторы:	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.12.1	противовыбросового оборудования	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.12.2	систем натяжения и компенсации перемещений	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.12.3	прочие	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.13	Гидродомкраты:	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.13.1	систем центровки буровой вышки	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР
3.14	Контрольно-измерительные приборы	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е
3.15	Блочнo-модульные технологические установки	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	ОРМ	Р	Р	Р	ОРМ
	4 ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ														
4.1	Сепараторы:														
4.1.1	системы бурового раствора	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.1.2	системы подготовки нефти	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.1.3	системы подготовки газа / конденсата	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.2	Разделители многофазные	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.3	Электродегидраторы	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.4	Обессоливатели	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.5	Массообменные колонны	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОРН ⁸	ОРН ⁸	ОРН ⁸
4.6	Системы приема/запуска очистных и диагностических устройств:														
4.6.1	камеры приема/запуска	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	ОР	ОР	ОР	ОРН
4.6.2	сосуды и емкости	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	ОР	ОР	ОР	ОРН
4.7	Теплообменники:														
4.7.1	пластинчатые	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОРН	ОРН
4.7.2	кожухотрубные	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОРН	ОРН
4.7.3	емкостные подогреватели	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОРН	ОРН
4.8	Подогреватели огневые	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОРН	ОРН
4.9	Установки подготовки технической воды	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	ОР	Р	Р	Р	ОР	ОРН	ОРН
4.10	Сосуды под давлением систем хранения и транспортировки сыпучих материалов бурового комплекса	С	С	С	ОМ	С	С	ОМН	С	С	С	С	С	С	ОМН

Продолжение табл. 10.2.7

Объект освидетельствования		Освидетельствования нефтегазового оборудования															
№ п/п		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	3-е очередное	4-е ежегодное	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.11	Блочно-модульные технологические установки Емкости: емкости открытого дренажа 4.12.1 емкости закрытого дренажа 4.12.2 емкости разрядные 4.12.3 Контрольно-измерительные приборы 4.13 Запасные части 4.14 5 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА⁹ Лебедки: 5.1 буровые 5.1.1 5.1.2 буровой площадки, в т.ч. гидравлические шпильные катушки 5.1.3 лебедка подъема персонала 5.1.4 лебедка общего назначения 5.1.5 тали перемещения ПВО 5.1.6 лебедка балкона верхового 5.1.7 каротажные подъемники 5.2 Устройства перемещения труб: 5.2.1 горизонтальные конвейеры 5.2.2 вертикальные трубоукладчики 5.2.3 трубные манипуляторы 5.2.4 мостовые краны системы расстановки труб 5.2.5 краны трубной палубы 5.2.6 траверсы для труб 5.2.7 системы манипулирования райзером 5.3 Мостовые и пьедестальные краны: 5.3.1 для монтажа/демонтажа ПВО 5.3.2 для монтажа/демонтажа ФА 5.3.3 палубные пьедестальные 5.3.4 кран-балки 5.4 Прочие: 5.4.1 беседка буровой вышки 5.4.2 корзина обслуживания буровой шахты 5.4.3 талевый блок 5.4.4 элеватор верхнего привода 5.4.5 крон-блок	С	С	С	ОМ	С	С	ОМНР	С	С	С	С	ОМ	С	С	ОМНР	
4.12		С	С	С	ОМ	С	С	ОМН	С	С	С	С	ОМ	С	С	ОМН	
4.12.1		С	С	С	Р	С	С	ОМН	С	С	С	С	ОМ	С	С	ОМН	
4.12.2		Р	ОР	Р	Р	ОР	Р	ОРМН	Р	Р	ОР	ОР	ОР	Р	Р	ОР	
4.12.3		Р	ОР	Р	Р	ОР	Р	ОРМН	Р	Р	ОР	ОР	ОР	Р	Р	ОР	
4.13		Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	
4.14		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
5.1		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.1		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.2		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.3		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.4		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.5		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.6		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.1.7		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.2		Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ
5.2.1	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.2.2	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.2.3	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.2.4	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.2.5	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.2.6	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.2.7	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.3	ОР	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	
5.3.1	ОР	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	
5.3.2	ОР	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	
5.3.3	ОР	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	
5.3.4	ОР	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	ОРМИ	ОР	ОРМИ	ОР	ОР	ОРМИ	
5.4	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	
5.4.1	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	ОРМИ	
5.4.2	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.4.3	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.4.4	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	
5.4.5	Р	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	

Окончание табл. 10.2.7

№ п/п	Объект освидетельствования	Освидетельствования нефтегазового оборудования													
		1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	2-е очередное	1-е ежегодное	2-е ежегодное	3-е ежегодное	4-е ежегодное	1-е очередное	2-е очередное	3-е ежегодное	4-е очередное
5.4.6	механизм крепления неподвижного конца талевого каната	Р	Р	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	Р	ОРМИ
5.4.7	устройство для намотки и хранения талевого каната	Р	Р	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	Р	ОРМИ
5.4.8	пневмораспределитель	Р	Р	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	Р	ОРМИ
5.4.9	пневматический клиновой захват	Р	Р	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	ОРМИ	ОРМИ	Р	Р	Р	ОРМИ
6.1	АСУ ТП всех систем, включая ПАЗ	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР
6.2	АСУ ТП буровой установки, ПАЗ:	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР
6.2.1	система управления буровым оборудованием	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР
6.2.2	локальные системы управления, включая пульт управления	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР
6.2.3	пульт управления буровишкой	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР	МР

¹Замеры остаточных толщин, начиная с 3-го очередного освидетельствования.

²Замер износа тросов.

³Н — не реже 1 раза в 8 лет; О — выборочная проверка.

⁴О — не реже 1 раза в 8 лет при коррозии до 0,1 мм/год, если коррозии > 0,1 мм/год, то 1 раз в 6 лет; Н — не реже 1 раза в 8 лет.

⁵О — не реже 1 раза в 4 года при коррозии до 0,1 мм/год, если коррозии > 0,1 мм/год, то 1 раз в 3 года; Н — не реже 1 раза в 8 лет при коррозии до 0,1 мм/год, если коррозии > 0,1 мм/год, то 1 раз в 6 лет.

⁶Системы должны быть дегазированы. При необходимости по требованию инспектора должны быть выполнены замеры остаточных толщин и проведены гидравлические испытания.

⁷После окончания бурения скважин ПВО на МСП может быть демонтировано и не находится на борту.

⁸При достижении расчетного срока эксплуатации.

⁹Замеры остаточных толщин конструкций кранов, износов деталей грузоподъемных устройств и дефектов тросов.

10.2.8 Выдаваемые Регистром документы по результатам освидетельствований.

10.2.8.1 По результатам ежегодного/промежуточного/очередного освидетельствований нефтегазового оборудования Регистром оформляется Акт, который при положительных результатах освидетельствований подтверждает действие дополнительных словесных характеристик в символе класса ПНК/ПБУ/МСП на очередной годовой период.

10.2.8.2 При положительных результатах очередного освидетельствования нефтегазового оборудования на основании Акта, указанного в **10.2.8.1**, Регистр возобновляет действие дополнительных словесных характеристик в символе класса

ПНК/ПБУ/МСП, указанных в 6.3, с соответствующей записью в Классификационном свидетельстве, действующее (с ежегодным подтверждением) до следующего очередного освидетельствования.

10.2.8.3 По результатам первоначального освидетельствования нефтегазового оборудования Регистром оформляется Свидетельство и Акт, указанные в 9.3.1.1 и 9.3.1.2. При положительных результатах первоначального освидетельствования нефтегазового оборудования на основании указанных документов Регистром устанавливаются дополнительные словесные характеристики в символе класса ПНК/ПБУ/МСП с соответствующей записью в Классификационном свидетельстве.

11 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПНК/ПБУ/МСП

11.1 При проектировании нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны быть выполнены все обязательные процедуры, предписываемые национальными надзорными органами.

11.2 Системы, устройства и механизмы, входящие в состав нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, должны сохранять работоспособность в условиях окружающей среды, указанных в 1.3 части II «Системы и оборудование для бурения».

11.3 Нефтегазовое оборудование, устанавливаемое на открытых палубах и площадках, должно соответствовать по виду климатического исполнения климатическим условиям района эксплуатации.

11.4 При проектировании нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны быть учтены следующие основные факторы:

- отказ или неправильное функционирование какого-либо компонента системы не должен вызывать повреждения или неисправности в связанных системах, ПНК/ПБУ/МСП в целом и нанесения ущерба окружающей среде;

- все оборудование должно обеспечиваться необходимыми средствами контроля и управления, в том числе и аварийными;

- в случае аварии должно быть обеспечено функционирование оборудования, обеспечивающего безопасность системы или ПНК/ПБУ/МСП в целом;

- системы безопасности, органы управления ими, гидравлические линии, кабели и другое необходимое оборудование должны быть установлены в безопасном месте или иметь надлежащую защиту таким образом, чтобы сохранять работоспособность в течение времени, достаточного для локализации или устранения аварии;

- должны быть приняты меры по защите оборудования и систем бурового комплекса от экстремальных нагрузок, связанных с эксплуатацией или транспортировкой в морских условиях ПНК/ПБУ/МСП;

- элементы системы безопасности должны проектироваться таким образом, чтобы типичные неисправности (обрыв цепи управления, исчезновение питания и т.д.) не оказывали влияния на их работоспособность;

- нефтегазовое оборудование и системы ПНК/ПБУ/МСП должны быть разделены на отдельные технологические блоки (модули) с целью минимизации уровня взрывоопасности блоков и систем в целом;

- системы и устройства нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны проектироваться на срок эксплуатации минимум 20 лет, если заказчиком не указано иное.

11.5 При разработке проекта нефтегазового оборудования следует обеспечить минимизацию

строительно-монтажных работ на ПНК/ПБУ/МСП в морских условиях.

11.6 Для предотвращения замерзания оборудования, устройств и трубопроводов при пониженной температуре окружающего воздуха должны применяться специальные меры, включающие, но не ограничивающиеся, следующими:

- исключение «карманов» и тупиковых участков на трубопроводах, все трубопроводы, по которым циркулируют замерзающие жидкости, должны быть самодренируемыми или должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие их опорожнение;

- обеспечение циркуляции жидкости в линиях, которые не могут быть опорожнены, но иногда жидкость в них находится без движения (линии противопожарного водоснабжения, линии охлаждающей воды и т.п.);

- теплоизоляция открытых участков оборудования и трубопроводов;

- обогрев совместно с теплоизоляцией отдельных участков трубопроводов или оборудования, источники тепла могут быть внешними (греющие кабели, теплоспутники на трубопроводах) или внутренними элементами оборудования (греющие рубашки, змеевики);

- прокладка в закрытых кожухах совместно с трубопроводами, имеющими более высокую температуру, в тех случаях, когда это допустимо;

- использование теплоизолирующих слоев на приборах измерения, контроля и управления;

- использование ветрозащитных стен и укрытий для снижения потерь тепла;

- добавление химреагентов для понижения температуры замерзания жидкости.

11.7 Необходимо обеспечивать обогрев следующих узлов и оборудования, расположенных в помещениях, не требующих обогрева, бесперебойная работа которого необходима в период запуска, нормальной работы и отключения, включающих, но не ограничивающихся следующим:

- оборудование и трубопроводы, минимальный расход жидкости по которым не обеспечивает поддержание температуры в них выше точки замерзания;

- гидрозатворы;

- сбросные и предохранительные клапаны и их выкидные линии;

- трубопроводы и оборудование, в которых может содержаться влага в период их запуска или отключения от режима работы;

недренируемые низкие точки и тупиковые (застойные) участки трубопроводов и оборудования;

приборы контроля, измерения, их линии, надежная работа которых зависит от температуры окружающей среды;

дренажные линии трубопроводов, резервуаров, насосов и другого оборудования, содержащих замещающие жидкости;

системы смазки и уплотнения на углеводородной основе (если необходимо).

11.8 Должно учитываться влияние изменения веса из-за скопления снега и образования льда на конструкциях и оборудовании, в том числе и возможность возникновения резонансных колебаний от вращающегося оборудования (насосов, компрессоров, газовых турбин). Если необходимо, должны быть предусмотрены специальные меры по удалению снега и льда с элементов конструкции и оборудования.

11.9 Объем проведения испытаний отдельных блоков (модулей) нефтегазового оборудования должен быть выполнен в максимальном объеме на предприятии (изготовителе) с тем расчетом, чтобы при окончательном монтаже ПНК/ПБУ/МСП межблочные монтажные работы и пусконаладочные работы были сведены к минимуму.

11.10 Расположение механизмов и оборудования должно отвечать требованиям, указанным в части VII «Механические установки и механизмы» и части VIII «Системы и трубопроводы» Правил ПБУ/МСП.

11.11 Машинные помещения, в которых расположены механизмы и устройства нефтегазового оборудования, должны отвечать требованиям 2.6 части VII «Механические установки и механизмы» Правил ПБУ/МСП.

11.12 Система освещения мест расположения нефтегазового оборудования должна отвечать требованиям разд. 6 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

11.13 Уровни вибрации устройств и механизмов нефтегазового оборудования должны отвечать требованиям 2.7 части VII «Механические установки и механизмы» Правил ПБУ/МСП.

11.14 Температура наружных поверхностей оборудования и кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать 80 % температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, должна быть не более 45 °С внутри помещений и не более 60 °С на наружных установках.

11.15 Системы безопасности должны обеспечивать два независимых уровня защиты оборудования для предупреждения аварийной ситуации и минимизации воздействия отказов на тяжесть последствий аварии. Указанные уровни защиты должны быть обеспечены функционально различными типами устройств безопасности для повышения вероятности предупреждения аварии или снижения тяжести ее последствий.

11.16 Расстояние между отдельными механизмами должно быть не менее 1 м, ширина рабочих проходов — не менее 0,75 м (для блочно-модульных агрегатов допускается ширина рабочих проходов не менее 0,5 м).

11.17 Объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту до 0,75 м, оборудуются ступенями, а на высоту выше 0,75 м — трапами с перилами.

11.18 Механические передачи (цепные, карданные, зубчатые и др.), муфты сцепления, шкивы, другие вращающиеся и движущиеся элементы нефтегазового оборудования, а также их выступающие части должны иметь быстросъемные и удобные для монтажа ограждения.

12 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

12.1 Блочно-модульное оборудование (БМО) должно обеспечивать безопасный и безаварийный технологический процесс в зависимости от назначения.

12.2 БМО должно проектироваться с учетом требований 11.2 и 11.3.

12.3 Конструкция БМО, установленное в нем технологическое и вспомогательное оборудование, системы (теплоснабжения, вентиляции и контроля воздушной среды, освещения, автоматики, пожаротушения, водоснабжения, канализации и другие) должны соответствовать требованиям разд. 11.

12.4 В случае установки БМО во взрывоопасной зоне должны быть учтены требования части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности».

12.5 Конструкция БМО должна быть технологичной, пригодной для ремонта и обеспечивать его работоспособность при заданных параметрах в течение срока службы, указанного в технической документации БМО.

12.6 Аппараты горизонтального типа и трубопроводы в БМО должны быть установлены с уклоном в сторону дренажа. Уклоны следует принимать, не менее:

для жидкости – 0,002;

для газообразных веществ (при наличии конденсата) – 0,003;

для высоковязких и застывающих веществ – 0,02.

По согласованию с Регистром допускается установка с другими уклонами или без уклона, при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие полное опорожнение БМО и трубопроводов в дренажную систему.

12.7 Количество разъемных соединений на установленном БМО должно быть минимальным. Допускается применять разъемные соединения для присоединения запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, для подключения БМО к внешним системам и т.д.

12.8 Конструкция БМО должна предусматривать компенсацию температурных напряжений в оборудовании и трубопроводах за счет использования специальных компенсаторов, профиля прокладки трубопроводов или иных применимых способов.

12.9 В конструкторской документации должны быть указаны места крепления БМО и трубопро-

водов, подлежащие ослаблению (затяжке) при монтаже и транспортировке.

12.10 Трубопроводная арматура должна располагаться в доступных для обслуживания местах, в технологической последовательности, с учетом условий ее эксплуатации.

12.11 Органы управления (маховики, рукоятки) арматуры с ручным приводом должны располагаться на высоте не более 1,8 м от уровня палубы или площадки обслуживания. При установке арматуры на вертикальном трубопроводе (стояке) это расстояние принимается от оси маховика или конца рукоятки.

12.12 В технически обоснованных случаях допускается установка арматуры за пределами площадок обслуживания. При этом маховик или рукоятка должны располагаться на высоте не более 1,5 м, расстояние по горизонтали от площадки обслуживания должно быть не более 0,3 м. Расстояние между выступающими частями арматуры, расположенной на двух рядом лежащих трубопроводах в БМО, должно быть не менее 0,05 м.

12.13 БМО должно обладать жесткостью конструкций, обеспечивающей после выполнения процессов транспортирования, такелажа и монтажа пуск в эксплуатацию без разборки, ревизии и испытаний на прочность и плотность.

12.14 Габариты БМО определяются условиями транспортировки БМО.

12.15 Агрегаты с движущимися частями должны обеспечивать в дополнение к требованиям 12.13 сохранение центровки осей подшипников (роторов), соединенных между собой агрегатов, а также сохранение паспортных величин зазоров между движущимися и неподвижными частями агрегатов.

12.16 Должна быть предусмотрена возможность использования рам в качестве фундаментов БМО, устанавливаемого на конструкции морских нефтегазовых сооружений.

12.17 Материалы, из которых выполнены конструкции, а также рабочие агенты и смазки, используемые в БМО, должны обеспечивать нормальную эксплуатацию и возможность пуска из холодного состояния (с применением специальных устройств для подогрева) в климатических условиях района эксплуатации.

ЧАСТЬ II. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на буровой комплекс — оборудование (технические устройства), устанавливаемое на ПНК/ПБУ/МСП и предназначенное для выполнения цикла работ по строительству скважин на морском шельфе.

1.1.2 Объекты технического наблюдения Регистра в части бурового оборудования указаны в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП в разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.1 Комплекующие бурового оборудования: технические устройства, системы, механизмы и т.д., указанные в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП, подлежат подтверждению соответствия требованиям Правил с выдачей документов Регистра, указанных в 8.1.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.2 При соответствии бурового оборудования требованиям Правил по результатам технического наблюдения за постройкой ПНК/ПБУ/МСП этим сооружениям в символ класса Регистра вводятся дополнительные словесные характеристики в соответствии с 6.3 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.3 Буровое оборудование, установленное на ПНК/ПБУ/МСП под техническим наблюдением Регистра, подлежит периодическим освидетельствованиям в эксплуатации в целях подтверждения соответствия требованиям Правил и подтверждения/продления класса ПНК/ПБУ/МСП в части нефтегазового оборудования в соответствии с требованиями разд. 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.4 Электрооборудование, средства КИП и А, устройства освещения, сигнализации и связи бурового комплекса, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, должны соответствовать требованиям части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности».

1.2.5 Все компоненты систем бурового оборудования и вспомогательных систем, содержащие ЛВЖ, токсичные компоненты или находящиеся под высоким давлением, должны снабжаться запорными устройствами и быть надежно изолированы от других систем.

1.2.6 Пневматическая система буровой установки (трубопроводы, краны, соединения и т.д.) должна быть испытана производителем на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. После монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ пневмосистема должна быть испытана давлением, в 1,25 раза превышающим рабочее, но не менее чем на 0,3 МПа.

1.2.7 Должна быть предусмотрена система для сбора и утилизации жидкости с пола буровой, система сбора должна быть изолированной от системы опасного дренажа.

1.2.8 Все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей, должны быть оборудованы системами контроля воздушной среды и приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями признанных Регистром стандартов. Должен быть обеспечен постоянный режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания строительства скважины.

При достижении 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) во взрывоопасных помещениях должен включаться предупредительный сигнал в соответствующем помещении и ЦПУ (ГПУ), а при достижении 50 % НКПР должно быть обеспечено полное отключение оборудования и механизмов.

В помещениях компрессорных установок при достижении 10 % НКПР на заборах воздуха во взрывоопасных помещениях должен включаться предупредительный сигнал в ЦПУ (ГПУ), а при достижении 20 % НКПР должно быть обеспечено полное отключение невзрывозащищенного оборудования и механизмов.

1.2.9 Механизмы, системы трубопроводов, грузоподъемные устройства, теплообменные аппараты, сосуды под давлением, материалы и средства автоматизации, входящие в состав бурового комплекса, должны соответствовать требованиям частей IV — IX.

1.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.3.1 Все механизмы, оборудование и системы нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ должны сохранять работоспособность при нижеследующих условиях.

1.3.1.1 Статические условия:

.1 для полупогружных и погружных ПБУ — при наклонении до 15° включительно в любом направлении;

.2 для СПБУ — при наклонении до 10° включительно в любом направлении;

.3 для буровых судов — при крене 15° и одновременном дифференте 5° .

1.3.1.2 Динамические условия для самоходных ПБУ и буровых судов:

.1 для полупогружных и погружных ПБУ — при наклонении до $22,5^\circ$ включительно в любом направлении;

.2 для СПБУ — при наклонении до 15° включительно в любом направлении;

.3 для буровых судов — при бортовой качке $22,5^\circ$ и одновременной килевой качке $7,5^\circ$.

1.3.2 Аварийные источники энергии должны сохранять работоспособность при работе в следующих условиях:

.1 для полупогружных и погружных ПБУ — при наклонении до 25° включительно в любом направлении;

.2 для СПБУ — при наклонении до 15° включительно в любом направлении;

.3 для буровых судов — при бортовой качке $22,5^\circ$ и одновременной килевой качке 10° .

1.3.3 Указанные в 1.3.1 и 1.3.2 значения углов наклона при бортовой качке относятся к наклонениям на любой борт, значения углов дифферента и килевой качки — на нос или на корму. По согласованию с Регистром значения наклонений, указанные в 1.3.1 и 1.3.2, могут быть изменены в зависимости от типа, размеров и условий эксплуатации ПНК/ПБУ

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

1.4.1 Расположение механизмов и оборудования должно отвечать требованиям разд. 4 части VII «Механические установки» Правил классификации

и постройки морских судов в той мере, насколько они приемлемы и достаточны.

1.4.2 Оборудование бурового комплекса должно быть расположено на максимально возможном удалении от жилых помещений и других систем ПНК/ПБУ/МСП, непосредственно обеспечивающих безопасность этих сооружений и отсутствие загрязнений внешней среды.

1.4.3 Из кабины бурильщика на ПНК/ПБУ/МСП должен быть обеспечен хороший прямой обзор пола буровой, а также установлена система видеонаблюдения для контроля работы оборудования бурового комплекса, размещенного вне прямого обзора из кабины бурильщика.

1.4.4 Расположение и конструкция ответственного оборудования бурового комплекса ПНК/ПБУ/МСП должны выбираться таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения падающими предметами или перемещаемыми грузами.

1.4.5 Оборудование, имеющее движущиеся части или поверхность, нагретую до температуры выше 45°C , дополнительно к требованиям 11.4 части I «Общие положения по техническому наблюдению» должно быть соответствующим образом изолировано и ограждено, чтобы исключить контакт с ним обслуживающего персонала.

1.4.6 Должны быть предусмотрены средства механизации работ по затаскиванию и выбросу труб, а также работ по обслуживанию (замене) гидравлических блоков буровых насосов. Управление грузоподъемными механизмами должно быть дистанционным.

Для подъема быстроизнашивающихся деталей и узлов весом более 300 Н должны быть установлены грузоподъемные механизмы (тали и т.п.).

Ходовой и неподвижный концы талевого каната под нагрузкой не должны касаться элементов вышки.

1.4.7 Оснащение буровых установок ПНК/ПБУ/МСП светильниками должно обеспечивать освещенность:

ротормного стола — 100 лк;

пути движения талевого блока — 30 лк;

помещений выпечного и насосного блоков — 75 лк;

превенторной установки — 75 лк;

лестниц, маршей, сходов, приемного моста — 10 лк.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И СИСТЕМАМ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

2.1 БУРОВАЯ ВЫШКА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1.1 Требования к расчетным нагрузкам.

2.1.1.1 Буровые вышки и подвышечные основания должны быть рассчитаны на прочность и устойчивость с учетом нижеследующих условий и расчетных нагрузок:

.1 максимальной расчетной статической нагрузки на крюке (допускаемой нагрузки на крюке) для определенной кратности оснастки талевой системы (обусловлена наибольшей технологической нагрузкой на крюке без учета ветровых нагрузок при отсутствии на подсвечнике бурильных труб);

.2 максимальной расчетной скорости ветра без учета полного комплекта бурильных труб на подсвечнике;

.3 расчетной статической нагрузки на крюке в зависимости от скорости ветра, изменяющейся от нуля до максимально допустимого значения, с учетом полного комплекта бурильных труб на подсвечнике при наибольшей оснастке талевой системы;

.4 максимальной расчетной статической нагрузки на подроторное основание;

.5 максимальной расчетной комбинации нагрузок на подсвечник и подроторное основание;

.6 подвышечное основание и вышки плавучих буровых установок должны быть рассчитаны на усилия, возникающие в условиях морского перехода;

.7 конструкции вышки должны быть рассчитаны на инерционную нагрузку при передвижке в зависимости от массы бурильных свечей, находящихся за пальцами.

2.1.1.2 Буровые вышки, подвышечные порталы ПНК/ПБУ должны быть рассчитаны на указанные выше нагрузки в сочетании с динамическими нагрузками, вызванными качкой ПНК/ПБУ, при следующих условиях эксплуатации:

спускоподъемных операциях с расположением бурильной колонны в скважине;

спуске обсадных колонн с расположением бурильной колонны на подсвечнике;

штормовом отстое с расположением бурильной колонны в скважине;

условиях морского перехода/перегона.

2.1.1.3 Буровые вышки МСП, расположенные в районах сейсмической активности, должны быть рассчитаны на прочность и устойчивость по условиям сейсмичности района. *См. циркуляр 1318ц*

2.1.2 Общие требования к конструкции буровых вышек.

2.1.2.1 Материалы и изделия, применяемые для изготовления конструкций буровых вышек и

подвышечных оснований ПНК/ПБУ/МСП, должны удовлетворять требованиям части XII «Материалы» Правил ПБУ/МСП. По согласованию с Регистром допускается использование материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов иностранных классификационных обществ, других признанных национальных и международных норм, правил и стандартов.

2.1.2.2 Требования к сварке металлоконструкций буровых вышек и подвышечных оснований ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать части XIII «Сварка» Правил ПБУ/МСП.

2.1.2.3 Металлоконструкции буровой вышки, выполненные из материала замкнутого профиля, должны исключать возможность скопления воды в ее элементах.

2.1.2.4 В конструкции буровых вышек ПНК/ПБУ/МСП должны быть предусмотрены:

устройства для крепления ролика (шкива) для монтажа и демонтажа кронблока и его секций;

места для крепления средств безопасной навигации;

места для установки блоков крепления канатов подвески машинных ключей, грузового каната вспомогательной лебедки, каната подвески пневмо- и гидроключей для свинчивания обсадных труб;

площадка для обслуживания кронблока и замены бурового шланга;

площадка для обслуживания соединения горловины стояка с буровым шлангом;

площадка для верхового рабочего с устройством для быстрой эвакуации за пределы вышки в случае аварийной обстановки на устье скважины;

успокоитель ходового конца талевых канатов;

ограничитель высоты подъема талевых канатов;

система обогрева рабочих мест;

обогреваемые подсвечники с системой сбора буровых и сточных вод;

площадка для обслуживания и замены гибкого бурового шланга на соединении манифольда;

устройство по изменению положения машинных ключей по высоте;

устройство для крепления рабочих и страховочных канатов машинных ключей.

2.1.2.5 При механизированном выполнении спускоподъемных операций без участия верхового рабочего должна быть предусмотрена площадка для обслуживания механизмов автомата спуска-подъема.

2.1.2.6 Металлический пол люльки верхового рабочего должен быть рассчитан на нагрузку не менее 1300 Н и иметь перильное ограждение со сплошной обшивкой до пола. Высота перильного

ограждения должна быть не менее 1,0 м. Люлька (люльки) должна иметь страховочное крепление к мачте от падения;

2.1.2.7 Буровая вышка должна быть оборудована лестницами-стремянками шириной не менее 600 мм с устройствами инерционного или другого типа для безопасного подъема и спуска верхового рабочего или лестницами тоннельного типа.

Лестницы тоннельного типа должны быть металлическими шириной не менее 0,6 м и иметь, начиная с высоты 2 м, предохранительные дуги радиусом 0,35 – 0,4 м, скрепленные между собой полосами. Дуги располагаются на расстоянии не более 0,8 м одна от другой. Расстояние от самой удаленной точки дуги до ступеней должно быть в пределах 0,7 – 0,8 м.

2.1.2.8 Для подъема на площадки, находящиеся на высоте от 250 до 750 мм, должны быть предусмотрены трапы и ступени, а на высоту более 750 мм — маршевые лестницы с перильными ограждениями.

Высота перильного ограждения переходных площадок, площадок обслуживания и лестниц на высоте свыше 2,5 м должна быть не менее 1250 мм с двумя тетивами и прилегающим к настилу бортом высотой не менее 150 мм, при этом минимальная ширина проходов и трапов-переходов должна быть не менее 500 мм, в том числе и на балконе верхового рабочего между площадками.

2.1.2.9 Площадка для верхового рабочего должна быть оборудована пальцами с шарнирными головками для установки бурильных свечей, застрахованных канатом от падения в случае поломки, и подвижной по высоте люлькой для обеспечения безопасной работы со свечами, имеющими отклонение от средней длины (25, 27 и 36 м).

2.1.2.10 Площадка верхового рабочего, выступающая во внутреннее пространство вышки или мачты, оборудованная козырьком, должна быть шириной не менее 750 мм с бортами не менее 150 мм. Площадка должна быть оснащена двумя страховочными стропами. Весь остальной периметр площадки верхового рабочего ограждается перилами вышеуказанных размеров или укрытиями.

2.1.2.11 Другие рабочие площадки для обслуживания элементов оборудования на высоте от 1800 мм и более должны быть шириной не менее 750 мм с полезной площадью не менее 0,6 м², а также иметь вышеуказанные перила, борта и страховочные стропы. Стропы необходимо предусматривать на участках отсутствия перил. Все площадки должны иметь настил с поверхностью, уменьшающей возможность скольжения.

2.1.2.12 Буровая вышка должна быть идентифицирована заводской табличкой, содержащей, по крайней мере, информацию, указанную ниже:

наименование изготовителя;
адрес изготовителя;
дату изготовления с указанием месяца и года;
заводской серийный номер;
высоту;
максимальную расчетную статическую нагрузку на крюке;
максимальную расчетную скорость ветра;
технические условия и их издание, в соответствии с которыми спроектирована и изготовлена конструкция.

Маркировка должна быть рельефной или выполнена в виде клейма. Заводская табличка должна быть надежно прикреплена к конструкции в заметном месте.

2.2 ПОДВЫШЕЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

2.2.1 Подвышечное основание (портал) должно быть рассчитано на прочность с учетом нагрузок, указанных в 2.1.1.

2.2.2 Конструкция основания буровой вышки должна предусматривать возможность размещения и монтажа:

водоотделяющей колонны (райзера) на устье скважины;
стола ротора на уровне пола буровой;
средств автоматизации, механизации и пультов управления;
обогреваемого подсвечника со стоком раствора;
воздухо-, масло-, топливопроводов и средств системы обогрева;
механизма крепления неподвижного конца талевого каната;
механизма по изменению положения машинных ключей по высоте;
механизма крепления страховых и рабочих канатов машинных ключей;
шахты для наращивания, установки ведущей трубы и утяжеленных бурильных труб;
превенторной установки на устье скважины выше уровня палубы без производства дополнительных работ с металлоконструкциями основания;
демонтажа основания при установленной фонтанной арматуре или части ее;
устройств по механизации установки ведущей трубы и утяжеленных бурильных труб в шахты.

2.2.3 Конструкция опор подвышечного основания должна обеспечивать его надежное крепление на опорной раме с учетом расчетных нагрузок, указанных в 2.1.1.

2.2.4 Подвышечное основание должно быть идентифицировано заводской табличкой, содержащей, по крайней мере, информацию, указанную ниже:

наименование изготовителя;
адрес изготовителя;
дату изготовления с указанием месяца и года;
заводской серийный номер;
высоту;
максимальную расчетную статическую нагрузку на ротор;
максимальную расчетную нагрузку на подсвечник;
максимальную объединенную расчетную статическую нагрузку на ротор и свечи за пальцем;
технические условия и их издание, по которым основание было разработано и изготовлено.

Маркировка должна быть рельефной или выполнена в виде клейма. Заводская табличка должна быть надежно прикреплена к конструкции в заметном месте.

См. циркуляр 1318ц

2.3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ

См. циркуляр 1318ц

2.3.1 Система контроля и управления процессом бурения должна быть интегрирована в АСУ ТП для аварийных отключений при нефтегазоводопроявлениях на скважине, расширении взрывоопасных зон и возникновении очагов пожара; опционально может обеспечиваться представление данных о ходе технологического процесса бурения скважин.

2.3.2 Система контроля и управления процессом бурения должна быть снабжена источниками бесперебойного питания (ИБП), отвечающими требованиям 3.6 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

2.3.3 Должна быть предусмотрена двусторонняя связь офиса бурового мастера с ЦПУ, ГПУ и другими помещениями, в которых установлено оборудование, влияющее на безопасность ПНК/ПБУ/МСП.

2.3.4 В конструкции систем управления оборудованием буровой установки должны быть предусмотрены:

блокировка, исключающая одновременное включение главного и вспомогательного приводов лебедки;

блокировки подъема пневмо- или гидроклиньев при вращающемся роторе и включения ротора при поднятых клиньях;

автоматическое отключение приводов буровых насосов при повышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10 % выше допустимого с одновременным сбросом давления;

блокировка, исключающая включение барабана лебедки при выдвинутой стреле автомата спуско-подъема, а также выдвижение стрелы автомата при включенном барабане лебедки;

блокировка между стрелой автомата спуско-подъема и лебедкой, исключающая движение стрелы автомата спуско-подъема при наличии

талевого блока в опасной зоне и, наоборот, исключая движение талевого блока в опасную зону при выдвинутой стреле.

2.3.5 В случае применения автоматизированной системы измерений в процессе бурения в составе АСУ ТП ПНК/ПБУ/МСП должен быть предусмотрен соответствующий модуль обслуживания этой системы.

2.3.6 Контроль и управление техническими средствами бурового комплекса должен быть предусмотрен из кабины бурильщика. Система управления должна обеспечивать представление в кабине бурильщика и в офисе бурового мастера следующих параметров:

крутящий момент и частота вращения ротора;

крутящий момент и частота вращения верхнего силового привода;

крутящий момент автоматического бурового ключа;

скорость перемещения, положение относительно стола ротора талевого блока;

нагрузка на крюк, нагрузка на буровой инструмент;

расход, плотность и давление бурового раствора на входе в скважину;

число двойных ходов по каждому буровому насосу;

суммарное число двойных ходов буровых насосов;

расход, плотность, объемное газосодержание бурового раствора на выходе из скважины;

уровень и объем по каждой цистерне бурового раствора и цистерне долива;

процент возврата бурового раствора.

2.3.7 В кабине бурильщика должны быть предусмотрены средства управления, обеспечивающие:

1 для верхнеприводной буровой системы и ротора с электроприводом: управление пуском и остановкой, регулирование и автоматическое поддержание заданной частоты вращения;

2 по спускоподъемному агрегату с электроприводом: управление пуском и остановкой буровой лебедки, регулирование и автоматическое поддержание заданной скорости перемещения колонны бурильных и обсадных труб при спускоподъемных операциях, регулирование и автоматическое поддержание заданной нагрузки на буровой инструмент, управление дисковыми тормозами;

3 по буровым насосам с электроприводами: остановку, регулирование производительности (расхода);

4 по подпорным насосам: управление пуском и остановкой;

5 по манипулятору расстановки свечей: управление процессом расстановки свечей при спускоподъемных операциях;

.6 по автоматическому буровому ключу: управление операциями свинчивания/развинчивания труб;

.7 сигнализацию по системам гидравлики, охлаждения и смазки бурового оборудования;

.8 сигнализацию об отсутствии взрывозащиты электрооборудования с видом взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением»;

.9 аварийное отключение бурового оборудования при пожаре и расширении взрывоопасных зон в помещениях бурового комплекса.

2.3.8 На пульте бурильщика должны быть предусмотрены приборы, обеспечивающие постоянную индикацию основных параметров процесса бурения. Номенклатура приборов должна обеспечивать представление следующей информации:

крутящий момент верхнего силового привода;

крутящий момент ротора;

крутящий момент машинного ключа;

нагрузка на крюке;

давление в напорном манифольде;

расход бурового раствора;

2.3.9 Системы контроля и управления бурением должны также удовлетворять требованиям разд. 2 части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности».

2.3.10 Требования к органам управления должны соответствовать ГОСТ 12.2.064-81.

Усилия на рукоятках лебедок буровых установок не должны превышать следующих значений:

250 Н – для рукояток, которые можно обслуживать двумя руками;

150 Н – для рукояток, обслуживаемых одной рукой.

Рычаг управления тормоза спуска лебедки бурового станка должен иметь фиксирующее устройство, обеспечивающее удержание максимально допустимого груза в любом положении.

Символы органов управления должны соответствовать ГОСТ 12.4.040-78.

2.4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ

2.4.1 Буровая лебедка.

2.4.1.1 Буровая лебедка должна соответствовать требованиям 2.4 части IV «Механические установки и механизмы».

2.4.2 Талевая система.

2.4.2.1 Талевая система должна соответствовать требованиям 3.1 части VI «Грузоподъемные устройства».

2.4.2.2 Стальные канаты, используемые для оснастки грузоподъемных устройств талевой

системы, должны соответствовать требованиям 3.15 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, требованиям национальных надзорных органов и изготавливаться в соответствии с признанными стандартами.

2.4.3 Приемный мост.

2.4.3.1 Приемный мост должен устанавливаться у вышки со стороны ворот горизонтально или с уклоном от вышки не более 1:25 и иметь горизонтальный участок длиной не менее 14 м и шириной не менее 2 м.

2.4.3.2 Настил приемного моста должен быть деревянным или из рифленого металла и оборудован желобом для затаскивания и выброса труб. Таким же желобом оборудуется наклонная часть приемного моста.

2.4.3.3 В районе установки приемного моста должно быть предусмотрено место для размещения стеллажей для укладки труб с обеспечением проходов на приемный мост. Стеллажи должны быть оборудованы съемными или боковыми съемными стойками и специальными прокладками, предохраняющими трубы от раскатывания и обеспечивающими их укладку в штабель высотой не более 2000 мм.

2.4.3.4 Сход с приемного моста на палубу и вход на основание вышки при уклоне более 20° должен быть оборудован лестницей с перилами с одной стороны (наружной по отношению к настилу).

2.4.3.5 Операции на приемном мосту по затаскиванию и выбросу труб должны быть механизированы, управление грузоподъемными устройствами должно быть дистанционным.

2.4.4 Грузоподъемные устройства.

2.4.4.1 Технические средства и оборудование грузоподъемных устройств (крюкоблоки, вертлюги и др.) должны соответствовать требованиям части VI «Грузоподъемные устройства».

2.5 СИСТЕМЫ НАТЯЖЕНИЯ КОЛОНН РАЙЗЕРОВ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

2.5.1 Общие требования

2.5.1.1 Системы натяжения и компенсации перемещений должны обеспечивать постоянство усилия натяжения райзеров (водоотделяющих колонн), трубопроводов, тросов при вертикальных перемещениях ПНК/ПБУ

2.5.1.2 Должны применяться следующие типы компенсаторов:

.1 устанавливаемые на подвижном блоке (крюкоблоке) талевой системы;

.2 устанавливаемые на кронблоке.

2.5.1.3 Ресиверы систем натяжения и компенсации перемещений должны быть разделены запорной арматурой между собой так, чтобы потеря

герметичности одного ресивера не приводила к выходу из строя всей системы.

2.5.1.4 Поток рабочей среды, сбрасываемый из компенсаторов, должен быть направлен в безопасную сторону таким образом, чтобы не оказывать воздействия на гибкие шланги, детали оборудования и конструкции. Для снижения скорости выходящего потока допускается применение редуционных клапанов.

2.5.1.5 Все панели управления должны быть оборудованы предохранительными клапанами, линии сброса с этих клапанов должны быть самодренлируемыми.

2.5.1.6 Суммарный объем ресиверов должен быть больше, чем объем рабочих цилиндров. Сжатый воздух не должен содержать паров горючих жидкостей и газов.

2.5.1.7 Должно быть обеспечено постоянное энергоснабжение системы на всех режимах работы, включая аварийный.

2.5.1.8 Гидроцилиндры должны быть рассчитаны не только на внутренние нагрузки, возникающие при работе системы, но также и на внешние нагрузки на них как элементов несущей конструкции.

2.5.1.9 Системы натяжения направляющих канатов должны обеспечивать постоянное натяжение направляющих канатов при максимальной линейной скорости до 100 м/мин и компенсации изменения длины — до 10 — 12 м.

2.5.2 Системы натяжения и компенсации перемещений райзеров.

2.5.2.1 Системы натяжения и компенсации перемещений райзеров должны состоять из следующих основных компонентов основания:

силовых гидроцилиндров и блока шкивов;

пневмогидроаккумуляторов (или баллонов со сжатым воздухом);

панелей управления и системы трубопроводов;

блока компрессоров высокого давления;

сосудов для рабочего объема сжатого воздуха;

сосудов для хранения запаса сжатого воздуха.

2.5.2.2 Системы натяжения райзеров на ПНК/ПБУ, а также системы динамического позиционирования должны оборудоваться системами, предотвращающими потерю гидравлической жидкости, или соответствующими системами, если это требуется при бурении.

2.5.2.3 Система должна предотвращать любые нежелательные перемещения райзера вверх (например, при глубоководном бурении), способные вызвать повреждение райзера и конструкции ПНК/ПБУ.

2.5.2.4 Управление системой должно быть включено в функции АСУ ТП при сохранении возможности ручного управления.

2.6 МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

2.6.1 Буровой ротор.

2.6.1.1 Буровые роторы должны соответствовать требованиям 2.4 части IV «Механические установки и механизмы».

2.6.2 Силовой верхний привод.

2.6.2.1 Силовой верхний привод должен обеспечивать выполнение следующих технологических операций:

вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола скважины;

свинчивание, докрепление бурильных труб;

проведение спускоподъемных операций с бурильными трубами, в том числе наращивание бурильной колонны свечами и однотрубками;

проведение операций по спуску обсадных колонн;

проворачивание бурильной колонны при бурении забойными двигателями;

промывку скважины и проворачивание бурильной колонны при СПО;

расхаживание бурильных колонн и промывку скважины при ликвидации аварий и осложнений.

2.6.2.2 Грузоподъемность силового привода должна соответствовать грузоподъемности буровой установки. Конструкция верхнего привода должна предусматривать средства контроля и управления системой противофонтанной арматуры, датчиками положения исполнительных механизмов, скоростью и моментом вращения ствольной части.

2.6.2.3 Конструктивные элементы верхнего силового привода, воспринимающие нагрузки, должны соответствовать требованиям части VI «Грузоподъемные устройства».

2.6.2.4 Требования к силовому верхнему приводу должны также соответствовать 2.5 части IV «Механические установки и механизмы».

2.6.2.5 Электрооборудование силового верхнего привода должно соответствовать требованиям части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности» настоящих Правил, части X «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки ПБУ/МСП.

2.6.2.6 Гидравлическое оборудование верхнего силового привода должно соответствовать требованиям частей VII «Механические установки и механизмы» и VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки ПБУ/МСП.

2.7 СИСТЕМА ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

2.7.1 Система приема, хранения и подачи сыпучих материалов должна обеспечивать:

прием сыпучих материалов (цемента и утяжелителя);

хранение и подачу их к устройствам для приготовления буровых и цементных растворов;

приготовление и утяжеление бурового раствора с дозированной подачей материалов в смеситель;

фильтрацию запыленного транспортирующего воздуха от взвешенных частиц.

2.7.2 В состав системы входит следующее основное оборудование:

блок разгрузителя;

циклон;

фильтр для очистки воздуха;

загрузочное устройство;

материалопроводы;

вентиляционные трубопроводы с заслонками;

воздухопроводы;

емкости для хранения сыпучих материалов;

шланги для загрузки сыпучих материалов.

2.7.3 Требования, предъявляемые к системе.

2.7.3.1 Количество и вместимость бункеров для хранения сыпучих материалов на ПНК/ПБУ/МСП должны быть такими, чтобы обеспечить бесперебойную работу буровой установки в период автономности (не менее 15 сут.).

2.7.3.2 Помещения должны быть оборудованы механической вентиляционной системой с кратностью воздухообмена не менее 2.

2.7.3.3 Соединения на материалопроводах должны быть на герметичных быстросъемных муфтах. Шланги для загрузки сыпучих материалов должны оборудоваться стандартными фланцами международного образца или иными по требованию заказчика.

2.7.3.4 Должна быть обеспечена бесперебойная подача сжатого воздуха в оборудование и КИП и А системы.

2.7.3.5 Температура точки росы воздуха, необходимого для транспортировки сыпучих материалов должна быть ниже минимальной температуры окружающей среды на 10 °С, но не выше —40 °С.

2.7.3.6 Для очистки воздуха должны применяться фильтры с эффективностью не менее 99 %.

2.7.4 Контроль и управление системой пневмотранспорта должен осуществляться с панели, расположенной в помещении бункеров сыпучих материалов.

2.7.5 Должно быть обеспечено представление в офис бурового мастера следующих данных:

.1 по камерным питателям компонентов бурового раствора и цемента:

индикация уровня и давления;

сигнализация достижения рабочего давления, высокого и низкого уровня;

.2 по разгрузителям компонентов бурового раствора и цемента:

индикация веса и рабочего давления;

сигнализация достижения рабочего давления, высокого и низкого веса,

.3 по затворам дисковым:

управление открытием и закрытием;

сигнализация состояния «открыто», «закрыто»;

.4 по средствам очистки воздуха:

сигнализация загрязнения фильтров.

2.8 СИСТЕМА БУРОВОГО РАСТВОРА

2.8.1 Общие требования к системе бурового раствора.

2.8.1.1 Для систем бурового раствора должен быть обеспечен приборный контроль следующих параметров: расхода бурового раствора на входе и выходе из скважины;

давления в манифольде буровых насосов с регистрацией величин;

уровень раствора в приемных емкостях в процессе углубления, при промывках скважины и проведении спускоподъемных операций.

2.8.1.2 Для сбора шлама при очистке бурового раствора должны быть установлены специальные контейнеры (шламособорники). На месте установки контейнеров должна быть предусмотрена установка поддонов или ограждающего комингса высотой не менее 200 мм со стоком жидкости в общую систему сбора сточных вод.

2.8.1.3 Обязка буровых и центробежных насосов низкого давления должна обеспечивать:

возможность приготовления, обработки и утяжеления бурового раствора с одновременной промывкой скважины;

полный слив жидкости и продувку нагнетательного трубопровода сжатым воздухом.

2.8.1.4 Поддоны и герметичные ограждения, монтируемые на ПНК/ПБУ/МСП вблизи устьев скважин, под техническим оборудованием и другими техническими устройствами, соединяются с общей системой сбора сточных вод, снабжаются подходами и трапами.

2.8.1.5 Буровой шланг должен быть обмотан мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5 мм с петлями через каждые 1,0 — 1,5 м по всей длине. Концы каната должны быть прикреплены к вышке и к корпусу вертлюга.

2.8.2 Требования к буровым насосам и трубопроводам.

2.8.2.1 Буровые насосы должны соответствовать требованиям 2.3.2 части IV «Механические установки и механизмы».

2.8.2.2 Пуск буровых насосов в работу и остановка должны быть обеспечены с местного

поста управления, а регулирование их работы и остановка — с пульта бурового комплекса и местного поста управления бурового комплекса.

2.8.2.3 Пусковые запорные устройства буровых насосов должны иметь дистанционное управление с контролем крайних положений их затворов с пульта управления.

2.8.2.4 На нагнетательном трубопроводе насосов должна быть установлена пусковая задвижка с дистанционным управлением, позволяющая осуществлять запуск насосов без нагрузки и постепенный вывод их на рабочий режим. Выкидной трубопровод от пусковой задвижки должен быть прямолинейным и должен быть надежно закреплен с уклоном в сторону слива.

На буровых установках с регулируемым приводом насоса установка пусковых задвижек не обязательна, но должна быть установлена задвижка для сброса давления в нагнетательном трубопроводе.

2.8.2.5 Всасывающие линии буровых насосов не должны иметь изгибов и поворотов, их диаметр должен быть не менее 200 мм, а длина не более 5 м.

2.8.2.6 Нагнетательные трубопроводы должны быть проложены с минимальным числом поворотов и изгибов для предотвращения эрозионного износа. Поворот трубопровода не должен менять направление потока жидкости более, чем на 90°. Конструкция крепления элементов нагнетательного трубопровода (стояка и т.п.) к металлоконструкциям должна предусматривать возможность центровки талевой системы по отношению к оси скважины. На фланцевые соединения нагнетательного трубопровода устанавливаются съемные металлические хомуты.

2.8.2.7 На нагнетательном трубопроводе должен быть предусмотрен отвод с запорным устройством для закачивания жидкости в затрубное пространство через крестовину превентора.

2.8.2.8 Нагнетательные трубопроводы с установленными на них деталями и арматурой после сборки на предприятии (изготовителе), а также после ремонта с применением сварки подлежат гидроиспытанию пробным давлением в соответствии с технической документацией изготовителя. В остальных случаях испытательное давление должно быть равно рабочему, умноженному на коэффициент запаса прочности, величина которого определяется по табл. 2.8.2.8. Продолжительность выдержки под давлением должна быть не менее 5 мин.

2.8.2.9 Конструкция манифольда должна обеспечивать быстрый слив бурового раствора из манифольда при остановке насоса за счет обеспечения оптимального угла наклона нагнетательного трубопровода.

2.8.2.10 Конструкция элементов гидравлической части насоса и соединений нагнетательного трубопровода должна исключать возможность травмирования обслуживающего персонала струей жидкости при повреждении уплотнений.

2.8.2.11 У каждого бурового насоса должны быть установлены датчики системы контроля воздушной среды.

2.9 ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

2.9.1 Циркуляционная система буровой установки должна обеспечивать сбор и очистку отработанного бурового раствора, приготовление новых его порций и закачку очищенного раствора в скважину.

2.9.2 Циркуляционная система буровой установки должна включать:

систему отвода использованного раствора от устья скважины;

механические средства очистки раствора (вибросито, ситогидроциклонные установки, центрифуги);

дегазаторы;

емкости для химической обработки, накопления и отстоя очищенного раствора;

устройства для приготовления и подачи химических компонентов в раствор;

насосы низкого давления для перекачки внутри системы (центробежные, винтовые, диафрагменные);

струйные смесители;

механические перемешиватели раствора;

шнековые транспортеры;

блок приготовления свежего раствора;

буровые насосы высокого давления для закачки бурового раствора по нагнетательному трубопроводу в скважину;

трубопроводы и шланги;

манифольды.

2.9.3 Для соединения подсистем и блоков циркуляционной системы должны применяться соединительные элементы закрытого типа (шланги, гибкие соединения, закрытые желоба).

2.9.4 Углы поворота гидравлических перемешивающих устройств (гидромониторов) в горизонтальной и вертикальной плоскости должны быть ограничены таким образом, чтобы струя раствора не выходила за пределы емкости.

2.9.5 Гидромониторы и сопла гидромешалок должны быть легкодоступными и быстроразъемными. Шарниры гидромониторов не должны допускать проявления реактивного момента на рукоятке управления.

Таблица 2.8.2.8

Рабочее давление, МПа	< 20	20 — 56	56 — 65	> 65
Коэффициент запаса прочности	1,5	1,4	1,3	1,25

2.9.6 Должна быть обеспечена конструктивная защита обслуживающего персонала от разбрызгивания раствора из насадок гидроциклонов и пескоотделителей.

2.9.7 Конструкция площадки вибросит должна обеспечивать их безопасное и удобное обслуживание и быструю смену сеток.

2.9.8 Емкости должны иметь люки для слива жидкости и обслуживания. Люк для обслуживания должен иметь размеры не менее 600 × 700 мм. Нижняя кромка сливного люка должна быть на уровне дна емкости.

2.9.9 В состав циркуляционной системы должна быть включена мерная емкость для контролируемого долива скважины, оснащенная уровнем и средствами перекачки.

2.10 ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ

2.10.1 Противовыбросовое оборудование.

2.10.1.1 Устье скважины должно быть оборудовано дистанционно управляемой превенторной установкой, рабочее давление которой должно соответствовать ожидаемому давлению на устье скважины при закрытии во время фонтанирования.

2.10.1.2 Тип противовыбросового оборудования и колонной головки должен соответствовать одобренной Регистром технической документации.

2.10.1.3 Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования должны быть разработаны исполнителем работ на основе требований национальных/международных стандартов, одобрены Регистром и согласованы с заказчиком и надзорными органами. Эксплуатация противовыбросового оборудования должна осуществляться в соответствии с техническими условиями предприятий (изготовителей), одобренными Регистром.

2.10.1.4 На всех морских скважинах должны устанавливаться не менее четырех превенторов, в том числе один превентор со срезающими плашками и один универсальный.

2.10.1.5 Штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов должны быть установлены в легкодоступном месте в укрытии и иметь взрывобезопасное освещение. На стенке укрытия должны быть нанесены стрелки направления вращения штурвалов, количество оборотов, необходимых для закрытия превентора.

2.10.1.6 Плашечные превенторы должны периодически проверяться на закрытие и открытие. Периодичность и объем этих освидетельствований Регистром должны соответствовать табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.10.2 Система контроля и управления противовыбросовым оборудованием.

2.10.2.1 Пульт управления превенторами должен обеспечивать их дистанционное закрытие и открытие, а превентор со срезающими плашками — обеспечивать срезание наиболее прочной бурильной трубы, установленной в комплекте бурильной колонны. Объем пневмогидроаккумулятора должен обеспечивать двойной полный цикл работ при открытии-закрытии превенторов при отключении электроэнергии.

2.10.2.2 Противовыбросовое оборудование должно быть оборудовано главным и вспомогательными пультами управления.

2.10.2.3 Главный пульт управления противовыбросового оборудования и гидроприводов задвижек должен быть отгорожен огнестойкой переборкой типа А-60.

2.10.2.4 Вспомогательные пульта управления должны быть установлены в непосредственной близости от поста бурильщика и на путях эвакуации.

Данный пульт запитывается в течение всего процесса бурения или проведения ремонтных работ в скважине.

2.10.2.5 На выкидных и нагнетательных линиях превенторной сборки должно быть установлено последовательно не менее двух полнопроходных дистанционно управляемых запорных клапанов. В случае подводного расположения превенторного блока эти клапаны должны быть нормально закрытого типа. Клапаны должны располагаться в местах, исключающих их случайное повреждение (например, падающими предметами).

2.10.2.6 Линии и установленные на них задвижки должны иметь внутренний диаметр, одинаковый с внутренним диаметром отводов крестовины.

После блока задвижек допускается увеличение их диаметра не более чем на 30 мм.

2.10.2.7 Коммуникации системы управления должны быть устойчивы к воздействию огня на время, необходимое для закрытия превенторов. Если не указано иное, это время должно составлять минимум 3 мин при температуре + 1093 °С.

2.10.2.8 В конструкции пульта управления должна быть предусмотрена звуковая или световая сигнализация при падении уровня рабочей жидкости ниже допустимого.

2.10.2.9 В системе управления противовыбросового оборудования должно быть предусмотрено устройство, автоматически отключающее гидропривод при повышении давления в системе выше допустимого.

2.10.2.10 Система нагнетания пневмогидроаккумуляторов должна включать устройство автоматического отключения насоса при достижении в ней номинального рабочего давления. Объем пневмогидроаккумуляторов должен обеспечивать двойной полный цикл

работ при открытии-закрытии превенторов при отключении электроэнергии.

2.10.2.11 Системы контроля и управления превенторной сборкой должны обеспечивать:

1 открытие и закрытие:

универсального превентора;

одинарного и двойного шпашечных превенторов;

задвижек устьевых линий глушения и дросселирования;

2 сигнализацию:

низкого уровня рабочей жидкости в гидростанции;

низкого давления в пневмогидроаккумуляторах;

неисправности зарядного устройства;

отключения электроэнергии;

включения аварийного электропитания.

2.10.2.12 Для питания средств контроля и управления противовыбросовым оборудованием должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания, обеспечивающий управление в условиях аварийного обесточивания.

2.10.2.13 Питание электроэнергией средств контроля и управления противовыбросовым оборудованием должно быть предусмотрено от основного и аварийного источников в течение всего процесса бурения или проведения ремонтных работ в скважине. Должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания, обеспечивающий управление в условиях аварийного обесточивания. Должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающий управление в условиях аварийного обесточивания. Время работы от ИБП должно соответствовать времени работы ИБП ПАЗ АСУ ТП.

2.10.2.14 Подводное оборудование устья скважин и нижнее оборудование райзеров, имеющие гидравлическое управление, должны иметь дополнительные средства для перекрытия и рассоединения (механические или гидравлические), работающими независимо от основных устройств. Пульты управления должны располагаться таким образом, чтобы как минимум, один из них был доступен в аварийной ситуации.

2.10.2.115 Для систем управления подводным ПВО должна применяться блокировка системы соединения райзера с устьевым оборудованием при помощи ключа.

2.10.2.16 Полное время срабатывания превентора от подачи сигнала до полного закрытия должно составлять: для шпашечных превенторов — не более 30 с, для кольцевых превенторов — не более 45 с. Для подводных блоков ПВО это время не должно превышать 45 с.

2.10.3 Дивертерные системы.

2.10.3.1 Конструкция систем дивертеров должна рассчитываться с учетом возможного эрозионного износа в процессе эксплуатации. Допустимый

эрозионный износ должен быть указан в технической документации, одобренной Регистром.

2.10.3.2 Длина отводящих трубопроводов дивертеров должна быть достаточной для безопасного отвода газа от ПНК/ПБУ/МСП и не должна создавать препятствий для работы другого оборудования во время газопроявления (например, систем отопления, вентиляции и кондиционирования).

2.10.3.3 Дивертерная система должна быть подключена к управляемой вручную панели управления, расположенной рядом с постом бурильщика. Система управления должна быть оборудована внутренней блокировкой, не позволяющей закрыть уплотнение дивертера вокруг бурильного инструмента до полного открытия клапана на линии сброса.

2.10.3.4 Запорная арматура должна быть работоспособна во всем диапазоне рабочих параметров и окружающей среды.

2.10.3.5 Время срабатывания системы управления должно соответствовать национальным или международным стандартам, признанными Регистром допустимыми для применения.

2.10.3.6 Емкость гидропневмоаккумуляторов должна в 1,5 раза превышать объем, необходимый для нормальной работы системы.

2.10.3.7 Должно быть обеспечено резервирование источников энергии (отдельные резервные гидропневмоаккумуляторы, непрерывное электропитание пневмоклапанов и т.д.).

2.10.3.8 Управление дивертером должно осуществляться:

с основного пульта, расположенного на платформе подвышечного основания;

с дистанционного пульта, расположенного в кабине бурильщика.

2.10.3.9 Управление гидроприводными дросселями манифольда противовыбросового оборудования должно осуществляться с пульта управления, размещенного на буровой площадке.

2.10.3.10 Система контроля и управления дивертером должна обеспечивать открытие и закрытие:

шарового крана линии долива;

пакера дивертера;

пакера овершота;

замков дивертера;

кранов шаровых аварийного сброса с левого и правого борта.

2.10.4 Системы дросселирования и глушения.

2.10.4.1 Длина линий от блоков глушения и дросселирования должна устанавливаться технической документацией, одобренной Регистром.

2.10.4.2 Линии и установленные на них задвижки должны иметь внутренний диаметр, одинаковый с внутренним диаметром отводов крестовины.

После блока задвижек допускается увеличение их диаметра не более чем на 30 мм.

2.10.4.3 Линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования должны надежно закрепляться на специальных опорах и направляться в сторону от производственных и бытовых помещений с уклоном от устья скважины.

2.10.4.4 Манифольды высокого давления линий сбросов и глушения, соединительные детали, запорная арматура и т.д. должны иметь такое же рабочее давление, как и превентор.

2.10.4.5 Должна быть обеспечена возможность закачки бурового раствора в линии сброса и глушения до давления, равного рабочему в превенторе.

2.10.4.6 Должна быть обеспечена возможность возврата бурового раствора через установленный газожидкостный сепаратор. Также должна быть обеспечена возможность аварийного сброса раствора по стационарным трубопроводам за борт.

2.10.4.7 Рабочее давление в этих линиях и установленной на ней запорно-регулирующей арматуры должно быть не ниже рабочего давления в буферной камере линии сброса.

2.10.4.8 Газожидкостный сепаратор должен быть оборудован системой контроля давления и, при необходимости, гидрозатвором высотой не менее 3 м. Диаметр линий для отвода газа должен быть не менее 200 мм. Гидрозатвор подключается к сбросным трубопроводам таким образом, чтобы избежать возможного прорыва газа через него.

2.10.4.9 Линии дросселирования и глушения должны оборудоваться:

1 не менее чем тремя дросселями, два из них с дистанционным управлением, третий — с ручным. Должна быть обеспечена возможность отключения и замены каждого дросселя во время работы системы, при меньших давлениях не менее чем двумя дросселями, один с дистанционным управлением, другой — с ручным;

2 клапанами на каждой входной и выходной линии для изоляции линий от манифольдов;

3 на границе раздела зон высокого и низкого давления должно использоваться два клапана одинаковой серии. Рабочее давление клапанов должно быть равно рабочему давлению дроссельного манифольда.

2.10.4.10 На станциях управления (удаленной и местной) должно отображаться давление в бурильных трубах, в линии дросселирования. На пульт дистанционного управления должна дополнительно выводиться информация о положении дроссельных клапанов и производительности буровых насосов.

2.10.4.11 На задвижке перед дросселем должна быть закреплена табличка с указанием допустимого давления для устья скважины, допустимого давления для самого слабого участка скважины и плотности раствора, по которой это давление определено.

2.10.4.12 Система контроля и управления дроссельной системой должны обеспечивать:

управление дросселями, задание и автоматическое поддержание заданного давления;

индикацию давлений в линиях глушения и дросселирования, давления в манифольде буровых насосов;

сигнализацию положения дросселей.

2.10.5 Цементирувочный комплекс.

2.10.5.1 Оборудование, входящее в состав цементирувочного комплекса, должно отвечать требованиям соответствующих частей настоящих Правил и нормативных документов приложения 3, если не указано иное.

2.10.5.2 В состав цементирувочного комплекса должны входить:

цементирувочный агрегат с системой приготовления цементного раствора;

резервное смесительное устройство струйного типа с нагнетателем, емкостью-отстойником и бункером постоянного потока цемента;

осреднительная емкость;

манифольд высокого давления цементирувочного агрегата и трубопроводы обвязки оборудования цементирувочного комплекса;

система контроля процесса цементирования.

2.10.5.3 Цементирувочный комплекс должен обеспечивать:

приготовление цементного раствора;

закачку тампонажного раствора в скважину;

поддержание параметров цементного раствора;

контроль и управление процессом цементирования скважины;

контроль параметров цементного раствора;

опрессовку бурильной и обсадных колонн, оборудования устья скважины;

поддержание противодействия в скважине.

2.10.5.4 Подвод продавочной жидкости к цементирувочному агрегату должен осуществляться непосредственно к всасывающим патрубкам цементирувочных насосов, минуя открытую мерную емкость цементирувочного агрегата.

2.10.5.5 В случае, когда предполагается использовать цементирувочный комплекс для циркуляции бурового раствора, должны быть предусмотрены соответствующие устройства для перекачки бурового раствора в цементирувочный комплекс.

2.10.5.6 Система контроля процессов цементирования должна обеспечивать индикацию на местном посту, индикацию и регистрацию в офисе бурового мастера следующих технологических параметров:

подача каждого цементирувочного насоса;

суммарный объем закачки;

давление цементирувочного насоса;

плотность цементного раствора.

2.10.5.7 Система управления должна быть интегрирована в АСУ ТП для реализации аварийных отключений при пожаре, газоводопроявлениях, расширении взрывоопасных зон (см. разд. 2 части IX

«Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности»).

2.10.6 Система буровых сточных вод.

2.10.6.1 Система буровых сточных вод должна обеспечивать:

сбор буровых сточных вод бурового технологического комплекса и их временное хранение в цистернах сбора буровых сточных вод и отработанного бурового раствора;

выдачу буровых сточных вод на суда снабжения для их вывоза на берег.

2.10.6.2 Все оборудование, являющееся источником разливов бурового раствора, и зоны палуб, на которых могут происходить утечки бурового раствора, должны быть ограждены комингсами. Слив с районов возможных разливов должен осуществляться в приемники системы сбора буровых сточных вод.

2.10.6.3 Система буровых сточных вод должна включать:

цистерны буровых сточных вод и отработанного бурового раствора;

цистерну очищенной воды;

цистерну флокулянта;

цистерну для добавок (бикарбонат натрия);

насосы подачи буровых сточных вод и отработанного бурового раствора на блок очистки и выдачи на судно-сборщик;

насосы подачи очищенной воды в циркуляционную систему и выдачи на судно-сборщик.

2.10.6.4 Контроль и управление системой буровых сточных вод должен обеспечивать местный пуск и дистанционную остановку насосов из постов выдачи буровых сточных вод.

2.10.6.5 В ЦПУ должны обеспечиваться:

.1 дистанционная остановка насосов при опорожнении цистерн;

.2 индикация уровня в цистернах:

отработанного раствора;

буровых сточных вод;

очищенной воды;

.3 сигнализация:

работы и перегрузки насосов;

верхнего и нижнего уровней в приемках, цистернах отработанного раствора, буровых сточных вод, очищенной воды;

низкой температуры в цистерне очищенной воды.

2.11 БУРОВЫЕ РАЙЗЕРЫ

2.11.1 В состав расчетных нагрузок на буровые райзеры должны быть включены следующие внешние воздействия:

волновые нагрузки;

нагрузки от течений;

усилия натяжения;

нагрузки от перемещений ПНК/ПБУ;

нагрузки от веса бурового раствора;

сжимающие нагрузки;

нагрузки при монтаже и транспортировке;

ледовые нагрузки.

2.11.2 Техническая документация на буровые райзеры, используемые на ПНК/ПБУ/МСП, включая статические и динамические расчеты прочности, конструкции соединительных элементов, телескопических и гибких соединений, секций для подсоединения натяжителей (спайдеров) должна быть одобрена Регистром.

2.12 ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА МАНИПУЛИРОВАНИЯ ТРУБАМИ

2.12.1 Оборудование и системы манипулирования трубами должны обеспечивать подачу труб со стеллажей на буровую площадку, для чего в состав оборудования должны быть включены:

грузовые лебедки;

горизонтальный приемный мост, для укладки на него труб со стеллажей;

секции наклонного моста, по которому осуществляется механизированная подача труб с приемного моста на буровую площадку, трубные манипуляторы и лебедки.

Наклонный мост с комплектом оборудования может быть заменен механизированным устройством подачи труб на буровую площадку.

2.12.2 Конструкция вспомогательной лебедки должна обеспечивать плавное перемещение и надежное удержание груза на весу. С пульта управления лебедкой оператору должен быть обеспечен обзор места работы и перемещения груза. Если необходимо, должен быть установлен дублирующий пульт управления.

2.13 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.13.1 Область распространения.

2.13.1.1 Требования данного раздела распространяются на вспомогательное оборудование и системы, входящие в состав бурового и технологического комплексов ПНК/ПБУ/МСП.

2.13.2 Система сжатого воздуха низкого давления.

2.13.2.1 Система сжатого воздуха низкого давления должна соответствовать требованиям разд. 1, 2 и 16 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов в части не противоречащей настоящему разделу.

2.13.2.2 Система сжатого воздуха низкого давления должна обеспечивать хранение и подачу к потребителям сжатого воздуха требуемых объема и давления.

2.13.2.3 Для обеспечения потребителей сжатым воздухом на ПНК/ПБУ/МСП должны быть предусмотрены:

- блок компрессоров низкого давления;

- блок воздухоосушителей;

- блок редукционных клапанов;

- блоки воздухохранилищ (запас воздуха должен обеспечивать безаварийную остановку оборудования технологического комплекса при отключенном электропитании);

- трубопроводы с соединительной, запорной и регулирующей арматурой.

2.13.2.4 Система сжатого воздуха низкого давления должна обеспечивать следующих потребителей:

- систему контрольно-измерительных приборов;

- пневмоуправляемую арматуру;

- пневмопривод станции управления фонтанной арматурой и других потребителей.

2.13.2.5 Компрессоры и блок осушки должны быть оборудованы местными постами контроля и управления, обеспечивающими:

- выбор режимов управления «Местное/Автоматическое»;

- управление пуском и остановом компрессоров и блока осушки;

- регулирование и автоматическое поддержание заданной производительности по давлению;

- сигнализацию, индикацию, защиту и блокировку, необходимые для работы оборудования в нормальных и аварийных ситуациях.

2.13.2.6 В ЦПУ должны обеспечиваться:

.1 индикация:

- давления смазочного масла компрессоров;

- влажности воздуха после блока осушки;

- давления воздуха управления;

- давления в воздухохранилище;

.2 сигнализация:

- режима управления и работы компрессоров и блока осушки;

- повышения температуры воздуха на выходе компрессоров;

- понижения давления смазочного масла компрессоров;

- понижения давления воздуха управления;

- понижения давления в воздухохранилище;

- аварий и неисправностей компрессоров и блока осушки.

2.13.2.7 Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно осушен до температуры точки росы в соответствии с требованиями изготовителя оборудования.

2.13.2.8 Объем воздухохранилища(ов) должен обеспечивать запас сжатого воздуха для работы

контрольно-измерительных приборов и средств автоматики в течение не менее 1 ч.

2.13.3 Система инертного газа (азота).

2.13.3.1 Система сжатого азота должна обеспечивать хранение и подачу потребителям инертного газа (азота) требуемых давлений с содержанием кислорода не более 3 %. Как правило, ПНК/ПБУ/МСП должны оборудоваться единой системой инертного газа для всех потребителей.

2.13.3.2 Система сжатого азота должна обеспечивать:

- поддувку эксплуатационного оборудования и установок до их ввода в эксплуатацию;

- поддувку эксплуатационного оборудования и установок перед их техническим обслуживанием;

- поддувку факельных и вентиляционных коллекторов;

- поддувку уплотнений газовых компрессоров;

- подачу сжатого инертного газа к оборудованию бурового комплекса;

- зарядку пневмогидроаккумуляторов станции управления противовыбросового оборудования;

- зарядку пневмокомпенсаторов пульсаций давлений буровых насосов;

- поддержание давления «азотной подушки» в расширительных цистернах системы теплоснабжения закрытого типа;

- замещение воздуха в системе теплоснабжения с применением высокотемпературного органического теплоносителя.

2.13.3.3 В состав оборудования системы сжатого азота должны входить:

- азотная станция с газоразделительными блоками;

- компрессоры дожимные;

- ресивер для азота;

- баллоны;

- трубопроводы;

- контрольно-измерительные приборы.

2.13.3.4 Должен быть предусмотрен запас азота в баллонах на случай аварийных ситуаций, который должен находиться в режиме дежурного ожидания подключения в систему распределения азота.

2.13.3.5 Азотная установка должна быть оборудована местным постом контроля и управления, обеспечивающим работу в автоматическом режиме, необходимый объем сигнализации, индикации, защит и блокировок. Помещение азотной станции, в котором из-за утечек азота концентрация кислорода в окружающем воздухе может быть изменена, должно быть оборудовано средствами контроля и сигнализации минимального, а также максимального содержания кислорода в помещении (не менее 19 % и не более 23 % по объему). Сигнализация должна быть предусмотрена внутри и снаружи помещения и в ЦПУ

2.13.3.6 В ЦПУ должны обеспечиваться:

.1 индикация:

концентрации кислорода на выходе азотной установки;

давления азота после приемника азота и на выходе из дожимного азотного компрессора;

давления азота в азотоприемниках НД и ВД;

.2 сигнализация:

неисправностей;

аварии и высокой концентрации кислорода в азоте в азотной установке;

низкого давления азота после приемника азота и на выходе из дожимного азотного компрессора;

низкого давления азота в азотоприемниках НД и ВД;

зарядки пневмогидроаккумуляторов станции управления противовыбросового оборудования;

зарядки пневмокомпенсаторов пульсаций давления буровых насосов.

2.13.4 Система смазки оборудования.

2.13.4.1 Система смазки оборудования должна обеспечивать выполнение следующих операций:

прием чистого масла в цистерны запаса масла от судна снабжения;

заправку маслом картеров механизмов из бочек или цистерн запаса масла;

выкачку отработанного масла из картеров механизмов в цистерну отработанного масла;

выдачу отработанного масла из цистерны отработанного масла на судно-сборщик.

2.13.4.2 Система смазки оборудования должна отвечать требованиям разд. 1, 2 и 14 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов».

2.13.4.3 При больших разовых расходах масла от 0,5 м³ и более должны быть предусмотрены стационарные цистерны запаса масла с подачей масла из цистерн переносными или стационарными маслоперекачивающими насосами в картеры механизмов.

2.13.4.4 Для заполнения маслом цистерн из бочек на открытых палубах или площадках должны быть предусмотрены огороженные комингсом патрубки и переносные электронасосы.

2.13.4.5 Цистерны запаса масла и отработанного масла должны быть оборудованы обогревом.

2.13.4.6 Для сбора отработанного масла должна(ы) быть предусмотрена(ы) цистерна(ы) отработанного масла. Емкость цистерны отработанного масла должна быть достаточной для выполнения операций смены масла в механизмах за период автономности. Выкачку отработанного масла следует производить через станции приема топлива и масла при помощи электронасоса отработанного масла.

2.13.4.7 Из ЦПУ должны обеспечиваться управление и контроль:

.1 остановка маслоперекачивающего насоса отработанного масла и маслоперекачивающего насоса чистого масла при опорожнении цистерн;

.2 индикация температуры и уровня в цистерне отработанного масла и цистернах запаса масла;

.3 сигнализация:

работы и перегрузки маслоперекачивающих насосов;

низкой и высокой температуры;

нижнего и верхнего уровней в цистерне отработанного масла и в цистернах запаса масла;

максимального уровня в цистерне отработанного масла.

2.13.4.8 Насос отработанного масла должен иметь возможность выключения с мест выдачи отработанного масла на судно-сборщик.

2.13.5 Система технологической пресной воды.

2.13.5.1 Система технологической пресной воды должна обеспечивать пресной водой технологические процессы приготовления бурового раствора и обмыва технологического оборудования.

2.13.5.2 Система технологической пресной воды должна соответствовать требованиям разд. 1, 2 и 15 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.13.5.3 Оборудование, входящее в состав системы, должно отвечать требованиям соответствующих частей настоящих Правил и нормативных документов приложения 3, если не указано иное.

2.13.5.4 В состав системы должно входить следующее оборудование:

цистерны запаса пресной технической воды;

пневмоцистерна;

насосы для подачи воды на приготовление бурового и цементирующего растворов, к блоку коагуляции и флокуляции, электродегидраторам, электронасосам винтовой центрифуги и в цистерну химреагентов;

насосы для подачи воды на обмыв технологического оборудования, промывку коллекторов и цистерн.

2.13.5.5 Должен быть обеспечен контроль и управление на местном посту выбора режима управления насосами технологической пресной воды: «Местное/Дистанционное».

2.13.5.6 Из ЦУП должны обеспечиваться:

.1 дистанционное управление пуском и остановкой насосов;

.2 индикация:

давления нагнетания насосов,

уровня в цистернах технологической пресной воды;

.3 сигнализация:

дистанционного режима управления;

работы, перегрузки и высокого давления нагнетания насосов;

работы и неисправности опреснительных установок; нижнего и верхнего уровней в цистернах технологической пресной воды.

2.13.5.7 При отсутствии пресной воды в аварийных случаях может быть предусмотрена подача в систему заборной воды от системы снабжения заборной водой.

2.13.6 Системы водяного охлаждения.

2.13.6.1 Общие требования.

2.13.6.1.1 Для охлаждения нефтегазового оборудования следует применять заборную или пресную воду в зависимости от требований технических условий на поставку оборудования.

2.13.6.1.2 Системы водяного охлаждения должны соответствовать требованиям разд. 1, 2 и 15 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.13.6.1.3 Прием морской воды для систем охлаждения должен осуществляться через рыбозащитные устройства (РЗУ). РЗУ должны быть рассчитаны с учетом требований национальных и/или международных стандартов. Пропускная способность РЗУ должна обеспечить работу всех насосов морской воды с максимальной расчетной производительностью, при этом, по крайней мере, одно РЗУ должно быть резервным. РЗУ следует располагать в зоне, защищенной от воздействия льда.

2.13.6.1.4 На приемных трубопроводах насосов морской воды должны быть установлены фильтры и счетчики приема морской воды. Должна быть предусмотрена возможность очистки фильтров без остановки насосов.

2.13.6.1.5 Если установленные на водозаборе РЗУ обеспечивают надлежащую фильтрацию морской воды, фильтры на приемных трубах насосов допускается не устанавливать.

2.13.6.1.6 Количество приемных и отливных отверстий с установленной на них приемной и отливной арматурой, расположенной ниже эксплуатационной ватерлинии ПНК/ПБУ/МСП, должно быть минимальным. Арматура, установленная на приемных и отливных отверстиях, должна иметь дистанционное закрытие.

2.13.6.1.7 Количество, подача и напор насосов должны быть приняты с учетом обеспечения охлаждения оборудования на режиме максимальной нагрузки. Должно быть обеспечено резервирование насосов.

2.13.6.2 Система охлаждения механизмов нефтегазового оборудования пресной водой.

2.13.6.2.1 На местном посту управления системы должен быть переключатель выбора режима управления «Местное/Дистанционное».

2.13.6.2.2 Из ЦПУ должны обеспечиваться:

.1 дистанционное управление пуском и остановкой насосов;

.2 индикация:

давления и температуры воды на входе в теплообменники;

давления и температуры воды на выходе из теплообменников;

на входе насосов;

на входе в контур охлаждения и коллектор;

уровня воды в расширительной цистерне;

.3 сигнализация:

выбранного режима управления;

работы, перегрузки, высокого и низкого давления

насосов охлаждения на входе в контур охлаждения;

низкого уровня воды в расширительной цистерне.

2.13.6.3 Система охлаждения заборной водой.

2.13.6.3.1 На местном посту управления системы должен быть переключатель выбора режима управления «Местное/Дистанционное».

2.13.6.3.2 Из ЦПУ должно обеспечиваться:

.1 дистанционное управление пуском и остановкой охлаждающих насосов, открытием и закрытием клапанов приема заборной воды, клапанов подачи рабочей воды на рыбозащитные устройства;

.2 индикация:

давления нагнетания охлаждающих насосов;

давления, расхода в приемном трубопроводе заборной воды;

расхода сбрасываемой за борт воды;

.3 сигнализация:

дистанционного режима управления;

работы, перегрузки и понижения давления нагнетания насосов;

положения клапанов приема заборной воды и клапанов подачи рабочей воды на рыбозащитные устройства;

понижения давления в приемном трубопроводе заборной воды и рабочей воды на рыбозащитные устройства.

2.13.6.4 Система обмыва технологического оборудования заборной водой.

2.13.6.4.1 На местном посту управления системы должен быть переключатель выбора режима управления «Местное/Дистанционное».

2.13.6.4.2 В ЦПУ должны обеспечиваться:

.1 индикация давления в пневмоцистерне;

.2 сигнализация:

автоматического режима управления;

работы и перегрузки насосов;

низкого и высокого давления в пневмоцистерне.

2.13.7 Система нагнетания химреагентов.

2.13.7.1 Как правило, должны применяться следующие химреагенты:

реагенты для предупреждения гидратообразования;

реагенты для предупреждения парафинообразования;

реагенты для предупреждения солеотложения;

деэмульгаторы нефти;

ингибиторы коррозии;

реагенты для предупреждения пенообразования.

Тип применяемых химреагентов определяется проектом и зависит от состава пластовой продукции.

2.13.7.2 В местах подачи химреагентов в трубопроводы должны быть установлены невозвратные клапаны.

2.13.7.3 Химически несовместимые вещества должны храниться таким образом, чтобы исключить их взаимодействие.

2.13.7.4 Трубопроводы от станции приема химреагентов до емкости хранения должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечить их опорожнение самотеком.

2.13.7.5 Оборудование для опорожнения транспортных емкостей должно быть расположено в зоне, имеющей герметичную отбортовку по периметру. Стационарные трубопроводы и гибкие шланги должны быть защищены от возможных повреждений при проведении погрузочно-разгрузочных операций.

2.13.7.6 Системы нагнетания, содержащие криогенные продукты (например, жидкий азот), должны располагаться на отдельных площадках, имеющих герметичную отбортовку. Объем огражденного пространства должен быть достаточным для сбора всех возможных утечек и предотвратить влияние низких температур на другие конструктивные элементы ПНК/ПБУ/МСП.

2.13.7.7 В зоне работы с химреагентами должна находиться защитная одежда и станция для промывки глаз.

2.13.7.8 Объем всех емкостей для хранения должен быть рассчитан на хранение запаса на весь период автономности ПНК/ПБУ/МСП. Система должна иметь необходимую степень резервирования.

2.13.8 Система освоения и промывки скважин.

2.13.8.1 В состав системы освоения и промывки скважин должны входить:

насос освоения;

емкость освоения и промывки скважин;

трубопроводы, запорная и предохранительная арматура;

средства управления и контроля.

2.13.8.2 Система освоения и промывки скважин должна обеспечивать:

циркуляцию жидкости в скважине с заменой промывочной жидкости на воду, газ или воздух;

сбор и направление на утилизацию продукции

промывки скважин;

замер дебита скважин;

безопасную остановку скважины в случае возникновения нештатной ситуации.

ЧАСТЬ III. СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на технологический комплекс — технологическое оборудование (технические устройства), устанавливаемое на ПНК/ПБУ/МСП и предназначенное для выполнения цикла работ по добыче, подготовке, сбору и отгрузке продукции на морском шельфе.

1.1.2 Объекты технического наблюдения Регистра в части оборудования для добычи, подготовки и отгрузки продукции указаны в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП в разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.1 Общие положения, относящиеся к порядку технического наблюдения за системами для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции ПНК/ПБУ/МСП при их изготовлении, монтаже и эксплуатации, а также требования к объему технической документации, предъявляемой на одобрение Регистру, должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.2 Комплектующее оборудование для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции: технические устройства, системы, механизмы и т.д., указанные в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП подлежат подтверждению соответствия (сертификации) требованиям Правил с выдачей документов Регистра, указанных в 8.1.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

Системы добычи, подготовки и отгрузки продукции, указанные в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП подлежат техническому наблюдению Регистра на соответствие требованиям Правил при их монтаже и испытаниях на ПНК/ПБУ/МСП.

1.2.3 При соответствии оборудования для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции требованиям Правил по результатам технического наблюдения за постройкой ПНК/ПБУ/МСП этим сооружениям в символ класса Регистра вводятся дополнительные

словесные характеристики в соответствии с 6.3 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.4 Оборудование для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции, установленное на ПНК/ПБУ/МСП под техническим наблюдением Регистра, подлежит периодическим освидетельствованиям в эксплуатации в целях подтверждения соответствия требованиям Правил и подтверждения/продления класса ПНК/ПБУ/МСП в части нефтегазового оборудования в соответствии с требованиями разд. 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.5 Механизмы, системы трубопроводов, грузоподъемные устройства, теплообменные аппараты, сосуды давления, материалы и средства автоматизации, входящие в состав бурового и технологического комплексов, должны соответствовать требованиям частей IV — IX.

1.2.6 Оборудование для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции ПНК/ПБУ/МСП, должно сохранять работоспособность при условиях, указанных в 1.3 части II «Системы и оборудование бурового комплекса».

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

1.3.1 Размещение механизмов и оборудования должно отвечать требованиям разд. 4 части VII «Механические установки» Правил классификации и постройки морских судов в той мере, насколько они приемлемы и достаточны.

1.3.2 Производственные помещения технологического комплекса ПНК/ПБУ/МСП, где осуществляется сбор, подготовка и транспортировка скважинной продукции, в обязательном порядке должны быть оснащены:

- системой контроля воздушной среды;
- датчиками пожарной сигнализации;
- приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

1.3.3 Системы должны быть укомплектованы средствами измерения, контроля, автоматики, управления и блокировки в соответствии с проектом.

Подводящие и отводящие трубопроводы технологических аппаратов, сосудов или резервуаров, в которых обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся или

горючие жидкости, должны быть оснащены дистанционно и в необходимых случаях автоматически управляемой (по сигналам АСУ ТП) запорной арматурой.

1.3.4 Производственные помещения технологического комплекса должны быть оборудованы сигнализацией с выводом показателей основных технологических параметров и показаний состояния воздушной среды в помещении в ЦПУ ПНК/ПБУ/МСП (см. разд. 2 части IX «Специальные требования по обеспечению взрывопожаробезопасности»).

1.3.5 В производственных помещениях, в которых размещаются оборудование, технологические емкости и трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, не допускается использование несплошных полов.

1.3.6 Компоновка оборудования, технологических емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должна:

предотвращать растекание проливов за пределы производственных помещений и открытых участков палуб;

обеспечить пожаровзрывобезопасный аварийный слив всего содержимого из технологического оборудования, технологических емкостей и трубопроводов в емкости системы закрытого опасного дренажа.

Для сбора протечек и разливов от технологического оборудования и трубопроводов производственные помещения и открытые участки палуб должны быть оборудованы системой открытого опасного дренажа.

1.3.7 Максимальный уровень жидкости в технологических емкостях должен определяться расчетом с учетом времени срабатывания исполнительных механизмов системы автоматического предотвращения их переполнения, в том числе и от теплового расширения жидкости при хранении.

1.3.8 Конструкция оборудования и технологических емкостей, при возможности возникновения в них вакуума, должна предусматривать трубопроводы подачи инертного газа для исключения образования взрывоопасных смесей.

1.3.9 Нефтегазовое оборудование, технологические емкости и трубопроводы, опорожнение которых при возникновении пожара невозможно, должны быть оборудованы предохранительными клапанами, обеспечивающими сброс избыточного давления.

1.3.10 Нагревательные устройства оборудования и технологических емкостей с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны оборудоваться:

средствами регулировки температуры;

автоматическими устройствами отключения нагревательных элементов при достижении предельной температуры;

сигнализацией о неисправностях и превышении допустимой температуры.

1.3.11 На ПНК/ПБУ/МСП объекты групповых установок комплексной подготовки газа, технологический процесс в которых связан с применением огня, должны располагаться на максимально возможном удалении (не менее 15 м) от аппаратов, содержащих газ, ЛВЖ, ГЖ, а также от добывающих и бурящихся скважин.

1.3.12 Помещения с установленным нефтегазовым оборудованием должны иметь не менее двух выходов.

1.3.13 Объекты управления должны иметь сигнальные устройства предупреждения отключения объектов и обратную связь с ЦПУ

1.3.14 Каждый управляемый из ЦПУ объект должен иметь систему блокировки и ручное управление непосредственно на объекте.

1.3.15 Сбросы с предохранительных клапанов на технологическом оборудовании, а также из коммуникаций должны быть направлены в емкость (каплеотбойник), а газ — в системы сброса или утилизации. Продувка, разрядка и прокачка коммуникаций и скважин должны осуществляться через блок продувки с последующей откачкой жидкости насосами.

1.3.16 Обвязка емкостей для хранения ЛВЖ и ГЖ должна обеспечивать в случае аварии с резервуаром возможность перекачки продукта из одного резервуара в другой.

1.3.17 Технологические емкости для нефтесодержащих стоков, химических реагентов и горючих жидкостей следует оборудовать системами автоматического предотвращения их переполнения. Системы должны быть оборудованы устройствами дистанционного (автоматического) измерения уровня жидкости (без необходимости открытия люков, штуцеров или патрубков, установленных на них) и сигнализацией предельных значений уровня.

1.3.18 Емкости должны быть оборудованы устройствами дистанционного (автоматического) измерения уровня жидкости (без необходимости открытия люков, штуцеров или патрубков, установленных на них).

1.3.19 Емкости для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны быть оборудованы дыхательной, предохранительной и запорной арматурой, пробоотборными и уровнемерными устройствами.

1.3.20 Способ размещения запорной арматуры, насосного оборудования, разъемных соединений и других источников возможных утечек горючих веществ должен обеспечивать сбор и пожаробезопасное удаление возможных утечек (например, путем использования поддонов, дренажных систем и т.п.).

1.3.21 Размещение оборудования должно обеспечить удобство и безопасность его эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и

принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий. Оборудование необходимо максимально располагать на открытых палубах и платформах ПНК/ПБУ/МСП, доступных для тушения пожаров водяными струями, в том числе с пожарных судов.

1.3.22 Для проведения ремонтных и профилактических работ оборудования, технологических емкостей и трубопроводов, в которых возможно наличие горючих жидкостей и газов, должна быть предусмотрена конструктивная возможность подключения линий воды, пара, инертного газа для продувки (промывки) их перед вводом или выводом из эксплуатации, а также перед проведением ремонтных и регламентных работ для оборудования, технологических емкостей и трубопроводов, в которых возможно наличие горючих жидкостей и газов.

1.3.23 На функциональных границах раздела между блоками систем должна быть установлена запорная арматура, позволяющая производить отключение блоков по команде системы ПАЗ (ESD) (см. разд. 2 части IX «Специальные требования по обеспечению взрывопожаробезопасности»).

1.3.24 Вспомогательные и обслуживающие системы (система выработки пара, горячего теплоносителя, охлаждения, дренажа и т.д.), которые обслуживают системы, содержащие токсичные или взрывопожароопасные вещества, не должны контактировать с подобными системами, расположенными в безопасных зонах.

1.3.25 Для технологического оборудования и трубопроводной арматуры должен быть установлен допустимый срок службы с учетом конкретных условий эксплуатации. Данные о сроке службы должны приводиться изготовителем в паспортах оборудования и трубопроводной арматуры. Расчетный срок эксплуатации должен быть указан в проектной документации и в паспорте оборудования.

1.3.26 Должен быть обеспечен необходимый резерв оборудования в соответствии с одобренным Регистром проектом.

1.3.27 Проектом должен быть установлен заданный период автономности работы системы (как правило, не менее 15 сут.).

1.3.28 Должны предусматриваться системы коррозионной защиты и системы контроля коррозионного износа. Требования к системам коррозионной защиты определяются в соответствии с проектом в зависимости от условий эксплуатации.

1.3.29 Конструктивные особенности и/или системы противоаварийной защиты технологического оборудования должны предотвращать возможность попадания аварийных утечек горючих газов и жидкостей на пути и маршруты эвакуации, предусматриваемые проектом, в течение времени, необходимого для эвакуации людей.

1.3.30 Сообщение внутреннего пространства технологических аппаратов, резервуаров и трубопроводов горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей с окружающей атмосферой должно предусматриваться только через предназначенные для этих целей технологические линии и дыхательные устройства, оборудованные пламепрерывателями.

1.3.31 При невозможности сброса горючих газов или паров на факельные установки их выпуск в атмосферу должен осуществляться вне пределов помещений ПНК/ПБУ/МСП. Расположение источников выбросов горючих газов или паров должно быть определено расчетом, исходя из взрывопожаробезопасных условий их рассеивания в атмосфере.

1.3.32 На выкидных линиях скважин перед приемными манифольдами должны быть установлены невозвратные клапаны.

1.3.33 Для технологического оборудования, которое в процессе эксплуатации подвергается вибрации, следует предусматривать мероприятия по защите от вибрационных нагрузок.

1.3.34 Типовая схема размещения оборудования на палубе ПНК приведена в приложении 2.

2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КОМПЛЕКСА ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

2.1 СИСТЕМА СБОРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1.1 Система сбора продукции скважин ПНК/ПБУ/МСП должна быть герметичной и исключать создание опасных концентраций взрывоопасных и токсичных веществ в окружающей среде на всех режимах работы.

2.1.2 Устья скважин должны быть оснащены фонтанной арматурой, рассчитанной на макси-

мально возможное давление на устье скважины, возникающее в процессе эксплуатации. Подводящие и отводящие трубопроводы системы сбора скважинной продукции должны быть оснащены дистанционно управляемой (по сигналам системы противоаварийной автоматической защиты — ПАЗ) запорной арматурой.

2.1.3 Фонтанная арматура должна соответствовать требованиям признанных Регистром стандартов (см. приложение 3).

2.1.4 Расстояние между фонтанной арматурой по сетке скважин должно быть не менее:

расстояние между устьями нефтяных скважин — 2,4 м;

расстояние между устьями газовых и газоконденсатных скважин — 3 м.

При наличии согласованных с Ростехнадзором проектных решений о конкретных расстояниях между устьями скважин допускается уменьшение вышеуказанных расстояний.

2.1.5 Фонтанные арматуры должны быть защищены от возможного падения грузов и инструмента при грузоподъемных операциях.

2.2 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧНЫМИ СКВАЖИНАМИ

2.2.1 Каждая скважина должна быть оборудована: внутрискважинным клапаном-отсекателем, обеспечивающим возможность

герметизации эксплуатационных скважин при разрушении фонтанной арматуры,

возникновении пожара или других аварийных ситуациях;

фонтанной арматурой со стволовыми задвижками-отсекателями с дистанционным

управлением и задвижками-отсекателями с дистанционным управлением на выкидных линиях.

2.2.2 Для управления скважинным оборудованием должны быть применены:

станция дистанционного управления фонтанной арматурой;

станция управления внутрискважинными клапанами-отсекателями;

устройство дистанционного управления задвижками фонтанной арматуры.

Указанное оборудование должно устанавливаться в отдельном помещении вне взрывоопасной зоны, изолированном от района устьев скважин (района установки фонтанной арматуры) и на расстоянии не менее 30 м от него (см. также часть IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности» и часть X «Оценка безопасности»).

2.2.3 Работоспособность внутрискважинных клапанов-отсекателей и задвижек-отсекателей должна проверяться по графику в соответствии с инструкцией изготовителя данного оборудования и технологическим регламентом.

2.2.4 Продувка и разрядка скважин, трубопроводов, сепараторов и т.п. должны проводиться через блок продувки и разрядки.

2.2.5 Система управления фонтанной арматурой и скважинными клапанами-отсекателями должна обеспечивать:

.1 дистанционное управление из ЦПУ:

открытие и закрытие задвижек фонтанной арматуры и клапана подачи газа на газлифт;

закрытие клапанного отсекавателя;

.2 автоматический пуск и остановку насосов гидравлической станции;

.3 индикацию в ЦПУ:

уровня в емкости масла гидравлической системы; давления в гидравлических коллекторах высокого и низкого давления;

давления в скважине;

давления газа на газлифт;

.4 сигнализацию в ЦПУ:

открытого/закрытого положения задвижек, клапана отсекавателя фонтанной арматуры и клапана подачи газа на газлифт;

низкого уровня в емкости гидравлической системы;

низкого давления в магистрали подачи воздуха в станцию управления;

низкого давления в гидравлическом коллекторе высокого давления;

низкого давления в гидравлическом коллекторе низкого давления;

высокого давления в скважине;

загрязненности фильтров рабочей жидкости гидравлической системы.

2.3 СИСТЕМА ДОБЫЧНЫХ РАЙЗЕРОВ

2.3.1 Техническое наблюдение Регистра за добычными райзерами ведется в соответствии с требованиями признанных Регистром стандартов и одобренной технической документации.

2.4 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН

2.4.1 Система подготовки продукции скважин должна быть герметичной и исключать создание опасных концентраций взрывоопасных и токсичных веществ в окружающей среде на всех режимах работы. В обоснованных случаях допускается применение оборудования, в котором по паспортным данным возможны регламентированные утечки горючих веществ (с указанием допустимых величин этих утечек в рабочем режиме). В проектной документации должен быть определен порядок их сбора и отвода.

2.4.2 Должны быть предусмотрены системы аварийной сигнализации и отключения, работающие в составе АСУ ТП (ПАЗ).

2.4.3 Системы и их компоненты должны рассчитываться на наиболее неблагоприятное сочетание давления и температуры, а также условий

окружающей среды, движения ПНК/ПБУ и влияние других внешних условий и нагрузок, включая кратковременные.

2.4.4 При определении нагрузок, возникающих в оборудовании, должны, как правило, учитываться нагрузки, возникающие при следующем:

- холодном пуске;
- изменении режима;
- полной остановке;
- остановке, изменении режима;
- гидроударах, изменениях давления;
- волновых колебаниях давления и температуры в системе;
- сбросе давления и опорожнении;
- наборе давления;
- отказе системы технологического охлаждения;
- нагреве выше допустимой температуры (например, при пожаре).

2.4.5 Рабочее давление системы рассчитывается исходя из максимального ожидаемого давления от скважин, или предусматривается система редуцирования с защитой от превышения давления после дросселя.

2.4.6 Технологическая схема работы системы должна исключать возможность повышения давления выше допустимых значений в ее отдельных элементах (аппараты, участки трубопроводов) как при нормальной эксплуатации, так и при аварийных ситуациях.

2.4.7 Все емкостное технологическое оборудование, находящееся под избыточным давлением, необходимо оборудовать устройствами, обеспечивающими сброс давления при воздействии на него избыточного тепла.

2.4.8 Система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) АСУ ТП должна обеспечивать перевод технологического оборудования в безопасное состояние (герметизация скважин, отсечение технологических аппаратов, сброс избыточного давления в системы сброса или утилизации, опорожнение оборудования в закрытую дренажную систему и т.д.) по алгоритму, указанному в 2.7 и 2.8 части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности».

2.4.9 Должна быть исключена возможность попадания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов на пути эвакуации персонала.

2.4.10 Надежность работы систем АСУ ТП (в том числе системы аварийной автоматической защиты, систем предотвращения переполнения аппаратов, систем обнаружения горючих газов и/или паров, систем контроля давления и т.д.) должна обеспечиваться при необходимости резервированием элементов, обеспечивающих выполнение функционального назначения систем. Размещение резервных средств управления и контроля систем должно обеспечивать

возможность управления ими персоналом при различных сценариях развития аварии.

2.4.11 Должны быть предусмотрены средства автоматического самоконтроля исправности указанных элементов, обеспечивающие сигнализацию персоналу о неисправности элементов систем противоаварийной защиты.

2.4.12 Технологические системы должны быть разделены на сегменты, каждый сегмент должен отсекается от другого клапаном, управляемым системой аварийного останова (ПАЗ) (см. разд. 2 части IX «Специальные требования взрывопожаробезопасности»).

2.4.13 В качестве отсечных устройств системы ПАЗ используются следующие:

- задвижки фонтанной арматуры;
- скважинный клапан-отсекатель, связанный с фонтанной арматурой;
- клапан на трубопроводе (райзере);
- отсечные клапаны между секциями системы с различным расчетным давлением;
- клапаны между различными ступенями технологического процесса.

2.4.14 Если необходимо, должна быть предусмотрена система приема, хранения и закачки химреагентов, технические характеристики которой обеспечивают подачу химреагентов в технологический процесс, исходя из конкретного проекта разработки месторождения.

2.4.15 Теплообменники с различным давлением между газом и хладоагентом (между «холодной» и «горячей» секциями) должны оборудоваться быстро-срабатывающими предохранительными устройствами на стороне низкого давления.

2.4.16 Места расположения точек выхода паров из системы регенерации гликоля должны выбираться с учетом наличия в парах ароматических углеводородов и их влияния на персонал и находиться в безопасном месте.

2.4.17 Сбросы газов (паров) от предохранительных клапанов, установленных на оборудовании с горючими газами и жидкостями, должны направляться в системы сброса или утилизации.

2.4.18 Технологическое оборудование и трубопроводы для защиты от статического электричества должны быть заземлены. Заземление должно соответствовать требованием 1.2.1 и 2.2.2.6 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

2.4.19 Теплоизоляция технологического оборудования платформы должна выполняться из негорючих материалов. Теплоизоляция должна соответствовать применимым требованиям 4.6 части VII «Механические установки», 1.4 части VIII «Системы и трубопроводы» и 8.2 части XII «Холодильные установки» Правил классификации и постройки морских судов.

2.4.20 Расчетные значения толщин стенок технологического оборудования и трубопроводов, предна-

значенных для эксплуатации в условиях воздействия коррозионно-агрессивных веществ, должны приниматься из условия ограничения рабочих напряжений не более 0,4 нормативного предела текучести с учетом минусового допуска на изготовление.

2.4.21 Должна быть предусмотрена герметичная, закрытая дренажная система для полного слива токсичных жидкостей (при необходимости включающая емкости для их нейтрализации) и обвязка для подачи в оборудование азота, пара или жидкости для вытеснения остатка токсичной среды в закрытую дренажную систему или системы утилизации.

2.4.22 Хранение токсичных жидкостей должно быть предусмотрено преимущественно в герметичных емкостях с газодинамическим режимом эксплуатации с «азотным» дыханием, при этом цистерны и танки должны быть оборудованы сигнализатором предельного верхнего уровня заполнения, заблокированным с насосным оборудованием, и системой аварийного слива избытка жидкости в дренажную систему.

2.4.23 Системы противоаварийной защиты взрывоопасных технологических процессов должны обеспечить предупреждение образования взрывоопасной среды в технологическом оборудовании при всех возможных режимах его работы, а также безопасную остановку производства при возможных аварийных ситуациях.

2.4.24 С целью предупреждения аварийных разливов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду должно быть предусмотрено:

- установка ограждений в районах возможных утечек нефтесодержащей жидкости;

- наличие открытой дренажной системы опасных стоков, обеспечивающей сбор нефтесодержащей жидкости из районов возможных разливов, в цистерну сбора дренажных стоков;

- наличие систем сброса или утилизации газа из технологического оборудования при его профилактике и ремонте, а также при аварийных ситуациях.

2.5 ФАКЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ОТВОДА ГАЗОВ

2.5.1 Факельная система предназначена для сброса и последующего сжигания горючих газов и паров в случаях:

- срабатывания устройств аварийного сброса, предохранительных клапанов, ручном сбросе, а также освобождения технологических блоков от газов и паров в аварийных ситуациях с помощью автоматических систем, а также с применением дистанционно управляемой запорной арматуры;

- постоянных, предусмотренных технологическим регламентом, сбросах;

- периодических сбросах газов и паров (в том числе при испытаниях скважин), пуске, наладке и остановке технологического оборудования.

2.5.2 Факельные системы в составе технологического комплекса ПНК/ПБУ/МСП должны удовлетворять требованиям национальных органов технадзора.

2.5.3 Факельная система должна быть разделена на факельную систему высокого давления, факельную систему низкого давления и факельную систему сернистого газа (при наличии в технологическом процессе сернистого газа). Подводы газа (продуктов сброса) к факельным сепараторам должны группироваться в коллекторы по рабочему давлению и выполняться отдельными для факельных систем высокого давления, низкого давления и сернистого газа.

2.5.4 Факельная стрела должна располагаться в противоположной стороне от жилого блока и с учетом преобладающего направления ветра.

2.5.5 В составе факельной установки должны быть предусмотрены:

- факельный ствол;
- оголовки с газовым затвором;
- средства контроля и автоматизации;
- дистанционное электрозапальное устройство;
- подводящие трубопроводы газа на запал и горючей смеси;
- дежурные горелки с запальниками;
- устройство для отбора проб.

2.5.6 Факельная установка должна быть оснащена устройством регулирования давления топливного газа, подаваемого на дежурные горелки.

2.5.7 Расчет высоты факельной стрелы должен выполняться в соответствии с действующими стандартами, исходя из допустимого теплового воздействия на персонал, конструкции и оборудование ПНК/ПБУ/МСП.

2.5.8 Материалы факельного оголовка, дежурных горелок, обвязочных трубопроводов, деталей крепления должны выбираться с учетом их нагрева от теплового излучения факела.

2.5.9 Обвязочные трубопроводы на участке факельного ствола должны выполняться из бесшовных жаропрочных труб.

2.5.10 Место размещения и конструкция факельной установки должна исключать возможность образования взрывоопасных смесей в зоне размещения технологического оборудования, модулей и сооружений ПНК/ПБУ/МСП, в местах возможного нахождения людей и возникновения источников зажигания при срыве пламени во время аварийного сброса.

2.5.11 Факельные и сепарационные установки должны соответствовать ожидаемым условиям работы по давлению и производительности по каждой фазе сбрасываемого флюида.

2.5.12 Конструкция трубопроводов, запорной арматуры, предохранительных устройств и прочего оборудования системы должна быть рассчитана на наличие в потоке гидратов, газожидкостной смеси, понижение или повышение температуры в процессе работы в нормальных и аварийных условиях работы.

2.5.13 Врезка трубопроводов сброса газов в факельный коллектор должна производиться сверху в целях исключения заполнения их жидкостью.

2.5.14 Факельные коллекторы и трубопроводы должны быть минимальной длины и иметь минимальное число поворотов.

2.5.15 Факельные коллекторы и трубопроводы должны быть самодренируемыми. Уклон в сторону устройства для сбора жидкости (сепаратора) должен быть не менее 0,003.

2.5.16 В газах и парах, сбрасываемых в факельные системы высокого давления, низкого давления и сернистого газа, не должно быть капельной жидкости и твердых частиц. Для этого факельные системы должны быть соответственно оснащены:

факельными сепараторами высокого, низкого давления и сернистого газа;

насосами и устройствами для непрерывного или периодического отвода жидкой фазы из факельных сепараторов.

2.5.17 Включение и выключение насосов для откачки конденсата из сепараторов факельной системы должно осуществляться как автоматически, так и с места их установки. Количество насосов должно обеспечивать 100 % резервирование. Жидкая фаза из факельных сепараторов должна, как правило, откачиваться в технологический процесс.

2.5.18 Запорная арматура, установленная совместно с предохранительными устройствами, должна быть постоянно открытой и иметь блокировку в открытом положении.

2.5.19 На факельных коллекторах и трубопроводах запрещается устанавливать сальниковые компенсаторы.

2.5.20 Для предотвращения образования взрывоопасной смеси (из-за попадания кислорода в систему) коллекторы и трубная обвязка факельных горелок факельных систем высокого давления, низкого давления и сернистого газа должны непрерывно продуваться продувочным газом — топливным, природным, попутным нефтяным, инертным. Продувочные и сбрасываемые газы и пары должны быть осушены до влажности, исключающей конденсацию паров и замерзание воды в трубопроводах в холодное время года и не содержать механических примесей. Содержание кислорода в продувочных и сбрасываемых газах и парах не должно превышать 50 % минимального взрывоопасного содержания кислорода.

2.5.21 Конструкция факельной системы должна обеспечивать защиту технологического оборудования от давления противотоков при сбросе.

2.5.22 Факельная система должна быть оборудована устройством для непрерывного контроля за процессом воспламенения и системой автоматического и дистанционного розжига с выводом сигнала на пульт управления.

2.5.23 Факельная система должна иметь резервную систему снабжения газом для розжига.

2.5.24 Должно быть предусмотрено автоматическое регулирование давления топливного газа, подаваемого на дежурные горелки, и количества продувочного газа, подаваемого в начало факельного коллектора.

2.5.25 Система розжига должна быть обеспечена 100 % резервированием, что должно обеспечивать:

минимум 2 попытки в каждой последовательности;

параллельные компоненты для устранения источников одиночного отказа.

2.5.26 Факельный сепаратор должен быть расположен в нижней точке факельной системы и должен оснащаться датчиком предельного верхнего уровня, с выводом сигнала в АСУ ТП.

2.5.27 При установке факельных сепараторов высокого давления, низкого давления и сернистого газа на открытых палубах и/или пространствах должны быть приняты меры по предотвращению замерзания жидкости в них.

2.5.28 Пламяпрерыватели, установленные в системе, должны отвечать требованиям национальных норм пожарной безопасности.

2.5.29 Контроль за работой факельных систем и дистанционное управление ими должны осуществляться:

для общей факельной системы — из собственного помещения управления (операторной, ЦПУ) или из помещения управления одной из технологических установок, сбрасывающих газ в факельную систему;

для отдельной и специальной факельных систем — из помещений управления одной из технологических установок, сбрасывающих газ.

2.5.30 Факельные системы должны быть оборудованы техническими средствами, обеспечивающими постоянную регистрацию (с выводом показаний в ЦПУ, допускается регистрация средствами АСУ ТП) следующих данных:

расхода продувочного газа в факельный коллектор и газовый затвор;

уровня жидкости в сепараторах, сборниках конденсата;

уровня жидкости в факельном гидрозатворе;

количества сбросных газов и паров, а также конденсата, возвращаемых с установки сбора углеводородных газов и паров;

температуры жидкости в факельном гидрозатворе.

2.5.31 Факельные системы должны быть оснащены средствами сигнализации (с выводом сигналов в ЦПУ), срабатывающими при достижении следующих параметров:

минимально допустимом расходе продувочного газа в коллектор и газовый затвор;

минимально допустимом давлении или расходе топливного газа на дежурные горелки;

погасании пламени дежурных горелок;

образовании разрежения у основания факельного ствола, равного или более 1000 Па;

минимально и максимально допустимых уровнях жидкости в сепараторах, сборниках конденсата;

минимально допустимом уровне жидкости в факельных гидрозатворах;

максимально допустимой температуре газов, поступающих в грузовые емкости;

минимально допустимой температуре в факельных гидрозатворах;

включении насосов по откачке конденсата;

включении компрессоров;

наличии горючих газов и паров в количестве 10 % и 20 % НКПР в помещениях компрессорной и гидрозатвора;

с дублированием звукового и светового сигналов и расположением указанных средств сигнализации над входной дверью, а также на наружных установках в местах размещения сепараторов, газгольдеров и насосов.

2.5.32 Для контроля давления топливного газа и воздуха в системе зажигания и в линиях до регулирующих клапанов или вентилей, давления пара, уровня жидкости и температуры в сепараторах и сборниках конденсата должны быть установлены дублирующие приборы по месту.

2.5.33 В факельных системах должно быть обеспечено автоматическое управление (с учетом инерционности срабатывания КИП и средств автоматики и времени открытия запорной арматуры):

подачей инертного газа в газовый затвор при разрежении в факельном коллекторе, равном или превышающем 1000 Па;

подачей инертного газа в начало факельного коллектора при прекращении подачи продувочного/топливного газа – однако, допускается вариант работы с постоянной подачей азота с обязательным обоснованием в проектной документации;

удалением конденсата из сепараторов и сборников конденсата, кроме имеющих постоянный слив через гидрозатвор, по достижении максимального уровня.

2.5.34 Устройство лестниц и площадок должно отвечать требованиям 2.1.2 части II «Системы и оборудование бурового комплекса».

2.5.35 Должен быть выполнен расчет интенсивности теплового излучения факельной установки при различных режимах работы по принятой методике. В случаях, когда интенсивность теплового излучения при работе факельной системы приводит к недопустимому нагреву оборудования и конструкций ПНК/ПБУ/МСП, должны приниматься меры по защите их от перегрева (устройство защитных экранов, водяных завес, дополнительная теплоизоляция, защитные покрытия и их сочетания).

2.6 СИСТЕМЫ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ И ОТВОДА ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ

2.6.1 Система сброса давления должна обеспечивать безопасность сброса и рассеивания углеводородов в штатном и аварийном режимах работы.

2.6.2 Места сброса из предохранительных устройств должны быть расположены безопасно по отношению к остальному оборудованию ПНК/ПБУ/МСП.

2.6.3 Система сброса давления должна быть связана с системой аварийной остановки АСУ ТП и работать по сигналу от нее в соответствии с алгоритмом работы АСУ ТП.

2.6.4 Система отвода газов обеспечивает отвод горючих газов и/или паров в атмосферу из всех резервуаров, в которых должно поддерживаться атмосферное давление. Системы отвода газов должны обеспечить отвод горючих газов и/или паров в атмосферу вне пределов помещений и сооружений платформы. Конструкция систем отвода газов должна исключить возможность образования взрывоопасных смесей (исходя из взрывопожаробезопасных условий их рассеивания в атмосфере) в зоне размещения технологического оборудования и сооружений платформы, в местах возможного нахождения людей и возникновения источников воспламенения.

2.6.5 Концевой выпускной участок трубопровода системы отвода газов и/или паров в атмосферу (по ходу потока газов и/или паров) должен быть оборудован огнепреградителем и вентиляционным патрубком с пламяпрерывающей сеткой.

В месте возможного скопления жидкости должен быть установлен дренажный клапан или патрубок.

2.6.6 Система отвода газов должна быть оборудована дыхательной (патрубки вентиляционные с пламяпрерывающей сеткой), предохранительной и запорной арматурой, а также средствами защиты от распространения пламени (огнепреградителями, жидкостными затворами и т.п.). Средства защиты от распространения пламени могут не устанавливаться при условии подачи в эти линии инертных газов в количествах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей.

См.
циркуляр
1186ц

2.6.7 На открытых палубах и пространствах трубопроводы системы сброса давления должны иметь теплоизоляцию и/или на них должны быть установлены системы обогрева для предотвращения конденсации и кристаллизации веществ в системах отвода газов.

2.7 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ, СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОПУТНО ДОБЫВАЕМЫХ ВОД

2.7.1 Опасными считаются стоки, которые содержат или могут содержать (в аварийных ситуациях) горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а так же те, которые могут выделяться загрязняющими веществами, опасными для окружающей среды.

2.7.2 На ПНК/ПБУ/МСП должны быть оборудованы:

открытая дренажная система опасных стоков;

закрытая дренажная система опасных стоков.

2.7.3 Закрытая дренажная система опасных стоков должна быть полностью отделена от открытой дренажной системы опасных стоков.

2.7.4 Устройство дренажных сетей должно исключать возможность распространения по ним аварийных утечек горючих веществ с одного участка платформы на другой. Сети дренажных систем должны выполняться из негорючих материалов.

2.7.5 Во избежание загазованности территории, установки и распространения огня по дренажной системе во время пожара на ней должны быть установлены гидравлические затворы или шпигаты с закрытием. Слой воды, образующий затвор, должен быть высотой не менее 0,25 м.

2.7.6 Гидравлические затворы и трубопроводы дренажных систем должны предохраняться от замерзания.

2.7.7 Сброс в одну дренажную систему различных стоков, смешение которых может привести к реакциям, сопровождающимся выделением тепла, образованием горючих и вредных газов, а также выпадающих твердых осадков не допускается.

2.7.8 Закрытая дренажная система должна обеспечивать взрывопожаробезопасный сброс и удаление из технологического оборудования стоков, содержащих горючие жидкости и газы при нормальном режиме работы, регламентных и ремонтных работах, а также при аварийных ситуациях.

2.7.9 Сбрасываемые в закрытую дренажную систему стоки должны собираться в емкости закрытой дренажной системы для дегазации. Выделяющийся в закрытой дренажной системе газ должен направляться в факельную систему. Дренажная жидкость из емкости закрытой дренажной системы должна, как правило,

откачиваться насосами в технологический процесс подготовки пластовой продукции.

2.7.10 Параметры закрытой дренажной системы (производительность и объем емкости) должны обеспечивать опорожнение технологического оборудования с наибольшим объемом на платформе.

2.7.11 Сбросы от оборудования с различным расчетным давлением должны быть объединены в коллекторы в соответствии с расчетным давлением оборудования, в котором расчетное давление ниже чем в закрытой дренажной системе, должны быть объединены в коллекторы в соответствии с расчетными значениями давления оборудования.

2.7.12 Открытая дренажная система опасных стоков должна обеспечивать взрывопожаробезопасный сбор и удаление жидких отходов (стоков) с открытых и закрытых площадок и зон ПНК/ПБУ/МСП.

2.7.13 Опасные стоки от технологического оборудования эксплуатационного комплекса должны, как правило, самотеком поступать в цистерну сбора опасных дренажных стоков.

2.7.14 Опасные стоки из цистерны сбора дренажных стоков должны откачиваться в технологическую систему подготовки пластовой продукции или на судно-сборщик.

2.7.15 Цистерна сбора дренажных стоков открытой дренажной системы, место ее размещения, а также приемных отверстий для стоков, в которых возможно образование взрывоопасных газопаровоздушных смесей следует оборудовать сигнализаторами взрывоопасных концентраций горючих газов и паров с подачей сигналов от них в ЦПУ. Цистерна сбора опасных дренажных стоков открытой дренажной системы, для сообщения с атмосферой, должна быть оборудована системой отвода газов в атмосферу.

2.7.16 Параметры открытой дренажной системы опасных стоков (пропускная способность и вместимость) должны обеспечивать взрывопожаробезопасный слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при возможных авариях.

2.7.17 На подводящих трубопроводах цистерны сбора дренажных стоков необходимо предусмотреть гидравлические затворы, предотвращающие выход горючих газов и паров из указанной цистерны. Высота столба жидкости в гидравлическом затворе должна быть не менее 0,25 м.

2.7.18 Все емкости и резервуары дренажных систем должны быть оборудованы уровнемерами. Сигнализация о достижении предельно допустимого уровня жидкости в указанных емкостях и резервуарах должна быть выведена в ЦПУ. Если необходимо, емкости и резервуары дренажных систем должны иметь обогрев.

2.7.19 Дренажные системы должны исключать попадание неочищенных стоков в окружающую среду.

2.7.20 Система контроля и управления блоков гидроциклонов пластовой воды должна обеспечивать:

автоматическое регулирование выхода нефти на повторную дегазацию, а также выхода подготовленной воды;

сигнализацию в ЦПУ о высоком и низком перепаде давления пластовой воды на гидроциклоне.

2.7.21 Система контроля и управления буферной емкости дегазации должна обеспечивать:

автоматическое регулирование в емкости: давления газа, уровня нефтяной фазы, уровня воды;

аварийное закрытие клапанов на манифольдах: приема воды в емкость, выдачи газа, воды и нефти из емкости;

сигнализацию в ЦПУ: о высоком и низком уровне воды и нефти в емкости, о высоком и низком давлении газа в емкости, о предельно высоком и предельно низком уровне воды и нефти в емкости, о предельно высоком давлении газа в емкости, о положении «открыто/закрыто» клапанов на мани-фольдах приема и выдачи продукции.

2.7.22 Система контроля и управления бустерными насосами закачки воды к фильтрам должна обеспечивать:

.1 аварийный останов бустерных насосов;

.2 автоматическое регулирование по каждому насосу подачи воды на насосы закачки;

.3 сигнализацию в ЦПУ:

высокого и низкого расхода воды;

засорения фильтров.

2.7.23 Система контроля и управления насосами закачки воды должна обеспечивать:

.1 выбор режима управления насосами закачки воды:

на местном посту: «Местное/Дистанционное»;

в ЦПУ: «Дистанционное/Автоматическое»;

.2 дистанционный из ЦПУ пуск и остановку насосов закачки воды;

.3 аварийный останов насосов закачки воды;

.4 автоматическое регулирование по каждому насосу подачи воды на поглотительную скважину;

.5 индикацию в ЦПУ:

расхода воды, подаваемой на поглотительную скважину,

нефте содержания;

.6 сигнализацию в ЦПУ:

работы и неисправности насосов,

перегрузки насосов,

выбора поста управления насосами,

режима управления насосами,

высокого и низкого расхода воды на выходе насосов.

2.7.24 Система контроля и управления сбором нефтесодержащих вод должна обеспечивать:

.1 дистанционную остановку насоса из постов выдачи нефтесодержащих вод;

.2 автоматическое опорожнение сточных колодцев и удаление воды из-под настила, остановке насосов при заполнении цистерны нефтесодержащих вод;

.3 индикацию в ЦПУ уровня в цистерне нефтесодержащих вод;

.4 сигнализацию в ЦПУ:

выбранного режима управления, работы и перегрузки насосов,

положения дистанционно-управляемой арматуры,

предельно допустимого уровня в сточных колодцах, заполнения цистерны нефтесодержащих вод, цистерны нефтесточков, цистерн грязного масла и топлива.

2.7.25 Система контроля и управления опасного открытого дренажа должна обеспечивать:

.1 местный пуск и остановку насосов;

.2 дистанционное из ЦПУ управление остановкой насосов при опорожнении приемков и цистерны сбора дренажных стоков;

.3 индикацию в ЦПУ температуры и уровня в цистерне дренажных стоков;

.4 сигнализацию в ЦПУ:

работы и неисправности насосов,

перегрузки насосов,

верхнего и нижнего уровней в приемках и цистерне сбора дренажных стоков,

высокой и низкой температуры в цистерне сбора дренажных стоков,

аварийно высокого уровня в цистерне сбора дренажных стоков.

2.7.26 Система контроля и управления закрытой дренажной системой опасных стоков должна обеспечивать:

.1 автоматическое опорожнение дренажных емкостей;

.2 выбор режима управления насосами:

на местном посту: «Местное/Дистанционное»;

в ЦПУ: «Дистанционное/Автоматическое»;

.3 аварийный останов насосов;

.4 индикацию в ЦПУ:

выбранного режима управления и работы насосов;

положения дистанционно управляемой арматуры;

.5 сигнализацию в ЦПУ:

работы насосов;

аварийного останова насосов;

предельно допустимого уровня жидкости в емкостях системы;

предельно допустимого давления в емкостях системы.

2.8 СИСТЕМА ОСУШКИ ГАЗА

2.8.1 Установки должны иметь автоматическое и ручное регулирование и управление технологическими процессами.

2.8.2 На каждом газосепараторе должно быть установлено не менее двух предохранительных устройств, каждое из которых должно обеспечивать безаварийную работу аппарата.

2.8.3 Предохранительные устройства на конденсатосборнике должны быть установлены в верхней части аппарата.

2.8.4 Сбрасываемый предохранительными устройствами газ должен отводиться в факельную систему.

2.8.5 При наличии в технологическом аппарате внутренних элементов (насадки, перегородки, отбойники жидкости), для которых изготовителем установлен допустимый перепад давления, должны быть предусмотрены необходимые средства контроля и блокировки.

2.8.6 На каждом паропроводе (линии подачи теплоносителя), линии подачи абсорбента (ингибитора) при входе в аппарат должны быть установлены невозвратный клапан и отключающее устройство, рассчитанные на рабочее давление в аппарате.

2.8.7 ЛСУ системы сбора и подготовки природного газа и газового конденсата должна предусматривать:

систему ввода ингибиторов коррозии и другие устройства для обеспечения возможности реализации антикоррозионных мероприятий, предусмотренных технологическими регламентами;

дистанционную аварийную остановку технологической линии установки с пульта дежурного оператора и перевод технологических сред на факельную линию или аварийную сборную емкость;

дистанционный контроль величин технологических параметров и регистрацию основных параметров технологического процесса;

автоматическое регулирование давления среды в технологическом оборудовании при отклонениях параметров технологического процесса;

автоматическую сигнализацию при выходе технологических параметров (давления, температуры и др.) за пределы допустимых с подачей предупредительных сигналов оповещения на место установок и ЦПУ;

контроль состояния воздушной среды на объектах.

2.8.8 Система контроля и управления установки осушки газа должна обеспечивать:

1 автоматическое регулирование уровня гликоля и уровня конденсата;

2 аварийное закрытие клапана выхода газа из абсорбера и сброс газа на факел, закрытие клапанов

на линии приема газа, линиях приема и выдачи гликоля, линии выдачи конденсата;

3 сигнализацию в ЦПУ о следующем:

высоком и низком уровнях гликоля;

высоком и низком уровнях конденсата;

предельно высоким и низким уровнях гликоля;

предельно высоким и низким уровнях конденсата;

высокой температуре в подогревателе гликоля и высокой влажности газа.

2.9 СИСТЕМА КОМПРИМИРОВАНИЯ ГАЗА

2.9.1 На компрессорных установках должны быть установлены запорная и регулирующая арматура, КИП и А, системы защиты и блокировки.

2.9.2 На всасывающих линиях компрессоров должны предусматриваться конденсатосборники, на нагнетательных линиях за компрессорами — маслоуловители (если необходимо). Конденсатосборники должны оборудоваться сигнализаторами предельного уровня и системой удаления жидкости, световой и звуковой сигнализацией, а также блокировкой, производящей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости в сепараторе.

2.9.3 Система подготовки топливного газа для компрессоров должна соответствовать требованиям части IX «Механизмы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.9.4 Компрессоры и насосы, перекачивающие продукцию по трубопроводу от ПНК/ПБУ/МСП в пункт приема, должны быть оснащены автоматическими системами аварийной остановки компрессора и насоса, которые в свою очередь должны быть связаны с системой АСУ ТП.

2.9.5 Должен быть обеспечен постоянный контроль герметичности системы уплотнений компрессора. В случае превышения величины утечек через уплотнения или других неисправностях компрессор должен автоматически останавливаться, давление из него сбрасываться.

2.9.6 Линия рециркуляции газа должна быть проложена таким образом, чтобы жидкость из нее стекала в точку подключения перед сепаратором компрессора, а запорная арматура на ней должна располагаться в самой верхней точке.

2.9.7 Клапаны на линии рециркуляции должны управляться от системы аварийного сброса давления через отдельные соленоиды, управляемые от этой системы.

2.9.8 Соединения компрессоров и их трубопроводы должны систематически проверяться на герметичность в соответствии со сроками, установленными инструкциями предприятия (изготовителя) и технологическим регламентом.

2.9.9 Помещение компрессоров должно иметь постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

2.9.10 Компрессоры, перекачивающие углеводородные газы, должны автоматически отключаться при достижении концентрации углеводородных газов в помещениях технологического комплекса 20 % НКПР (см. также 2.5 – 2.7 части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности»).

2.9.11 Газокомпрессорные установки должны быть оборудованы (см. также разд. 2 части IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности»):

- приборами контроля за технологическими параметрами (давление, расход, температура и др.) транспортируемого продукта;

- системой приборов по диагностике компрессорного оборудования (вибрация, температура подшипников и др.);

- системой контроля воздушной среды в помещении компрессорной;

- системой вентиляции, в том числе аварийной вытяжной вентиляции, включающейся автоматически при загазованности воздушной среды в помещении компрессорной 10 % НКПР. Производительность системы аварийной вентиляции принимать равной 8-кратному воздухообмену по полному внутреннему объему помещения в дополнение к воздухообмену, создаваемому основными системами;

- системой предупредительной сигнализации о нарушении технологических параметров;

- системами автоматической остановки и блокировки компрессора при превышении предельно допустимых значений технологических параметров, загазованности воздушной среды выше 20 % НКПР смесей, при неисправности вентиляционной системы, срабатывании системы сигнализации в помещении компрессорной;

- пультами управления в компрессорном помещении и в ЦПУ;

- автоматической системой сигнализации обнаружения пожаров;

- системой пожаротушения.

2.9.12 Дожимные компрессорные станции на объектах добычи природного газа дополнительно должны быть оборудованы:

- автоматизированной системой регулирования работы оборудования в заданных параметрах;

- автоматизированной системой аварийной разгрузки оборудования с подачей технологических сред в системы утилизации.

2.9.13 Уровень автоматизации компрессорных станций должен обеспечивать регистрацию основных технологических параметров, включая:

- давление, расход, температуру перекачиваемой среды;

- состояние воздушной среды в помещении (концентрацию взрывоопасных и токсичных газов);
- аварийные сигналы.

2.9.14 Система контроля и управления входных скрубберов компрессоров должна обеспечивать:

- регулирование уровня;

- аварийный сброс конденсата;

- сигнализацию в ЦПУ о верхнем и нижнем уровнях конденсата, о предельно низком уровне конденсата.

2.9.15 Система контроля и управления компрессорных агрегатов должна обеспечивать:

- выбор режима управления компрессорами на местном посту: «Местное/Дистанционное»;

- дистанционное управление из ЦПУ, включая пуск и остановку компрессоров, переход компрессора под нагрузку;

- аварийный останов компрессоров;

- сигнализацию о достижении рабочего давления, о неисправности и перегрузе компрессоров, о неисправности системы смазочного масла, о перегреве, о высоких пульсациях.

2.9.16 Система контроля и управления холодильников на выходе компрессоров должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование температуры газа;

- сигнализацию в ЦПУ о срабатывании предохранительной разрывной мембраны.

2.9.17 Система контроля и управления трубопроводов газа низкого давления должна обеспечивать:

- аварийное закрытие клапана выдачи газа в линию компрессоров высокого

- давления и сброс газа на факел;

- автоматическое регулирование пульсаций газа, нагрузок и производительности компрессоров;

- сигнализацию в ЦПУ о высокой и низкой температуре газа, о высоком и низком расходе газа.

2.10 СИСТЕМЫ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, ГАЗА И СИСТЕМА ГАЗЛИФТА

2.10.1 Производительность системы должна быть достаточной для работы на всех режимах.

2.10.2 На трубопроводе в месте подключения к нагнетательной скважине должен устанавливаться невозвратный клапан и автоматический запорный клапан.

2.10.3 При эксплуатации в районах с температурой наружного воздуха ниже -5°C трубопроводы и устьевая обвязка системы нагнетания воды должны быть теплоизолированы.

2.10.4 Должны быть предусмотрены места для хранения защитных средств и станции для промывки глаз в тех местах, где используются биоциды.

2.10.5 Оборудование системы кроме требований настоящей части должно соответствовать требованиям частей V «Системы и трубопроводы»,

VII «Теплообменные аппараты и сосуды под давлением», VIII «Материалы и сварка», IX «Специальные требования к обеспечению взрывопожаробезопасности».

2.10.6 На оборудование системы распространяются требования частей VII «Механические установки и механизмы», VIII «Системы и трубопроводы», IX «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением» Правил ПБУ/МСП в той степени, в которой они применимы.

2.11 СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.11.1 Система хранения продукции должна соответствовать требованиям части VIII «Системы и трубопроводы» Правил ПНК.

2.12 СИСТЕМА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

2.12.1 Система отгрузки продукции должна соответствовать требованиям части VIII «Системы и трубопроводы» Правил ПНК.

2.12.2 Система контроля и управления установки насосов перекачки должна обеспечивать:

- 1** выбор режима управления насосами:
на местном посту: «Местное/Дистанционное»;
в ЦПУ: «Дистанционное/Автоматическое»;
- 2** дистанционное из ЦПУ управление пуска и остановки насосов;
- 3** автоматический пуск и остановку насосов по сигналам верхнего и нижнего уровня в скрубберах;
- 4** аварийный останов насосов;
- 5** сигнализацию в ЦПУ о следующем:
работе и неисправности насосов,
перегрузке насосов,
режиме управления насосами.

2.12.3 Система контроля и управления камерой запуска/приема скребка на трубопроводе внешнего транспорта должна обеспечивать:

- 1** дистанционное управление из ЦПУ открытием и закрытием клапанов на линиях приема продукции и выдачи в трубопровод;
- 2** аварийное закрытие клапанов на линиях приема продукции и выдачи в трубопровод;
- 3** индикацию в ЦПУ:
давления в камере запуска скребка,
давления в байпасной линии;
- 4** сигнализацию в ЦПУ о следующем:

закрытом/открытом положениях клапанов на линиях приема продукции и выдачи в трубопровод, крышки камеры запуска скребка;

высоком давлении в камере запуска скребка;
высоком и низком давлениях в байпасной линии;
предельно высоким и низком давлениях в байпасной линии.

2.13 СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ

2.13.1 Система обогрева должна быть рассчитана для следующих целей:

обогрева производственных помещений,
обогрева технологического оборудования,
нагрева/охлаждения технологических жидкостей и газов.

2.13.2 Трубопроводы должны иметь теплоизоляцию в следующих случаях:

при необходимости уменьшить рассеивание тепла (для поддержания температуры, предупреждения образования конденсата, льда, гидрата и т.п.), а также в применимых случаях согласно 11.16 части I «Общие положения по техническому наблюдению»;

когда температура стенки трубопровода выше 60 °С;

когда температура стенки трубопровода на рабочих местах или в коридорах и помещениях превышает 45 °С.

В обоснованных случаях теплоизоляция трубопровода может быть заменена на кожух или ограждение.

2.13.3 Системы охлаждения должны быть рассчитаны на охлаждение по замкнутому циклу:

газа на всех стадиях его компримирования;
вспомогательного компрессорного оборудования;
насосов теплоснабжения платформы;
установок регенерации гликоля.

2.13.4 На оборудование систем нагрева и охлаждения распространяются требования частей VII — IX ПБУ/МСП в той степени, в которой они применимы.

2.13.5 Первичные контуры нагрева или охлаждения должны иметь датчики для обнаружения утечек углеводородов.

2.13.6 Расчетная температура обеих секций теплообменника должна приниматься для максимально горячего флюида.

2.13.7 Теплообменники должны иметь защиту от теплового расширения в случае прекращения циркуляции теплоносителя с одной из сторон.

ЧАСТЬ IV. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И МЕХАНИЗМЫ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на механические установки и механизмы, обеспечивающие работу нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП для выполнения цикла работ по бурению и добыче пластовой продукции на морском шельфе, сбору, подготовке и отгрузке продукции.

1.1.2 Объекты технического наблюдения Регистра в части механических установок, двигателей и механизмов, обеспечивающих работу нефтегазового оборудования, указаны в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП в разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

1.2.1 Общие положения, относящиеся к порядку технического наблюдения за механическими установками и механизмами нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП при их изготовлении, монтаже и эксплуатации, а также требования к объему технической документации, предъявляемой на рассмотрение и одобрение Регистру, должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2 ТРЕБОВАНИЯ К МЕХАНИЧЕСКИМ УСТАНОВКАМ И МЕХАНИЗМАМ

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 Механические установки, двигатели и механизмы, обеспечивающие работу нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, должны сохранять работоспособность при условиях, указанных в 1.3 части II «Системы и оборудование бурового комплекса».

2.1.2 Механические установки, двигатели, механизмы, оборудование машинных помещений бурового комплекса и систем добычи, подготовки, отгрузки продукции ПНК/ПБУ/МСП должны отвечать требованиям части VII «Механические установки и механизмы» Правил ПБУ/МСП в том объеме, в каком эти требования применимы.

2.1.3 Расположение механизмов и оборудования должно соответствовать требованиям разд. 11 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.2 ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

2.2.1 Насосы и компрессоры.

2.2.1.1 Для всех насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, должно быть предусмотрено дистанционное отключение из ЦПУ

2.2.1.2 Насосы, применяемые для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны оснащаться средствами предупредительной сигнализации о нарушениях параметров работы, влияющих на безопасность и наличии утечек. Предельные значения параметров безопасной работы должны быть установлены технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации оборудования.

2.2.1.3 Отключение каждого перекачивающего агрегата от коллекторов следует обеспечивать при помощи запорной арматуры. Запорную арматуру следует предусматривать с дистанционным управлением средствами АСУ ТП в ЦПУ, а также с местным управлением.

2.2.1.4 Запорные, отсекающие, разгружающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, должны быть максимально приближены к насосу/компрессору и находиться в удобной и безопасной для обслуживания зоне.

2.2.1.5 На запорной арматуре (задвижках, кранах), устанавливаемой на трубопроводах, должны быть указатели положения «Открыто» и «Закрыто». На органах управления всей запорной арматурой, в том числе имеющей редуктор или запорный орган со скрытым движением штока, должны быть указатели, показывающие направление их вращения: «Открыто», «Закрыто».

2.2.1.6 На нагнетательном трубопроводе центробежных насосов и компрессоров должна предусматриваться установка невозвратного клапана.

2.2.1.7 Для насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты, должны предусматриваться их дистанционное отключение и установка на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих клапанов с дистанционным управлением.

2.2.1.8 Продувочный кран насоса для перекачки нефти должен быть оборудован линией для сброса нефти в сборную емкость.

2.2.1.9 Для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей необходимо применять насосы, исключающие протечку продукта.

2.2.1.10 Электропривод насоса, перекачивающего нефть, должен иметь дистанционное отключение и взрывозащищенное исполнение.

2.2.1.11 На пульте управления насосной станции и в ЦПУ должны быть установлены приборы, позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок.

2.2.2 Буровые насосы.

2.2.2.1 На каждом буровом насосе должны быть смонтированы все необходимые КИП и средства автоматики, обеспечивающие автоматизированную предпусковую подготовку, безаварийную работу буровых насосов, а также необходимые защиты и блокировки.

2.2.2.2 На буровых насосах должны быть установлены пневмокомпенсаторы пульсаций давления. Конструкция пневмокомпенсатора должна позволять установку манометра для измерения давления в газовой полости и обеспечивать возможность сбрасывания давления до нуля (см. 2.13.3 части II «Системы и оборудование бурового комплекса»).

2.2.2.3 Буровые насосы должны быть оборудованы предохранительными устройствами. Конструкция этих устройств должна обеспечивать их надежную работу при установленном давлении срабатывания независимо от времени контакта с буровыми растворами и содержания в них абразивной твердой фазы, длительности воздействия, перепада температур. Предохранительные устройства при их срабатывании должны исключать возможность загрязнения оборудования и помещения насосной. Линии сброса жидкости должны быть самодренируемыми.

2.2.2.4 Диафрагмы или пружины в предохранительных устройствах насоса должны срабатывать при давлении, превышающем на 10 % рабочее давление насоса.

2.2.2.5 Уплотнения в гидравлической части насоса, в корпусах предохранительного устройства и пневмокомпенсатора должны быть рассчитаны на давление, равное 1,5-кратному максимальному рабочему давлению насоса.

2.3 БУРОВЫЕ ЛЕБЕДКИ

2.3.1 Конструкция барабана лебедки должна обеспечивать крепление подвижной ветви талевого каната, исключая возможность его смятия или перегиба, самопроизвольного ослабления или отсоединения в месте крепления.

2.3.2 В конструкции барабана лебедки должны быть предусмотрены специальные накладки с канавками для плотной и равномерной намотки первого ряда талевого каната. Накладки должны быть съемными и выполняться под различные диаметры применяемых талевых канатов.

2.3.3 Тормозной механизм лебедки должен иметь не менее двух независимых систем управления, одна из которых (основная) должна обеспечивать плавное регулирование тормозного момента. В лебедках, в которых основной тормозной системой является регулируемый электропривод, должен быть установлен механический тормоз для аварийной остановки и для фиксации барабана в неподвижном положении.

Конструкция тормоза должна исключать возможность самопроизвольного торможения или растормаживания барабана лебедки.

2.3.4 В буровых установках, где основное торможение осуществляется механическим тормозом, лебедка должна быть оснащена резервным регулируемым тормозом (электрическим, гидравлическим или пневматическим).

2.3.5 Система управления резервным тормозом должна:

при электрическом тормозе иметь сигнализирующее устройство о наличии тока возбуждения и электрического напряжения в системе управления электрическим тормозом;

при гидравлическом тормозе обеспечивать контроль за уровнем жидкости в тормозной системе и возможность его регулирования.

2.3.6 Конструкция механического привода (трансмиссии, коробки передач и т. д.) должна исключать возможность одновременного включения более одной передачи, а также самопроизвольное отключение или переключение передачи.

2.3.7 Система управления лебедкой должна обеспечивать автоматическое отключение привода с одновременным включением тормоза при поступлении сигнала от предохранительных устройств (ограничителя грузоподъемности лебедки, ограничителя подъема талевого блока). Управление лебедкой должно осуществляться дистанционно с пульта бурильщика.

2.3.8 Отключение привода и торможение лебедки должно быть таким, чтобы не происходила разгрузка и разматывание ходовой ветви талевого каната.

2.3.9 При работе лебедки должна быть обеспечена правильная укладка каната на барабан, исключая возможность перехлеста витков и их неравномерную навивку.

2.4 БУРОВОЙ РОТОР

2.4.1 Конструкция бурового ротора должна предусматривать устройства для стопорения стола ротора и фиксации вкладышей. Управление устройствами должно располагаться в легкодоступном месте.

2.4.2 Зажимы ведущей трубы с направляющими роликами или малые вкладыши в ротор, в случае их применения, должны иметь устройства, исключаящие их произвольный выброс из ротора.

2.4.3 Фундаментные рамы, электрооборудование, редукторы, муфты, насосы, входящие в конструкцию бурового ротора, должны соответствовать требованиям соответствующих частей Правил ПБУ/МСП и настоящих Правил.

2.5 СИЛОВОЙ ВЕРХНИЙ ПРИВОД

2.5.1 Конструкция силового верхнего привода должна предусматривать наличие системы противофонтанной арматуры, датчиков положения исполнительных механизмов, скорости вращения стволовой части и момента вращения.

2.5.2 Силовой верхний привод должен обеспечивать:
захват трубы (колонны труб) для подъема;
захват трубы (колонны труб) для свинчивания (развинчивания);

свинчивание (развинчивание) резьбовых соединений труб;

соединение с напорной магистралью (стволом) для промывки (очистки) скважины;

вращение бурильной колонны;

установку бурильных труб в шурф.

2.5.3 Силовой верхний привод должен состоять из следующего:

рамы;

станции управления;

вертлюга;

редуктора;

электродвигателя (гидропривода);

тормоза;

рамы;

системы разгрузки резьбы;

трубного манипулятора;

трубного зажима;

вертлюжной головки;

шарового крана;

системы отклонения штроп с гидроприводом;

гидросиловой установки;

станции управления;

внутреннего превентора (сдвоенного шарового крана).

2.5.4 Силовой верхний привод должен быть совместим со средствами механизации спуско-подъемных операций. Управление исполнительными механизмами и приводом силового блока должно осуществляться с пульта управления, расположенного компактно с пультами управления другим оборудованием буровой установки (лебедкой, автоматическим ключом и др.). Элементы верхнего привода (направляющие балки, модуль исполнительных механизмов и т.д.) не должны создавать помех для ведения других технологических операций.

2.5.5 Система противофонтанной арматуры должна включать не менее двух встроенных шаровых кранов, один из которых должен быть оснащен дистанционным управлением с пульта бурильщика. Рабочее давление шаровых кранов должно быть не менее предельно допустимого давления других элементов нагнетательного трубопровода буровой установки, а их проходное сечение должно соответствовать проходному сечению стволовой части.

2.5.6 Средства контроля и измерения должны обеспечивать постоянный контроль следующих параметров:

скорость вращения бурильной колонны;

величина крутящего момента при свинчивании и бурении;

положение элементов трубного манипулятора;

положение системы противофонтанной арматуры.

2.5.7 В системе управления автоматическим ключом должна предусматриваться возможность полного отключения механизмов от линии гидравлики, а также блокировка с целью предотвращения случайного включения.

2.6 ГИДРОСИСТЕМЫ И ГИДРОПРИВОДЫ

2.6.1 В состав гидравлического привода, предназначенного для управления устройствами, входящими в систему ПАЗ, должен входить гидропневмоаккумулятор, обеспечивающий подачу гидравлической энергии на исполнительные механизмы в случае отключения или неисправности насосов.

2.6.2 Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура гидросистем и гидроприводов должны соответствовать требованиям разд. 7 части IX «Механизмы» Правил классификации и постройки морских судов, в той степени, насколько это применимо.

2.6.3 Давление срабатывания предохранительных клапанов должно превышать рабочее не более чем на 10 %. Слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов должен производиться в емкость гидравлической системы.

2.6.4 Конструкция гидросистемы должна обеспечивать:

замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров без слива рабочей жидкости из емкости гидравлической системы;

непрерывное фильтрование рабочей жидкости;
визуальный контроль уровня рабочей жидкости в емкости гидравлической системы.

2.6.5 В процессе выполнения ремонтных работ в системе гидропривода должна предусматриваться возможность полного удаления рабочей жидкости и прокачки магистралей специальной жидкостью для очистки внутренней поверхности трубопроводов от загрязнений.

ЧАСТЬ V. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на особенности следующих систем трубопроводов нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП.

1.1.1.1 Системы обеспечения бурения:

цементирования скважин;
сыпучих материалов;
дресселирования и глушения;
буровых райзеров;
базовой жидкости;
соляного раствора.

1.1.1.2 Системы бурового раствора:

хранения;
сбора, очистки и дегазации;
высокого давления;
низкого давления;
забортной воды.

1.1.1.3 Системы подготовки нефти:

сбора и сепарации;
стабилизации, обессоливания и обезвоживания;
сбора, подготовки и утилизации попутного нефтяного газа.

1.1.1.4 Системы подготовки газа:

сепарации и осушки газа;
сбора и подготовки газового конденсата;
регенерации абсорбента;
компримирования газа;
газлифта.

1.1.1.5 Системы приема, хранения и подачи химреагентов.

1.1.1.6 Факельные системы.

1.1.1.7 Системы технологического нагрева/охлаждения.

1.1.1.8 Системы сжатого воздуха:

систем КИП;
транспортировки сыпучих компонентов.

1.1.1.9 Системы подготовки и закачки воды в пласт:

водоподготовки;
распределительные;
закачки.

1.1.1.10 Дренажные системы опасных стоков:

открытые;
закрытые.

1.1.1.11 Системы отгрузки продукции нефти и газа:

замера продукции;
транспортировки.

1.1.1.12 Системы сброса давления и отвода газов в атмосферу.

1.1.1.13 Системы освоения и промывки скважин.

1.1.1.14 Системы сбора и подготовки нефтесодержащих вод.

1.1.1.15 Система закачки шлама в пласт:

приготовления шламовой суспензии;
система закачки.

1.2 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

1.2.1 Общие положения, относящиеся к процедуре технического наблюдения за системами трубопроводов нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП при их изготовлении, монтаже и эксплуатации, а также требования к объему технической документации, предъявляемой на рассмотрение и одобрение Регистру, должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.3 ЗАЩИТА И ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

1.3.1 Защита от коррозии трубопроводов забортной воды, используемой в технологических целях, а также их изоляция должны выполняться с учетом требований 1.4 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов.

1.3.2 В зависимости от скорости коррозии сталей трубопроводов нефтегазового оборудования среды подразделяются на:

неагрессивные и малоагрессивные — со скоростью коррозии до 0,1 мм/год;

среднеагрессивные — со скоростью коррозии 0,1 — 0,5 мм/год;

высоагрессивные — со скоростью коррозии свыше 0,5 мм/год.

1.3.3 Параметры технологических трубопроводов, подверженных воздействию сероводорода (как правило, при наличии в пластовой продукции более 6 % сероводорода по объему), должны выбираться с учетом параметров технологических процессов и характеристик коррозионно-агрессивной среды. Для защиты от коррозии таких трубопроводов должны применяться ингибиторы коррозии, специальные покрытия и

технологические методы уменьшения коррозионной активности продукции.

1.3.4 Трубопроводы, устойчивые к сульфидно-коррозионному растрескиванию, должны быть применены в случаях:

1.3.4.1 Для многофазного флюида «нефть-газ-вода» с газовым фактором менее $890 \text{ нм}^3/\text{м}^3$:

.1 при абсолютном давлении сероводорода менее 1,83 МПа:

при объемной концентрации сероводорода более 15 %;

при парциальном давлении сероводорода более 73 кПа и объемной концентрации сероводорода менее 15 %;

.2 при абсолютном давлении сероводорода более 1,83 МПа:

при объемной концентрации сероводорода более 0,02 %;

при парциальном давлении сероводорода более 345 Па и объемной концентрации сероводорода менее 0,02 %.

1.3.4.2 Для многофазного флюида «нефть-газ-вода» с газовым фактором более $890 \text{ нм}^3/\text{м}^3$:

.1 при абсолютном давлении сероводорода менее 450 кПа:

при объемной концентрации сероводорода более 10 %;

.2 при абсолютном давлении сероводорода более 450 кПа:

при объемной концентрации сероводорода более

0,075 %;

при парциальном давлении сероводорода более 345 Па и объемной концентрации сероводорода менее 0,075 %.

1.3.5 Технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для эксплуатации в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами, должны быть оснащены приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием. В обоснованных случаях оснащение приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием допускается не предусматривать.

1.3.6 Для трубопроводов, прокладываемых в помещениях и коробах, должна предусматриваться теплоизоляция, если транспортируемые вещества имеют температуру равную или более низкую, чем температура точки росы для расчетных условий.

1.3.7 При необходимости устройства наружной теплоизоляции технологических аппаратов и трубопроводов необходимо предусматривать меры защиты от попадания на нее горючих продуктов. Температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать 80 % температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, быть не более 45 °С внутри помещений и 60 °С на наружных установках. Теплоизоляция должна быть из негорючих материалов.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ И ТРУБОПРОВОДАМ

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Таблица 2.1.1

2.1.1 При определении проектных расходов трубопроводных систем с двухфазной транспортируемой средой необходимо увеличивать величину расхода с учетом коэффициента пульсации, учитывающего нестационарность режима течения флюида. Коэффициенты пульсации определяются гидродинамическими расчетами трубопроводной системы или могут приниматься в соответствии с табл. 2.1.1.

2.1.2 Размеры трубопроводов для однофазной жидкости должны, как правило, определяться по скорости потока. Для трубопроводов, транспортирующих однофазные жидкости из одной емкости в другую с перепадом давления, рекомендуемая скорость потока не должна превышать 3 м/с при максимальных расходах жидкости.

Назначение трубопровода	Коэффициент пульсации, %
Трубопроводы, расположенные на одной платформе с добывающими скважинами	20
Установка первичной подготовки находится на расстоянии от скважин до 45 м (по воде)	30
Установка первичной подготовки находится на расстоянии от скважин более 45 м (по воде)	40
Трубопроводы, расположенные на одной платформе с добывающими скважинами при использовании газлифта	50
Установка, получающая продукцию другой платформы или удаленной скважины при использовании газлифта	

2.1.3 При выборе материалов труб следует учитывать:

- назначение трубопровода;
- совместимость с другими материалами;
- механическую прочность, пластичность, упругость и ударную вязкость;
- необходимость особых технологий сварки и других типов соединения;
- необходимость специальных видов контроля, испытаний и контроля качества;
- возможность неправильного использования при эксплуатации;
- коррозию и эрозию, вызываемые транспортируемыми флюидами и/или морской средой;
- необходимость сохранения эксплуатационных характеристик при возникновении пожара.

2.1.4 При определении потерь давления необходимо учитывать гидравлическое сопротивление установленной запорно-регулирующей арматуры и фитингов.

2.1.5 Прокладка трубопроводов должна обеспечивать (см. также 2.5):

- возможность использования предусмотренных проектом подъемно-транспортных средств и средств пожаротушения;
- разделение на технологические узлы и блоки;
- возможность выполнения всех видов работ по контролю, термической обработке сварных швов и испытанию;
- изоляция и защиту трубопроводов от коррозии, атмосферного и статического электричества;
- предотвращение образования ледяных и других пробок в трубопроводе;
- наименьшую протяженность трубопроводов;
- исключение провисания и образования застойных зон;
- возможность самокомпенсации температурных деформаций трубопроводов.

2.2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

2.2.1 Общие требования.

2.2.1.1 Требования к материалам, используемым для изготовления трубопроводов и арматуры, допустимым радиусам погибов труб и их термической обработке после гибки, допустимым толщинам стенок труб и типам их соединений должны соответствовать разд. 2 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов в части, не противоречащей настоящему разделу.

2.2.1.2 Материалы, предназначенные для изготовления стальных труб и их деталей, должны отвечать требованиям согласованных с Регистром стандартов и одобренной Регистром технической документации.

2.2.1.3 Химический состав стали устанавливается по стандартам или согласованным с Регистром техническим условиям/спецификациям в зависимости от требуемых механических свойств, в том числе при расчетной повышенной температуре, при этом содержание основных элементов не должно превышать величин, указанных в 3.4 части X «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.1.4 Предприятия, изготавливающие стальные трубы и детали для трубопроводов, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °C выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении, подлежат признанию Регистром в соответствии с 8.3 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.2.1.5 При расчете толщин стенок трубопровода прибавку на компенсацию коррозионного износа к расчетной толщине стенки следует выбирать исходя из условий обеспечения необходимого расчетного срока службы трубопровода и скорости коррозии, указанной в 1.3.2.

2.2.1.6 Применение кипящей стали для изготовления труб не допускается, а полуспокойной допускается по согласованию с Регистром.

2.2.1.7 Трубы должны быть испытаны изготовителем пробным гидравлическим давлением, указанным в нормативно-технической документации на трубы, или иметь указание в сертификате о гарантируемой величине пробного давления.

Допускается не проводить гидроиспытания бесшовных труб, если они подвергались по всей поверхности контролю неразрушающими методами.

2.2.1.8 Механические и технологические свойства стальных труб устанавливаются признанными стандартами/техническими условиями. Если не оговорено иначе, состав испытаний труб, отбор проб и объем испытания должен соответствовать требованиям 3.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.2 Трубопроводы с номинальным давлением до 10,0 МПа.

2.2.2.1 Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из стали, обладающей технологической свариваемостью, с отношением предела текучести к пределу прочности не более 0,75, относительным удлинением металла при разрыве на пятикратных образцах не менее 16 % и ударной вязкостью KCU не ниже = 30 Дж/см² при минимальной расчетной температуре стенки элемента трубопровода.

2.2.2.2 Для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, диаметром более 400 мм допускается применение электросварных труб при скорости коррозии до 0,1 мм/год, с рабочим давлением до 2,5 МПа, прошедших термообработку, 100 %-ный неразрушающий контроль сварных швов при

положительных результатах механических испытаний образцов сварного соединения, в том числе на ударную вязкость (КСУ).

2.2.2.3 Электросварные трубы, применяемые для других трубопроводов нефтегазового оборудования, за исключением трубопроводов для сжиженных газов давлением свыше 1,6 МПа, горючих и трудногорючих жидкостей давлением свыше 2,5 МПа, а также с рабочей температурой свыше 300 °С должны быть в термообработанном состоянии, а их сварные швы подвергнуты 100 %-ному неразрушающему контролю и испытанию на загиб или ударную вязкость.

2.2.2.4 Электросварные трубы, контактирующие со средой, вызывающей коррозионное растрескивание металла, независимо от давления и толщины стенки должны быть в термообработанном состоянии, а их сварные швы равнопрочны основному металлу и подвергнуты 100 %-ному неразрушающему контролю.

2.2.2.5 Плоские приварные фланцы применяются для трубопроводов, работающих при условном давлении не более 2,5 МПа и температуре среды не выше 300 °С. Для трубопроводов, работающих при условном давлении свыше 2,5 МПа независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой выше 300 °С независимо от давления должны применяться фланцы приварные встык.

2.2.2.6 Отводы сварные следует применять для технологических трубопроводов:

с номинальным диаметром DN 50 — 400 мм при номинальном давлении PN не более 6,3 МПа;

с номинальным диаметром DN 500 — 1400 при номинальном давлении PN не более 2,5 МПа.

2.2.2.7 Сварные концентрические и эксцентрические переходы с номинальным диаметром DN 250 — 400 допускается применять для технологических трубопроводов при номинальном давлении PN до 4 МПа, а с DN 500 — 1400 при PN до 2,5 МПа. Сварные швы переходов подлежат 100 %-ному неразрушающему контролю.

2.2.2.8 Сварные крестовины допускается применять на трубопроводах из углеродистых сталей при рабочей температуре не выше 250 °С. Крестовины из электросварных труб допускается применять при номинальном давлении PN не более 1,6 МПа, при этом они должны быть изготовлены из труб, рекомендуемых для применения при номинальном давлении PN не менее 2,5 МПа. Крестовины из бесшовных труб допускается применять при номинальном давлении PN не более 2,5 МПа, при условии изготовления их из труб, рекомендуемых для применения при номинальном давлении PN не менее 4 МПа.

2.2.2.9 Для технологических трубопроводов следует применять, как правило, крутоизогнутые отводы, изготовленные из бесшовных и сварных прямошовных труб методом горячей штамповки или протяжки, гнутые и штампосварные отводы.

2.2.3 Трубопроводы с номинальным давлением свыше 10,0 МПа.

2.2.3.1 Для изготовления, монтажа и ремонта трубопроводов на давление свыше 10,0 МПа до 320,0 МПа и температуру от —50 до 540 °С следует применять стальные трубы по согласованным с Регистром стандартам. Условия применения материалов для коррозионных сред, содержащих водород, окись углерода, аммиак, определяется в соответствии с рассмотренной и одобренной Регистром технической документацией.

2.2.3.2 Испытанию на ударный изгиб должны подвергаться полуфабрикаты стальных труб на образцах с концентраторами типа КСУ и типа КСВ при температуре 20 °С, а также при отрицательных температурах в случае, когда трубы эксплуатируются в этих условиях. Значения ударной вязкости для стальных полуфабрикатов и труб при всех температурах испытаний для КСУ должны быть не менее 30 Дж/см², для КСВ — не менее 25 Дж/см².

2.2.3.3 Для каждой трубы должны быть предусмотрены гидравлические испытания, величина пробного давления указывается в нормативно-технической документации на трубы. Трубы должны поставляться в термообработанном состоянии.

2.2.3.4 Трубы с внутренним диаметром 14 мм и более контролируются неразрушающими методами. Трубы с диаметром менее 14 мм контролируются магнитопорошковым или капиллярным (цветным) методом.

2.2.3.5 Трубы из коррозионно-стойких сталей, склонных к межкристаллитной коррозии, должны испытываться на склонность к межкристаллитной коррозии (МКК).

2.2.3.6 При изготовлении, монтаже, ремонте следует осуществлять входной контроль труб, поковок, деталей сварных соединений и сварочных материалов для трубопроводов нефтегазового оборудования на соответствие их требованиям настоящих Правил, стандартов, технических условий и технической документации. Объем и методы контроля согласовываются с Регистром, в состав испытаний должны быть включены:

на растяжение при 20 °С и рабочей температуре;
на ударный изгиб при 20 °С и отрицательной температуре;

исследование микроструктуры;

на сплющивание;

на статический изгиб.

2.3 МЕХАНИЧЕСКИЕ И ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, КОМПЕНСАТОРЫ И ШЛАНГИ

2.3.1 Механические, гибкие соединения и компенсаторы.

2.3.1.1 Тип и конструкция механических, гибких соединений и компенсаторов, которые применяются в системах нефтегазового оборудования, указанных в 1.1.1, должны быть одобрены Регистром.

2.3.1.2 Требования к механическим, гибким соединениям и компенсаторам должны соответствовать 2.4.5, 2.5 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов и 8.5 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.3.1.3 При монтаже гибких соединений систем нефтегазового оборудования должны выполняться указания приложения к разд. 8 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (Методические указания по монтажу гибких соединений).

2.3.2 Шланги.

2.3.2.1 Применяемые для погрузки/отгрузки продукции шланги должны отвечать требованиям разд. 6 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов и 8.8 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.3.2.2 Буровые шланги высокого давления должны соответствовать требованиям признанных Регистром стандартов и одобренной Регистром технической документации.

2.4 АРМАТУРА

2.4.1 Конструкция арматуры с ручным и дистанционным управлением, ее маркировка и расположение должны соответствовать требованиям разд. 4 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов в части, не противоречащей настоящему разделу.

2.4.2 Если система оборудуется дистанционно управляемыми клапанами с приводом от источника энергии, должны быть предусмотрены также средства для их ручного управления.

2.4.3 Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора должна выбираться из условий обеспечения норм герметичности. Классы герметичности затворов по ГОСТ Р 54808-2011

следует выбирать в зависимости от назначения арматуры:

класс *A* — для умеренно опасных токсичных веществ, горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей;

класс *B* — для горючих жидкостей, трудногорючих и негорючих веществ с давлением более 4 МПа;

класс *C* — тоже с давлением менее 4 МПа.

2.4.4 Арматуру из углеродистых и легированных сталей допускается применять для сред со скоростью коррозии не более 0,5 мм/год.

2.4.5 Не допускается применять арматуру из серого чугуна на трубопроводах, транспортирующих вещества с токсичным действием и взрывопожароопасные вещества. Арматуру из серого чугуна допускается применять на прочих трубопроводах при расчетном давлении не более 1,0 МПа (для пара — не более 0,3 МПа), используемых при температуре окружающей среды не ниже -15°C . При этом предел прочности серого чугуна должен быть не менее 300 МПа.

2.4.6 Не допускается применять арматуру из чугуна на трубопроводах, транспортирующих сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости температурой кипения ниже 45°C .

Для умеренно опасных токсичных веществ, легковоспламеняющихся жидкостей (кроме тех, кто имеет температуру кипения ниже 45°C) и горючих жидкостей арматуру из ковкого чугуна на ферритовой основе допускается использовать, если пределы рабочих температур не ниже -15°C и не выше 150°C при рабочем давлении до 1,6 МПа. При этом ковкий чугун должен иметь относительное удлинение более 12 %, а для рабочих давлений среды до 1,0 МПа должна применяться арматура, рассчитанная на давление P_y не менее 1,6 МПа, а для рабочих давлений более 1,0 МПа — арматура, рассчитанная на давление не менее 2,5 МПа.

2.4.7 Область применения арматуры из ковкого чугуна ферритовой структуры с относительным удлинением менее 12 % должна соответствовать 2.4.5.

2.4.8 Арматура из чугуна с шаровидным графитом может применяться для трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями, если относительное удлинение этого чугуна составляет не менее 12 %, рабочая температура не должна превышать 300°C . Ударная вязкость чугуна с шаровидным графитом для арматуры, используемой при температуре ниже -15°C , должна быть не менее 20 Дж/см².

2.4.9 При относительном удлинении менее 12 % область применения чугуна с шаровидным графитом должна соответствовать 2.4.5.

2.4.10 Арматуру из серого и ковкого чугуна не допускается применять независимо от среды, рабочего давления и температуры в следующих случаях:

на трубопроводах, подверженных вибрации и гидравлическим ударам;

на трубопроводах с температурой среды выше 220 °С;

на трубопроводах, работающих при резкопеременном температурном режиме среды;

при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель-эффекта;

на трубопроводах, транспортирующих взрывопожароопасные и токсичные вещества, содержащие воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0 °С независимо от давления;

в обвязке насосных агрегатов при установке насосов на открытых площадках;

в обвязке резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.

2.4.11 На трубопроводах, работающих при температуре окружающей среды ниже –40 °С, следует применять арматуру из соответствующих легированных сталей, специальных сплавов или цветных металлов, имеющих при наименьшей возможной температуре корпуса ударную вязкость металла (KCV) не ниже 20 Дж/см².

2.4.12 Для трубопроводов с рабочим давлением выше 35,0 МПа применение литой арматуры не допускается.

2.4.13 Арматуру с фланцами, имеющими гладкую уплотнительную поверхность, в трубопроводах с рабочим давлением выше 10,0 МПа применять не допускается.

2.5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

2.5.1 Прокладка трубопроводов должна выполняться в соответствии с разд. 5 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.5.2 Системы и трубопроводы, проводящие безопасные среды, должны быть отделены от трубопроводов, которые могут содержать взрывопоопасные и воспламеняющиеся среды.

Перекрестное подключение может быть допущено Регистром в том случае, если приняты меры по исключению возможного загрязнения трубопровода с безопасной средой.

2.5.3 Прокладка трубопроводов через водонепроницаемые переборки, палубы и другие водонепроницаемые конструкции должна выполняться с применением переборочных стаканов,

приварышей или иных соединений, обеспечивающих непроницаемость конструкции.

Стаканы, привариваемые к водонепроницаемым палубам и переборкам, должны иметь толщину стенки, как минимум, на 1,5 мм больше толщины присоединяемых труб.

2.5.4 Если трубопроводы ПНК/ПБУ/МСП обслуживают более чем один отсек или расположены в зоне возможного затопления (см. 3.4 части V «Деление на отсеки» Правил ПБУ/МСП), должны быть предусмотрены конструктивные меры, исключающие затопление других отсеков через эти системы в случае их повреждения. Для этого трубопроводы должны оборудоваться водонепроницаемыми запорными устройствами, устанавливаемыми на водонепроницаемых переборках и палубах с дистанционным управлением с верхней палубы.

2.5.5 При проходе трубопроводов через противопожарные конструкции должны быть выполнены требования 2.1.3 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов.

2.6 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ПНК/ПБУ/МСП

2.6.1 Освидетельствование систем трубопроводов при постройке ПНК/ПБУ/МСП должно осуществляться в соответствии с разд. 9 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.6.2 Монтаж систем трубопроводов должен осуществляться в соответствии с одобренной Регистром технической документацией.

2.7 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ПНК/ПБУ/МСП В ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.7.1 Первоначальные освидетельствования.

2.7.1.1 К первоначальному освидетельствованию предъявляются системы трубопроводов нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, построенных без технического наблюдения Регистра, а также при освидетельствованиях, указанных в 10.2.2 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.7.1.2 При первоначальном освидетельствовании проверяется соответствие конструкции, расположения и установка систем трубопроводов нефтегазового оборудования на соответствие требованиям Правил. Объем проводимых осмотров, испытаний, замеров и проверок в действии назначается Регистром с учетом технического состояния систем трубопроводов и наличия свидетельств (сертификатов) или разрешений, выданных другим классификационным или надзорным органом. Сроки следующих освидетельствований и испытаний в этом

случае отсчитываются от дат, указанных в свидетельствах (сертификатах), с учетом последующего совмещения с периодическими освидетельствованиями.

2.7.2 Периодические освидетельствования.

2.7.2.1 Освидетельствование трубопроводов с номинальным давлением до 10,0 МПа.

2.7.2.1.1 Освидетельствование трубопроводов нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП с номинальным давлением до 10,0 МПа должно осуществляться в соответствии с требованиями разд. 10 и табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.7.2.1.2 Сроки проведения освидетельствований (осмотров с обеспечением, при необходимости, доступа, вскрытия или демонтажа и замером толщин) должны соответствовать табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению». При назначении сроков необходимо учитывать скорости коррозионно-эрозийного износа, условия эксплуатации и результаты предыдущих освидетельствований трубопроводов.

2.7.2.1.3 При освидетельствованиях систем трубопроводов необходимо:

- провести наружный осмотр трубопровода;

- измерить толщину стенки трубопровода и патрубка приварного фланца приборами неразрушающего контроля;

- провести внутренний осмотр трубопровода после демонтажа (разборки) участка, эксплуатируемого в самых неблагоприятных условиях;

- при необходимости провести неразрушающий контроль сварных швов, металлографические и механические испытания.

2.7.2.1.4 Толщину стенок измеряют на участках, работающих в наиболее сложных условиях (коленах, тройниках, врезках, местах сужения трубопровода, перед арматурой и после нее, местах скопления влаги и продуктов, вызывающих коррозию, застойных зонах, дренажах), а также на прямых участках трубопроводов по согласованию с Регистром.

При этом на прямых участках внутриблочных трубопроводов следует выполнять замер толщины стенок не менее, чем в трех местах. Во всех случаях контроль толщины стенки в каждом месте следует производить в 3 — 4 точках по диаметру, а на отводах — не менее чем в 4 — 6 точках по выпуклой и вогнутой частям.

2.7.2.1.5 Освидетельствования патрубков приварных фланцев проводится внутренним осмотром (при разборке трубопровода) или измерением толщины неразрушающими методами контроля не менее, чем в трех точках по окружности воротника фланца.

2.7.2.1.6 Участки трубопровода, подвергавшиеся в процессе освидетельствования разборке, резке и сварке, после сборки подлежат испытанию на прочность и плотность. В обоснованных случаях при разборке фланцевых соединений, связанной с заменой прокладок, арматуры или отдельных элементов, допускается

проводить испытания только на плотность. При этом вновь устанавливаемые арматуру или элементы трубопровода следует предварительно испытать на прочность пробным давлением в соответствии с 2.7.4 и 2.7.5.

2.7.2.1.7 После истечения проектного срока службы независимо от технического состояния трубопровод должен быть подвергнут комплексному обследованию с целью установления возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

2.7.2.2 Освидетельствование трубопроводов с номинальным давлением свыше 10,0 МПа.

2.7.2.2.1 Освидетельствование трубопроводов нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП с номинальным давлением свыше 10,0 МПа должно осуществляться в соответствии с требованиями разд. 10 и табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.7.2.2.2 Сроки проведения освидетельствований (осмотров с обеспечением, если необходимо, доступа, вскрытия или демонтажа и замером толщин) должны соответствовать табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.7.2.2.3 Сроки освидетельствований трубопроводов давлением свыше 10,0 МПа устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 4 года, причем первое освидетельствование следует производить не позднее чем через 2 года после ввода трубопровода в эксплуатацию.

2.7.2.2.4 Объем контрольных освидетельствований трубопроводов давлением свыше 10,0 МПа по согласованию с Регистром должен составлять:

- не менее двух участков трубопроводов каждого технологического блока независимо от температуры;

- не менее одного участка каждого коллектора или межблочных трубопроводов независимо от температуры среды.

Выбор контрольных участков должен быть согласован с Регистром.

2.7.2.2.5 При освидетельствовании контрольного участка трубопровода давлением свыше 10,0 МПа следует:

- провести наружный осмотр;

- при наличии фланцевых или муфтовых соединений произвести их разборку, затем внутренний осмотр трубопровода;

- произвести замер толщины стенок труб и других деталей контрольного участка;

- при обнаружении в процессе осмотра дефектов в сварных швах (околошовной зоне) или при возникновении сомнений в их качестве произвести контроль неразрушающими методами;

- при возникновении сомнений в качестве металла проверить его механические свойства и химический состав;

- проверить состояние муфт, фланцев, прокладок, крепежа, а также фасонных деталей и арматуры, если такие имеются на контрольном участке.

2.7.2.2.6 При неудовлетворительных результатов освидетельствования контрольных участков для трубопровода давлением свыше 10,0 МПа по согласованию с Регистром должно быть проведена полное освидетельствование с полным демонтажом трубопровода и проверкой состояния узлов труб и деталей, а также арматуры, установленной на трубопроводе.

2.7.2.2.7 Все трубопроводы и/или их участки, подвергавшиеся в процессе освидетельствования разборке, резке и сварке, после сборки подлежат испытанию на прочность и плотность.

2.7.2.2.8 После истечения проектного срока службы независимо от технического состояния трубопровод должен быть подвергнут комплексному обследованию с целью установления возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

2.7.3 Освидетельствование арматуры трубопроводов.

2.7.3.1 Осмотр и ремонт трубопроводной арматуры, в том числе невозвратных клапанов, а также приводных устройств арматуры (электро-, пневмо-, гидропривод, механический привод), как правило, должны производиться в период освидетельствования трубопровода.

2.7.3.2 При освидетельствовании арматуры, в том числе невозвратных клапанов, должны быть выполнены следующие работы:

- внешний осмотр;
- разборка и осмотр состояния отдельных деталей;
- осмотр внутренней поверхности и при необходимости контроль неразрушающими методами;
- притирка уплотнительных поверхностей (при необходимости);
- сборка, проверка в действии и испытания на прочность и плотность.

2.7.4 Испытания трубопроводов.

2.7.4.1 Трубопроводы подлежат гидравлическим испытаниям на прочность и плотность при:

завершении монтажа нефтегазового оборудования или по требованию Регистра при первоначальных освидетельствованиях;

в эксплуатации в установленные настоящими Правилами сроки (см. разд. 10 и табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению»).

2.7.4.2 Величина пробного давления $p_{пр}$, МПа, для указанных в 2.7.4.1 случаев при испытаниях на прочность (кроме нагнетательных трубопроводов и их арматуры – см. 2.8.2.8 части II «Системы и оборудование бурового комплекса») должны составлять не менее:

$$p_{пр} = 1,25p \frac{\sigma_{20}}{\sigma_t}, \quad (2.7.4.2)$$

где p — расчетное давление трубопровода, МПа;
 σ_{20} — допускаемое напряжение для материала трубопровода при 20 °С, МПа;
 σ_t — допускаемое напряжение для материала трубопровода при максимальной положительной расчетной температуре, МПа.

Во всех случаях величина пробного давления должна приниматься такой, чтобы эквивалентное напряжение в стенке трубопровода при пробном давлении не превышало 90 % предела текучести материала при температуре испытания.

2.7.4.3 Испытательное давление в трубопроводе, указанное в 2.7.4.2, выдерживают в течение не менее 10 мин (испытание на прочность), после чего его снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность).

По окончании осмотра давление вновь повышают до испытательного и выдерживают еще 5 мин, после чего снова снижают до рабочего и вторично тщательно осматривают трубопровод.

Продолжительность испытания на плотность определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений.

2.7.4.4 Испытание на прочность и плотность трубопроводов с условным давлением до 10,0 МПа может быть гидравлическим или пневматическим. Как правило, испытание проводится гидравлическим способом. По согласованию с Регистром допускается замена гидравлического испытания на пневматическое.

2.7.4.5 Испытание на прочность и плотность трубопроводов, рассчитанных на условное давление свыше 10,0 МПа, следует проводить гидравлическим способом. В технически обоснованных случаях по согласованию с Регистром для этих трубопроводов допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии (только при положительной температуре окружающего воздуха).

2.7.4.6 Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания.

2.7.4.7 Все трубопроводы для веществ с токсичным действием, горючих газов и легко воспламеняющихся жидкостей помимо обычных испытаний на прочность и плотность, должны подвергаться дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания. Трубопроводы, находящиеся в обвязке технологического оборудования, следует испытывать совместно с этим оборудованием.

2.7.4.8 Дополнительное испытание на герметичность давлением равным рабочему проводится воздухом или инертным газом после проведения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки. Продолжительность дополнительных испытаний должна составлять не менее 24 ч для смонтированных трубопроводов нефтегазового

оборудования ПНК/ПБУ/МСП и указываться в технической документации для каждого трубопровода, подлежащей одобрению Регистром.

При периодических испытаниях, а также после ремонта, связанного со сваркой и разборкой трубопровода, продолжительность испытания устанавливается не менее 4 ч.

2.7.4.9 Результаты дополнительного пневматического испытания на герметичность смонтированных технологических трубопроводов, прошедших ремонт, связанный с разборкой или сваркой, признаются удовлетворительными, если скорость падения давления окажется не более 0,1 % за час для

трубопроводов веществ с токсичным действием и 0,2 % за час для трубопроводов горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей.

2.7.5 Испытания арматуры.

2.7.5.1 Арматура, устанавливаемая на трубопроводах, должна быть подвергнута гидравлическим испытаниям пробным давлением в соответствии с 21.1 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.7.5.2 Арматура в сборе должна быть подвергнута гидравлическому испытанию на герметичность затвора давлением, равным расчетному давлению.

3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ И ТРУБОПРОВОДАМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1 СИСТЕМА СБОРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1.1 Разъемные соединения стояка (райзера) от подводного трубопровода должны быть размещены на ПНК/ПБУ/МСП таким образом, чтобы при их возможной разгерметизации было исключено попадание нефти и газа в помещения платформы.

3.1.2 Манифольды и трубная обвязка с запорно-регулирующей и предохранительной арматурой должны быть спроектированы на статическое давление устья скважин на момент начала разработки месторождения.

3.1.3 На выкидных трубопроводах скважин перед манифольдами должны быть установлены невозвратные клапаны.

3.1.4 Трубопроводы от устья скважин до приемных манифольдов должны быть проложены в один ярус.

3.1.5 Трубопроводы от устья скважин до технологических установок должны быть проложены в один ярус и рассчитаны на 1,5 рабочих давления. На трубопроводе в начале и конце краской должны быть нанесены номер скважины и направление потока.

3.1.6 Стояки выкидных и воздушных линий должны прикрепляться к металлоконструкциям ПНК/ПБУ/МСП хомутами. Воздушные и выкидные линии должны проходить так, чтобы не пересекать мостков, рабочих площадок и других переходов.

3.1.7 Трубопроводы систем сбора скважинной продукции должны соответствовать требованиям 2.1 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции».

3.2 СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ

3.2.1 Прокладка трубопроводов с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями через жилые, административно-бытовые и служебные помещения, посты управления, а также через воздухопроводы и вентиляционные шахты не допускается.

3.2.2 Не разрешается использование трубопроводов для снижения общего сопротивления антистатических заземлителей.

3.2.3 Фланцевые соединения на технологических трубопроводах допускаются только в местах установки арматуры или подсоединения трубопроводов к аппаратам, арматуре и другому оборудованию,

имеющему ответные фланцы, а также на тех участках трубопроводов, где требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта.

3.2.4 Фланцевые соединения должны размещаться в местах, открытых и доступных для визуального наблюдения, обслуживания, разборки, ремонта и монтажа. Фланцевые соединения трубопроводов с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями не должны располагаться над местами, предназначенными для прохода людей, и рабочими площадками.

3.2.5 Запорная арматура с ручным и дистанционным приводом, применяемая на технологическом оборудовании, в котором обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, должна иметь класс герметичности затворов не ниже В по ГОСТ Р 54808-2011.

3.2.6 При прокладке трубопроводов с взрывоопасными средами трубы с легковоспламеняемыми жидкостями должны быть расположены ниже труб с газом.

3.2.7 Трубопроводы систем подготовки продукции должны соответствовать требованиям 2.4 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции».

3.3 СИСТЕМА ОТВОДА ГАЗОВ

3.3.1 На открытых палубах и пространствах трубопроводы системы отвода газов должны иметь тепловую изоляцию и/или на них должны быть установлены обогревающие спутники для предотвращения конденсации/кристаллизации веществ, в том числе образования ледяных пробок и гидратов.

3.3.2 Трубопроводы систем отвода газов должны быть минимальной длины и иметь минимальное число поворотов и разъемных соединений.

3.3.3 Трубопроводы систем отвода газов должны соответствовать требованиям 2.6.4, 2.6.5 и 2.6.7 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции».

3.4 СИСТЕМЫ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

См. циркуляр 1186ц

3.4.1 Трубопроводы для транспортировки нефти, газа и конденсата должны быть оборудованы

устройствами запуска/приема очистных устройств и средств внутритрубной диагностики.

3.4.2 На трубопроводах, идущих к эксплуатационным стоякам отгрузки продукции с ПНК/ПБУ/МСП, должны быть установлены клапаны с дистанционным управлением, автоматически

срабатывающие от системы аварийного отключения и перекрывающие соответствующие трубопроводы.

3.4.3 Трубопроводы для транспортировки продукции должны соответствовать требованиям 2.12 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции».

ЧАСТЬ VI. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на:

грузоподъемные устройства, установленные на ПНК/ПБУ/МСП и предназначенные для погрузки, выгрузки, перемещения грузов, обеспечивающих эксплуатацию ПНК/ПБУ/МСП, а также перемещения персонала (см. 1.5.7.7. Правил по грузоподъемным устройствам морских судов);

грузоподъемные устройства технологического назначения.

1.1.2 Указанные в 1.1.1 грузоподъемные устройства должны также отвечать требованиям Правил по грузоподъемным устройствам морских судов в том объеме, в каком эти требования применимы.

1.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2.1 Общие положения, относящиеся к порядку технического наблюдения за указанными в 1.1.1 грузоподъемными устройствами ПНК/ПБУ/МСП при их изготовлении, монтаже и эксплуатации, а также требования к объему технической документации, предъявляемой на рассмотрение и одобрение Регистру, должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.2 Грузоподъемные устройства, не регламентируемые Правилами по грузоподъемным устройствам морских судов, или устройства, предназначенные для эксплуатации в особых условиях, являются предметом специального рассмотрения Регистром.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВЫМ КРАНАМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1 Краны, используемые для перемещения грузов или для перемещения персонала на ПНК/ПБУ/МСП, должны отвечать требованиям настоящего раздела и требованиям международных стандартов.

2.2 Скорость подъема (спуска) груза V , м/с, должна быть не менее:

$$V = 0,1(H_{1/3} + 1), \quad (2.2)$$

где $H_{1/3}$ — значительная высота волны (13 %-ной обеспеченности) в соответствии с проектом ПНК/ПБУ/МСП, одобренным Регистром, м.

2.3 Для грузового крана специального назначения динамический коэффициент для расчета кранового основания (пьедестала) должен быть принят как минимум в 1,3 раза больше динамического коэффициента, применяемого для расчета обычного судового крана.

2.4 Кран, используемый для перемещения персонала, должен удовлетворять следующим требованиям (см. также 1.5.7.7 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов):

лебедки крана, используемого для перемещения персонала, должны быть обеспечены двумя тормозными системами, одна из которых должна управляться вручную;

грузоподъемность крана должна быть не менее, чем в два раза больше расчетной нагрузки, включающей в себя вес всех устройств (беседки, съемных деталей), а также вес перемещаемого персонала;

если скорость спуска крана больше, чем 0,3 м/с, система управления и контроля должна обеспечивать плавное приземление средства перемещения (беседки);

в случае аварийного отказа привода крана должно обеспечиваться безопасное приведение крана в положение для спуска беседки с персоналом, а также безопасный спуск беседки.

2.5 Грузовой кран специального назначения должен быть оборудован:

системой постоянного натяжения грузового троса, если грузоподъемность гака менее 25 т;

устройством обнаружения слабину троса;

индикатором нагрузки или индикатором грузового момента;

системой аварийной звуковой и световой сигнализации, срабатывающей когда нагрузка или опрокидывающий момент составляют 90 % от грузоподъемности или допустимого опрокидывающего момента.

2.6 Для кранов, предназначенных для погрузки/выгрузки с судов снабжения в условиях волнения, должна быть предусмотрена система аварийного

освобождения грузового гака, которая позволяет отдавать трос в случае непредвиденной перегрузки крана, вызванной тем, что гак или груз зацепился за судно снабжения.

2.7 Система постоянного натяжения (компенсатор движения) должна поддерживать его на уровне не более 1,5 т.

2.8 Барабаны лебедок должны иметь устройство для обнаружения слабины троса, которое должно приводиться в действие автоматически, если трос ослаблен в процессе опускания.

2.9 Кабина грузового крана специального назначения должна удовлетворять следующим требованиям:

- кабина должна обеспечивать оператору достаточный обзор рабочей зоны, включая гак и его положение;
- окна должны иметь средства против обмерзания, тумана и отпотевания;

- кабина должна быть снабжена стеклоочистителями;
- кабина должна быть оборудована подогревателями, вентилятором, кондиционером;

- кабина должна иметь пожаробезопасную конструкцию;

- кабина должна быть оборудована устройством аварийной эвакуации оператора.

2.10 Каждый кран после сборки на предприятии-изготовителе должен быть подвергнут функциональным испытаниям по программе, одобренной Регистром и в присутствии инспектора Регистра.

Копия одобренной программы функциональных испытаний должна храниться в инструкции по эксплуатации крана.

2.11 После установки на ПНК/ПБУ/МСП кран должен быть испытан по прямому назначению по программе, согласованной заказчиком, одобренной Регистром и в присутствии инспектора Регистра, а также представителя заказчика. Программа функциональных испытаний, а также программа испытаний после установки на ПНК/ПБУ/МСП, должна быть разработана поставщиком крана и одобрена Регистром.

2.12 В процессе эксплуатации кран должен проходить испытания по прямому назначению со следующей периодичностью:

- после первоначальной установки на ПНК/ПБУ/МСП;

- после любого существенного переоборудования, а также после ремонта или замены основных несущих конструкций крана (опор, стрелы, тросов, каркаса пьедестала).

2.13 Программа испытаний, проводимых в процессе эксплуатации крана, должна быть согласована с Регистром.

2.14 Классификационные периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в пять лет.

2.15 Для проведения ремонтных и грузоподъемных работ в производственных помещениях бурового комплекса и систем добычи, подготовки и отгрузки продукции ПНК/ПБУ/МСП должны быть предусмотрены технологические устройства необходимой грузоподъемности.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВАМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

См. циркуляр 1186ц

3.1 ТАЛЕВАЯ СИСТЕМА

3.1.1 На корпусах оборудования, входящего в состав талевой системы (кронблок, талевый блок, крюк), должна быть указана их допустимая рабочая нагрузка.

3.1.2 Резьбовое соединение ствола крюка с упорной гайкой должно иметь устройство, исключаящее самопроизвольное отворачивание гайки.

3.1.3 Основной рог крюка должен иметь самозакрывающееся устройство, предохраняющее штроп вертлюга от самопроизвольного выхода из зева. Устройство должно иметь приспособление для принудительного его открывания.

3.1.4 Конструкция крюка должна исключать самопроизвольное выпадение элеваторных штропов из боковых рогов.

3.1.5 Ствол крюка должен иметь устройство для принудительного стопорения вращения при технологической необходимости.

3.1.6 Конструкция крюка и талевого блока должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки на подвешенные к нему штропы.

3.1.7 Зазоры между кожухом и ребордами шкивов талевой системы должны быть не более 0,25 диаметра каната.

3.1.8 Для обеспечения устойчивости талевого блока с крюком или автоматическим элеватором при перемещении без нагрузки центр его тяжести должен быть расположен ниже оси канатных шкивов.

3.1.9 Конструкция механизма крепления и перепуска неподвижного конца каната должна:

обеспечивать возможность перепуска и смены каната без сбрасывания витков с барабана (кроме мобильных буровых установок);

исключать нахлест находящегося на его барабана витков каната при ослаблении его натяжения.

3.2 КРЮКОБЛОК И ВЕРТЛЮГ

3.2.1 Крюкоблок предназначен для подвешивания при помощи штропов с элеватором бурильных колонн и вертлюга в процессе бурения и спускоподъемных операций для поддержания на весу колонны обсадных труб при спуске их в скважину, а также при монтажно-демонтажных и ремонтных работах. Грузоподъемность крюкоблока должна соответствовать грузоподъемности крана.

3.2.2 Ствол крюка должен иметь устройство для принудительного стопорения вращения при технологической необходимости.

3.2.3 Основной рог крюка должен иметь самозакрывающееся устройство, предохраняющее штроп вертлюга от самопроизвольного выхода из зева. Устройство должно иметь приспособление для принудительного его открывания. Конструкция крюка должна исключать самопроизвольное выпадение элеваторных штропов из боковых рогов.

3.2.4 Штроп вертлюга должен иметь ограничение поворота в пределах от 25 до 50° в сторону, противоположную горловине вертлюга.

3.2.5 Конструкция вертлюга должна обеспечивать возможность безопасной смены уплотнений грязевой трубы в условиях бурового комплекса (без отсоединения отвода и бурового рукава).

3.2.6 Уплотнительные элементы в гидравлической части вертлюга должны быть рассчитаны на давление, равное его 1,5-кратному рабочему давлению в системе.

3.2.7 Присоединительная резьба ствола вертлюга должна быть левого вращения.

3.3 ЛЕБЕДКИ

3.3.1 Для проведения ремонтных и грузоподъемных работ в производственных помещениях и на палубе бурового комплекса ПНК/ПБУ/МСП должны быть предусмотрены пневматические и гидравлические лебедки, тельферы и манипуляторы необходимой грузоподъемности.

3.3.2 Барабаны лебедок должны иметь устройство для обнаружения слабину троса, которое должно приводиться в действие автоматически, если трос ослаблен в процессе опускания.

3.3.3 Лебедки технологического назначения, установленные на ПНК/ПБУ/МСП и предназначенные для погрузки, выгрузки и перемещения грузов, обеспечивающих эксплуатацию ПНК/ПБУ/МСП, являются предметом специального рассмотрения Регистром.

3.3.4 Грузовые лебедки буровой площадки и балкона верхового, а также другие лебедки, не связанные с перемещением персонала, оснащаются тормозной системой.

3.3.5 Лебедки, связанные с перемещением персонала, оснащаются двумя тормозными системами, одна из которых должна работать в автоматическом режиме.

3.3.6 Допускаемые напряжения при расчете несущих нагрузку деталей грузовых лебедок не должны превышать 0,3 от предела текучести материала. Допускаемые напряжения при расчете несущих нагрузку деталей лебедок, связанных с перемещением персонала, не должны превышать 0,2 от предела текучести материала. При расчете прочности деталей из чугуна запас прочности относительно допускаемых напряжений должен быть удвоен.

ЧАСТЬ VII. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1 Требования настоящей части распространяются на теплообменные аппараты и сосуды под давлением, используемые в составе нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП.

1.1.1 Сепараторы:

бурового раствора;

систем подготовки нефти;

систем подготовки газа/конденсата.

1.1.2 Разделители многофазные.

1.1.3 Электродегидраторы.

1.1.4 Обессоливатели.

1.1.5 Массообменные колонны.

1.1.6 Камеры приема/запуска очистных и диагностических устройств.

1.1.7 Депульсаторы (пробкоуловители).

1.1.8 Емкости, входящие в систему сбора и подготовки продукции и работающие под давлением более 0,07 МПа.

1.1.9 Теплообменники:

пластинчатые;

кожухотрубные;

емкостные подогреватели.

1.1.10 Установки водоподготовки технологической воды.

1.2 Требования Правил не распространяются на котлы с органическими теплоносителями, сосуды под давлением для сжатого воздуха и инертных газов (азота) различного, в том числе и технологического, назначения, которые должны соответствовать требованиям части IX «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением» Правил ПБУ/МСП.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Общие положения, относящиеся к порядку технического наблюдения за теплообменными аппаратами и сосудами под давлением нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП при их изготовлении, монтаже и эксплуатации, а также требования к объему технической документации, предъявляемой на рассмотрение и одобрение Регистру, должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.2 Предприятия, изготавливающие нижеперечисленные материалы и изделия, подлежат признанию Регистром в соответствии с 8.3 части I «Общие положения по техническому наблюдению»:

1 прокат из стали для теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

2 стальные трубы и детали трубопроводов для теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

3 полуфабрикаты стальные (поковки, отливки, заготовки), если они изготавливаются для теплообменных аппаратов и сосудов под давлением на отдельном от прокатного производства предприятии;

4 теплообменные аппараты и сосуды под давлением, работающие при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении.

2.3 Техническому наблюдению Регистра подлежат теплообменные аппараты и сосуды, указанные в 1.1, с рабочим давлением 0,07 МПа и более, вместимостью 0,025 м³ и более, у которых произведение величин давления, МПа, на вместимость, м³, составляет 0,02 и более.

2.4 Объем технического наблюдения, применяемые материалы, прочность конструктивных элементов, сварка и термическая обработка, а также объемы испытаний теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, указанных в 1.1 настоящей части Правил, должны соответствовать требованиям разд. 1, 2 и 6 части X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением» Правил классификации и постройки морских судов в части не противоречащей требованиям нижеприведенных разделов настоящих Правил.

2.5 Расчеты прочности теплообменных аппаратов и сосудов под давлением должны быть выполнены на основании требований разд. 2 части X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением» Правил классификации и постройки морских судов, признанных Регистром стандартов или одобренной Регистром технической документации.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛООБМЕННЫМ АППАРАТАМ И СОСУДАМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

3.1 МАТЕРИАЛЫ

3.1.1 Общие положения.

3.1.1.1 Материалы, предназначенные для изготовления деталей и узлов теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, должны отвечать требованиям согласованных с Регистром стандартов и одобренной Регистром технической документации.

3.1.1.2 Химический состав стали устанавливается по стандартам или согласованным с Регистром техническим условиям/спецификациям в зависимости от требуемых механических свойств, в том числе при расчетной повышенной температуре, при этом содержание основных элементов не должно превышать величин, указанных в 3.3 части X «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

3.1.1.3 Сталь должна быть спокойной. Применение кипящей стали не допускается, а полуспокойной стали допускается по согласованию с Регистром. По согласованию с Регистром допускается обработка стали измельчающими зерно элементами.

3.1.1.4 Применение плакированных и наплавленных материалов допускается для изготовления теплообменных аппаратов и сосудов, если материалы основного, плакирующего слоев и наплавочные материалы изготавливаются по согласованным с Регистром стандартам/техническим условиям.

3.1.1.5 Применение электросварных труб с продольным или спиральным швом допускается по стандартам или техническим условиям, согласованным Регистром, при условии контроля шва по всей длине средствами неразрушающего контроля.

Бесшовные или сварные трубы должны проходить гидравлическое испытание в соответствии с согласованным с Регистром стандартам/техническим условиям. Допускается не производить гидравлическое испытание бесшовных труб, если они подвергаются по всей поверхности неразрушающему контролю.

3.1.1.6 Плакированные и наплавленные листы и поковки с наплавкой должны подвергаться ультразвуковому контролю или контролю другими методами, обеспечивающими выявление отслоений плакирующего (наплавленного) слоя от основного слоя металла, а также несплошностей и расслоений металла поковок. При этом объем оценки качества устанавливается стандартами или техническими условиями, согласованными с Регистром. Биметаллические листы толщиной более 25 мм, предназначенные для изготовления сосудов, работающих под давлением свыше 4,0 МПа, должны

подвергаться полному контролю ультразвуковой дефектоскопией или другими равноценными методами.

3.1.1.7 Углеродистая и низколегированная листовая сталь толщиной более 60 мм, предназначенная для изготовления сосудов, работающих под давлением свыше 10,0 МПа, должна подвергаться полному контролю ультразвуковым или другим равноценным методом дефектоскопии.

3.1.1.8 Поковки из углеродистых, низколегированных и легированных сталей, предназначенные для работы под давлением свыше 6,3 МПа и имеющие один из габаритных размеров более 200 мм и толщину более 50 мм, должны подвергаться поштучному контролю ультразвуковым или другим равноценным методом.

3.1.1.9 Применение серого и ковкого чугуна для изготовления деталей и корпусов теплообменных аппаратов и сосудов под давлением с температурой среды выше 220 °C не допускается.

3.1.2 Механические свойства.

3.1.2.1 Механические свойства стали при комнатной и расчетных температурах устанавливаются стандартами/техническими условиями.

3.1.2.2 Свойства стали должны подтверждаться следующими испытаниями:

на растяжение с определением временного сопротивления физического или условного, предела текучести и относительного удлинения;

на изгиб;

на ударный изгиб (KCU или KCV) с определением ударной вязкости KCU или KCV либо работы удара KU или KV на образцах с U-образным или V-образным надрезами на продольных или поперечных образцах по согласованию с Регистром.

По требованию Регистра могут быть проведены и другие виды испытаний, подтверждающие возможность применения стали в заданных условиях эксплуатации.

3.1.2.3 Отбор проб и объем испытания должен соответствовать требованиям 3.3 части X «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

3.1.3 Материалы арматуры теплообменных аппаратов и сосудов под давлением.

3.1.3.1 Арматура теплообменных аппаратов и сосудов должна изготавливаться в соответствии с одобренными Регистром стандартами/техническими условиями.

3.1.3.2 Арматура теплообменных аппаратов и сосудов под давлением диаметром до 1000 мм рабочим давлением до 1,0 МПа может изготавли-

ваться из чугуна с шаровидным графитом с полностью ферритовой структурой согласно табл. 3.9.3.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

3.1.3.3 Использование медных сплавов для арматуры теплообменных аппаратов и сосудов под давлением допускается при расчетной температуры среды до 250 °С и рабочего давления до 1,6 МПа.

3.2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ И СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИИ

3.2.1 Общие положения.

3.2.1.1 Теплообменные аппараты и сосуды под давлением, указанные в 1.1 и входящие в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению»), должны изготавливаться на признанных Регистром предприятиях.

3.2.1.2 Изготовление теплообменных аппаратов и сосудов под давлением осуществляется на предприятиях под техническим наблюдением Регистра с оформлением соответствующих документов, указанных в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП.

3.2.2 Техническое наблюдение Регистра на предприятиях.

3.2.2.1 Общие положения по организации технического наблюдения за изготовлением теплообменных аппаратов и сосудов под давлением нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов, изготовлением материалов и изделий для судов.

3.2.2.2 Изготовление теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, а также выполнение технологических операций осуществляется под наблюдением Регистра по одобренной технической документации, состав которой приведен в 1.3.4 части X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением» Правил классификации и постройки морских судов.

3.2.2.3 Объем освидетельствований при установившемся производстве деталей, устройств и изделий в целом состоит в рассмотрении документации на материалы и проведении освидетельствования:

- 1 наружной поверхности материала и изделия;
- 2 обработки деталей;
- 3 сварочных работ;
- 4 изготовления деталей и узлов изделий;
- 5 сборки изделий;
- 6 гидравлических испытаний.

Необходимость проведения освидетельствований, указанных в 3.2.2.3.2 — 3.2.2.3.4, является предметом специального рассмотрения Регистром.

3.2.2.4 Изготовление сварных обечаек, днищ и корпусов теплообменных аппаратов и сосудов под давлением должно осуществляться по технологии, разработанной предприятием (изготовителем) и одобренной Регистром.

3.2.2.5 Сборка деталей и узлов изделий должна выполняться в пределах допусков на зазоры между элементами согласно технической документации, одобренной Регистром. Достижение требуемого сопряжения между деталями изделий путем приложения сборочными приспособлениями чрезмерного натяга не допускается.

При необходимости по согласованию с Регистром подгонка может осуществляться нагревом.

3.2.2.6 Все элементы теплообменных аппаратов и сосудов под давлением после изготовления или сборки должны подвергаться гидравлическим испытаниям в соответствии с требованиями 1.7 части X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением» Правил классификации и постройки морских судов. Величина пробного давления должна приниматься такой, чтобы эквивалентное напряжение в стенке трубопровода при пробном давлении не превышало 90 % предела текучести материала при температуре испытания.

3.2.2.7 Сосуды, изготовление которых заканчивается на месте установки, транспортируемые на место монтажа частями, подвергаются гидравлическому испытанию на месте монтажа. Гидравлическое испытание вертикально устанавливаемых сосудов допускается проводить в горизонтальном положении при условии обеспечения прочности корпуса сосуда, для чего расчет на прочность должен быть выполнен разработчиком проекта сосуда с учетом принятого расположения сосуда в процессе гидравлического испытания.

3.2.2.8 Время выдержки изделия под пробным давлением устанавливается в технической документации, одобренной Регистром. Время выдержки при испытательном давлении должно быть не менее:

- для толщин стенок изделий до 50 мм — 10 мин;
- свыше 50 до 100 мм — 20 мин;
- свыше 100 мм — 30 мин.

3.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ И СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ПНК/ПБУ/МСП

3.3.1 Общее.

3.3.1.1 Освидетельствование систем трубопроводов при постройке ПНК/ПБУ/МСП должно осуществляться в соответствии с разд. 9 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

3.3.2 Техническое наблюдение Регистра на предприятиях при монтаже на ПНК/ПБУ/МСП.

3.3.2.1 Монтаж теплообменных аппаратов и сосудов под давлением осуществляется под наблюдением Регистра по одобренной технической документации.

3.3.2.2 Состав освидетельствований Регистра при монтаже теплообменных аппаратов и сосудов, как правило, должен содержать:

3.3.2.2.1 Для теплообменных аппаратов:

- .1 проверка установки на фундамент и крепления;
- .2 проверка в действии.

3.3.2.2.2 Для сосудов под давлением:

- .1 проверка установки на фундамент и крепления;
- .2 внутреннее освидетельствование;
- .3 проверка в действии.

3.3.2.3 Внутреннее освидетельствование теплообменных аппаратов и сосудов под давлением проводится перед их подготовкой к испытанию в действии для подтверждения того, что все их элементы находятся в надлежащем состоянии в соответствии с одобренной технической документацией.

3.3.2.4 Проверка в действии теплообменных аппаратов и сосудов под давлением осуществляется по программе, одобренной Регистром. Освидетельствование теплообменных аппаратов в действии проводится совместно с обслуживающими системами, трубопроводами и устройствами.

При этом проверяется: качество монтажа, работа на спецификационных параметрах рабочей среды, действие арматуры, контрольно-измерительных приборов и регулирующих устройств, регулировка предохранительных устройств.

3.3.2.5 Освидетельствование в действии сосудов под давлением предусматривает проверку качества их монтажа и надежности в работе.

При этом проверяется: исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов и регулирующих устройств, а также пропускная способность и регулировка предохранительных устройств.

3.4 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ И СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПНК/ПБУ/МСП В ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.4.1 Первоначальные освидетельствования.

3.4.1.1 К первоначальному освидетельствованию предъявляются теплообменные аппараты и сосуды

под давлением нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, построенных без технического наблюдения Регистра, а также при освидетельствованиях, указанных в 10.2.2 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

3.4.1.2 При первоначальном освидетельствовании теплообменных аппаратов и сосудов под давлением проводится их внутреннее освидетельствование, гидравлические испытания и наружный осмотр.

3.4.1.3 При наличии свидетельств (сертификатов) или разрешений, выданных другим классификационным или надзорным органом могут быть зачтены освидетельствования, указанные в 3.4.1.2, в пределах сроков установленной периодичности. Сроки следующих освидетельствований и испытаний в этом случае отсчитываются от дат, указанных в свидетельствах (сертификатах), с учетом последующего совмещения с периодическими освидетельствованиями.

3.4.2 Периодические освидетельствования.

3.4.2.1 Объем периодических освидетельствований теплообменных аппаратов и сосудов под давлением нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должен соответствовать требованиям разд. 10 и табл. 10.2.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

3.4.2.2 Теплообменные аппараты и сосуды под давлением, работающие со средой, которая вызывает коррозию материала со скоростью не более 0,1 мм/год, должны подвергаться наружному и внутреннему осмотру не реже 1 раза в 2 года, а гидравлическим испытаниям пробным давлением — 1 раз в 8 лет.

3.4.2.3 При скорости коррозии материала теплообменных аппаратов и сосудов под давлением более 0,1 мм/год необходимы ежегодные наружные и внутренние осмотры.

3.4.2.4 Гидравлические испытания теплообменных аппаратов и сосудов под давлением проводятся при пробном давлении p_{np} , МПа, равном:

$$p_{np} = 1,25p \frac{\sigma_{20}}{\sigma_t}, \quad (3.4.2.4)$$

где p — расчетное давление, МПа;

σ_{20} — допускаемое напряжение для материала при 20 °С, МПа;

σ_t — допускаемое напряжение для материала при максимальной положительной расчетной температуре, МПа.

3.4.2.5 Для теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, недоступных для полного внутреннего освидетельствования, а также после существенного ремонта, пробное давление принимается равным 1,5 p .

ЧАСТЬ VIII. МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Требования настоящей части распространяются на материалы и сварку, применяемые для изготовления, монтажа и ремонта комплектующих изделий нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, являющимися объектами технического наблюдения Регистра, кроме указанных в 1.1.2.

1.1.2 Требования к материалам и сварке конструкций буровых вышек и подвышечных оснований ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать 2.1.2.1 и 2.1.2.2 части II «Системы и оборудование бурового комплекса».

1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.1 Материалы, используемые для изготовления систем, устройств и механизмов нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, должны отвечать требованиям, изложенным в части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, в части XII «Материалы» Правил ПБУ/МСП, в части XIII «Материалы» Правил ПНК и в частях V, VII настоящих Правил в том объеме, в каком эти требования применимы.

1.2.2 При изготовлении материалов и изделий для нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП Регистр может допустить применение нормативно-технических документов иностранных классификационных обществ, других признанных национальных и международных норм, правил и стандартов.

1.2.3 Общие положения, относящиеся к порядку технического наблюдения за материалами и сваркой нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП при его изготовлении, монтаже и эксплуатации должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.4 Материалы и изделия, предназначенные для изготовления трубопроводов систем, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением в составе нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП и указанные в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1), должны быть сертифицированы Регистром.

1.2.5 В соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым

оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1) признанию Регистра подлежат предприятия, производящие следующие материалы:

1 прокат из стали для теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

2 стальные трубы и детали трубопроводов для теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при давлении более 0,07 МПа или температуре на 10 °С выше температуры насыщения рабочей жидкости при атмосферном давлении;

3 полуфабрикаты стальные (поковки, отливки, заготовки), если они изготавливаются для теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и трубопроводов на отдельном от прокатного производства предприятии.

Процедура признания предприятий (изготовителей) материалов для нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должна соответствовать 8.3 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

1.2.6 Материалы, применяемые для изготовления систем, устройств и механизмов нефтегазового оборудования, должны обеспечивать надежную работу этого оборудования в течение расчетного срока их службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетной нагруженности, минимальной и максимальной расчетной температуры, скорости и частоты изменения нагрузки, усталостной прочности), состава и характера среды (коррозионной активности, токсичности и др.), а также влияния температуры окружающей среды и других факторов.

1.2.7 Для изготовления, монтажа и ремонта систем, механизмов и устройств нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны применяться материалы, предусмотренные в одобренном Регистром проекте и допущенные действующей нормативной документацией.

1.2.8 При выполнении работ по сварке в процессе изготовления, монтажа и ремонта нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны выполняться требования части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов, части XIII «Сварка» Правил ПБУ/МСП и части XIV «Сварка» Правил ПНК.

1.2.9 Сварочные материалы, применяемые при сварке в процессе изготовления, монтажа и ремонта нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, должны быть одобрены Регистром (см. 8.2.5 части I

«Общие положения по техническому наблюдению») согласно требованиям разд. 4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

1.2.10 Одобрение технологических процессов сварки, применяемых при изготовлении, монтаже и ремонте нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП (см. 8.2.6 части I «Общие положения по техническому наблюдению» настоящих Правил) должно соответствовать требованиям разд. 6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

1.2.11 Аттестация сварщиков, допускаемых Регистром к сварке при изготовлении, монтаже и ремонте нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, должна выполняться согласно требованиям разд. 5 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

1.2.12 Регистром может быть принято во внимание одобрение технологического процесса сварки и аттестация сварщиков другой классификационной или компетентной организацией, или результаты испытаний сварного соединения, проведенных при участии данных организаций.

2 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И СВАРКЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, КОНТАКТИРУЮЩИМ С КОРРОЗИОННО-АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

2.1.2 Оборудование системы бурового раствора, систем добычи и подготовки продукции ПНК/ПБУ/МСП при работе на месторождениях морского шельфа, содержащих сероводород и другие коррозионно-агрессивные вещества, должно быть изготовлено из материалов, обеспечивающих работоспособность и долговечность в указанных средах, или иметь надежную ингибиторную или специальную защиту.

2.1.2 Материалы для обычного или устойчивого к сульфидно-коррозионному растрескиванию исполнения должны выбираться с учетом параметров технологических процессов и характеристик коррозионно-агрессивной среды.

2.1.3 Материалы, устойчивые к сульфидно-коррозионному растрескиванию, должны быть применены при параметрах коррозионно-агрессивной среды, указанных в 1.3 части V «Системы и трубопроводы».

2.1.4 Материалы нефтегазового оборудования, устойчивые к сульфидно-коррозионному растрескиванию, должны соответствовать одобренной Регистром технической документации и/или признанным Регистром стандартам.

2.1.5 Испытания на стойкость материалов к коррозионно-агрессивным средам должны проводиться в соответствии с указаниями 4.3.9.5 части I «Морские подводные трубопроводы» Правил классификации и постройки морских подводных трубопроводов¹.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

2.2.1 Методы и объемы контроля материалов и полуфабрикатов должны определяться на основании одобренной Регистром технической документации и/или признанных Регистром стандартов.

2.2.2 Плакированные и наплавленные листы, а также поковки, должны подвергаться ультразвуковому контролю или контролю другими методами неразрушающего контроля, обеспечивающими выявление отслоений плакирующего (наплавленного) слоя от основного металла, а также несплошностей и расслоений металла поволоков. При этом объем оценки качества устанавливается одобренными Регистром техническими условиями на плакированные или наплавленные листы и поковки или признанными Регистром стандартами.

2.2.3 Углеродистая и низколегированная сталь толщиной более 60 мм, используемая при изготовлении силовых элементов механизмов и устройств, должна подвергаться полному контролю ультразвуковым или другим равноценным методом дефектоскопии. Методы и нормы контроля должны соответствовать требованиям признанных Регистром стандартов.

2.2.4 Поковки из углеродистых, низколегированных и среднелегированных сталей, предназначенных для изготовления высоконагруженных силовых элементов и имеющих один из габаритных размеров более 200 мм и толщину более 50 мм, должны подвергаться поштучному контролю ультразвуковым или иным

¹Далее — Правила МПТ.

равноценным методом. Дефектоскопии подвергается не менее 50 % объема контролируемой поковки. Методика и нормы контроля должны соответствовать нормативной документации. При необходимости процент контроля может быть увеличен до 100 %.

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ

2.3.1 Требования к материалам стальных трубопроводов систем нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать требованиям 2.2 части V «Системы и трубопроводы».

2.3.2 Требования к материалам арматуры трубопроводов систем нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать требованиям 2.4 части V «Системы и трубопроводы».

2.4 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ И СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

2.4.1 Требования к материалам теплообменных аппаратов и сосудов под давлением, входящих в состав нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, должны соответствовать требованиям 3.1 части VII «Теплообменные аппараты и сосуды под давлением».

ЧАСТЬ IX. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1 Требования данного раздела распространяются на электрическое оборудование бурового и технологического комплексов, которое должно отвечать требованиям части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП в том объеме, в каком эти требования применимы.

1.1.2 Виды взрывозащиты и границы взрывоопасных зон, в которых расположены оборудование, устройства, технологические емкости и трубопроводы систем технологического и бурового комплексов ПНК/ПБУ/МСП, устанавливаются в соответствии с требованиями глав 2.9, 2.10, 2.11 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП, 1.2 настоящей части Правил, а также требований национальных надзорных органов.

1.1.3 Электрооборудование, средства КИП и А, устройства освещения, сигнализации и связи бурового и технологического комплексов, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие их взрывозащищенное исполнение, выданные компетентной организацией.

1.1.4 Требования к системам управления электродвигателями и распределительным устройствам должны отвечать требованиям разд. 4 части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов.

1.1.5 Требования к приводам электрических механизмов должны соответствовать требованиям разд. 5 части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов. Требования к системам телевизионного наблюдения должны отвечать требованиям разд. 7 части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов.

1.2 ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЗОНЫ ПНК/ПБУ/МСП

1.2.1 В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси горючих газов взрывоопасные зоны ПНК/ПБУ/МСП подразделяются следующим образом:

зона 0 — пространство, в котором постоянно или в течение длительного периода времени присутствует взрывоопасная смесь воздуха и газа;

зона 1 — пространство, в котором при нормальных условиях работы возможно присутствие взрывоопасной смеси воздуха и газа;

зона 2 — пространство, в котором маловероятно появление взрывоопасной смеси воздуха и газа, а в случае ее появления в результате аварии или повреждения технологического оборудования эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени.

Настоящая классификация разработана МЭК (МЭК 60079-10:1995) и применима в системе ГОСТ (ГОСТ 30852.9-2002) для РФ и в системе АТЕХ для ЕС.

Классификация взрывоопасных зон по пыли в настоящих Правилах отсутствует как неприемлемая.

1.2.2 Остальные помещения и пространства считаются взрывобезопасными. Зоны должны представлять собой помещения или пространства, в которых размещено однотипное с точки зрения взрывозащиты оборудование. Размещение того или иного оборудования в определенной взрывоопасной зоне должно проводиться в соответствии с требованиями глав 2.4, 2.11 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП, а также требованиями национальных надзорных органов.

1.2.3 Границы опасных зон определяются физическими свойствами взрывоопасных смесей, характеристиками оборудования бурового и технологического комплексов и помещений (пространств), в которых устанавливается нефтегазовое оборудование (см. также 2.9 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП).

1.2.4 Помещения и пространства ПНК/ПБУ/МСП, в которых образуются или могут проникать взрывоопасные газовоздушные смеси, должны быть отнесены к тому или иному классу взрывоопасной зоны в соответствии с табл. 1.2.4.

1.2.5 Все закрытые помещения ПНК/ПБУ/МСП, где возможны возникновение или проникновение взрывоопасных смесей горючих газов или паров ЛВЖ, должны оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями 3.3.1 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил ПБУ/МСП, 2.9.10, 2.9.11 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции» и 2.4.3 настоящей части Правил и требованиями национальных надзорных органов.

Таблица 1.2.4

№ п/п	Помещения и пространства	Взрывоопасные зоны
1	1.1 Внутренние пространства закрытого оборудования и трубопроводов, содержащие газонасыщенный буровой раствор, внутренние пространства оборудования и трубопроводов, а также другие пространства, в которых постоянно или в течение продолжительного периода времени присутствует взрывоопасная газонефтевоздушная смесь	0
	1.2 Внутренние пространства открытых технологических устройств от поверхности бурового раствора до верхнего среза устройства	
	1.3 Внутренние пространства вентиляционных труб для отвода нефтегазовоздушной смеси из объемов и пространств, указанных в пп. 1.1 и 1.2 таблицы	
2 ¹	2.1 Закрытые помещения, в которых установлено открытое технологическое оборудование и устройства для хранения нефти и бурового раствора, содержащего нефть и нефтяные газы	
	2.2 Внутренние объемы шахт, каналов, лотков и других аналогичных устройств, в которых невозможно рассеивание горючих газов и паров нефти	
	2.3 Помещения для хранения грузовых шлангов для перекачки легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с температурой вспышки ниже 61 °С (см. п. 2.1.2 ГОСТ 12.1.044)	
	2.4 Помещения малярные, кладовые красок, растворителей и т.п.	
3	3.1 Закрытые пространства, содержащие какую-либо часть циркуляционной системы бурового раствора между устьем скважины и конечным дегазирующим устройством, в которой имеются разъемные соединения, горловины и другие элементы, являющиеся возможными источниками выделения газонефтевоздушной смеси	1
	3.2 Закрытые или полужакрытые пространства, расположенные под буровой палубой, в которых находятся возможные источники выделения газонефтевоздушной смеси, как например, от торца ниппеля буровой трубы	
	3.3 Открытые пространства под настилом буровой палубы, простирающиеся на 1,5 м во все стороны от возможных источников выделения газонефтевоздушной смеси, как например, от торца ниппеля буровой трубы	
	3.4 Закрытые пространства на буровой палубе, не отделенные прочной газонепроницаемой палубой от помещений, указанных в п. 3.2 таблицы	
	3.5 Зона в пределах 1,5 м во все стороны от границ любых отверстий в оборудовании, являющимся составной частью системы газонасыщенного бурового раствора, в открытых или полужакрытых пространствах, кроме указанных в п. 3.2 таблицы, а также зона в пределах 1,5 м от вытяжных вентиляционных отверстий помещений зоны 1 или от любого другого отверстия для доступа в зону 1	
	3.6 Каналы, углубления и другие подобные конструкции в пространствах, которые могли бы быть отнесены к зоне 2, но удаление скапливающихся паров и газов из которых невозможно	
4 ¹	4.1 Закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические установки и устройства, оборудование, аппараты, трубопроводы, узлы отключающих и регулирующих устройств для ЛВЖ ² или горючих газов	
	4.2 Помещения насосных по перекачке нефти и производственных сточных вод с содержанием нефти свыше 150 мг/л	
	4.3 Открытые пространства вокруг открытых технологических устройств, оборудования, аппаратов, содержащих нефть и нефтяные газы или ЛВЖ ² , ограниченные расстоянием 5 м во все стороны	
5	5.1 Закрытые пространства, в которых расположены открытые части циркуляционной системы бурового раствора на участке между выходом из конечного дегазирующего устройства до приемной трубы бурового насоса в цистерне бурового раствора (дегазированный буровой раствор)	2
	5.2 Открытые пространства в пределах границ буровой вышки на высоту до 3 м над буровой палубой	
	5.3 Полузакрытые пространства под настилом буровой палубы до границ буровой вышки или за ее пределами до любого ограждения (переборки), которое(ая) может задерживать газы	
	5.4 Открытые пространства под настилом буровой палубы, простирающиеся на 1,5 м во все стороны за пределы зоны 1, указанной в п. 3.3 таблицы	
	5.5 Пространства, простирающиеся на 1,5 м во все стороны за пределы зоны 1, указанной в п. 3.5 таблицы и за пределы полузакрытых пространств, указанных в п. 3.2 таблицы	
	5.6 Открытые пространства радиусом 1,5 м от границ отверстий вытяжной вентиляции или отверстий для доступа в пространства зоны 2 из безопасной зоны	
	5.7 Полузакрытые буровые вышки на высоту их корпусов над буровой палубой или на высоту 3 м над ней, в зависимости от того, что выше	
	5.8 Воздушные замкнутые пространства (шлюзы) между зоной 1 и взрывобезопасными зонами	

Продолжение табл. 1.2.4

№ п/п	Помещения и пространства	Взрывоопас- ные зоны
6 ¹	6.1 Открытые пространства вокруг закрытых технологических устройств, оборудования, аппаратов, а также вокруг фонтанной арматуры, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны	
	6.2 Полузакрытые пространства, в которых установлены технологические устройства, оборудование, аппараты; пространства, ограниченные радиусом 15 м вокруг оси скважины от нижних конструкций платформы на всю высоту буровой вышки (в части взрывозащиты электрооборудования)	
	6.3 Подроторное пространство буровой установки	
¹ Помещения и пространства, указанные в пп. 2, 4, 6 таблицы, входят в состав взрывоопасных зон только при необходимости соответствия ПНК/ПБУ/МСП требованиям надзорных органов РФ (Ростехнадзора). ² ЛВЖ – горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле (см. ГОСТ 12.1.044).		

1.2.6 Система контроля состава воздушной среды должна отвечать требованиям 7.9 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП и настоящих Правил.

1.2.7 Схема взрывоопасных зон и помещений ПНК/ПБУ/МСП должна быть одобрена Регистром и национальными надзорными органами при проектировании

1.2.8 Распределение на соответствующие взрывоопасные зоны помещений и пространств, не указанных в таблице 1.2.4, которые могут в определенных условиях становиться взрывоопасными, в каждом отдельном случае является предметом специального рассмотрения Регистра.

1.2.9 Если двери или другие отверстия предусмотрены между пространствами, указанными в табл. 1.2.4, то взрывоопасность любого помещения, имеющего такие отверстия, определяется в соответствии с 2.10 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.2.10 Помещения МСП в которых расположено открытое оборудование, содержащее буровой раствор, классифицируются по взрывоопасности как помещения зоны 1 при условии, что обеспечиваются:

1 конструктивные мероприятия по уменьшению открытых площадей емкостей и оборудования;

2 включение в состав циркуляционной системы оборудования дегазации бурового раствора;

3 наличие в помещениях системы технологической вентиляции с основной и аварийной вентиляцией, а также локальной вытяжкой над открытыми поверхностями оборудования с буровым раствором, при этом проектная производительность системы при включении аварийной вентиляции должна обеспечивать удаление из помещения горючих газов и/или паров взрывоопасной концентрации менее чем за 1 ч;

4 оборудование помещений системой обнаружения довзрывоопасных концентраций горючих газов и/или паров. При этом система должна обеспечивать:

при обнаружении в этих помещениях взрывоопасных газов и/или паров концентрацией 20 % НКПР автоматическое включение аварийных вентиляторов системы технологической вентиляции и увеличение до 20 кратного значения обмена воздуха в защищаемых помещениях с целью снижения в них концентрации взрывоопасных газов и/или паров;

при обнаружении в этих помещениях взрывоопасных газов и/или паров концентрацией 50 % НКПР автоматический останов технологического процесса бурения и останов буровых насосов с целью прекращения поступления в защищаемые помещения бурового раствора, являющегося источником газопроявления, при этом технологическая вентиляция должна продолжать работать с включенной аварийной вентиляцией в режиме обмена воздуха, снижая концентрацию взрывоопасных газов и/или паров в помещении до невзрывоопасного уровня;

5 постоянный мониторинг газовой составляющей бурового раствора и прекращение бурения при превышении 5 % газа в буровом растворе и переключение потока бурового раствора на сепаратор системы противовыбросового оборудования с применением мер для выявления причин насыщения раствора газом.

1.2.11 Не разрешается устройство дверей или других отверстий между помещениями с зонами 1 и 0.

1.2.12 Закрытое помещение, непосредственно сообщающееся с помещением с зоной 0, относится к помещениям с зоной 1 при следующих условиях:

доступ осуществляется через самозакрывающиеся газонепроницаемые двери, открывающиеся в направлении пространства зоны 1;

вентиляция обеспечивает избыточное давление по отношению к зоне 0;

предусмотрена сигнализация в ЦПУ, срабатывающая при прекращении действия вентиляции.

1.2.13 Закрытое помещение, непосредственно сообщающееся с зоной 0, считается взрывобезопасным при следующих условиях:

доступ осуществляется через двойные самозакрывающиеся газонепроницаемые двери, образующие воздушный тамбур-шлюз, в котором создается подпор воздуха механической приточной вентиляцией;

вентиляция обеспечивает избыточное давление по отношению к взрывоопасному пространству;

предусмотрена сигнализация в ЦПУ, срабатывающая при прекращении действия вентиляции.

1.2.14 Закрытое помещение, непосредственно сообщаемое с зоной 1, считается взрывобезопасным при следующих условиях:

доступ осуществляется через самозакрывающиеся газонепроницаемые двери, открывающиеся в взрывобезопасную зону;

вентиляция обеспечивает избыточное давление по отношению к взрывоопасному пространству;

предусмотрена сигнализация в ЦПУ, срабатывающая при прекращении действия вентиляции.

1.2.15 Датчики или пробоотборные устройства сигнализаторов взрывоопасных концентраций должны устанавливаться:

в местах забора воздуха для вентиляции помещений ПНК/ПБУ/МСП;

у каждого насоса, перекачивающего ЛВЖ;

в помещении, в котором установлены насосы для перекачки бурового раствора;

в районе устья скважины на высоте не более 0,5 м над полом;

над открытой емкостью для бурового раствора – на расстоянии не более 0,2 м над ее верхней кромкой, а также рядом с емкостью на высоте 0,5 м над полом;

у выбросита – на расстоянии не более 1 м от него на высоте не более 0,5 м над ним;

у технологических аппаратов – в местах возможных источников выделений паров и газов на высоте не более 0,5 – 0,7 м над источником для нефтяных газов и на высоте не более 0,5 м над полом для паров нефти;

у секции газораспределительных батарей – не менее чем в двух точках помещения на высоте не более 0,5 – 0,7 м над источником;

в складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов – не менее одного в помещении;

под рабочей площадкой буровой – в районе отклонителя потока бурового раствора на расстоянии не более 1 м от него.

1.2.16 Датчики или пробоотборные устройства газоанализаторов на ПДК сероводорода должны устанавливаться под рабочей площадкой буровой (в районе отклонения потока) и в помещениях, где возможно выделение сероводорода.

1.2.17 Помещения, в которых проложены участки трубопроводов для ЛВЖ или горючих жидкостей, не имеющие соединительных фланцев, относятся к невзрывоопасным при условии прокладки труб через переборки/палубы с применением вварных

стаканов и в гильзах, имеющих негорючие уплотнения, исключающие поступление взрывоопасных смесей в помещения и пространства.

1.2.18 Участок транспортного трубопровода (райзера) для ЛВЖ, расположенный на ПНК/ПБУ/МСП за пределами взрывоопасных зон, рекомендуется дооборудовать защитным кожухом, предотвращающим растекание жидкости при разгерметизации трубопровода. При этом должна предусматриваться сигнализация при образовании взрывоопасной смеси горючих газов в пространстве, ограниченном указанным защитным кожухом, сблокированная с системой ПАЗ.

1.2.19 Дренаж ЛВЖ из полости кожуха должен быть выполнен в систему открытого опасного дренажа.

1.2.20 Электрооборудование, средства КИП и А, устройства освещения, сигнализации и связи, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, должны предусматриваться во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень защиты, соответствующий взрывоопасной зоне, и вид взрывозащиты, соответствующий категориям и группам взрывоопасных смесей.

1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ¹

1.3.1 Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

1.3.2 Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующее:

уровень 0 – особовзрывобезопасное электрооборудование;

уровень 1 – взрывобезопасное электрооборудование;

уровень 2 – электрооборудование повышенной надежности против взрыва.

1.3.3 Особовзрывобезопасное электрооборудование — это взрывобезопасное электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.

1.3.4 Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы электрооборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты.

1.3.5 Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту

¹ Учтены требования Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.

только при штатном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений).

1.3.6 Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, имеющее:

- .1 взрывонепроницаемую оболочку (d);
- .2 заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (p);
- .3 искробезопасную электрическую цепь (i);
- .4 кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);
- .5 масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o);
- .6 специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s);
- .7 любой иной вид защиты (e).

1.3.7 Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах должно соответствовать требованиям, предъявляемым к оборудованию, работающему с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы ПА, ПВ, ПС).

1.3.8 В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы:

- .1 T1 (450 градусов Цельсия);
- .2 T2 (300 градусов Цельсия);
- .3 T3 (200 градусов Цельсия);
- .4 T4 (135 градусов Цельсия);
- .5 T5 (100 градусов Цельсия);
- .6 T6 (85 градусов Цельсия).

1.3.9 Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В приведенной ниже маркировке должны указываться:

- .1 знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);
- .2 знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ex);
- .3 знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e);
- .4 знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, ПА, ПВ, ПС);
- .5 знак температурного класса электрооборудования (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

1.3.10 Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются международными или национальными стандартами.

1.3.11 Электрическое оборудование и кабели во взрывоопасных зонах должны также удовлетворять требованиям 2.11 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.4 РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1.4.1 Должны быть предусмотрены конструктивные мероприятия для обеспечения защиты производственных и жилых помещений от возможного воздействия взрывов и пожаров. Жилые и общественные помещения должны располагаться на максимальном удалении от взрывоопасных зон с учетом преобладающего направления ветра. Должны быть предусмотрены также конструктивные мероприятия для обеспечения защиты производственных и жилых помещений от возможного воздействия взрывов и пожаров.

1.4.2 Распределение на соответствующие взрывоопасные зоны помещений и пространств технологического назначения, не указанных в табл. 1.2.4, которые могут в определенных условиях становиться взрывоопасными, определяется в 2.10 и 2.11 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.4.3 Взрывобезопасные закрытые помещения технологического назначения по возможности не должны сообщаться со взрывоопасными помещениями и пространствами зоны 1. Если необходимо, переходы между ними должны отвечать требованиям 2.10 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП. Воздух для системы подпора должен забираться из безопасной зоны.

1.4.4 На ПНК/ПБУ/МСП высотой 28 и более метров, оборудованных лифтами, шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта при аварии.

1.4.5 Взрывоопасные помещения технологического назначения должны иметь не менее двух выходов, один из которых должен вести непосредственно на открытую палубу.

1.4.6 Должны быть обеспечены пути эвакуации персонала ПНК/ПБУ/МСП в случае аварии из взрывоопасных зон к временному убежищу, местам посадки в спасательные средства и вертолетной площадке.

1.4.7 Помещения основных, аварийных и резервных источников электроэнергии должны отделяться от помещений, расположенных в взрывоопасных зонах, противопожарными переборками и перекрытиями с пределом огнестойкости 1 ч (типа А-60) со стороны возможного воздействия огня.

1.4.8 Установка дизель-генераторов/газотурбогенераторов в помещениях, находящихся в взрывоопасных зонах, не допускается.

1.4.9 Внешние переборки жилого модуля должны выдерживать воздействие огня не менее 1 ч (типа А-60).

1.4.10 Со стороны зон размещения нефтегазового оборудования внешние переборки жилого модуля не должны иметь иллюминаторов и устройств забора воздуха для систем вентиляции и кондиционирования и должны покрываться огнестойким покрытием, а также иметь оборудование для создания водяных завес.

1.4.11 Распределительные щиты должны соответствовать требованиям 4.5 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.4.12 Кабели, провода и способы их прокладки и крепления должны соответствовать требованиям разд. 16 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.4.13 Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

1.4.14 Расчетное время должно соответствовать времени питания светильников аварийного освещения при условии их питания от аварийного источника питания в соответствии с требованием 9.3 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.4.15 Радиостанции, посты (пульты) управления установок тушения пожаров, пожарной сигнализации должны размещаться в ЦПУ, а дублирующие средства управления и связи должны размещаться в ГПУ и временном убежище.

1.4.16 Закрытые помещения объектов добычи, подготовки, сбора и транспортировки нефти, газа, конденсата должны быть отделены от помещений основных, аварийных и резервных источников электроэнергии противопожарными переборками типа А-60 и иметь аварийную вентиляцию с выводом показателей основных технологических параметров и показаний состава воздушной среды на объектах в ЦПУ и ГПУ с выходом на систему звуковой и световой аварийной сигнализации и систему ПАЗ.

1.5.17 Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной опасности, а также показатели взрывопожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются национальными и международными стандартами.

1.5 МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

1.5.1 На металлической вышке, мачте и прочих возвышающихся над ПНК/ПБУ/МСП конструкциях разрешается не устанавливать молниеводное устройство, если конструктивно предусмотрен надежный электрический контакт вышки, мачты с металлоконструкцией ПНК/ПБУ/МСП или с местом заземления.

1.5.2 Соединения между молниеприемником, токоотводом и заземлителем должны выполняться сваркой или болтовыми зажимами из меди (медных сплавов) или из стали с защитным покрытием от коррозии.

1.5.3 При приеме (передаче) топлива и сыпучих материалов с судна на ПНК/ПБУ/МСП при помощи гибких специальных электропроводных шлангов должно быть обеспечено непрерывное электрическое соединение между трубопроводами судна и ПНК/ПБУ/МСП.

1.5.4 Для защиты от статического электричества металлическая арматура, резервуар, трубопровод, воздухопровод, сливно-наливное устройство, расположенные внутри помещений ПНК/ПБУ/МСП и вне их, должны быть заземлены. Неэлектропроводные вставки должны быть шунтированы электропроводными перемычками и заземлены.

1.5.5 Одиночно установленное техническое устройство (оборудование, емкость, аппарат, агрегат, резервуар) должно иметь самостоятельные заземлители или присоединяться к общей заземляющей магистрали ПНК/ПБУ/МСП, расположенной вблизи оборудования, при помощи отдельного заземляющего провода.

1.5.6 Не допускается последовательное включение в заземляющую шину (провод) нескольких заземляющих объектов.

1.6 ЗАНУЛЕНИЕ И ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1.6.1 На ПНК/ПБУ/МСП допускается применение систем распределения электрической энергии и питание электроустановок в соответствии с разд. 4 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

1.6.2 Для обеспечения безопасности металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и приводимые этими двигателями оборудование должны быть заземлены путем соединения заземляющими проводниками с заземлителем.

1.6.3 Металлические части электрического оборудования, металлические оплетки (оболочки) кабелей, металлические конструкции для крепления токоведущих частей и другие конструкции ПНК/ПБУ/МСП, которые не находятся под напряжением, но доступны для прикосновения в условиях эксплуатации, должны быть заземлены, за исключением:

- электрического оборудования, питаемого током безопасного напряжения;

- корпусов специально изолированных подшипников;

- цоколей патронов и крепежных элементов люминесцентных ламп, абажуров и отражателей;

- кожухов, прикрепленных к патронам, изготовленным из изоляционного материала или ввинченным в такой материал;

- крепежных элементов кабеля;

- одиночных потребителей напряжением до 250 В, получающих питание от разделяющего трансформатора.

1.6.4 Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а присоединение к корпусам электрооборудования – сваркой или болтовыми соединениями. Места присоединения заземляющих проводников должны быть доступны для осмотра.

1.6.5 Освидетельствование технического состояния заземляющего устройства должно проводиться каждый год в отношении:

- внешнего осмотра видимой части заземляющего устройства;

- осмотра с проверкой цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводнике, соединяющем аппарат с заземляющим устройством), а также проверки пробивных предохранителей трансформаторов;

- измерения сопротивления заземляющего устройства;

- проверки цепи «фаза-ноль»;

- проверки надежности соединений естественных заземлителей.

1.6.6 Не допускается применять для заземления корпуса стальные тросы и швартовы.

1.6.7 Переносное заземление должно предварительно присоединяться к металлоконструкции ПНК/ПБУ/МСП, а затем накладываться на токоведущие части и надежно крепиться к ним при помощи струбцин, зажимов и других приспособлений.

1.6.8 Не допускается пользоваться для заземления какими-либо проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление путем их скрутки.

2 АВТОМАТИЗАЦИЯ

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Требования данного раздела распространяются на автоматизированные системы контроля и управления всеми технологическими процессами (АСУ ТП) нефтегазового оборудования и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

2.1.2 Системы АСУ ТП и ПАЗ могут быть объединены в единую систему.

2.1.3 АСУ ТП подлежит техническому наблюдению Регистра независимо от знака автоматизации в символе класса ПНК/ПБУ/МСП (см. 2.4 части I «Классификация» Правил ПБУ/МСП и 2.2 части I «Классификация» Правил ПНК).

2.1.4 Объекты технического наблюдения Регистра в АСУ ТП и ПАЗ указаны в Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП в разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.2 ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

2.2.1 Общие положения, относящиеся к порядку технического наблюдения за АСУ ТП и ПАЗ, а также требования к объему технической документации, представляемой на рассмотрение и одобрение Регистру, должны соответствовать требованиям разд. 3 — 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

2.2.2 Реализация функций контроля и управления системами, обеспечивающими добычу углеводородов, подготовку, сбор и отгрузку продукции, должна обеспечиваться автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП).

2.2.3 Проект АСУ ТП должен быть выполнен на стадии проектирования ПНК/ПБУ/МСП в различных вариантах количества уровней отключений в зависимости от проекта ПАЗ, комплекта устанавливаемого оборудования и технологических особенностей добычи пластового флюида на ПНК/ПБУ/МСП.

2.2.4 Система противоаварийной защиты (ПАЗ) осуществляет ручное аварийное отключение или через АСУ ТП электрооборудования технологического и бурового комплексов (см. 9.2 части XI «Электрическое оборудование» Правил ПНК).

2.2.5 Требования к системам управления и контроля энергетической установкой изложены в части VII «Механические установки и механизмы», в части X «Электрическое оборудование» и в

части XIV «Автоматизация» Правил ПБУ/МСП. Требования к противопожарной защите и системам обнаружения пожара и взрывоопасных газов (контроля воздушной среды) изложены в части VI «Противопожарная защита» и в части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

2.3 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

2.3.1 Функционально в состав АСУ ТП должны входить в зависимости от назначения ПНК/ПБУ/МСП следующие системы:

1 система управления технологическими процессами, обеспечивающая контроль и управление технологическим комплексом;

2 система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), обеспечивающая: отключение топливных и масляных насосов, оборудования, использующего воздух для сжигания/сжатия, остановку бурового/технологического комплекса, отключение электрооборудования бурового/технологического комплекса при расширении взрывоопасных зон (см. также 2.2.3 и 2.2.4);

3 если необходимо, система административно-хозяйственного обеспечения (АХО), обеспечивающая: представление руководящему персоналу информации о состоянии производственных комплексов, сводок о ходе производственных процессов для передачи на берег, связи через спутниковую станцию с береговыми службами. Система АХО предназначена только для извлечения инженерной информации из АСУ ТП, управление из АХО должно быть исключено.

2.3.2 Информационные и управляющие связи АСУ ТП должны быть выполнены на базе микропроцессорной техники и осуществляться по быстродействующей резервированной сети передачи данных по стандартному помехозащищенному интерфейсу.

2.3.3 Для оповещения персонала ПНК/ПБУ/МСП об аварийных ситуациях должны быть предусмотрены следующие системы сигнализации:

авральная сигнализация об эвакуации;

сигнализация предупреждения о фонтане, пожаре, наличии сероводорода или углеводородов;

предупредительная сигнализация объемного химического и газового тушения пожара;

автоматическая сигнализация предупреждения о пуске огнетушащего вещества.

2.3.4 Технические средства аварийной сигнализации должны обеспечивать электромагнитную и

информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

2.3.5 Линии связи между техническими средствами аварийной/пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

2.3.6 Технические средства аварийной сигнализации должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня помех, характерного для защищаемого объекта. При этом данные технические средства не должны оказывать отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте защиты.

2.3.7 Технические средства аварийной сигнализации должны обеспечивать электробезопасность.

2.3.8 В составе АСУ ТП должны быть предусмотрены источники бесперебойного питания (ИБП), предназначенные для обеспечения электроэнергией наиболее ответственной аппаратуры АСУ ТП во время и после отключения основной и аварийной энергетических установок (см. 2.4.2).

2.3.9 В АСУ ТП должны быть предусмотрены:

- защита от несанкционированного доступа;
- защита от неправильных действий персонала;
- защита от разрушения информации и программ;
- автоматический и регламентный контроль исправности аппаратуры и устройств с выдачей информации на пост оператора в ЦПУ

2.3.10 Работоспособность средств аварийной сигнализации и контроля состава воздушной среды должна проверяться не реже одного раза в месяц.

2.3.11 Калибровка и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться по графикам, разработанным службой метрологии организации, утвержденным техническим руководителем организации и согласованным с надзорным территориальным органом.

2.3.12 Запрещается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:

- не имеющими клейма или с просроченным клеймом;
- без свидетельств и аттестатов;
- отработавшими установленный срок эксплуатации;
- поврежденными и нуждающимися в ремонте и внеочередной поверке.

2.3.13 Все контрольно-измерительные приборы и щиты управления подлежат антистатическому заземлению независимо от применяемого напряжения

2.3.14 Технические средства человека-машин-

ного интерфейса и управления, формирующие АСУ ТП, должны быть обеспечены резервированием.

2.4 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

2.4.1 Оборудование, средства КИП и А, устройства освещения, сигнализации и связи, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, должны предусматриваться в взрывозащищенном исполнении и иметь уровень защиты, соответствующий взрывоопасной зоне, и вид взрывозащиты, соответствующий категориям и группам взрывоопасных смесей (см. также 1.3).

2.4.2 Для питания средств контроля и управления противовыбросовым оборудованием должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающий управление в условиях аварийного обесточивания в качестве аварийного переходного источника электрической энергии. Время работы от ИБП должно соответствовать времени работы от ИБП АСУ ТП, но не менее 30 мин. (см. также 9.3 части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов).

2.4.3 Стационарные газосигнализаторы системы контроля воздушной среды должны быть двухпороговыми с порогами срабатывания 10 % и 20 % от НКПР для устанавливаемых на каналах забора воздуха, 20 % и 50 % НКПР – для устанавливаемых в помещениях и пространствах и обеспечивать формирование сигналов в систему АСУ ТП.

2.4.4 Для обеспечения вышеперечисленных функций датчики должны формировать сигналы повышенной достоверности, подтвержденные не менее чем по двум датчикам.

2.4.5 Предел измерения рабочего давления должен находиться во второй трети шкалы манометра. На циферблате манометров должна быть нанесена красная черта или укреплена красная пластинка на стекле манометра через деление шкалы, соответствующее разрешенному рабочему давлению. Манометр, установленный на высоте от 2 до 5 м от уровня площадки для наблюдения за ним, должен быть диаметром не менее 160 мм.

2.4.6 Требования к системам обнаружения пожара, взрывоопасных и токсичных газов (контроля воздушной среды) изложены в разд. 4 части VI «Противопожарная защита» и в 7.9 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

2.4.7 Контрольно-измерительные приборы, расположенные в ЦПУ и ГПУ, должны иметь надписи с указанием определяемых параметров.

2.5 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ (ПАЗ)

2.5.1 Система ПАЗ АСУ ТП предназначена для отключения оборудования, установленного для осуществления технологических процессов бурения скважин, добычи, подготовки, транспортировки скважинного продукта, сброса на факел, а также сброса давления и дренаж через специально предусмотренные системы в целях предупреждения опасности для всей платформы.

2.5.2 При эксплуатации ПНК/ПБУ/МСП должны соблюдаться следующие требования:

фонтанные скважины должны быть оборудованы автоматическими внутрискважинными и устьевыми клапанами-отсекателями, а также фонтанной арматурой, оборудованной задвижками с дистанционным управлением;

газлифтные скважины должны быть оборудованы устьевыми и линейными клапанами-отсекателями;

сбросы с предохранительных клапанов на технологическом оборудовании, а также из коммуникаций должны быть направлены в емкость (каплеотбойник), а газ – на факел;

продувка, разрядка и прокачка коммуникаций и скважин должны осуществляться через блок продувки с последующей откачкой жидкости насосами; газ продувки должен направляться в газоотвод.

2.5.3 Станция управления внутрискважинными клапанами-отсекателями и устройство дистанционного управления задвижками фонтанной арматуры должны устанавливаться в отдельном помещении вне взрывоопасной зоны (устройство дистанционного управления), преимущественно в ЦПУ.

2.5.4 В работающих скважинах должен проводиться постоянный контроль давления в трубном и затрубном пространствах.

2.5.5 Продувка и разрядка скважин, трубопроводов, сепараторов и т. п. должна проводиться через блоки продувки и разрядки.

2.5.6 Система аварийной защиты АСУ ТП (ПАЗ) должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было проверить, не нарушая работу других систем. Следует предусмотреть возможность периодического контроля срабатывания ПАЗ путем имитации возникновения ситуаций, указанных в 2.6 и 2.7.

2.5.7 Должны быть приняты меры по обеспечению электромагнитной совместимости оборудования АСУ ТП (см. 2.2 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП).

2.5.8 Должен быть предусмотрен ручной пуск ПАЗ АСУ ТП из следующих мест: ЦПУ, ГПУ, зоны расположения скважинных отсечных задвижек, временного убежища, вертолетной площадки и мест посадки персонала в спасательные шлюпки.

2.5.9 Должны быть учтены требования разд. 9 «Аварийные электрические установки» части X

«Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП, 9.2.4 «Система аварийного отключения» части XI «Электрическое оборудование» Правил ПНК, а также части XIV «Автоматизация» Правил ПБУ/МСП в той степени, в которой они применимы.

2.6 ЧАСТИЧНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

2.6.1 При возникновении аварийной ситуации на одной из скважин или на одном из блоков оборудования должна быть предусмотрена возможность частичного отключения технологического процесса или скважины.

2.6.2 Система ПАЗ АСУ ТП должна предусматривать следующую последовательность операций:

закрытие устьевых клапанов и задвижек (в том числе и на блоке подводного противовыбросового оборудования), участвующих в данном технологическом процессе;

полное отключение блока технологического процесса добычи и подготовки углеводородного сырья и связанных с ним оборудования и систем.

2.6.3 Количество уровней аварийного останова и последовательность операций отключения проектируется для каждого проекта ПАЗ конкретной АСУ ТП для ПНК/ПБУ/МСП (см. также разд. 2 части III «Системы для добычи, сбора, подготовки и отгрузки продукции»).

2.6.4 Алгоритм закрытия (открытия) запорных клапанов, включения/отключения оборудования, перечень возможных неполадок технологических процессов, способы их устранения, перечень значений параметров, при которых происходит частичная или полная остановка технологических процессов должны быть выполнены при идентификации рисков (см. 2.4 части X «Оценка безопасности») и описаны в соответствующих разделах технологического регламента, инструкциях по эксплуатации оборудования ПНК/ПБУ/МСП.

2.6.5 В случае отказа ПАЗ в АСУ ТП должны быть предусмотрены вмешательство оператора и возможность продолжения работы в ручном режиме.

2.6.6 При достижении концентрации углеводородов в воздухе взрывоопасных зон (0, 1, 2) величины 20 % НКПР должна срабатывать аварийно-предупредительная сигнализация (световая и звуковая) и включаться аварийная вытяжная вентиляция (АВВ).

2.6.7 В случае дальнейшего повышения концентрации до 50 % НКПР и выше, потере электропитания, пожара в районах (помещениях) размещения технологического комплекса, возникновении аварийно высокого/низкого давления в трубопроводе добычи/сдачи скважинного продукта все процессы в системах сбора и подготовки нефти и газа должны быть остановлены.

2.6.8 Реализация алгоритмов аварийной остановки технологических процессов бурения, добычи и подготовки углеводородов на каком-либо блоке или модуле не должна приводить к возникновению аварийной ситуации на других блоках и модулях ПНК/ПБУ/МСП.

2.6.9 Газокомпрессорные установки и помещения для их размещения должны быть оснащены стационарными газоанализаторами и ПАЗ с порогами срабатывания 10 % и 20 % НКПР в соответствии с 2.9.10 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции».

2.7 ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

2.7.1 При развитии аварийных ситуаций: возникновении открытого фонтана; разгерметизации систем, содержащих углеводороды с расширением взрывоопасных зон (табл. 1.2.4), должна срабатывать аварийно-предупредительная сигнализация системы ПАЗ АСУ ТП и обеспечиваться полное отключение всего бурового и технологического оборудования и всех производственных процессов автоматически или по команде оператора в ручном режиме от кнопок аварийной остановки из ЦПУ или других постов управления (см. 2.5.7).

В остальном система аварийных отключений должна соответствовать требованиям 9.6 части X «Электрическое оборудование» Правил ПБУ/МСП.

2.7.2 В зависимости от возможных последствий аварийной ситуации системой ПАЗ АСУ ТП должно быть предусмотрено (см. также разд. 2 части III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции»):

отключение отдельных блоков и систем установки как с опорожнением от продукта, так и без опорожнения;

полная остановка технологического процесса добычи и подготовки сырья, системы подачи ингибитора, установки регенерации и других систем как с опорожнением от продукта, так и без опорожнения;

полное отключение всего технологического оборудования платформы (кроме аварийных систем жизнеобеспечения), закрытие задвижек (клапанов) на устьях скважин и трубопроводах, связывающих ПНК/ПБУ/МСП с другими объектами обустройства месторождения или судами снабжения, сброс давления и опорожнение технологического оборудования и трубопроводов через предусмотренные для этого системы.

2.7.3 Указанная в 2.7.1 и 2.7.2 последовательность отключения механизмов и оборудования в зависимости от конкретных аварийных ситуаций может быть изменена. Последовательность отключений должна быть включена в специальную инструкцию (план ликвидации аварий) по действиям в аварийных ситуациях.

2.8 РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЙ

2.8.1 Последовательность отключений представлена в табл. 2.8.1 в зависимости от уровня останова.

Таблица 2.8.1

Уровни останова	Отключаемые системы
Уровень 1	Останов отдельной системы технологического процесса или отдельного оборудования. Аварийное отключение одной системы, влекущее за собой отключение другой системы, но не приводящее к остановке добычи нефти. Останов уровня 1 реализуется автоматически или по команде оператора через систему аварийного останова (САО/ПАЗ), допускается реализация данного уровня через ЛСУ/оборудования или подсистему управления технологическим процессом АСУ ТП. Остальное оборудование продолжает работать в нормальном режиме
Уровень 2А	Полный останов технологического процесса без сброса давления из оборудования и трубопроводов, закрытие боковых задвижек фонтанных арматур, а также кранов-отсекателей на экспортных трубопроводах нефти и газа с сохранением оборудования и трубопроводной системы под давлением в готовности к быстрому повторному пуску. Останов подуровня 2А необходимо реализовывать автоматически или по команде оператора через ПАЗ
Уровень 2В	Полный останов технологического процесса с сбросом давления и продувкой оборудования и трубопроводов, закрытие боковых задвижек фонтанных арматур, а также кранов-отсекателей нефти и газа. Останов подуровня 2В необходимо реализовывать автоматически или по команде оператора через САО/ПАЗ
Уровень 3	Полный останов технологического процесса с сбросом давления и продувкой оборудования и трубопроводов, закрытие боковых и стволовых задвижек фонтанных арматур, а также кранов-отсекателей на экспортных трубопроводах нефти и газа. Одновременно осуществляется останов главных газотурбогенераторов/дизель-генераторов. Останов подуровня 3 необходимо реализовывать автоматически или по команде оператора через ПАЗ
Уровень 4	Полный останов технологического процесса с сбросом давления и продувкой оборудования и трубопроводов, закрытие боковых и стволовых задвижек и клапанов-отсекателей фонтанных арматур, а также кранов-отсекателей на экспортных трубопроводах нефти и газа. Одновременно осуществляется останов главных газотурбогенераторов/дизель-генераторов, вспомогательных и аварийного дизель-генераторов. Останов подуровня 4 необходимо реализовывать автоматически или по команде оператора через ПАЗ

2.8.2 Система аварийного останова технологического комплекса рассматривается совместно с учетом аварийных ситуаций на любом из сооружений морского обустройства.

2.8.3 Следует обеспечить формирование сигнала на срабатывание ПАЗ в автоматическом режиме:

- по сигналу датчиков системы контроля состава воздушной среды;
- при срабатывании пожарной сигнализации;
- при исчезновении основного электропитания;
- при сбоях в работе технологических систем, влияющих на безопасность и загрязнение окружающей среды.

2.9 ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.9.1 Для управления техническими средствами ПНК/ПБУ/МСП должен быть предусмотрен следующий состав постов управления:

центральный пост управления и совмещенная с ним операторная бурового/технологического комплекса (ЦПУ);

операторная эксплуатационного комплекса (может быть совмещена с ЦПУ);

главный пост управления (ГПУ);

резервный пост управления (может быть совмещен с ГПУ).

2.9.2 Дополнительно на ПНК/ПБУ/МСП должны быть предусмотрены следующие посты управления:

- помещение пульта управления (кабина) бурильщика;
- офис бурового мастера;
- станция геолого-технологического контроля;
- вертолетный командный пункт;
- станции пожаротушения;
- местные посты управления.

2.9.3 В штатных условиях эксплуатации контроль и управление техническими средствами ПНК/ПБУ/МСП должны обеспечиваться из ЦПУ. В аварийных ситуациях, связанных с крупными пожарами и неконтролируемыми выбросами взрывоопасных газов, приводящими к расширению взрывоопасных зон, должно быть предусмотрено дублирование контроля и управления из ГПУ, размещенного в контуре временного убежища. Все посты управления должны быть оборудованы необходимыми средствами связи, оповещения и сигнализации.

2.10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

2.10.1 Центральный пост управления предназначен для обеспечения надежной и безаварийной

эксплуатации технических средств технологического комплекса.

2.10.2 Из ЦПУ должны обеспечиваться:

.1 централизованный контроль и дистанционное автоматизированное управление:

энергетической установкой и обслуживающими системами;

основными, резервными и аварийными источниками электроэнергии;

системами жизнеобеспечения персонала;

основным и вспомогательным оборудованием бурового и технологического комплексов;

системами, обеспечивающими работу бурового и технологического комплексов;

.2 контроль состава воздуха в помещениях;

.3 управление средствами пожаротушения;

.4 аварийный останов бурового и технологического комплексов;

.5 аварийные отключения вентиляции, топливных и масляных насосов, оборудования, использующего сжатый воздух для сжигания/сжатия;

.6 контроль за невзрывоопасным электрооборудованием при пожаре, нефтегазопрооявлениях и расширении взрывоопасных зон;

.7 выполнение мероприятий по экологическому мониторингу;

.8 осуществление радиосвязи, видеонаблюдение за районами размещения технических средств производственных комплексов;

.9 подготовка отчетов и сводок о ходе технологических процессов, расходе материалов для осуществления административно-хозяйственной деятельности.

2.11 ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

2.11.1 Главный пост управления предназначен для общего руководства производственными процессами, действиями по обеспечению безопасности персонала, охраны окружающей среды.

2.11.2 В случае возникновения такой необходимости ГПУ по своим целям и задачам должен выполнять функцию ЦПУ

2.11.3 Из ГПУ должны также обеспечиваться:

контроль навигационной обстановки;

гидрометеорологических условий;

управление светозвукосигнальными навигационными средствами;

радиосвязь с берегом и судами;

руководство производственным и технологическим процессом, а так же экологический мониторинг;

представление информации о текущем техническом состоянии конструкций, технических устройств, оборудования и систем ПНК/ПБУ/МСП.

2.12 ПОМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (КАБИНА) БУРИЛЬЩИКА

2.12.1 Помещение пульта управления (кабина) бурильщика предназначена для непосредственного управления технологическим процессом бурения скважин и должна быть расположена на буровой площадке во взрывоопасной зоне 2 и оборудована механической приточной вентиляцией, создающей избыточное давление воздуха в помещении.

2.12.2 Из кабины бурильщика должны обеспечиваться:

- контроль и управление буровым оборудованием;
- контроль параметров процессов проводки скважин;
- контроль выбросов взрывоопасных газов и возникновения очагов возгорания в помещениях бурового комплекса;

- контроль и управление противовыбросовым оборудованием;

- видеонаблюдение за состоянием вращающего и грузоподъемного оборудования, механизмами установки свечей;

- аварийное отключение бурового оборудования при расширении взрывоопасных зон.

2.13 ОФИС БУРОВОГО МАСТЕРА

2.13.1 Офис бурового мастера предназначен для руководства ведением технологического процесса бурения скважин и должен быть расположен вне взрывоопасных зон.

2.13.2 Из офиса бурового мастера должны обеспечиваться:

- техническое руководство работами по проводке скважин;

- контроль параметров технологических процессов бурения и цементирования скважин;

- контроль параметров вспомогательных систем бурового комплекса;

- контроль параметров оборудования и систем, обеспечивающих работу бурового комплекса;

- контроль выбросов взрывоопасных газов, возникновения очагов возгорания, состояния средств взрывопожарозащиты в помещениях и пространствах бурового комплекса;

- оповещение ЦПУ об аварийных ситуациях и предпринимаемых мерах по их ликвидации, руководство работами по борьбе с газонефтеводопроявлениями на скважине, по аварийному глушению скважины;

- видеонаблюдение за районами размещения бурового оборудования;

- подготовка сводок о ходе технологического процесса проводки скважин, расходе инструмента и материалов; мероприятия по аварийному глушению скважины.

2.14 СТАНЦИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

2.14.1 Станция геолого-технологического контроля должна быть предназначена для выполнения функций:

- контроль технологических параметров бурения;
- вычисление и автоматизированный контроль производных технологических параметров;

- лабораторные исследования выбуренной породы и проб бурового раствора;

- автоматизированный и лабораторный контроль газов;

- расчеты по цементированию скважин и гидравлические расчеты;

- геологические построения по скважине;

- исследование продуктивности скважин, выработка рекомендаций по оптимизации технологических процессов проводки скважин;

- раннее прогнозирование газонефтеводопроявлений и формирование рекомендаций по предупреждению аварий.

2.15 МЕСТНЫЕ ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.15.1 Местные посты управления предназначены для управления техническими средствами производственных комплексов на местах их установки.

2.15.2 Местные посты должны быть оборудованы необходимыми системами КИП и А, средствами связи и сигнализации.

2.15.3 Перечень выводимых в ЦПУ и ГПУ параметров из местных постов управления должен соответствовать требованиям проектной документации.

2.16 КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

2.16.1 При достижении концентрации взрывоопасных газов 20 % НКПР в соответствующих взрывоопасных помещениях и пространствах и 10 % НКПР на заборах воздуха во взрывобезопасных помещениях ПНК/ПБУ/МСП средствами АСУ ТП должно обеспечиваться:

- формирование световой и звуковой сигнализации в ЦПУ, ГПУ, кабине бурильщика, офисе бурового мастера (для помещений бурового комплекса), а также на соответствующих местных постах (только для помещений);

- индикация в ЦПУ и ГПУ концентрации взрывоопасных газов;

автоматическое включение резервных вентиляторов системы технологической вентиляции соответствующих помещений взрывоопасных зон 1 и 2 и АВВ.

2.16.2 При достижении концентрации взрывоопасных газов 50 % НКПР в соответствующих взрывоопасных помещениях и пространствах и 20 % НКПР на заборах воздуха во взрывобезопасных помещениях ПНК/ПБУ/МСП средствами АСУ ТП должно обеспечиваться:

- отключение оборудования, использующего воздух для сжигания/сжатия;
- сварочного оборудования;
- отключение бурового оборудования;
- остановка технологического комплекса;
- отключение невзрывозащищенного электрооборудования на открытых пространствах и в помещениях, не входящих в контур временного убежища;
- отключение вентиляции, включая АВВ;

при появлении взрывоопасных газов на открытых пространствах и каналах забора воздуха формирование в ЦПУ и ГПУ аварийной сигнализации об открытом состоянии дверей по контуру временного убежища;

если сигналы об обнаружении взрывоопасных газов не будут приняты (подтверждены) вахтенной службой в течение 120 с должна быть предусмотрена выдача сигналов на автоматическое включение систем трансляции и авральной сигнализации.

2.16.3 Для обеспечения вышеперечисленных функций датчики должны формировать сигналы повышенной достоверности, подтвержденные не менее, чем по двум лучам.

2.16.4 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей об аварии, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей об аварии, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

2.16.5 Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

2.16.6 При разделении ПНК/ПБУ/МСП на зоны оповещения персонала об аварии должна быть разработана специальная очередность оповещения людей, находящихся в различных помещениях ПНК/ПБУ/МСП.

2.16.7 Системы оповещения людей об аварии и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации персонала.

2.16.8 Звуковые сигналы оповещения людей об аварии должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

2.16.9 Звуковые и речевые устройства оповещения людей не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей об аварии и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью ПНК/ПБУ/МСП.

2.16.10 Системы оповещения людей и управления эвакуацией людей должны быть постоянно запитаны, в том числе, от ИБП.

2.16.11 Информация, передаваемая системами оповещения людей об аварии и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждой палубе ПНК/ПБУ/МСП планах эвакуации людей.

2.17 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

2.17.1 Аварийное отключение вентиляции должно обеспечиваться по контурам:

отключение смежного контура вентиляции не должно приводить к вынужденной остановке оборудования, размещенного в помещениях других контуров;

отключение смежного контура вентиляции не должно приводить к выходу взрывоопасных газов за пределы технологических помещений опасной зоны и проникновению их в безопасные помещения.

2.17.2 Аварийное отключение вентиляции и закрытие противопожарных вентиляционных заслонок должны обеспечиваться:

дистанционно: из ЦПУ и ГПУ;

дистанционно: на путях эвакуации из помещений соответствующего контура вентиляции;

автоматически: при пуске системы объемного газового пожаротушения, при обнаружении взрывоопасных газов и паров концентрацией 20 % НКПР на заборах воздуха во взрывобезопасные помещения.

2.18 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ И МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ

2.18.1 Аварийное отключение топливных и масляных насосов, насосов перекачивающих легко воспламеняющиеся и горючие жидкости должно обеспечиваться:

дистанционно: из ЦПУ и ГПУ;

дистанционно: на путях эвакуации;

автоматически: при пожарах на ПНК/ПБУ/МСП.

2.19 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.19.1 Аварийное отключение сварочного оборудования должно обеспечиваться:

дистанционно: из ЦПУ и ГПУ;

автоматически: при пуске системы объемного газового пожаротушения, при обнаружении взрывоопасных газов концентрацией 50 % НКПР на заборах воздуха во взрывобезопасные помещения.

2.20 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУРОВОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ

2.20.1 Автоматизация систем контроля, управления и защиты бурового и технологического комплексов должна отвечать требованиям 9.6 части X «Электрическое оборудование», а также части XIV «Автоматизация» Правил ПБУ/МСП в том объеме, в каком эти требования применимы.

2.20.2 Система контроля и управления манифольдами должна обеспечивать:

сигнализацию в ЦПУ о состоянии (открыт/закрыт) пневмоуправляемых клапанов распределения продукции от скважины в манифольды;

дистанционное из ЦПУ управление открытием и закрытием клапанов распределения пластовой продукции от скважины в манифольды высокого и низкого давления.

2.20.3 Система контроля и управления установкой замера продукции скважин должна обеспечивать индикацию в ЦПУ:

давления мультифазного потока;

температуры мультифазного потока;

расхода мультифазного потока (содержание нефти, воды и газа) по каждой скважине с его регистрацией.

2.20.4 Система контроля и управления сепараторами должна обеспечивать:

автоматическое регулирование давления газа и уровня жидкости в сепараторе;

индикацию в ЦПУ расхода газа и нефти на выходе сепаратора;

сигнализацию в ЦПУ о положении клапанов (открыт/закрыт) подачи нефти на входе и выходе сепаратора и сброса газа из сепаратора на факел, высокого и низкого давления газа и уровня нефти в сепараторе, предельно высокого и низкого давления газа и уровня нефти в сепараторе;

аварийное управление закрытием клапанов на трубопроводах подачи продукции в сепаратор, клапанами отвода нефти и воды из сепаратора, открытием клапана сброса газа из сепаратора на факел.

2.20.5 Система контроля и управления подогревателем сырой нефти должна обеспечивать автома-

тическое регулирование температуры сырой нефти на выходе подогревателя.

2.20.6 Система контроля и управления холодильниками газовых компрессоров должна обеспечивать:

автоматическое регулирование температуры газа на выходе из холодильника;

индикацию в ЦПУ температуры газа на входе и выходе холодильника.

2.20.7 Система контроля и управления дожимными насосами должна обеспечивать:

дистанционное из ЦПУ управление пуском и остановкой насосов;

автоматическое регулирование потока;

сигнализацию в ЦПУ о перегрузках и неисправностях насосов;

аварийный останов насосов.

2.20.8 Система контроля и управления дегидраторами должна обеспечивать:

дистанционное из ЦПУ управление пуском и остановкой дегидратора;

автоматическое регулирование расхода нефти на входе в дегидратор и уровня нефти в дегидраторе;

индикацию в ЦПУ уровня нефти в дегидраторе и перепада давления на впускном клапане;

сигнализацию в ЦПУ о высоком/низком уровнях нефти, предельно высоком и низком уровнях нефти в дегидраторе и неисправности дегидратора;

аварийный останов дегидратора, закрытие клапанов подачи и отвода сырой нефти и отвода воды.

2.20.9 Система контроля и управления обессоливателями сырой нефти должна обеспечивать:

дистанционное управление из ЦПУ пуском и остановкой обессоливателей;

автоматическое регулирование расхода нефти на входе в обессоливатель и уровня нефти в обессоливателе;

индикацию в ЦПУ уровня нефти в обессоливателе и перепада давления на впускном клапане;

сигнализацию в ЦПУ о высоком/низком уровнях нефти в обессоливателе, предельно высоком и низком уровнях нефти в обессоливателе, неисправности обессоливателя;

аварийный останов обессоливателя и закрытие клапанов подачи и отвода сырой нефти и промывочной воды.

2.20.10 Система контроля и управления насосами внешнего транспорта нефти должна обеспечивать:

дистанционное управление из ЦПУ пуском и остановкой насосов;

автоматическое регулирование потока на сепаратор и установку замера;

сигнализацию в ЦПУ о высоком/низком значении подачи нефти на нагнетании насосов, перегрузке и неисправности насосов;

аварийный останов насосов.

2.20.11 Система контроля и управления блока замера на линии внешнего транспорта должна обеспечивать:

дистанционное управление из ЦПУ открытием и закрытием клапанов на основной и резервной линии замера;

индикацию в ЦПУ расхода, температуры, давления и обводненности сырой нефти;

регистрацию в ЦПУ расхода сырой нефти (газа);

сигнализацию в ЦПУ о высокой обводненности сырой нефти (влагосодержании газа).

2.20.12 Система контроля и управления камерой запуска/приема скребка на трубопроводе внешнего транспорта должна обеспечивать:

дистанционное управление из ЦПУ открытием/закрытием клапанов на линиях приема нефти и выдачи в трубопровод;

индикацию в ЦПУ давления в камере запуска/приема скребка, давления в байпасной линии;

сигнализацию в ЦПУ о закрытом/открытом положении клапанов на линиях приема и выдачи нефти в трубопровод/крышку камеры запуска/приема скребка, высокого давления в камере запуска/приема скребка, высокого/низкого давления в байпасной линии, предельно высокого и низкого давления в байпасной линии замерной установки газа внешнего транспорта.

2.21 АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ¹

2.21.1 Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения.

Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения должны обеспечивать:

1 своевременное обнаружение пожара и запуск автоматической установки пожаротушения;

2 подачу воды из оросителей (спринклерных, дренчерных) автоматических установок водяного пожаротушения с требуемой интенсивностью подачи воды;

3 подачу пены из пеногенерирующих устройств автоматических установок пенного пожаротушения с требуемыми кратностью и интенсивностью подачи пены.

2.21.2 Автоматические установки газового пожаротушения.

Автоматические установки газового пожаротушения должны обеспечивать:

1 своевременное обнаружение пожара автоматической установкой аварийной сигнализации,

входящей в состав автоматической установки газового пожаротушения;

2 возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;

3 создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения пожара.

2.21.3 Автоматические установки порошкового пожаротушения.

Автоматические установки порошкового пожаротушения должны обеспечивать:

1 своевременное обнаружение пожара автоматической установкой аварийной сигнализации, входящей в состав автоматической установки порошкового пожаротушения;

2 подачу порошка из распылителей автоматических установок порошкового пожаротушения с требуемой интенсивностью подачи порошка.

2.21.4 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения.

Автоматические установки аэрозольного пожаротушения должны обеспечивать:

1 своевременное обнаружение пожара автоматической установкой аварийной сигнализации, входящей в состав автоматической установки аэрозольного пожаротушения;

2 возможность задержки подачи огнетушащего аэрозоля в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;

3 создание огнетушащей концентрации огнетушащего аэрозоля в защищаемом объеме за время, необходимое для тушения пожара;

4 исключение возможности воздействия на людей и горючие материалы высокотемпературных участков поверхности генератора и струи огнетушащего аэрозоля.

2.21.5 Автоматические установки комбинированного пожаротушения.

Автоматические установки комбинированного пожаротушения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к установкам автоматического пожаротушения, из которых они состоят.

2.21.6 Роботизированные установки пожаротушения.

Роботизированные установки пожаротушения должны обеспечивать:

1 обнаружение и ликвидацию или ограничение распространения пожара за пределы очага без непосредственного присутствия человека в зоне работы установки;

2 возможность дистанционного управления установкой и передачи оператору информации с места работы установки;

¹ Учтены требования Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.

.3 возможность выполнения установкой своих функций в условиях воздействия опасных факторов пожара или взрыва, радиационного, химического или иного опасного для человека и окружающей среды воздействия.

2.21.7 Автоматические установки сдерживания пожара.

Автоматические установки сдерживания пожара должны обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных факторов в следующих случаях:

.1 автоматические установки сдерживания пожара должны применяться в помещениях, в которых

применение других автоматических установок пожаротушения нецелесообразно или технически невозможно;

.2 вид огнегасящих веществ, используемых в автоматических установках сдерживания пожара, определяется особенностями объекта защиты, вида и размещения пожарной нагрузки.

2.21.8 Технические требования к конструктивной противопожарной защите и оборудованию систем противопожарной защиты ПНК/ПБУ/МСП содержатся в части VI «Противопожарная защита» Правил ПБУ/МСП.

ЧАСТЬ X. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.1 Настоящая часть Правил разработана на основании методических материалов ИМО и российских надзорных органов (Ростехнадзора). В настоящей части применяются следующие термины и определения, не указанные в 1.1 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

Авария — разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (ПНК/ПБУ/МСП), неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.

Анализ риска — процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на ПНК/ПБУ/МСП для отдельных лиц или групп лиц, имущества или окружающей среды.

Идентификация опасностей — процесс выявления и признания опасностей аварии на ПНК/ПБУ/МСП и определения их характеристик.

Опасные вещества — воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей среды.

Опасность аварии — угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и/или окружающей среде вследствие аварии на ПНК/ПБУ/МСП. Опасности аварий связаны с возможностью разрушения сооружений и/или технических устройств, взрывом и/или выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба.

Оценка риска — процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и/или окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания.

Риск аварии — мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на ПНК/ПБУ/МСП и тяжесть ее последствий.

1.1.2 Основными количественными показателями оценки риска аварии являются:

технический риск — вероятность отказа технических устройств с последствиями определенного уровня (класса) за определенный период функционирования ПНК/ПБУ/МСП, показатели технического риска определяются соответствующими методами теории надежности и математического моделирования;

индивидуальный риск — частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий;

потенциальный территориальный риск — частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории;

коллективный риск — ожидаемое количество пораженных в результате возможных аварий за определенное время;

социальный риск, или F/N -кривая — зависимость частоты возникновения событий F , в которых пострадало на определенном уровне не менее N человек. Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей;

ожидаемый ущерб — математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии за определенное время.

1.1.3 Требования промышленной безопасности — условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

1.1.4 Аббревиатуры по ПБУ/МСП/ПНК, применяемые в международной практике — см. приложение 1.

2 АНАЛИЗ РИСКА

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Методической частью системы мер обеспечения безопасности ПНК/ПБУ/МСП являются процедуры по идентификации и нормированию опасностей возникновения и развития аварийных ситуаций. Идентификация опасностей должна базироваться на разработке концепции анализа аварийных сценариев и обосновании методов анализа аварийных ситуаций. Нормирование рисков основано на разработке критериев достаточной безопасности оборудования, которая базируется на качественной и количественной оценках рисков и управлении ими. Требования по идентификации и нормированию рисков для ПНК/ПБУ/МСП, оборудованных для бурения, добычи, подготовки, сбора, хранения и отгрузки углеводородных продуктов должны соответствовать признанным методическим указаниям уполномоченного должным образом надзорного органа (Ростехнадзора, пожарного надзора МЧС РФ), а также, требованиям части XV «Оценка безопасности ПБУ/МСП» Правил ПБУ/МСП.

2.1.2 На стадии разработки проектной документации расчеты по оценке рисков являются составной частью декларации промышленной безопасности на объектах, для которых она должна быть разработана в соответствии с законодательством РФ.

2.1.3 Анализ аварийных ситуаций делится на два главных направления.

Первое — анализ аварийных ситуаций на соответствие существующим стандартам.

Второе — анализ аварийных ситуаций для малоизученных сценариев представляющих повышенную опасность.

2.1.4 В результате анализа аварийных ситуаций разрабатывается ряд мероприятий, направленных на сведение к минимуму вероятности и тяжести последствий аварий для ПНК/ПБУ/МСП.

2.2 АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2.2.1 Основные принципы.

2.2.1.1 Анализ аварийных ситуаций должен проводиться для идентификации, оценки и управления потенциальными аварийными ситуациями. Он является частью интегрированной системы оценки безопасности. Другими областями, относящимися к этой системе, являются охрана труда, обучение и тренинг персонала, организационные мероприятия в

связи с аварией. Анализ риска аварийных ситуаций выполняется при предпроектных работах, на всех этапах проектирования, начиная с концепции проекта, при обосновании инвестиций, предпроектных работах, проектировании, вводе или выводе из эксплуатации, эксплуатации, переоборудовании, консервации и утилизации ПНК/ПБУ/МСП. При этом следует рассматривать все расчетные режимы эксплуатации: штатные и нештатные, аварийные и экстремальные сценарии.

2.2.1.2 Целью анализа риска на этапе обоснования инвестиций, проведения предпроектных работ или проектирования ПНК/ПБУ/МСП (бурового и технологического комплексов), систем добычи, подготовки, сбора, отгрузки продукции является:

выявление опасностей и априорная количественная и качественная оценка риска с учетом воздействия поражающих факторов аварии на персонал, материальные ценности, население, имущество и окружающую природную среду;

обеспечение учета результатов при анализе приемлемости предложенных решений и выборе оптимальных вариантов размещения применяемых технических устройств и оборудования, включая расположение прочих объектов и экономическую эффективность;

обеспечение информацией для разработки технологического регламента, плана контроля качества проекта, плана предотвращения аварийных ситуаций, инструкций и планов ликвидации (локализации) разливов и аварийных ситуаций;

оценка альтернативных предложений.

2.2.1.3 Анализ возможных аварийных ситуаций должен быть рассмотрен и одобрен Регистром и включать следующее:

исходные данные для анализа, начиная с описания условий в начале развития аварийной ситуации;

сведения о методах анализа;

моделирование (физическое, аналитическое и статистическое);

физических, аналитических и статистических моделях;

описание сценария развития аварии, включая выполнение необходимых расчетов;

выходные данные с описанием мероприятий по предотвращению аварий с указанием оборудования и систем, задействованных для исключения аварий и нейтрализации последствий аварий;

меры по защите персонала и лиц, находящихся на ПНК/ПБУ/МСП во время аварии.

2.3 КРИТЕРИИ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

2.3.1 Наиболее распространенные потенциальные аварийные ситуации следующие:

- фонтанирование/выбросы (*blowout*);
- разливы, с последующим пожаром и/или взрывом (*spill/release*);
- утечки, с последующим пожаром и/или взрывом (*leakage*);
- повреждение корпуса (*structural damage*);
- опрокидывание (*capsizing*);
- потеря плавучести (*foundering*);
- взрывы (*explosions*);
- пожары (*fires*);
- столкновения и навалы (*collisions*) и др.

Критерии достаточной безопасности или приемлемости риска при анализе потенциальных аварийных ситуаций определяются матрицей «вероятность — тяжесть последствий» (см. табл. 2.3.1-1).

При анализе выделяются три группы объектов, которым может быть нанесен ущерб от аварии:

- персонал;
- окружающая среда;
- материальные объекты.

В качестве характеристики количественных показателей риска для персонала используется понятие — индивидуальный риск — частота поражения отдельного индивидуума в результате воздействия исследуемых факторов опасности.

Таблица 2.3.1-1

Матрица оценки риска

Частота возникновения аварии на протяжении срока службы (частота реализации аварии данного типа)	Уровни степени тяжести аварий*			
	Катастрофические	Серьезные и очень серьезные	Малозначительные	Незначительные
	I	II	III	IV
	Воздействие на персонал			
	многочисленные жертвы	одиночные жертвы	длительная потеря трудоспособности	незначительное воздействие
Практически неизбежная $V^{**} > 1/\text{год}$ или чаще чем раз в год	A	A	A	C
Вероятная $1/\text{год} > V > 10^{-2}/\text{год}$ или раз в 1 – 100 лет	A	A	B	C
Маловероятная $10^{-2}/\text{год} > V > 10^{-4}/\text{год}$ или раз в 100 – 10000 лет	A	B	B	C
Редкая $10^{-4}/\text{год} > V > 10^{-6}/\text{год}$ или раз в 10000 – 1000000 лет	A	B	C	D
Практически невозможная $V^{*} < 10^{-6}$ или раз более чем за 1 миллион лет	B	C	C	D
* См. табл. 2.3.1-2. ** V — частота аварии/вероятность.				

Таблица 2.3.1-2

Категории степени тяжести аварий

Категория	Воздействие на людей	Влияние на окружающую среду	Материальный ущерб
I	Многочисленные жертвы	Глобальная или национальная катастрофа	1. > 10 млн доллар. США. 2. Катастрофа — гибель объекта или его полное конструктивное разрушение, после чего проведение восстановительного ремонта нецелесообразно
II	Одиночные жертвы	Время ликвидации последствий > 1 года. Стоимость ликвидации последствий > 1 млн доллар. США	1. > 1 млн доллар. США. 2. Простой объекта (более месяца) из-за аварии, значительные ремонтные работы корпусных конструкций
III	Длительная потеря трудоспособности	Время ликвидации последствий > 1 мес. Стоимость ликвидации последствий > 100 тыс. доллар. США	1. > 100 тыс. доллар. США. 2. Простой объекта (несколько дней) из-за аварии, ремонтные работы, не связанные с корпусными конструкциями
IV	Незначительное воздействие	Время ликвидации последствий < 1 мес. Стоимость ликвидации последствий < 1 тыс. доллар. США	1. < 1 тыс. доллар. США. 2. Непродолжительный перерыв в работе вследствие аварийной ситуации (не повлекшей повреждений объекта)

2.3.2 Характеристики методов анализа рисков в зависимости от уровня аварии:

A — обязателен количественный анализ риска или требуются особые меры обеспечения безопасности;

B — желателен количественный анализ риска или требуется принятие определенных мер безопасности;

C — рекомендуется проведение качественного анализа риска или принятие некоторых мер безопасности;

D — качественный анализ и принятие специальных мер безопасности не требуются.

2.3.3 В табл. 2.3.3 представлено соответствие классификации уровней опасности по Правилам безопасности Ростехнадзора и Правилам ПБУ/МСП Российского морского регистра судоходства и ГОСТ Р.

Таблица 2.3.3
Соответствие классификации уровней опасности

Правила Регистра для ПБУ/МСП	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5	Уровень 6	Уровень 7
Правила Регистра по нефтегазовому оборудованию ¹	<i>A</i>			<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
ГОСТ Р 51901.1:2002	<i>B</i>			<i>C</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	

¹См. также Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса» (Ростехнадзор).

Идентификация опасностей и анализ их последствий позволяет установить предварительный приоритет опасностей и рисков. В соответствии с матрицей все опасности классифицируются по трем уровням рисков:

- приемлемый;
- практически приемлемый;
- неприемлемый.

Неприемлемыми опасностями считаются те, риск в отношении которых не может быть оправдан ни при каких, за исключением форс-мажорных, обстоятельствах. К таким опасностям отнесены такие, последствия которых являются катастрофическими. В матрице рисков этот уровень рисков обозначен как «*A*».

Приемлемыми считаются риски, уровень которых допустим и обоснован, исходя из социально-экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради пользы, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск. В матрице рисков эти уровни обозначены как «*C*» и «*D*».

Между приемлемыми и неприемлемыми уровнями рисков лежит «минимальный практически приемлемый (достижимый) уровень риска» (уро-

вень ALARP — As Low As Reasonably Practicable). В матрице рисков этот уровень обозначен как «*B*».

2.3.4 В соответствии с требованиями Регистра для оценки ущерба персоналу в качестве критериев безопасности приняты годовые индивидуальные риски (ГИР):

недопустимый уровень риска — больше чем 10^{-3} несчастных случаев со смертельным исходом в год;

пренебрежимый уровень риска — меньше чем 10^{-6} несчастных случаев со смертельным исходом в год;

диапазон между 10^{-3} и 10^{-6} несчастных случаев с летальными исходами в год является зоной разумно осуществимого уровня.

Критерии индивидуального риска направлены на обеспечение того, чтобы персонал не был подвержен чрезмерному воздействию рисков. Индивидуальные риски не зависят от количества работающих, подвергающихся рискам, и поэтому сравнимы для различных ситуаций. Это означает, что критерии индивидуального риска, разработанные для работающих на берегу, могут быть применимы и для морских установок. На основании этого вывода в матрице оценки риска использованы численные значения, взятые из ПБ Ростехнадзора.

2.3.5 Критерии индивидуального риска следующие:

максимальный допустимый риск — 10^{-3} на человека в год;

максимально допустимый социальный риск — 10^{-4} на человека в год;

широко приемлемый риск — 10^{-6} на человека в год.

2.3.6 Критерии для социального риска (гибель 10 чел. и более):

риск больше 10^{-3} в год — зона недопустимого риска;

риск меньше 10^{-3} в год, но больше 10^{-5} в год — зона жесткого контроля риска (промежуточных значений риска);

риск меньше 10^{-5} в год — зона безусловно приемлемого риска.

Социальный риск характеризует масштаб и вероятность (частоту) аварий и определяется функцией распределения потерь (ущерба), у которой есть установившееся название — *F/N*-кривая (кривая Фармера).

2.3.7 Для информации следует отметить, что Управление здравоохранения и охраны труда Великобритании (*Health and Safety Executive — HSE*) придерживается следующих принципов оценки безопасности на море: «Лицам, придерживающимся правовых норм, следует устанавливать свои собственные критерии для приемлемости и допустимости индивидуального риска. Однако, обычно максимальный уровень индивидуального риска несчастного

случая со смертельным исходом должен быть принят равным 1 из 1000 (10^{-3}) за год, а широко приемлемого уровня индивидуального риска — лежащим в пределах от 1 из 10000 (10^{-4}) до 1 из миллиона в год (10^{-6}) (см. также табл. 4.3.3).

В качестве ориентировочного критерия при оценке риска при проектировании можно использовать значение индивидуального риска, рассчитанного с использованием достоверной статистики смертельных случаев при различных инцидентах на объектах обустройства мирового континентального шельфа. Такая статистика имеется в электронных базах данных (например, *WOAD* — база данных по авариям на морских установках) для секторов Северного моря Великобритании и Норвегии, а также Мексиканского залива, (см. приложение 4).

2.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ КОРПУСОВ ПНК/ПБУ/МСП

2.4.1 Вопросы контроля конструктивной прочности должны рассматриваться при проектировании, строительстве и эксплуатации ПНК/ПБУ/МСП, а также при модернизации конструкции корпуса.

Обеспечение конструктивной достаточной прочности достигается за счет обеспечения: конструк-

тивного резервирования и эксплуатационной надежности (см. 2.2.2, 3.3.2, 4.1.6.6.4 части XV «Оценка безопасности» Правил ПБУ/МСП).

2.4.2 Конечная реализация алгоритма по оценке последствий повреждений может быть выполнена путем построения деревьев отказов и событий.

2.5 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

2.5.1 В зависимости от типа и назначения ПНК/ПБУ/МСП могут развиваться специфические аварийные ситуации в связи с накоплением усталостных напряжений, прежде всего для корпуса ПНК, которые также должны быть подвергнуты анализу и оценке рисков с учетом специфики.

2.5.2 В табл. 2.5.2 представлен примерный Перечень объектов ПНК/ПБУ/МСП с обычно высокими рисками с целью обезопасить персонал, находящийся на основных типах шельфовых установок. Эти объекты в документах *HSE* принято называть критическими элементами безопасности. Перечень предназначен для идентификации объектов с высокими рисками для исключения их пропуска при анализе рисков. Тем не менее, Перечень не может рассматриваться как гарантировано исчерпывающий и исключать рассмотрение при анализе дополнительных объектов и рисков.

Таблица 2.5.2

Примерный перечень объектов потенциально высокого риска ПНК/ПБУ/МСП

Перечень объектов потенциально высокого риска	ПБУ	ПНК	МСП
Объекты конструкций			
Ферменные основания и сваи	—	—	X
Гравитационные основания	—	—	X
Опорно-подъемное устройство СПБУ	X	—	—
Корпус (включая водонепроницаемые закрытия)	X	X	—
Буровая вышка	X	—	X
Цистерны пресной пожарной воды	X	X	X
Верхнее строение, включая переходный мост и факельную стрелу	—	—	X
Вертолетная палуба (ВП)	X	X	X
Грузоподъемные устройства	X	X	X
Пьедестальные краны	X	X	X
Фундаменты	X	X	X
Легкосбрасываемые конструкции при взрывах	X	X	X
Погружные объекты, включая подводные конструкции	X	X	X
Защита от взрывов с отводом взрывной волны (легкосбрасываемые конструкции)	X	X	X
Защита погружных объектов, включая подводные конструкции	X	X	X
Турель	—	X	—
Буровое и технологическое оборудование			
Система бурового раствора	X	—	X
Противовыбросовое оборудование	X	—	X
Линии дросселирования и глушения скважины (включая аварийный сброс)	X	—	X
Системы цементирования	X	—	X
Водоотделяющие колонны (райзеры)	X	—	X
КИП систем управления скважинами	X	—	X
Система дивертора	X	—	X
Электрооборудование			
Системы аварийного (бесперебойного) электропитания	X	X	X
Аккумуляторы	X	X	X
Защитные устройства	X	X	X

Окончание табл. 2.5.2

Перечень объектов потенциально высокого риска	ПБУ	ПНК	МСП
Элементы защиты от воспламенения			
Защитное заземление	X	X	X
Электрическое оборудование во взрывоопасных зонах	X	X	X
Защита высокотемпературных рабочих поверхностей	X	X	X
Естественная вентиляция	X	X	X
Пожаровзрывобезопасность			
Системы контроля состава воздушной среды	X	X	X
Системы пожарной сигнализации	X	X	X
Водопожарная линейная система	X	X	X
Спринклерная система	X	X	X
Пожарные насосы	X	X	X
Водопожарная кольцевая магистраль	X	X	X
Система пенотушения	X	X	X
Система углекислотного тушения	X	X	X
Конструктивная пожарная защита	X	X	X
Системы вентиляции	X	X	X
Временное убежище, пути и средства эвакуации			
Временные убежища	X	X	X
Пути эвакуации	X	X	X
Светотехническое оборудование вертолетной площадки	X	X	X
Освещение путей эвакуации	X	X	X
Внутренняя связь и сигнализация	X	X	X
Внешняя связь	X	X	X
Спасательные шлюпки и плоты			
СИС (индивид. спасательные жилеты, гидротермокостюмы, спасательное оборудование вертолетной палубы)	X	X	X
Спасательные средства			
Спасательные системы (персональные спас. уст-ва, тросы с мусингами, сетки)	X	X	X
Трапы	X	X	X
Спасательные плоты	X	X	X
Дежурное судно с скоростной спасательной шлюпкой	X	X	X
Локализация углеводородного сырья			
Нефтегазовое оборудование и трубопроводы (вкл. запорную арматуру и КИП)	—	X	X
Системы автоматического аварийного отключения (АСУ ТП, ПАЗ)	X	X	X
Системы сброса давления	X	X	X
Быстрозапорные клапаны машинного отделения	—	X	X
Вентиляционные отдушины	—	X	X
Закрытый и открытый дренаж из опасных зон	X	X	X
Водоотделяющие колонны с отсекающими клапанами	—	X	X
Трубопроводы	—	X	X
Отсекающие клапаны подводного трубопровода	—	X	X
Морская составляющая			
Якорная система удержания с устройством отдачи якоря	X	X	—
Навигационные средства (вкл. огни, туманный горн, систему гидрометеонаблюдения)	X	X	X
РЛС ранней системы предупреждения	X	X	X
Балластная и осушительная системы. Остойчивость объекта при их работе	X	X	—
Система инертных газов	X	X	X
Система динамического позиционирования	X	X	—
Подруливающие устройства	X	X	—
Вспомогательное оборудование:			
Сходни	X	X	X
Баллоны с газом	X	X	X
Электрогенераторы	X	X	X
Система громкой связи	X	X	X
Оборудование для исследования скважин	X	—	X
Склад хранения радиоактивных компонентов	X	X	X
Склад хранения химреактивов	X	—	X
Система управления по аварийному расписанию	X	X	X

2.6 МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

2.6.1 Общие требования.

При выборе и применении методов анализа рисков рекомендуется придерживаться следующих требований:

метод должен быть научно обоснован и соответствовать рассматриваемым опасностям;

метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять формы реализации опасностей и наметить пути снижения рисков;

результаты метода должны быть повторяемыми и проверяемыми.

2.6.2 Анализ риска рекомендуется начинать с разработки алгоритма.

На рис. 2.6.2 представлена последовательность основных операций (стадий) по определению качественного анализа риска (КАР) наиболее существенных технологических процессов, имеющих место на любом ПНК/ПБУ/МСП.

2.6.3 Качественные методы анализа рисков.

2.6.3.1 Опросный лист.

Использование опросных листов является обычным методом выявления соответствия стандартам.

Опросный лист прост в применении и может использоваться для идентификации опасностей при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации, утилизации ПНК/ПБУ/МСП. С помощью опросного листа определяется минимально допустимый уровень опасности.

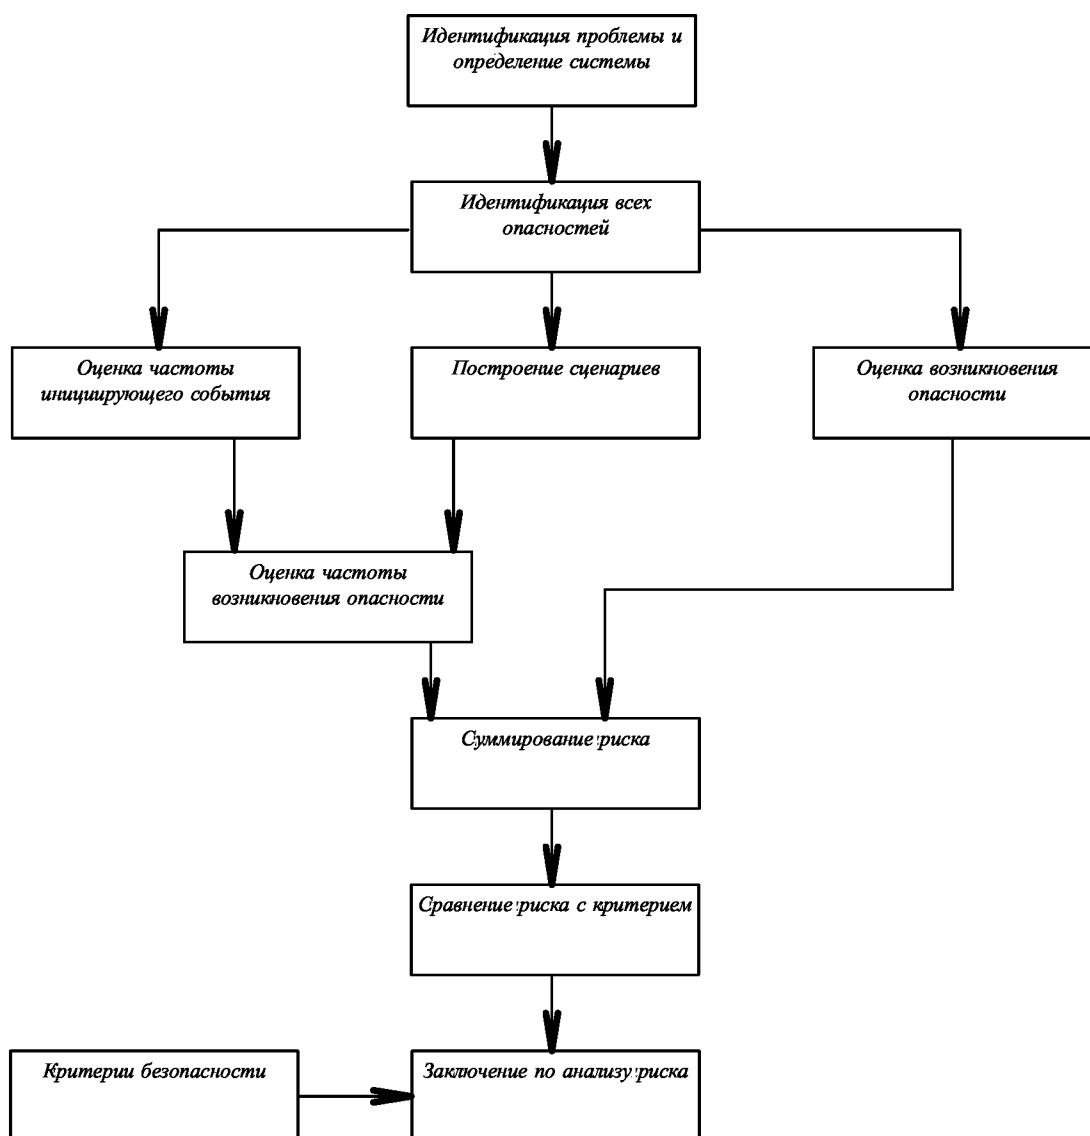


Рис. 2.6.2 Последовательность (алгоритм) качественного анализа риска

Опросные листы при необходимости могут составляться для специфических ситуаций и применяться для оценки правильности выполнения стандартных технологических операций и определения проблем, которые нуждаются в повышенном внимании.

Опросный лист является самым оперативным методом анализа аварийной ситуации при идентификации опасностей и очень эффективен в процессе управления стандартными аварийными ситуациями.

2.6.3.2 Анализ ситуации «Что, если...».

Этот метод вплотную примыкает к методу использования опросных листов.

Этот метод основывается на вопросах, которые начинаются с «Что, если...». Метод рассматривает развитие ситуации после «Что, если...». Составители анализа должны быть в достаточной степени реалистичными, чтобы не предлагать невероятных сценариев развития событий.

Анализ типа «Что, если...» может применяться для идентификации опасностей при проектировании, модификации, эксплуатации, консервации или утилизации ПНК/ПБУ/МСП. Его результатом является перечень проблемных участков, в которых могут возникнуть аварии, и предполагаемые методы предупреждений возникновения рисков и профилактики аварий.

2.6.3.3 Анализ неисправностей/отказов и их последствий.

2.6.3.3.1 Анализ применяется при определении единичных типов неисправностей и отказов, которые могут служить причиной или способствуют возникновению аварии. Анализ типа неисправностей и их последствий может применяться вместе с другими качественными методами определения опасностей.

Назначение этого анализа — определение типов неисправностей и последствий каждой неисправности для ПНК/ПБУ/МСП. На стадии проектирования этот метод может использоваться для определения потребностей в дополнительных защитных мерах или в их сокращении. Во время модификации ПНК/ПБУ/МСП анализ неисправностей используется для определения влияния модификации на существующие конструкции и оборудование. Этот метод применяется также во время эксплуатации для определения единичных неисправностей, которые могут привести к значительным по масштабу последствиям. Поскольку этот метод субъективен, его использование требует как минимум двух экспертов, знающих ПНК/ПБУ/МСП, технологические процессы и оборудование.

Подробное описание методов, рекомендуемых для проведения анализа рисков, представлено также в приложениях 2 и 3 к Правилам МПТ.

2.6.3.4 Изучение аварийных ситуаций (ИАС).

В этом анализе должна принимать участие группа специалистов разных профилей, которые определяют

аварийные ситуации и работоспособность ПНК/ПБУ/МСП, используя структурную форму анализа типа «Что, если...».

Конструктивное решение каждой составляющей технологической схемы анализируется в том виде, в котором оно представлено в проектной документации.

Метод ИАС может использоваться на всех этапах проектирования, модификации и эксплуатации ПНК/ПБУ/МСП. Результатом анализа является список проблем, связанных с потенциальными авариями или снижением работоспособности ПНК/ПБУ/МСП, а также типы неисправностей/отказов и последствия каждой неисправности.

Практика показывает, что крупные аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии: отказы оборудования, человеческий фактор, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролитие веществ, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для выявления причинно-следственных связей между этими событиями используют логико-графические методы анализа «деревья отказов» и «деревья событий».

2.7 МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК РИСКОВ (КОР)

2.7.1 Анализ деревьев отказов и событий.

Анализ дерева отказов (цепи ошибок) является дедуктивным методом, в центре которого лежит определенное событие, повлекшее аварию, которое называется главным событием, и построение логической схемы всех взаимосвязей, которые могут привести к этому событию. Цепь ошибок/отказов является графической логической иллюстрацией различных конструктивных ошибок, неисправностей оборудования, влияния внешних условий и человеческого фактора, которые могут приводить к аварии.

Анализ дерева событий является индуктивным методом, предназначенным для исследования причин аварии и нахождения основных ошибок, которые ее вызвали. Он также дает основу аналитикам для определения степени риска аварии.

Анализ дерева событий заключается в построении последовательности событий (ветвей дерева), приводящих к главному событию (событию в вершине дерева).

Этот метод используется при проектировании, эксплуатации, переоборудовании и утилизации ПНК/ПБУ/МСП. Он особенно полезен при анализе новых технологий, конструктивных решений, эксплуатационных условий, которые еще не прошли апробации на практике. Метод обеспечивает:

качественное логическое описание потенциальных проблем, включая комбинации сценариев потенциальных событий;

количественные оценки частот/вероятностей событий (от 0 до 1) для каждой ветви дерева, позволяющие определить вклад каждого события в оценку степени риска.

2.7.2 Статистические методы.

2.7.2.1 Целью оценок риска является фокусированное внимание на областях наиболее высоких уровней риска, а также определение факторов, оказывающих на них значимое влияние.

2.7.2.2 В число рассматриваемых аварийных ситуаций должны войти те, которые позволяют определить различные типы рисков (для персонала, для окружающей среды, для конструкций, оборудования и технических устройств).

2.7.2.3 Риск может быть определен как частота или вероятность возникновения события В при наступлении события А (безразмерная величина, лежащая в пределах 0 — 1).

2.7.2.4 Количественное определение вкладов в риски состоит из трех стадий, базирующихся на статистике аварий:

уровни аварий определяются в зависимости от их повторяемости (частоты);

тяжести последствий аварий, которая выражается в терминах риска;

распределения результирующих характеристик по всем уровням аварий определяются в терминах риска для возможности оценки степени вкладов каждого уровня в общий риск (см табл. 2.3.1).

2.7.2.5 Математические методы количественных оценок рисков (КОРк) могут включать в себя различные статистические модели, включая статистические методы Монте-Карло¹, формулу полной вероятности и другие адекватные статистические методы (см. 3.1.5 части XV «Оценка безопасности» Правил ПБУ/МСП).

2.7.3 Диаграмма влияния.

Чаще всего используется для сопоставления каких-то вариантов решения. Наибольшее внимание здесь должно быть сосредоточено на областях повышенного риска. В этих случаях может использоваться диаграмма, реализующая предложение, основанное на матрице рисков (см. 2.3.1). На базе диаграммы влияния можно получать как количественные, так и качественные результаты (см. 3.1.7 части XV «Оценка безопасности ПБУ/МСП» Правил ПБУ/МСП).

2.7.4 По результатам оценки рисков производятся:

идентификация областей повышенного риска;

идентификация факторов, принципиально влияющих в управляемом режиме на уровень риска; переоценка рисков для каждого варианта контроля и управления рисками.

2.8 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

2.8.1 При анализе аварийных ситуаций определяются годовые индивидуальные и социальные риски, характеризующие частоту возникновения поражающих факторов определенного вида (см. 3.2 части XV «Оценка безопасности» Правил ПБУ/МСП).

2.9 МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

2.9.1 Метод Делфи².

С помощью метода Делфи (*Delphi technique*): реализуется «информированное интуитивное суждение» и для этого формулируется задача (проблема);

отбирается группа специалистов-экспертов, способных всесторонне охватить сформулированную задачу (проблему);

создаются условия, при которых группа экспертов может работать наиболее продуктивно, для чего во главе группы ставится опытный аналитик, хорошо знакомый с методом Делфи;

вся группа получает максимум имеющейся информации по рассматриваемой проблеме.

Организационно-методически последовательность условий при использовании метода Делфи выглядит следующим образом:

1 ведущий аналитик или кто-нибудь другой по его поручению подготавливает исходную информацию по проблеме и происходит письменная или устная, а в необходимых случаях, и та и другая «презентация» проблемы перед группой отобранных экспертов;

2 эксперты выносят свое суждение, оцениваемое либо ранжированием предложенных вариантов (если нет возможности для количественных оценок), либо, если существует такая возможность, оценивают количественно рассматриваемое явление;

3 при ведущей роли аналитика происходит сравнение полученных мнений отдельных экспертов и обсуждение комментариев каждого из них;

4 эксперты переоценивают свои первоначальные суждения, если для этого с их точки зрения есть предпосылки;

¹Общее название группы численных методов, основанных на том, что можно поставить «эксперимент» большое число раз и, таким образом, подсчитав число удачных исходов, оценить их вероятность.

²Аналитический метод экспертного оценивания особенностей проблемы с целью проверки согласованности мнений экспертов, анализа полученных выводов и разработки рекомендаций.

5 определяются коэффициенты конкордации и парной корреляции (см. 3.4.2 и 3.4.3 части XV «Оценка безопасности» Правил ПБУ/МСП);

6 составляется окончательный итог экспертизы.

2.9.2 Методы анализа риска могут применяться изолированно или в дополнение друг к другу, причем методы качественного анализа могут включать

количественные критерии риска (в основном, по экспертным оценкам с использованием матрицы «вероятность — тяжесть последствий» ранжирования опасности). По возможности полный количественный анализ риска должен использовать результаты качественного анализа опасностей (см. табл. 2.9.2).

Таблица 2.9.2

Рекомендации по выбору методов анализа риска

Метод	Вид деятельности				
	Размещение (предпроектные работы)	Проектирование	Ввод или вывод из эксплуатации	Эксплуатация	Переоборудование/консервация/утилизация
Анализ «А что будет, если...?»	0	+	++	++	+
Метод проверочного листа	0	+	+	++	+
Анализ опасности и работоспособности	0	++	+	+	++
Анализ видов и последствий отказов	0	++	+	+	++
Анализ «деревьев отказов и событий»	0	++	+	+	++
Количественный анализ риска	++	++	0	+	++
«0» — наименее подходящий метод анализа; «+» — рекомендуемый метод; «++» — наиболее подходящий метод.					

3 ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 На стадии проектирования ПНК/ПБУ/МСП должна быть создана концепция безопасности для предотвращения столкновений, включающая в себя трехступенчатый контроль рисков, для чего вводятся: эшелоны безопасности вокруг ПНК/ПБУ/МСП; эффективная защита корпусной конструкции от столкновения;

ограничения параметров повреждений.

3.1.2 При решении вопросов безопасности ПНК/ПБУ/МСП при внешних воздействиях должны учитываться все неблагоприятные их сочетания.

3.1.3 На ПНК/ПБУ/МСП должно быть предусмотрено контрольно-измерительное оборудование, обеспечивающее контроль за внешней средой и основными реакциями ПНК/ПБУ/МСП в характерных точках на интенсивные воздействия внешней среды (ветер, значительное волнение, лед, сейсмика и т.п.). См. разд. 4 части XV «Оценка безопасности» Правил ПБУ/МСП.

3.2 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОТКРЫТОМ ФОНТАНИРОВАНИИ СКВАЖИН И ВЫБРОСАХ

3.2.1 Описание процесса аварии.

Бурение, особенно вскрытие продуктивного пласта, может привести к поступлению флюида в скважину в ходе бурения после некачественного цементирования колонн и в процессе эксплуатации скважин. Открытому фонтанированию предшествуют газонефтеводопроявления (ГНВП). Дальнейшее развитие ГНВП может привести к выбросу из скважины пластового продукта или бурового/промывочного раствора и к аварийному фонтанированию, которое может создать взрывопожароопасную ситуацию. Под открытым фонтаном понимают неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, разрушения, негерметичности запорного оборудования или в следствие грифообразования

3.2.2 Причины перехода ГНВП и выбросов в аварийное состояние при бурении, капитальном и текущем ремонтах, а также при перфорации скважин, определены как следующие:

несвоевременное обнаружение ГНВП;
необученность членов буровой бригады мерам по предупреждению и борьбе с возможными ГНВП;
непринятие мер по герметизации устья скважины;
неправильные действия по герметизации устья скважины;

несоответствие конструкции скважины геологическим условиям (не учитываются глубина залегания, пластовые давления и температуры вскрываемых горизонтов, глубина залегания подверженных гидроразрыву пород и пр.);

некачественное цементирование кондукторов, обсадных, промежуточных и эксплуатационных колонн;

негерметичность резьбовых соединений и нарушения целостности обсадных колонн, а также дефекты устьевого оборудования;

отсутствие контроля за противовыбросовым оборудованием на устье скважины и несоответствие его технических характеристик условиям проводимых на скважине работ;

неисправность и неправильная эксплуатация противовыбросового оборудования (превенторов);

отсутствие или несрабатывание устройств (невозвратные клапаны, шаровые краны, отсекающие клапаны) для предотвращения выброса через буровые трубы;

отсутствие необходимого количества и запаса бурового раствора требуемого качества на скважине;
низкая производственная дисциплина.

3.2.3 При построении дерева событий для оценки опасности «выброс из скважины» необходимо учитывать следующие параметры:

признаки предстоящего выброса;
местонахождение выхода пластового флюида во время выброса;
расход флюида в скважине;
направление выброса;
содержание мер, принятых для восстановления контроля за работой скважины;
продолжительность выброса;
вероятность воспламенения выброса и задержки перед воспламенением.

3.2.4 При этом следует учитывать, что продолжительность выброса зависит от способа восстановления контроля над скважиной и эффективности его применения, а также от притока жидкости в скважину.

3.3 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ПОЖАРАХ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.3.1 Классификация пожаров¹.

Пожары классифицируются по виду горючих веществ и материалов и подразделяются на следующие классы:

- .1 пожары твердых горючих веществ и материалов (A);
- .2 пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);
- .3 пожары газов (C);
- .4 пожары металлов (D);
- .5 пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);
- .6 пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).

3.3.2 Опасные факторы пожара.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- .1 пламя и искры;
- .2 тепловой поток;
- .3 повышенная температура окружающей среды;
- .4 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
- .5 пониженная концентрация кислорода;
- .6 снижение видимости в дыму.

3.3.3 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- .1 осколки, части разрушившихся сооружений, технологических установок, оборудования, агрегатов, устройств и иного имущества;
- .2 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, устройств и иного имущества;
- .3 вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, устройств и иного имущества;
- .4 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- .5 воздействие огнетушащих веществ.

3.3.4 Взрывопожароопасные свойства смесей углеводородов характеризуются следующими показателями:

концентрационные пределы распространения пламени;

¹Учтены требования Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.

температура воспламенения;
температурные пределы воспламенения;
температура вспышки.

Показатели пожаровзрывоопасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности и используются для установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска.

3.3.5 Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью формализованной оценки безопасности, являющейся неотъемлемой частью декларации промышленной безопасности на объектах, для которых она должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации (см. разд. 5 приложения 4).

3.3.6 Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.3.7 При эксплуатации технологического оборудования возможны следующие виды пожаров:

пожар, характеризующийся горением в парогазовой фазе;

пожар, характеризующийся струйным горением.

Взрывоопасность технологических установок определяется не только физико-химическими свойствами углеводородов и их смесей, но и параметрами технологического процесса. Чем выше температура и давление процесса, тем благоприятнее условия для формирования взрывоопасного облака, образованного в результате разгерметизации оборудования и выброса технологической среды в атмосферу.

Принимается, что выброс загорится не сразу, а с задержкой и приведет к взрыву, а не к струйному пожару. Поэтому вероятность возникновения струйного пожара не учитывается. Вероятность взрыва и индивидуальный риск в результате взрыва рассчитываются в 2.8.

Пожар в парогазовой фазе может возникнуть в любом месте, где имеются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), и характеризуются малой или нулевой кинетической энергией из-за необходимости генерировать легковоспламеняющиеся пары и относительно небольшим уровнем тепловых потоков.

Размер пожара в парогазовой фазе определяется на основе равновесия между скоростью утечки и скоростью горения, зависит от количественных параметров жидкости в рассматриваемом оборудовании и его конструктивного исполнения (см. разд. 5 приложения 4).

Объемы легковоспламеняющихся жидкостей для расчетов параметров пожара в помещениях принимаются по наиболее неблагоприятному варианту развития пожара (в период пуска, остановки, загрузки, выгрузки, складирования, ремонта, штатной работы, аварии аппаратов или

технологического оборудования), при котором в помещение поступает (или постоянно находится) максимальное количество веществ и материалов, наиболее опасных в отношении воспламенения.

3.3.8 Воспламенение аварийного фонтана разрядами статического электричества является следствием ряда причин, в основе которых лежат такие явления, как:

трибоэлектрический эффект, возникающий при взаимном трении движущихся частиц потока и неподвижных конструкций, в результате чего происходит изменение агрегатного состояния фонтанирующего вещества;

распыление жидкой фазы в составе струи;

деформация фонтанирующей среды при ударе о твердое препятствие.

3.3.9 Факторами, увеличивающими вероятность воспламенения фонтана от разрядов статического электричества, являются: увеличение скорости истечения (повышение дебита фонтана); появление в составе струи твердых или жидких инородных компонентов; механическое воздействие на фонтанирующую струю, приводящее к изменению ее формы; удар струи о свободную поверхность жидкости (например, нефти или конденсата, разлитых у устья скважины).

3.3.10 При пожарах газонефтяных фонтанов вся нефть, как правило, сторае в воздухе, а при пожарах нефтяных фонтанов часть нефти, разливаясь, продолжает гореть на палубах ПНК/ПБУ/МСП и поверхности воды.

3.3.11 Пожары на ПНК/ПБУ/МСП принципиально подразделяются на две категории:

пожар на открытых палубах;

пожар во внутренних помещениях и пространствах.

3.3.11.1 Пожар на открытых палубах, вызванный выбросом газа из дренажных устройств либо разрывами трубопроводов/емкостей/аппаратов, следует классифицировать как наиболее опасный. Особая опасность этого пожара состоит в том, что, во-первых, происходит разлитие жидкой фазы на большой площади и формирование большого облака паров; во-вторых, приток ЛВЖ и/или газа достаточно велик и практически не поддается контролю особенно на начальной стадии пожара; в-третьих, в атмосфере над установкой образуется парогазовая горючая смесь, состоящая из воздуха, газов и паров, поступающих из дренажных устройств и разрывов.

Источниками воспламенения такой смеси могут быть:

неисправное палубное освещение;

открытое пламя;

искры любого происхождения (сварочные работы);

выхлопные газы энергетического оборудования;

горючие части оборудования.

При оценке опасности «пожары, обусловленные утечками добываемых пластовых флюидов из технологических систем», следует рассмотреть следующие возможные источники утечек углеводородов в технологической системе:

- вертлюги;
- турели;
- райзеры;
- технологические трубопроводы;
- арматура манифольдов и систем;
- гибкие шланги;
- емкости хранения углеводородов и горючих газов.

Компоненты ПНК/ПБУ/МСП должны быть сгруппированы по категориям, таким как: «сосуды, работающие под давлением», «насосы/компрессоры», «емкости хранения» с целью определения возможного характера отказов оборудования и условий утечек технологических жидкостей.

При построении логико-графической схемы развития пожара (дереьев отказов/событий) следует учитывать:

- степень опасности оборудования;
- химический состав потенциально возгораемого вещества;
- внешние условия района эксплуатации (в первую очередь, направление и силу ветра);
- реальные возможности по перекрытию источника возгораемого вещества (нефти, природного газа или сжиженного природного газа);
- наличие вблизи ПНК/ПБУ/МСП других судов или сооружений;
- возможность последующего взрыва/взрывов;
- техническое состояние корпуса ПНК/ПБУ/МСП;
- эффективность работы противопожарной защиты и т.п.

Следует также учитывать, что данный пожар может вызвать пожар разлития по поверхности воды, огненные шар и вихрь.

3.3.11.2 Пожары во внутренних помещениях ПНК/ПБУ/МСП делятся на три основные группы:

- пожары в машинных помещениях, энергетических отсеках (кроме чисто электротехнических отсеков и помещений), постах управления и коридорах;

- пожары электрооборудования;

- пожары в технологических, служебных, бытовых и жилых помещениях.

Основными причинами возникновения пожаров во внутренних помещениях и пространствах являются:

- нарушение режимов работы и правил эксплуатации оборудования и приборов;

- аварии и поломки оборудования, машин, механизмов и приборов, а также обслуживающих их систем.

Источником возникновения пожаров во внутренних помещениях являются:

- искры любого происхождения;
- открытое пламя;
- поверхности, нагретые до температуры воспламенения ГСМ (неизолированные части газовыхлопов ДГ, перегретые подшипники, электрооборудование);
- неисправная электропроводка.

3.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ СО ВЗРЫВАМИ, ПАДАЮЩИМИ И ЛЕТАЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ

3.4.1 Мероприятия по управлению рисками, связанными с взрывами, падающими и летящими предметами, можно объединить в две группы по признаку их влияния на различные стадии аварии:

- мероприятия, влияющие на потенциальный источник аварийной ситуации и обеспечивающие уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- мероприятия, влияющие на развитие аварии и обеспечивающие уменьшение ее последствий.

Мероприятия первой группы относятся только к потенциальным источникам взрывов и падающим (летающим) предметам, находящимся на ПНК/ПБУ/МСП.

3.4.1.1 К основным мероприятиям первой группы относятся:

- консервативный подход при проектировании, базирующийся на широком использовании опыта проектирования в отношении обеспечения безопасности;

- при компоновке технологических блоков по взрывоопасности необходимо, используя метод анализа иерархий, для построения деревьев событий/отказов определить наиболее опасный аппарат (центр блока) в технологическом блоке;

- проведение периодических освидетельствований оборудования и других потенциальных источников взрыва и падающих (летающих) предметов в процессе эксплуатации;

- контроль определенных условий, которые могут указывать на начало отказа, например, показания систем вибрационных и акустических датчиков на крупном оборудовании, имеющем вращающиеся узлы.

- весь комплекс организационных противопожарных мероприятий.

3.4.1.2 К основным мероприятиям второй группы относятся:

- компоновка и соответствующее размещение оборудования (см. 4.1);

- резервирование систем, способных влиять на процесс развития и масштаб последствий аварии;

- физическое разделение резервных систем безопасности;

применение специальных систем конструктивной защиты;

использование в качестве защитных барьеров штатных конструкций путем их специального проектирования;

организационное обеспечение наименее опасных по масштабам последствий развития аварии и распространения поражающих факторов.

3.4.1.3 Для обеспечения необходимого уровня безопасности (разумно приемлемого уровня риска) требуется реализация комплекса мероприятий первой и второй групп.

3.4.2 Основными внешними и внутренними источниками, связанными с воздействием на ПНК/ПБУ/МСП взрывов, падающих и летящих предметов (осколков) являются:

аварии вблизи ПНК/ПБУ/МСП на транспортных судах-челноках, приводящие к взрывам и/или возникновению летящих/падающих предметов от них;

сосуды (емкости) и трубопроводы, находящиеся (работающие) под давлением и содержащие газ или жидкие взрывоопасные вещества;

конструкции и оборудование, обладающие значительной кинетической энергией.

Степень поражающего фактора летящего (падающего) предмета характеризуется, в первую очередь, массой предмета и скоростью удара. Кроме того, поражающее действие летящего предмета зависит от его формы, угла между направлением вектора скорости и плоскостью удара.

Действие взрыва на объект обусловлено быстрым изменением избыточного воздушного давления в виде воздушной ударной волны. Степень опасности взрыва характеризуется величиной максимального избыточного давления. Для оценки реакции объекта на действие взрыва должны быть определены время нарастания и спада избыточного давления. Разрушение некоторых потенциальных источников взрыва может сопровождаться одновременным формированием избыточного воздушного давления и одновременным образованием летящих предметов (осколков). Это характерно, например, для взрывного разрушения сосудов, находящихся под давлением.

Возможные первичные факторы, связанные с действием взрыва, падающих (летящих) предметов:

деформация, повреждение, разрушение конструкций и оборудования;

травмы и гибель персонала;

подвижка (сотрясение) конструкций;

образование летящих осколков;

появление едких, токсичных газов, паров и аэрозолей;

возникновение пожара.

Первичные факторы могут порождать комплекс вторичных факторов. Так, например, сотрясение конструкций может приводить к повреждению оборудования, падению незакрепленных предметов, травмам персонала и пр.

3.4.3 Регистром устанавливаются три степени опасности от взрыва и летящего (падающего) предмета (см. табл. 2.3.1):

I — характеризуется максимально возможными для данного источника значениями параметров и характеристик поражающих факторов;

II — характеризуется значениями параметров и характеристик поражающих факторов, не относящимися к I и III степеням;

III — характеризуется значениями параметров и характеристик поражающих факторов, не вызывающими ощутимых последствий для конструкций, оборудования, персонала ПНК/ПБУ/МСП и для окружающей природной среды.

Если нельзя с достаточной степенью достоверности определить значения параметров и характеристик поражающих факторов данного источника, то для оценок безопасности следует использовать консервативный подход, полагая, что реализуется опасность I степени.

Опасность III степени определяется предельно допустимыми уровнями штатных нагрузок на конструкции, оборудование и персонал.

В отношении воздействия на человека следует рассматривать такие поражающие факторы, как: непосредственное воздействие огня, избыточное давление, тепловое излучение, загазованность и токсичность воздушной среды.

В качестве предельно допустимых уровней нагрузок на персонал могут приниматься следующие:

предельно допустимые уровни ускорений (в положении сидя или стоя) — 0,9g (по всем осям координат);

при ударе головой о преграду скорость соударения не должна превышать 2,3 м/с;

при ударах предметами с массой 1, 2, 3, 4 и 5 кг скорость удара не должна превышать 5; 3,7; 3; 2,5 и 2,2 м/с, соответственно;

величина избыточного давления в ударной волне не должна превышать 35 кПа.

3.4.4 Технические требования по противопожарной защите ПНК/ПБУ/МСП в полном объеме содержатся в части VI «Противопожарная защита» Правил ПБУ/МСП.

4 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА

4.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ВЫБРОСОВ И ПОЖАРОВ

4.1.1 Противопожарные мероприятия на ПНК/ПБУ/МСП целесообразно разделить на четыре группы.

4.1.1.1 К первой из них относятся мероприятия организационного характера, а именно:

- разработка и официальное оформление инструкций на производство всех работ, выполняемых на ПНК/ПБУ/МСП;

- разработка должностных инструкций для всего персонала ПНК/ПБУ/МСП;

- строгое соблюдение норм и требований охраны труда при производстве любых работ на установке, внедрение системы разрешений на проведение всех взрывопожароопасных работ;

- разработка и официальное оформление Технологического регламента, Планов пожарных и Плана ликвидации аварий с четкими указаниями по действиям персонала при тушении пожара;

- разработка и внедрение системы обучения работе на ПНК/ПБУ/МСП с регулярным контролем знаний, полученных персоналом, и тренировкой.

4.1.1.2 Во вторую группу включаются мероприятия технического характера, направленные на предотвращение возможности возникновения пожара на ПНК/ПБУ/МСП. Важнейшими из них являются:

- применение на ПНК/ПБУ/МСП в опасных в пожарном отношении зонах и помещениях оборудования, машин, механизмов, приборов и систем в пожаровзрывозащищенном исполнении;

- установка на ПНК/ПБУ/МСП специальной системы, предотвращающей выбросы природного газа;

- использование на ПНК/ПБУ/МСП систем транспортировки ЛВЖ, в которых возможность утечки сведена к минимуму;

- обеспечение требуемого состава воздушной среды в помещениях ПНК/ПБУ/МСП путем вентиляции и установки систем контроля состава воздушной среды;

- ограничения на использование горючих материалов в служебных, бытовых и жилых помещениях.

4.1.1.3 Мероприятия по конструктивной защите от огня, направленные на предотвращение его распространения на ПНК/ПБУ/МСП (часть VI «Противопожарная защита» Правил ПБУ/МСП), составляют третью группу противопожарных мероприятий. С точки зрения контроля рисков определяющими из них следует признать:

- блок-модульное проектирование ПНК/ПБУ/МСП по технологическому принципу;

- ярусное размещение технологического оборудования;

- отделение одного блока/модуля от другого соответствующими расстояниями, а также одного пожароопасного помещения от другого с помощью газонепроницаемых огнестойких переборок и специально вентилируемых коффердамов и тамбуров;

- реализация специальных мер по обеспечению безопасной эвакуации персонала из любых служебных, бытовых или жилых помещений с помощью проходов, коридоров, тамбур-шлюзов, шахт, оборудованных средствами противопожарной защиты;

- устройство на ПНК/ПБУ/МСП специального помещения — временного убежища, в котором персонал может находиться в безопасности в течение определенного промежутка времени, необходимого на ликвидацию пожара либо на эвакуацию людей с борта ПНК/ПБУ/МСП, но не менее одного часа.

4.1.1.4 Четвертая группа включает в себя мероприятия по активной борьбе с пожаром. В ее состав входят системы тушения пожара, основанные на различных физических и химических принципах действия (см. разд. 3 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов).

4.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА АВАРИИ (ALARP)

4.2.1 Рекомендации должны базироваться на уровнях приемлемости рисков и на лежащих в их основе причинах, сравнении вариантов контроля и управления рисками и выполняться в обеспечение снижения рисков до наиболее возможного уровня на всех этапах проектирования и эксплуатации ПНК/ПБУ/МСП.

Должно быть обеспечено объективное сравнение альтернативных вариантов, базирующихся на потенциальном снижении уровня риска и стоимостной эффективности вариантов контроля и управления рисками. Рекомендации должны корреспондироваться с рекомендациями ИМО, МАКО и не противоречить требованиям нормативных документов Ростехнадзора РФ.

4.2.2 Все решения, принимаемые для снижения риска аварий, должны отвечать действующим правилам надзорных органов, а также Регистра, и эксплуатацион-

ным стандартам, отраженным в технологическом регламенте ПНК/ПБУ/МСП, соответствующих инструкциях по эксплуатации, согласованных с Регистром.

Эксплуатационные стандарты повсеместно используются в течение всего срока службы ПНК/ПБУ/МСП. Важно, чтобы они относились к системам и процессам, способствующим уменьшению суммарного риска. При этом количество эксплуатационных стандартов должно способствовать лучшей управляемости безопасностью.

Эксплуатационные стандарты относятся к конкретным типам ПНК/ПБУ/МСП и их рекомендуется формировать на трех уровнях:

эксплуатационные стандарты, основанные на оценке рисков, которые определяют количественные параметры;

сценарные эксплуатационные стандарты, которые могут содержать качественные или количественные оценки рисков с указанием конкретной цели для управления рисками при появлении конкретной опасности или группы опасностей;

системные эксплуатационные стандарты, уточняющие уровень безопасности ПНК/ПБУ/МСП, который необходим от всех систем для обеспечения приемлемого суммарного уровня рисков.

4.2.3 Статистические данные, приведенные в приложении 4, позволяют разрабатывать рекомендации по снижению рисков пожаров, как наиболее вероятных сценариев развития опасных ситуаций на ПНК/ПБУ/МСП, так как анализ этих статистических данных и их экстраполяция позволяют проектанту правильно оценивать и исключать существующие потенциальные риски.

4.2.4 Примеры практической количественной оценки отдельных видов рисков приведены в приложениях 2 — 4 части XV «Оценка безопасности ПБУ/МСП» Правил ПБУ/МСП.

4.3 ПРИНЦИП МИНИМАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОГО (ДОСТИЖИМОГО) УРОВНЯ РИСКА (ALARP)

4.3.1 Принцип минимального практически приемлемого (достижимого) уровня риска осуществляется следующим образом:

4.3.1.1 Идентификация опасностей и анализ последствий их реализации позволяет установить предварительную приоритетность опасностей. Для этого используется матрица риска (табл. 2.3.1), в

соответствии с которой все опасности классифицируются по трем уровням: неприемлемый, практически разумный и приемлемый.

Неприемлемыми опасностями считаются те, риск в отношении которых не может быть оправдан ни при каких, за исключением форс-мажорных, обстоятельствах. К таким опасностям относятся такие, последствия которых являются катастрофическими.

Приемлемыми считаются опасности, реализация которых маловероятна, а последствия незначительные. В отношении таких опасностей не требуется принятия каких-либо мер и они могут быть исключены из рассмотрения.

4.3.1.2 Между «приемлемыми» и «неприемлемыми» уровнями лежит «минимальный практически приемлемый (достижимый) уровень» (уровень *ALARP* — *As Low as Reasonably Practicable*), который определяется с учетом анализа опасностей и работоспособности — метод *HAZOP* (*Hazard and Operability Study*), который исследует влияние отклонений технологических параметров (физико-химических свойств, давлений, температур и пр.) от регламентных режимов с позиций возникновения опасностей.

4.3.1.3 Реализация матрицы рисков (см. табл. 3.1.7 и табл. 5.2.1 части XV «Оценка безопасности ПБУ/МСП» Правил ПБУ/МСП) осуществляется путем идентификации и сопоставления конкретных потенциальных рисков в районах повышенного риска при помощи диаграммы влияния (см. 3.1.7 и 5.2 части XV «Оценка безопасности ПБУ/МСП» Правил ПБУ/МСП). После постановки задачи создается рабочая группа из экспертов, выполняющая экспертизу в рамках методологии ФОб. Работу рекомендуется выполнять в три стадии: подготовительная работа (планирование и организация работ), работа по идентификации рисков, фаза обработки и документирования.

При невозможности количественного определения рисков допускается качественная квалификация аварийных обстоятельств и оценки рисков.

4.3.1.4 Для руководства при разработке мероприятий для реализации принципа *ALARP* на рис. 4.3.1.4 предлагается к рассмотрению процесс выполнения корректирующих действий (рекомендация МАКО «Руководство по управлению техническим обслуживанием и ремонтом»), а в табл. 4.3.1.4 приводятся ориентированные значения критериев количественной оценки риска возникновения отдельных видов аварий.

Значения критериев оценки риска

Таблица 4.3.1.4

Вид опасности	Вероятность гибели человека из категории «персонал ПНК/ПБУМСП» в год
Выбросы из скважин	5×10^{-5}
Пожары, обусловленные утечками добываемых пластовых флюидов из технологических систем	3×10^{-4}
Пожары, обусловленные утечками дизельного топлива и масла из обслуживаемых систем	1×10^{-5}
Производственные опасности	7×10^{-4}
Разрушительные волновые/ветровые нагрузки	1×10^{-7}
Разрушительные ледовые нагрузки	1×10^{-7}
Разрушительные сейсмические колебания	1×10^{-7}
Падение вертолета в воду при транспортировке персонала	1×10^{-5}
Авария транспортного/обслуживающего судна	1×10^{-5}
Гибель персонала, работающего на платформе, при падении вертолета на платформу	5×10^{-7}
Аварии общесудовых/жизнеобеспечивающих систем	3×10^{-5}
Разрушения конструкции из-за столкновений/навалов судов с платформой	2×10^{-6}
Падающие/летающие предметы при взрывах	1×10^{-6}
Гибель персонала при эвакуации	7×10^{-5}

Процесс выполнения корректирующих действий

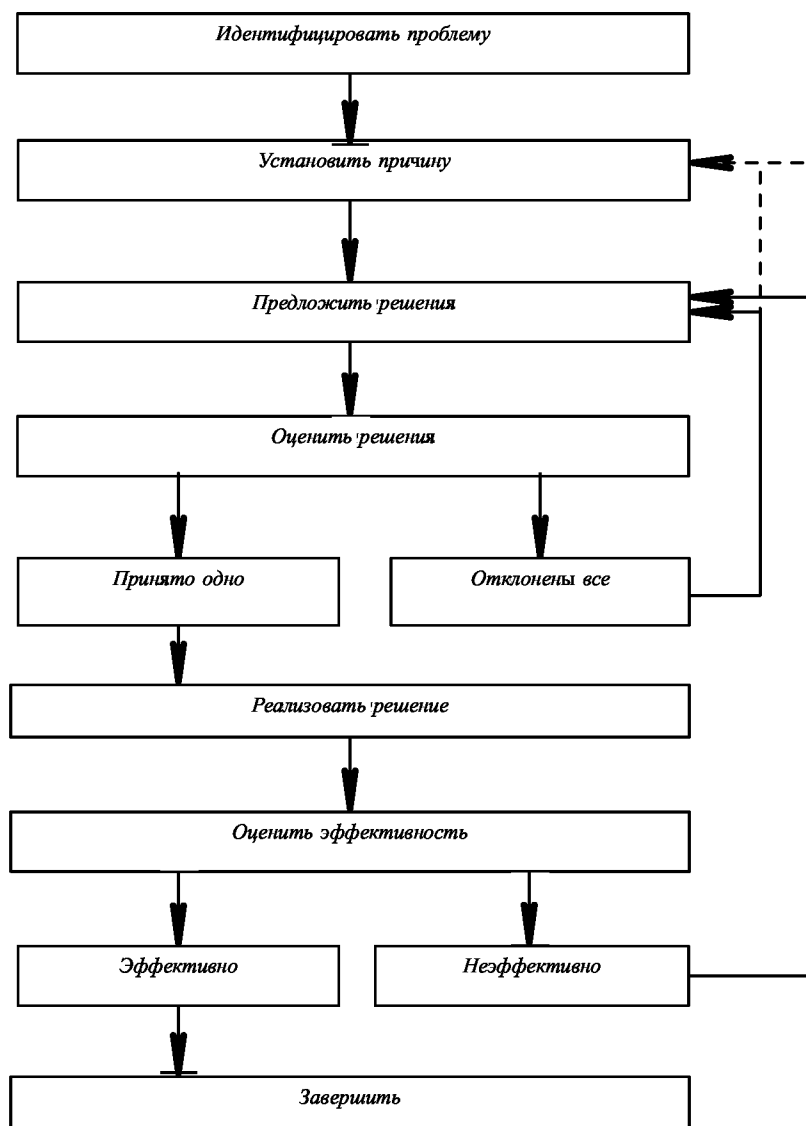


Рис. 4.3.1.4

5 ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА

5.1 Стоимостная оценка состоит из следующих этапов:

рассмотрение рисков, оцененных выше, в зависимости от частоты/вероятности и последствий для выявления базовой причины;

классификация вариантов контроля и оценки риска, определенных в 4.1, 4.3, для понимания размеров стоимостей в результате применения того или иного варианта контроля риска;

оценка и сравнительная эффективность каждого варианта в зависимости от относительной стоимости;

5.2 Стоимость должна включать: начальный цикл, все этапы проектирования, эксплуатацию, ремонт, модернизацию, утилизацию, обучение персонала, верификацию и валидацию (инспекцию, сертификацию и т.д.), ущерб от загрязнения окружающей среды, компенсацию за ответственность перед третьими лицами и персоналом.

Оценка стоимостей должна производиться на основе использования различных признанных технологий и методик.

Стоимость определяется по отношению к персоналу, организации, компании, населению прибрежной зоны и т.д., которые напрямую или косвенно пострадали от аварии.

5.3 На этом этапе определяется эффективность предложений:

оценивается стоимость каждого из вариантов контроля и управления рисками, определенных выше;

оценивается стоимость мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на результат;

5.4 Стоимостную эффективность выбранного мероприятия рекомендуется определять экспертным путем.

5.5 Стоимостные оценки рисков могут быть использованы при обосновании страховых тарифов при страховании ответственности за ущерб от аварий: окружающей среде, персоналу, населению, третьим лицам и выработке мер безопасности.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА РИСКОВ

6.1 Результаты анализа рисков на всех этапах проектирования должны быть учтены, обоснованы и оформлены таким образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены и повторены специалистами, которые не участвовали при первоначальном анализе.

6.2 Процесс анализа рисков следует документировать. Объем и форма отчета с результатами анализа зависят от целей проведенного анализа рисков. В отчет рекомендуется включать (если иное не определено нормативно-правовыми документами, например, документами по оформлению деклараций промышленной безопасности):

- титульный лист;
- список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации;
- аннотацию;
- содержание (оглавление);
- задачи и цели проведенного анализа рисков;
- описание анализируемого опасного производственного объекта;

- методология анализа, исходные предположения и ограничения, определяющие пределы анализа рисков;

- описание используемых методов анализа, моделей аварийных процессов и обоснование их применения;

- исходные данные и их источники, в том числе данные по аварийности и надежности оборудования и технических систем¹;

- результаты идентификации опасностей;

- результаты оценки рисков;

- анализ неопределенностей результатов оценки рисков;

- обобщение оценок рисков, в том числе с указанием наиболее «слабых» мест;

- рекомендации по уменьшению рисков;

- заключение;

- перечень используемых источников информации, нормативно-технической и нормативно-правовой базы.

¹ Под технической системой в зависимости от целей анализа могут пониматься как совокупность технических устройств и оборудования (например, АСУ ТП), так и отдельные технические устройства или их элементы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОКРАЩЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

ABS (American Bureau of Shipping) — Американское Бюро Судоходства
 ALARP (As Low as Reasonability Practicable) — минимальный практически приемлемый (достижимый) уровень риска
 ANSI (American National Standards Institute) — Американский национальный институт стандартизации
 API (American Petroleum Institute) — Американский нефтяной институт
 AAV (Annulus access valve) — клапан для доступа в затрубное пространство
 ADS (Atmospheric diving system) — атмосферная водолазная система
 AIV (Annulus isolation valve) — отсечной клапан на затрубном пространстве
 AMV (Annulus master valve) — главный клапан на затрубном пространстве
 ASV (Annulus swab valve) — клапан очистки затрубного пространства
 AUV (Autonomous underwater vehicle) — автономный подводный аппарат
 BOP (Blowout preventer) — противовыбросовый превентор
 CRA (Corrosion-resistant alloy) — коррозионно-стойкий сплав (покрытие)
 C/WO (Completion/workover) — заканчивание/капитальный ремонт скважины
 CAA (Civil Aviation Authority) — Управление гражданской авиации
 CALM (Catenary anchor leg mooring) — выносной точечный причал с якорным креплением
 CSON (Continental Shelf Operations Notice) — наблюдение за эксплуатацией континентального шельфа
 DFI (Design, fabrication, installation) — проектирование, изготовление, монтаж
 DHPTT (Downhole pressure/temperature transmitter) — забойный передатчик давления/температуры.
 DIN (Deutsches Institut für Normung) — Немецкий институт стандартов
 DNV (Det Norske Veritas) — Норвежское классификационное общество
 DP (Dynamic positioning) — динамическое позиционирование
 DSV (Diving support vessel) — судно обеспечения водолажных работ
 EDP (Emergency disconnect package) — блок аварийного разъединения
 ESD (Emergency shutdown) — аварийная остановка
 ESP (Electrical submersible pump) — электрический погружной насос
 EER (Escape, Evacuation, Rescue) — система

организации покидания, эвакуации и спасения
 EPS (Emergency power supply) — аварийный источник питания
 FAT (Factory acceptance test) — заводские приемочные испытания
 FMEA (Failure mode and effects analysis) — анализ видов и последствий отказов
 FPS (Floating production system) — плавучая система добычи
 FPU (Floating production unit) — плавучий нефтегазодобывающий комплекс (ПНК)
 FEA (Fire and explosion analysis) — оценка рисков взрыво- и пожароопасности
 GA (General alarm) — общая аварийная сигнализация
 GBS (Gravity base structure) — основание гравитационного типа
 HAZOP (Hazards in operation analysis) — анализ эксплуатационной безопасности
 HPU (Hydraulic power unit) — гидравлический силовой привод
 HXT (Horizontal X-tree) — горизонтальная фонтанная арматура
 HAZID (Hazard Identification) — идентификация рисков
 HIPS (High integrity protection system) — система высокого уровня защиты
 HP (High pressure) — высокое давление
 HVAC (Heating, ventilating and air conditioning) — система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха
 ID (Internal diameter) — внутренний диаметр
 IPU (Integrated pipeline umbilical) — многофункциональный плантокабель
 ISO (International Standards Organization) — Международная организация по стандартизации
 LMRP (Lower marine riser package (for drilling) — нижний блок водоотделяющей колонны (для бурения)
 LPMV (Lower production master valve) — главная нижняя эксплуатационная задвижка (на фонтанной арматуре)
 LRFD (Load and resistance factored design) — проектирование с учетом коэффициентов нагрузки и сопротивления
 LRP (Lower riser package (for workover)) — нижний блок райзера (для ремонта)
 LWI (Light well intervention) — подземный ремонт скважин (исследования, интенсификация притока, перфорация, монтаж внутренних устройств (отсекатели, и т.д.))
 LCV (Level control valve) — клапан

регулирования уровня

LNG (Liquefied natural gas) — сжиженный природный газ

LP (Low pressure) — низкое давление

LPG (Liquefied petroleum gas) — сжиженный нефтяной газ

MODU (Mobile offshore drilling unit) — плавучая буровая установка (ПБУ)

MPFM (Multiphase flowmeter) — многофазный расходомер

MPP (Multiphase pump) — многофазный насос

MLSS (Mudline suspension system) — система подвески линий подачи бурового раствора

MLSV (Mudline safety valve) — предохранительный клапан линий подачи бурового раствора

MWD (Measuring while drilling) — система измерений в процессе бурения

MAWP (Maximum working pressure) — максимальное рабочее давление

NB(Nominal bore) — условный диаметр

NRV(Non-return valve) — невозвратный клапан

OWS (Oily water separator) — сепаратор нефтесодержащей воды

PCS (Production control system) — система управления добычей

PGB (Permanent guide base) — донное основание с направляющими

PIV (Production isolation valve) — запорный добычной клапан

PLEM (Pipeline end manifold) — оконечный манифольд трубопровода

PLET (Pipeline end termination) — оконечная арматура трубопровода

PMV (Production master valve) — основной (центральный) добычной клапан фонтанной арматуры

PSD (Production shut-down) — прекращение добычи

PSW (Production swab valve) — верхний стволовой (буферный) клапан фонтанной арматуры

PWV (Production wing valve) — боковая эксплуатационная задвижка на фонтанной арматуре

PFD (Process flow diagram/data) — схема технологического процесса

QRA (Quantitative risk analysis) — количественный анализ рисков

QRS (Quantitative risk assessment) — количественная оценка риска

RTJ (Ring type joint) — кольцевое соединение

ROT (Remotely operated tool) — дистанционно управляемый инструмент

ROV (Remotely operated Vehicle) — дистанционно управляемый аппарат

SAS (Safety and automation system) — система автоматизации и безопасности

SCM (Subsea control Module) — подводный модуль управления

SCSSV (Surface-controlled subsurface safety valve)

— управляемый с поверхности скважинный отсечной клапан

SITHP (Shut-in tubing head pressure) — статическое давление на устье скважины

SSIV (Subsea isolation valve) — подводный отсечной клапан

SSP (Subsea processing) — подводная подготовка

SUDU (Subsea umbilical distribution unit) — подводный блок распределения шлангокабеля

SUT (Subsea umbilical termination) — подводное окончание шлангокабеля

SXT (Surface X-tree) — надводная фонтанная арматура

SALM (Single anchor leg mooring) — выносной одноопорный причал с анкерным креплением

SBM (Single buoy mooring) — выносные причальные устройства

SPS (Surface process shutdown) — остановка технологического процесса с поверхности

TFL (through-flowline system) — система работы через напорную линию

TGB (Temporary guide base) — временное донное основание

TH (Tubing hanger) — узел подвески насосно-компрессорных труб (трубная головка)

THRT (Tubing hanger running tool) — приспособление для спуска подвески насосно-компрессорных труб

TRT (Tree running tool) — приспособление для спуска фонтанной арматуры

TLP (Tension leg platform) — платформа с натяжным вертикальным якорным креплением

TLQ (Temporary living quarters) — временные жилые помещения

TPS (Total platform shutdown) — полное отключение платформы

UPS (Uninterrupted power supply) — система бесперебойного энергоснабжения

ULS (Ultimate limit state) — состояние предела прочности (текучести)

UNS (Unified numbering system) — унифицированная система нумерации

UPMV (Upper production master valve) — верхний главный эксплуатационный клапан

VXT (Vertical X-tree) — вертикальная фонтанная арматура

WAT (Wax appearance temperature) — температура начала парафинообразования

WHP (Wellhead pressure) — давление на устье скважины


WOCS (Workover control system) — система управления капитальным ремонтом скважины

WOR (Workover riser) — техническая колонна (райзер) для капитального ремонта скважин

XOV (Cross-over valve) — перепускной клапан

XT (Christmas X-tree) — фонтанная елка

ТИПОВАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПНК

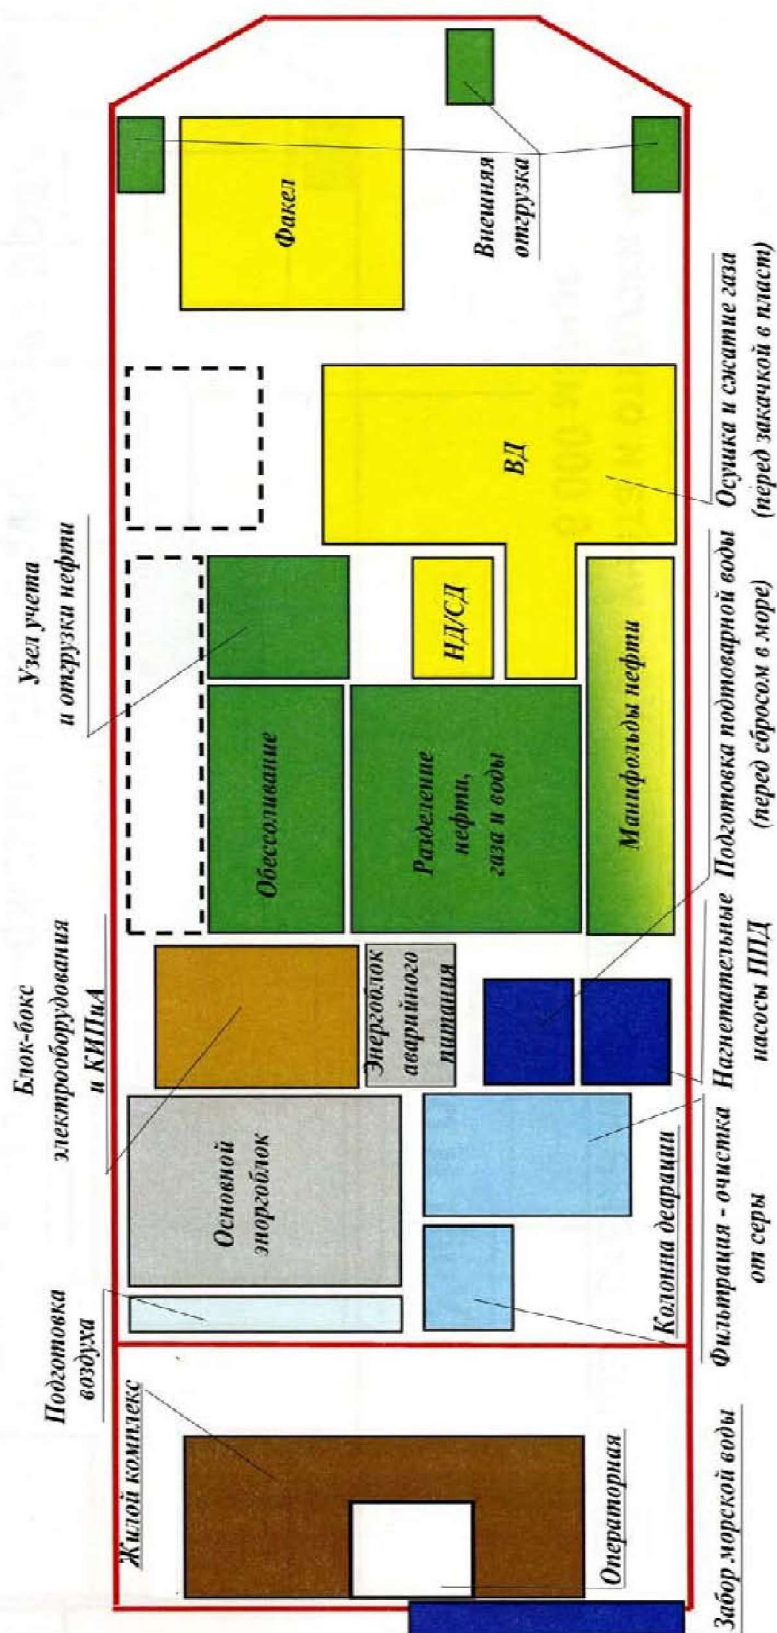

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАННЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

№№	Обозначение	Наименование
1	116-ФЗ	Федеральный закон от 20 июня 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2	123-ФЗ	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	384-ФЗ	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4	ТР ТС 004/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768)
5	ТР ТС 010/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823)
6	ТР ТС 012/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825)
7	ТР ТС 019/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878)
8	ТР ТС 020/2011	Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879)
9	ТР ТС 032/2013	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41)
10	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
11	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
12	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса
13	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
14	Руководство по безопасности	Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
15	Руководство по безопасности	Руководство по безопасности факельных систем (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 779)
16	ВНТП 01/87/04-84.	Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования (утв. Миннефтегазстроем СССР; Мингазпромом СССР; Миннефтепромом СССР) (ред. от 24 июля 1987 г.)
17	ВНТП 3-85	Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений
18	ГОСТ 30852.1-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»
19	ГОСТ 11928-83	Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия.
20	ГОСТ 12.1.003	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
21	ГОСТ 12.1.012	ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
22	ГОСТ 12.1.030-81	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
23	ГОСТ 12.1.044-89	ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

№№	Обозначение	Наименование
24	ГОСТ 12.2.003	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
25	ГОСТ 12.2.007.0	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
26	ГОСТ 12.2.007.14	ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
27	ГОСТ 12.2.007.6	ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности
28	ГОСТ 12.2.007.8	ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
29	ГОСТ 12.2.032	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
30	ГОСТ 12.2.033	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
31	ГОСТ 12.2.040-79	ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции
32	ГОСТ 12.4.040-78	ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения
33	ГОСТ 12.2.062	ССБТ. Ограждения металлические. Требования безопасности
34	ГОСТ 12.2.062-81	ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные
35	ГОСТ 12.2.064	ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности
36	ГОСТ 12.2.086	ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования к монтажу, испытаниям и эксплуатации
37	ГОСТ 12.2.101	ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции.
38	ГОСТ 12.2.232-2012	ССБТ. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности
39	ГОСТ 12.4.026	ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
40	ГОСТ 13862-90	Оборудование противовибросное. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
41	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
42	ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
43	ГОСТ 15150-69.	Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
44	ГОСТ 16293-89 (СТ СЭВ 2446-88)	Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры
45	ГОСТ 16853-88	Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия
46	ГОСТ 2.601-2013	ЕСКД. Эксплуатационные документы
47	ГОСТ 2.602-2013	ЕСКД. Ремонтные документы
48	ГОСТ 23611-79	Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения
49	ГОСТ 23872-79	Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик
50	ГОСТ 23941-2002	Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
51	ГОСТ 23941-2002	Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
52	ГОСТ 24.104-85	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования (разделы 1 и 2)
53	ГОСТ 2405-88	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
54	ГОСТ 25452-90	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные. Технические условия
55	ГОСТ 28618-90	Рукава резиновые и рукавные соединения для вращательного бурения и гашения вибрации. Технические условия
56	ГОСТ 30852.0-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

№№	Обозначение	Наименование
57	ГОСТ 30852.10-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь <i>i</i>
58	ГОСТ 30852.11-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам
59	ГОСТ 30852.12-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
60	ГОСТ 30852.13-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
61	ГОСТ 30852.14-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида <i>л</i>
62	ГОСТ 32569-2013	Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
63	ГОСТ Р 51901.1-2002	Менеджмент риска. Управление надежностью. Анализ риска технологических систем
64	ГОСТ Р 52630-2012	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
65	ГОСТ 30852.15-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы
66	ГОСТ 30852.16-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
67	ГОСТ 30852.17-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)»
68	ГОСТ 30852.18-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)
69	ГОСТ 30852.19-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования
70	ГОСТ 30852.2-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального зазора
71	ГОСТ 30852.3-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением <i>p</i>
72	ГОСТ 30852.4-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
73	ГОСТ 30852.5-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения
74	ГОСТ 30852.6-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки <i>q</i>
75	ГОСТ 30852.7-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки <i>o</i>
76	ГОСТ 30852.8-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида <i>e</i>
77	ГОСТ 30852.9-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
78	ГОСТ 6286-73	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. Технические условия
79	ГОСТ Р 12.4.026-2001	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
80	ГОСТ Р 51321.1-2007	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний
81	ГОСТ Р 51365-2009(ИСО 10423)	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования
82	ГОСТ Р 52543-2006	Гидроприводы объемные. Требования безопасности.
83	ГОСТ Р 52869-2007	Пневмоприводы. Требования безопасности.
85	ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

№№	Обозначение	Наименование
86	ГОСТ Р 55311-2012	Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Термины и определения
87	ГОСТ Р ИСО 13626-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Сооружения для бурения и обслуживания скважин. Общие технические требования
88	ГОСТ Р ИСО 13628-2-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения
89	ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013	Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов (TFL)
90	ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательного помещения с жесткими стенами
91	ГОСТ Р ИСО 3744-2013	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
92	ГОСТ Р ИСО 3746-2013	Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
93	ОСТ 26-18-5-88	Блоки технологические газовой и нефтяной промышленности. Общие технические требования
94		Американский институт стальных конструкций, Руководство по стальным конструкциям, расчет допустимых напряжений, девятое издание. AWS D1.1 Сварка строительных конструкций – Сталь, 2002
95	9th Edition TEMA Standards	Стандарт Ассоциации производителей трубных теплообменников
96	AISC	Manual of Steel Construction: Load and Resistance Factor Design
97	AISC Steel Construction Manual	Руководство по стальным конструкциям, расчет допустимых напряжений, девятое издание
98	ANSI B2.1	Pipe Threads, General Purpose (Inch), (Except Dryseal)
99	ANSI/AGMA 6032-A94	Standard for Marine Gear Units: Rating
100	ANSI/ASME B31.3	Process Piping
101	API Bui 16J	Comparison of Marine Drilling Riser Analyses
102	API RP 14B	Design, Installation, Repair and Operation of Subsurface Safety Valve System
103	API RP 14C	Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface Safety Systems on Offshore Production Platforms
104	API RP 14E	Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems
105	API RP 14E	Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems
106	API RP 14H	Installation, Maintenance and Repair of Surface Safety Valves and Underwater Safety Valves Offshore
107	API RP 14J	Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities
108	API RP 16Q	Design, Selection, Operation and Maintenance of Marine Drilling Riser Systems
109	API RP 17A	Design and Operation of Subsea Production Systems
110	API RP 17B	Flexible Pipe
111	API RP 2A-WSD	Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms – Working Stress Design
112	API RP 4G	Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures
113	API RP 500	Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations on Petroleum Facilities Classed as Class I, Division 1 and Division 2
114	API RP 505	Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, and Zone 2
115	API RP 520	Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving Devices in Refineries

№№	Обозначение	Наименование
116	API RP 521	Guide for Pressure Relieving and Depressurising Systems
117	API RP 64	Diverter Systems Equipment and Operations
118	API RP 7G/ ISO10407	Petroleum and natural gas industries – Drilling and production equipment – Drill stem design and operating limits
119	API RP 7L	Procedures for Inspection, Inspection, Maintenance, Repair, and Remanufacture of Drilling Equipment
120	API RP 8B	Inspection, Maintenance, Repair, and Remanufacture of Hoisting Equipment
121	API RP 9B	Application, Care and Use of Wire Rope for Oil Field Service
122	API Spec 12D	Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids
123	API Spec 12F	Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids
124	API Spec 16C	Choke and Kill Systems
125	API Spec 16R	Marine Drilling Riser Couplings
126	API Spec 2C	Offshore Cranes
127	API Spec 4F	Drilling and Well Servicing Structures
128	API Spec 6A	Wellhead and Christmas Tree Equipment
129	API Spec 6A	Wellhead and Christmas Tree Equipment
130	API Spec 6D	Specification for Pipeline Valves
131	API Spec 6FA	Fire Test for Valves
132	API Spec 6FC	Fire Test for Valve With Automatic Backseats
133	API Spec 6FD	Fire Test for Check Valves
134	API Spec 7K	Drilling and Well Servicing Equipment
135	API Spec 8C	Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL1 and PSL2)
136	API Spec 9A	Wire Rope
137	API Spec 12J	Oil and Gas Separators
138	API Spec 16A	Drill Through Equipment
139	API Spec 16D	Control Systems for Drilling Well Control Equipment
140	API Spec 16F	Specification for Marine Drilling Riser Equipment
141	API Spec 16R	Marine Drilling Riser Couplings
142	API Standard 53	Blowout Prevention Equipment Systems for Drilling Operations
143	API Std 2000	Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Non-refrigerated and Refrigerated
144	API Std 530	Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum Refineries
145	API Std 530 / ISO 13704	Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum Refineries
146	API Std 610	Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and Gas Industry Services
147	API Std 611	General Purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
148	API Std 612	Special Purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
149	API Std 613	Special Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
150	API Std 614	Lubrication, Shaft-Sealing, and Control-Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
151	API Std 616	Gas Turbines for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
152	API Std 617	Centrifugal Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
153	API Std 618	Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
154	API Std 619	Rotary-Type Positive Displacement Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
155	API Std 620	Design and Construction of Large, Welded Low-Pressure Storage Tanks
156	API Std 650	Welded Steel Tanks for Oil Storage

№№	Обозначение	Наименование
157	API Std 660	Shell-and-Tube Heat Exchangers
158	API Std 661	Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service
159	API Std 671	Special Purpose Couplings for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
160	API Std 672	Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
161	API Std 674	Positive Displacement Pumps – Reciprocating
162	API Std 675	Positive Displacement Pumps – Controlled Volume
163	API Std 676	Positive Displacement Pumps – Rotary
164	API-4F	Спецификация комплексов для бурения и ремонта скважин, четвертое издание. Структурный уровень безопасности E2, U2
165	API-8C	Спецификация для бурильного и производственного подъемного оборудования, четвертое издание.
166	ASME B16.10	ASME B16.10-1992. Размеры фланцевых и торцовых соединений клапанов и задвижек
167	ASME B16.5	ASME B16.5-1996. Трубные фланцы и фланцевые фитинги
168	ASME B16.5a	ASME B16.5a-1998. Дополнения к ASME B16.5 Трубные фланцы и фланцевые фитинги
169	ASME B31.1	ASME B31.1-1998. Напорные трубопроводы
170	ASME B31.3	Трубопроводы для химических и нефтеперерабатывающих заводов
171	ASME B31.4	Транспорт нефти
172	ASME B31.8	Транспорт газа
173	ASME B73.1	Specification for Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process
174	ASME B73.2	Specification for Vertical In-line Centrifugal Pumps for Chemical Process
175	ASME BPVC	Boiler and Pressure Vessel Code, Section I, Rules for Construction of Power Boilers
176	ASME BPVC	Boiler and Pressure Vessel Code, Section IV, Rules for Construction of Heating Boilers
177	ASME BPVC	Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels
178	ASME PTC 22	Performance Test Code on Gas Turbines (Performance Test Codes)
179	ASME-BPVC	Котлы и сосуды, работающие под давлением. Секция IX и интерпретации (т. 44 и 43), Квалификационный стандарт по сварке и пайке, сварочному и паяльному оборудованию, операторам по сварке и пайке, 2007
180	ASTM 193	Alloy Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature Service
181	ASTM A435	Технические условия на ультразвуковой контроль стальных листов
182	ASTM A6M	Технические условия на конструкционный стальной прокат, листы, фасонные изделия и шпунтовые стенки
183	ASTM A770	Технические условия на испытания на разрыв стальных листов специального применения
184	ASTM A923	Standard Test Methods for Detecting Detrimental Intermetallic Phase in Wrought Duplex Austenitic/Ferritic Stainless Steels
185	ASTM E208	Стандартные методы испытаний падающим грузом для определения нулевой температуры пластичности углеродистых сталей
186	ASTM E23	Методы испытаний металлических брусьев на ударную вязкость
187	AWS D1.1	Сварка строительных конструкций – Сталь, 2002
188	BS 1113	Specification for Design and Manufacture of Water-Tube Steam Generating Plant
189	BS 2790	Specification for Design and Manufacture of Shell Boiler of Welded Construction
190	BS 5045	Transportable Gas Containers
191	BSI PD 5500	Specification for Unfired Fusion Welded Pressure Vessels
192	DNV-RP-A201	Plan Approval Documentation Types – Definitions
193	DNV-RP-D101	Structural Analysis of Piping Systems

№№	Обозначение	Наименование
194	DNV-RP-0501	Erosive Wear in Piping Systems
195	EN 10204	Metallic Products – Type of Inspection Documents
196	EN 12952	Water-Tube Boilers and Auxiliary Installations
197	EN 12953	Shell Boilers
198	EN 13445	Unfired Pressure Vessels
199	EN 13480	Metallic Industrial Piping
200	EN 14015	Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above
201	EN 14620, several parts	Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and – 165 °C
202	EN 1473	Installation and equipment for liquefied natural gas: Design of onshore installations
203	EN 1474	Installation and equipment for liquefied natural gas: Design and testing of loading/unloading arms
204	EN 1834, Part 1-3	Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres
205	EN 1993, several parts	Eurocode 3: Design of steel structures
206	EN 1999 part 1-1 to 1-4	Eurocode 9: Design of aluminium structures
207	FEM	Rules for the Design of Hoisting Appliances
208	ICS/OCIMF	Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum)
209	IEC 60079-2	Explosive atmospheres – Part 2: Equipment protection by pressurized enclosures
210	IEC 60092-504	Electrical installations in ships – Part 504: Special features – Control and instrumentation
211	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
212	IEC 60533	Electrical and electronic installations in ships – Electromagnetic compatibility
213	IEC 60945	Maritime navigation and radio communication equipment and systems – General requirements – Methods of testing and required test results
214	IGC Code	The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk
215	IP 15	Area Classification Code of Petroleum Installations
216	ISO 13535 : 2000	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование
217	ISO 13623 : 2000	Нефтяная и газовая промышленность. Системы трубопроводного транспорта
218	ISO13503-1: 2003	Нефтяная и газовая промышленность. Материалы и жидкости для заканчивания скважин. Часть 1. Измерение вязких свойств растворов для заканчивания скважин
219	ISO13534 : 2000	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Контроль, техническое обслуживание, ремонт и восстановление подъемного оборудования
220	ISO 10405	Care/use of casing/tubing
221	ISO 10407-1	Drill stem design
222	ISO 10407-2	Inspection and classification of drill stem elements
223	ISO 10414-1	Field testing of water-based fluids
224	ISO 10414-2	Field testing of oil-based drilling fluids
225	ISO 10416	Drilling fluids – lab testing
226	ISO 10417	Subsurface safety valve systems
227	ISO 10418	Petroleum and natural gas industries - Offshore production platforms -Analysis, design, installation and testing of basic surface safety systems
228	ISO 10418	Petroleum and natural gas industries - Offshore production platforms - Analysis, design, installation and testing of basic surface safety systems

№№	Обозначение	Наименование
229	ISO 10423	Petroleum and natural gas industries – Drilling and production equipment – Specification for valves, wellhead and Christmas tree equipment
230	ISO 10424-1	Rotary drill stem elements
231	ISO 10424-2	Threading and gauging of connections
232	ISO 10426-1	Well cementing
233	ISO 10426-2	Testing of well cements
234	ISO 10426-3	Testing of deepwater well cement
235	ISO 10426-4	Preparation and testing of atmospheric foamed cement slurries
236	ISO 10426-5	Shrinkage and expansion of well cement
237	ISO 10426-6	Static gel strength of cement formulations
238	ISO 10427-1	Bow spring casing centralizers
239	ISO 10427-2	Centralizer placement and stop-collar testing
240	ISO 10427-3	Performance testing of cement float equipment
241	ISO 10428	Sucker rods
242	ISO 10431	Pumping unites
243	ISO 10432	Subsurface safety valves
244	ISO 10434	Bolted bonnet steel gate valves
245	ISO 10437	Special-purpose steam turbines (Rev)
246	ISO 10438	Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems, Parts 1 – 4
247	ISO 10439	Centrifugal compressors
248	ISO 10440-1	Rotary-type positive-displacement process compressors (oil-free)
249	ISO 10440-2	Rotary PD packaged air compressors
250	ISO 10441	Flexible couplings – special
251	ISO 10442	Integrally geared air compressors
252	ISO 10474	Steel and steel products – Inspection documents
253	ISO 11960	Casing and tubing for wells (Rev)
254	ISO 11961	Drill pipe
255	ISO 12211	Spiral plate heat exchangers
256	ISO 12212	Hairpin heat exchangers
257	ISO 12490	Actuation, mechanical integrity and sizing for pipeline valves
258	ISO 12736	Wet thermal insulation coatings (New)
259	ISO 12835	Qualification of casing connections for thermal wells (New)
260	ISO 13085	Tubing aluminium alloy pipes (New)
261	ISO 13354	Shallow gas diverter equipment (New)
262	ISO 13500	Drilling fluids (Amd)
263	ISO 13501	Drilling fluids – processing systems evaluation
264	ISO 13503-1	Measurement of viscous properties of completion fluids
265	ISO 13503-2	Measurement of properties of proppants
266	ISO 13503-3	Testing of heavy brines
267	ISO 13503-4	Measurement of stimulation & gravelpack fluid leakoff
268	ISO 13503-5	Measurement of long term conductivity of proppants

№№	Обозначение	Наименование
269	ISO 13503-6	Measuring leak-off of completion fluids under dynamic conditions (New)
270	ISO 13503-6	Measuring leak-off of completion fluids under dynamic conditions (New)
271	ISO 13533 : 2001	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Оборудование для сквонного бурения
272	ISO 13534	Hoisting equipment – Care/maint
273	ISO 13535	Hoisting equipment – Specification
274	ISO 13623	Pipeline transportation systems
275	ISO 13624-1	Marine drilling riser systems
276	ISO 13625	Marine drilling riser couplings
277	ISO 13626 : 2003	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Установки для бурения и обслуживания скважин
278	ISO 13628-1	Subsea production systems (Amd)
279	ISO 13628-10	Bonded flexible pipe
280	ISO 13628-11	Flexible pipe systems for subsea and marine applications
281	ISO 13628-15	Subsea structures and manifolds
282	ISO 13628-2	Subsea flexible pipe systems
283	ISO 13628-3	Subsea TFL pumpdown systems
284	ISO 13628-4	Subsea wellhead and tree equipment
285	ISO 13628-5	Subsea control umbilicals
286	ISO 13628-7	Design and operation of subsea production systems – Part 7 Completion/ workover riser systems
287	ISO 13628-9	ROT intervention systems
288	ISO 13631	Petroleum and Natural Gas Industries – Packaged reciprocating gas compressors
289	ISO 13678	Thread compounds
290	ISO 13679	Casing and tubing connections testing
291	ISO 13680	CRA seamless tubes for casing & tubing
292	ISO 13691	High speed enclosed gear units
293	ISO 13702	Control & mitigation of fires & explosions (Rev)
294	ISO 13703 : 2002	Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и установка системы трубопроводов на морских эксплуатационных платформах
295	ISO 13704	Calculation of heater tube thickness
296	ISO 13705	Fired heaters for general service
297	ISO 13706	Air-cooled heat exchangers
298	ISO 13707	Reciprocating compressors
299	ISO 13709	Centrifugal pumps
300	ISO 13710	Reciprocating positive displacement pumps
301	ISO 13847	Welding of pipelines (Rev)
302	ISO 14001	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию
303	ISO 14224	Reliability/maintenance data
304	ISO 14310	Packers and bridge plugs
305	ISO 14313	Pipeline valves
306	ISO 14691	Flexible couplings – General
307	ISO 14692	GRP piping, Parts 1 – 4

№№	Обозначение	Наименование
308	ISO 14693	Drilling equipment
309	ISO 14723	Subsea pipeline valves
310	ISO 14998	Accessory completion equipment (New)
311	ISO 15136-1	Progressing cavity pump systems
312	ISO 15136-2	Progressing cavity pump systems – Drive heads
313	ISO 15138	Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Heating, ventilation and air-conditioning
314	ISO 15156	Petroleum and Natural Gas Industries – Materials for Use in H ₂ S-containing Environments in Oil and Gas Production
315	ISO 15156-2	Cracking-resistant steels and cast irons for use in environments
316	ISO 15156-3	Cracking-resistant alloys for use in H ₂ S environments
317	ISO 15463	Field inspection of new casing, tubing and plain end drill pipe
318	ISO 15464	Gauging and inspection of threads
319	ISO 15544	Emergency response
320	ISO 15546	Aluminium alloy drill pipe
321	ISO 15547-1	Plate & frame type heat exchangers
322	ISO 15547-2	Brazed aluminium platefin type heat exchangers
323	ISO 15589-1	Cathodic protection for on-land pipelines (Rev)
324	ISO 15589-2	Cathodic protection for offshore pipelines
325	ISO 15590-1	Pipeline induction bends
326	ISO 15590-2	Pipeline fittings
327	ISO 15590-3	Pipeline flanges
328	ISO 15649	Piping
329	ISO 15663	Life cycle costing, Parts 1 – 3
330	ISO 15761	Steel valves DN 100 and smaller
331	ISO 16440	Steel-cased pipelines (New)
332	ISO 16708	Pipeline reliability-based limit state design
333	ISO 16812	Shell & tube heat exchangers (Rev)
334	ISO 16961	Coating of above-ground steel storage tanks (New)
335	ISO 17020:2004	Общие требования к деятельности различных типов органов, осуществляющих инспекционный надзор
336	ISO 17078-1	Side-pocket mandrels (Amd)
337	ISO 17078-2	Flow control devices for side-pocket mandrels
338	ISO 17078-3	Latches & seals for side-pocket mandrels & flow control devices
339	ISO 17078-4	Side-pocket mandrels and related equipment
340	ISO 17177	Unconventional LNG transfer systems (New)
341	ISO 17292	Metal ball valves
342	ISO 17776	Assessment of hazardous situations
343	ISO 17824	Sand control screens
344	ISO 19900	Общие требования к оффшорным конструкциям,
345	ISO 19901-1	Metoccean design and operating considerations (Rev)

№№	Обозначение	Наименование
346	ISO 19901-2	Seismic design procedures and criteria (Rev)
347	ISO 19901-3	Topsides structure
348	ISO 19901-4	Geotechnical and foundation design (Rev)
349	ISO 19901-5	Weight control
350	ISO 19901-6	Marine operations
351	ISO 19901-7	Station-keeping systems for floating offshore structures (New)
352	ISO 19901-8	Marine soil investigations (New)
353	ISO 19902 Amd 1	Fixed steel offshore structures (Amd)
354	ISO 19903	Fixed concrete offshore structures
355	ISO 19904-1	Floating offshore structures
356	ISO 19905-1	Jack-ups
357	ISO 19906	Arctic offshore structures
358	ISO 20312	Design of aluminium drill string
359	ISO 20815	Production assurance and reliability management
360	ISO 21049	Centrifugal and rotary pumps shaft sealing
361	ISO 21329	Test procedures for pipeline mechanical connectors
362	ISO 21457	Materials selection
363	ISO 21809-1	Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)
364	ISO 21809-2	Fusion-bonded epoxy coatings (Rev)
365	ISO 21809-3	Field joint coatings
366	ISO 21809-4	Polyethylene coatings (2-layer PE)
367	ISO 21809-5	External concrete coatings
368	ISO 2314	Gas turbine – Acceptance tests
369	ISO 23251	Pressure-relieving and depressuring systems
370	ISO 23936-1	Thermoplastics
371	ISO 23936-2	Elastomers (New)
372	ISO 24817	Composite repair of pipework (Rev)
373	ISO 25457	Flares details
374	ISO 27509	Compact flanged connections
375	ISO 27627	Aluminium alloy drill pipe thread gauging (New)
376	ISO 28300	Venting of storage tanks
377	ISO 28460	LNG – Ship to shore interface
378	ISO 28781	Subsurface tubing mounted formation barriers
378	ISO 29001:2003	Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и предоставляющим услуги
379	ISO 3046-1	Reciprocating internal combustion engines Performance – Part 1: Declarations of power, fuel and
380	ISO 3183	lubricating oil consumptions, and test methods – Additional requirements for engines for general use Steel pipe for pipeline transportation systems
381	ISO 3977-5	Gas turbines – Procurement
382	ISO 6336 Pt. 1-5	Calculation of load capacity of spur and helical gears
383	ISO 898	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel

№№	Обозначение	Наименование
384	ISO 898-1	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs.
385	ISO 898-2	Mechanical properties of fasteners – Part 2: Nuts with specified proof load values – Coarse thread
386	ISO 9001:2008	Системы менеджмента качества. Требования
387	ISO 9004:2000	Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
388	ISO/TR 12489	Reliability modeling/safety systems (New)
389	ISO/TR 13624-2	Marine drilling riser system analysis
390	ISO/TR 19905-2	Jack-ups commentary (New)
391	ISO/TR10400	Calculations for OCTG performance properties
392	ISO/TS 12747	Pipeline life extension
393	ISO/TS 16530-2	Well integrity operational phase (New)
394	ISO/TS 16901	Risk assessment of onshore LNG installations
395	ISO/TS 17969	Guidelines on competency for personnel (New)
396	ISO/TS 27469	Method of test for offshore fire dampers
397	ISO/TS 29001	Sector-specific quality management systems
398	NACE MR0175 / ISO 15156	Sulphide Stress Cracking Resistant Metallic Material
399	NACE SP0176	Corrosion Control of Steel Fixed Offshore Platforms Associated with Petroleum Production
400	NFPA 37	Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines
398	NFPA 59A	Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas
401	NORSOK STANDART P-100	Системы подготовки продукции (Process systems)
402	OCIMF	Guide to purchasing, manufacturing and testing of loading and discharge hoses for offshore mooring
403	OHSAS 18001:1999	Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Спецификация
404	PD 5500	Unfired Fusion Welded Pressure Vessels
405	TEMA	Tubular Exchangers Manufacturers Association Standards
406	TEMA	Standards for Heat Exchangers

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО УТЕЧКАМ УГЛЕВОДОРОДОВ

4.1 Одной из основных причин возникновения пожаров и взрывов на морских объектах нефтегазодобывающей отрасли являются утечки пластовой продукции. Статистические данные регистрации аварийных ситуаций на морских объектах британского сектора Северного моря, приведенные ниже, базируются на ежегодных отчетах HSE, содержащих информацию о периодичности возникновения аварийных ситуаций, и могут быть использованы проектантом с учетом применения признанных методов экстраполяции.

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций, связанных с выделением углеводородов (пожар, взрыв), проводится на основании статистических данных Международной ассоциации поставщиков нефти и газа (*International Association of Oil&Gas Producers – OGP*) «База данных по утечкам углеводородов» и Британской ассоциации компаний нефтегазовой отрасли на шельфе морей (*Oil&Gas UK*) «Статистика выбросов углеводородов на морских объектах».

В основе сценариев возникновения пожаров лежат утечки (выбросы) углеводородов из оборудования и трубопроводов технологических систем. Согласно данным, приведенным в табл. 4.1-1 – 4.1-3, утечки чаще всего образуются в местах соединений и в результате неисправности арматуры.

Таблица 4.1-1
Зависимость утечек от их местонахождения на оборудовании ПНК/ПБУ/МСП британского сектора Северного моря

Место утечки	Доля от общего количества (%)	
	2002 г.	2001 г.
Фланцевые соединения трубопроводов	13	8
Сварные соединения трубопроводов	13	6
Корпуса трубопроводов	6	13
Открытые трубопроводы	4	16
Штоки вентилей	8,5	4
Корпуса вентилей	8,5	5
Фланцы вентилей	0	1
Открытые вентили	4	3
Корпуса емкостей	2	3
Фланцы емкостей	2	3
Открытые емкости	2	1
Небольшие отверстия в трубах	6	8
Небольшие отверстия в соединениях	4	7
Соединения оборудования систем автоматики	15	3
Фланцы насосов/компрессоров	0	2
Уплотнения насосов/компрессоров	6	3
Корпуса гибких трубопроводов	0	4
Трубы в вертлюгах	0	1
Другие уплотнения в оборудовании	4	7

Таблица 4.1-2
Зависимость утечек от конкретных причин на морских объектах британского сектора Северного моря

Непосредственная причина	Доля от общего количества причин, %	
	2002 г.	2001 г.
Коррозия/внутренняя	4	5
Коррозия/наружная	0	7
Эрозия	9	6
Усталость/вибрация	21	11
Неправильный монтаж	21	12
Ошибка оператора	4	11
Изменение свойств материала из-за старения	28	27
Процедурные нарушения	6	4
Неадекватная изоляция	2	4
Блокировка	0	2
Неадекватные процедуры	4	8
Дефекты оборудования	0	6

Таблица 4.1-3
Зависимость утечек от основополагающих причин на морских объектах британского сектора Северного моря

Основополагающая причина	Доля от общего количества причин, %	
	2002 г.	2001 г.
Неадекватный мониторинг	11	10
Неадекватная оценка риска	13	8
Неадекватное конструктивное решение	30	29
Неадекватная процедура		
Несоответствующая компетенция	23	9
Неадекватный надзор	8,5	12
Неправильный выбор материала/применение	8,5	5
Неадекватное описание задачи	13	8
Чрезмерная нагрузка	0	2
Устаревшая информация/данные	4	2
Неправильный монтаж	0	1
Неадекватное техническое обслуживание	15	7
Неадекватная связь	8,5	–
Неадекватные условия контроля мониторинга	2	2
	32	28

Таблица 4.1-4
Перечень защитных мероприятий, невыполнение которых приводит к отказам оборудования и систем

Заблокированный вентиль Допуск к работам и разрешение на работы Изолирование Изменение контроля Пересмотр процедур Пересмотр проектных решений (включая HAZOP) Компетентное обеспечение Инспекция/условия мониторинга Коррозионный/эрозионный мониторинг Строительный/приёмочный контроль Специальный контроль (для установок, отработавших свой ресурс)
--

Кроме того, в результате коррозии в стенках трубопроводов и сосудов могут образовываться отверстия различного диаметра, визуальное обнаружение которых из-за наличия теплоизоляции затруднено. Тем не менее, по статистическим данным отчета *Oil&Gas UK* из 643 утечек, обнаруженных на платформах британского сектора Северного моря за период с 01.10.92 г. по 31.03.97 г., 506 утечек было обнаружено именно визуально.

Пример расчета частоты утечек приводится в табл. 4.1-12. В качестве примера принят клапан, установленный на трубопроводе диаметром $D = 400$ мм.

Таблица 4.1-5

Пример расчета частоты утечки

$(d/D)'$	P'	P	$D = 400 \text{ мм}$			
			$d, \text{ мм}$	d/D	Q_f	$Q_y = Q_f P$
0	0,65	0,65	10	0,025	$4,5 \times 10^{-4}$	$2,93 \times 10^{-4}$
0,05	0,88	0,23	25	0,0625		$1,04 \times 10^{-5}$
0,1	0,94	0,06	50	0,125		$2,7 \times 10^{-5}$
0,2	1,00		100	0,25		$2,7 \times 10^{-5}$
1,00			1	0,0025		$2,7 \times 10^{-5}$

P' – величина распределения для $(d/D)'$;
 P – разнида между последующей и предыдущей величиной распределения;
 d – диаметр отверстия утечки;
 d/D – отношение d к D ;
 Q_f – частота утечки из клапана (по данным *HSE*);
 Q_y – частота утечки из клапана для различного диаметра утечки.

Таблица 4.1-6

Частота утечек из фланцев и клапанов

Оборудование	Диаметр D , мм	Частота утечек за год работы
Фланцы	$D < 75$	$4,04 \times 10^{-5}$
	$75 < D < 275$	$5,46 \times 10^{-5}$
	$D > 275$	$1,18 \times 10^{-4}$
Клапаны	$D < 75$	$7,18 \times 10^{-5}$
	$75 < D < 275$	$1,02 \times 10^{-4}$
	$D > 275$	$4,50 \times 10^{-4}$

Таблица 4.1-7

Распределение размеров отверстий фланцев и клапанов¹

Отношение диаметра отверстия утечки и внутреннего диаметра трубопровода	Распределение по размерам отверстий утечек	
	Фланец	Клапан
0,05	–	0,65
0,10	0,96	0,88
0,20	–	0,94
1,00	1,00	1,00

¹Несмотря на то, что распределение по размерам является постоянным, для расчетов отверстий используются дискретные значения, что вполне обосновано, т.к. большинство отверстий небольшие, и различие в последствиях утечек между различными отверстиями малого диаметра относительно невелико. Из вышесказанного вытекает, что частота утечек из фланцев (см. табл. 4.1-8) и клапанов (см. табл. 4.1-9) разного диаметра рассчитана по размерам округленных отверстий.

Таблица 4.1-8

Частота утечек из фланцев для различных размеров отверстий

Диаметр, мм	Размер отверстия, мм								
	Полное сечение	300	250	200	150	100	50	25	10
400	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$1,13 \times 10^{-4}$	$1,13 \times 10^{-4}$	$1,13 \times 10^{-4}$
300	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$4,72 \times 10^{-6}$	$1,13 \times 10^{-4}$	$1,13 \times 10^{-4}$	$1,13 \times 10^{-4}$
250	$2,18 \times 10^{-6}$	–	–	$2,18 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-6}$	$5,24 \times 10^{-5}$	$5,24 \times 10^{-5}$
200	$2,18 \times 10^{-6}$	–	–	–	$2,18 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-6}$	$5,24 \times 10^{-5}$	$5,24 \times 10^{-5}$
150	$2,18 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	$2,18 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-6}$	$5,24 \times 10^{-5}$	$5,24 \times 10^{-5}$
100	$2,18 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	–	$2,18 \times 10^{-6}$	$5,24 \times 10^{-5}$	$5,24 \times 10^{-5}$
50	$1,62 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	–	–	$1,62 \times 10^{-6}$	$1,62 \times 10^{-6}$
25	$1,62 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	–	–	–	$1,62 \times 10^{-6}$

Таблица 4.1-9

Частоты утечек из клапанов для различных размеров отверстий

Диаметр, мм	Размер отверстия, мм								
	Полное сечение	300	250	200	150	100	50	25	10
400	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$1,04 \times 10^{-4}$	$2,93 \times 10^{-4}$	$2,93 \times 10^{-4}$
300	$2,70 \times 10^{-5}$	–	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^{-5}$	$1,04 \times 10^{-4}$	$2,93 \times 10^{-4}$
250	$6,12 \times 10^{-6}$	–	–	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$2,35 \times 10^{-5}$	$6,63 \times 10^{-6}$
200	$6,12 \times 10^{-6}$	–	–	–	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$2,35 \times 10^{-5}$	$6,63 \times 10^{-6}$
150	$6,12 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$2,35 \times 10^{-6}$
100	$1,22 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	–	$6,12 \times 10^{-6}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$2,35 \times 10^{-6}$
50	$4,31 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	–	–	$4,31 \times 10^{-6}$	$1,65 \times 10^{-6}$
25	$4,31 \times 10^{-6}$	–	–	–	–	–	–	–	$1,65 \times 10^{-6}$

Таблица 4.1-10
Частота утечек из трубопроводов

Оборудование	Диаметр, мм	Частота утечек за год работы
Трубопровод	$D < 75$	$1,93 \times 10^{-4}$
	$100 < D < 275$	$6,78 \times 10^{-5}$
	$D > 300$	$5,12 \times 10^{-5}$

Таблица 4.1-11
Распределение размеров отверстий трубопроводов

Отношение диаметра отверстия утечки и внутреннего диаметра трубопровода	Распределение по размерам отверстий утечек
0,05	0,6
0,22	0,85
0,45	0,95
1,00	1,00

Диаметр, мм	Размер отверстия, мм								
	Полное сечение	300	250	200	150	100	50	25	10
400	$2,56 \times 10^{-6}$	$2,56 \times 10^{-6}$	$2,56 \times 10^{-6}$	$5,12 \times 10^{-6}$	$5,12 \times 10^{-6}$	$1,28 \times 10^{-5}$	$1,28 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^{-5}$
300	$2,56 \times 10^{-6}$	—	$2,56 \times 10^{-6}$	$2,56 \times 10^{-6}$	$5,12 \times 10^{-6}$	$6,78 \times 10^{-6}$	$1,28 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^{-5}$
250	$2,56 \times 10^{-6}$	—	—	$3,39 \times 10^{-6}$	$3,39 \times 10^{-6}$	$6,78 \times 10^{-6}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$4,07 \times 10^{-5}$
200	$3,39 \times 10^{-6}$	—	—	—	$3,39 \times 10^{-6}$	$6,78 \times 10^{-6}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$4,07 \times 10^{-5}$
150	$3,39 \times 10^{-6}$	—	—	—	—	$3,39 \times 10^{-6}$	$6,78 \times 10^{-6}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$4,07 \times 10^{-5}$
100	$3,39 \times 10^{-6}$	—	—	—	—	—	$6,78 \times 10^{-6}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$4,07 \times 10^{-5}$
50	$9,65 \times 10^{-6}$	—	—	—	—	—	—	$1,93 \times 10^{-5}$	$1,64 \times 10^{-4}$
25	$9,65 \times 10^{-6}$	—	—	—	—	—	—	—	$1,93 \times 10^{-5}$

Таблица 4.1-13
Распределение размеров отверстий

Отношение диаметра отверстия утечки и внутреннего диаметра трубопровода	Распределение утечек по размерам отверстий
0,10	0,13
0,20	0,2
1,00	1,00
Примечание. Все значения даны за год.	

4.2 Утечки из компрессоров.

Частота утечек из компрессоров основных типоразмеров составляет $1,44 \times 10^{-3}$ за год.

Таблица 4.2-1
Распределение размеров отверстий в компрессорах

Диаметр отверстия утечки, мм	Распределение утечек по размерам отверстий
10	0,62
25	0,15
50	0,08
100	0,8
150	0,08

Таблица 4.2-2
Частоты утечек из компрессоров для различных размеров

Диаметр, мм	Размер отверстия, мм					
	Полное сечение	150	100	50	25	10
400	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
300	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
250	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
200	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
150	$1,44 \times 10^{-3}$	—	$1,44 \times 10^{-3}$	$1,44 \times 10^{-3}$	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
100	$2,88 \times 10^{-3}$	—	—	$1,44 \times 10^{-3}$	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
50	$4,32 \times 10^{-3}$	—	—	—	$2,07 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-2}$
25	$7,02 \times 10^{-3}$	—	—	—	—	$1,12 \times 10^{-2}$

4.3 Утечки из емкостей.

Частота утечек из емкостей основных типоразмеров составляет $1,85 \times 10^{-4}$ за год работы емкости.

Таблица 4.3-1

Распределение размеров отверстий в емкостях

Диаметр отверстия утечки, мм	Распределение утечек по размерам отверстий
25	0,54
50	0,89
150	0,96

Расчет частоты утечек из отверстий различного диаметра представлен в табл. 4.3-2.

Таблица 4.3-2

Частота утечек из емкостей для различных размеров

Диаметр, мм	Размер отверстия, мм			
	Проходное отверстие	150	50	25
400	$1,06 \times 10^{-4}$	$1,85 \times 10^{-4}$	$9,24 \times 10^{-4}$	$1,43 \times 10^{-3}$
300	$1,06 \times 10^{-4}$	$1,85 \times 10^{-4}$	$9,24 \times 10^{-4}$	$1,43 \times 10^{-3}$
250	$1,06 \times 10^{-4}$	$1,85 \times 10^{-4}$	$9,24 \times 10^{-4}$	$1,43 \times 10^{-3}$
200	$1,06 \times 10^{-4}$	$1,85 \times 10^{-4}$	$9,24 \times 10^{-4}$	$1,43 \times 10^{-3}$
150	$2,90 \times 10^{-4}$	-	$9,24 \times 10^{-4}$	$1,43 \times 10^{-3}$
100	$2,90 \times 10^{-4}$	-	$9,24 \times 10^{-4}$	$1,43 \times 10^{-3}$
50	$1,21 \times 10^{-3}$	-	-	$1,43 \times 10^{-3}$
25	$2,64 \times 10^{-3}$	-	-	-

Примечание. Размеры отверстий округлены до ближайших 50 мм; частота утечек указана за год.

4.4 Количественная оценка риска пожара в парогазовой фазе.

Вероятность возникновения пожара в парогазовой фазе, определяется следующим образом:

$$QAR_{п.ф.} = Q_{возг} Q_{ут} \quad (4.4-1)$$

где $QAR_{п.ф.}$ – количественное определение риска возникновения пожара;

$Q_{возг}$ – вероятность возгорания парогазовой фракции;

$Q_{ут}$ – частота утечки.

Вероятность возгорания определяется по формуле

$$\lg Q_{возг} = 0,3929(\lg Q_{ж} + 1) - 2,376, \quad (4.4-2)$$

где $Q_{ж}$ – массовый расход жидкости, кг/с.

Массовый расход жидкости определяется по формуле

$$Q_{ж} = C_d A \sqrt{2\rho(P - P_d)}, \quad (4.4-3)$$

где $Q_{ж}$ – массовый расход жидкости, кг/с;

C_d – коэффициент истечения (0,6 для круглых отверстий);

A – площадь отверстия, через которое протекает жидкость, м²;

ρ – плотность жидкости;

P – давление утечки, Па;

P_d – давление окружающей среды ($1,01 \times 10^5$ Па).

Количественная оценка риска пожара (КОРп) определяется по формуле

$$QAR_{п.} = (Q_{ут}^c m + Q_{ут}^* n Q_{ут}^* l) Q_{возг}, \quad (4.4-4)$$

где $Q_{ут}^c$, $Q_{ут}^*$, $Q_{ут}^*$ – частота утечки при работе, соответственно, сепараторов, емкостей и контрольно-измерительных приборов (принимаются согласно таблицам разд. 2 – 4); m , n , l – количество, соответственно, сепараторов, емкостей и КИП.

Расчет производится для следующего:

наиболее вероятного аварийного сечения (10 мм);
максимального аварийного сечения.

Величина $Q_{возг}$ для наиболее вероятного аварийного сечения равна $2,3 \times 10^{-2}$, а для максимального аварийного сечения с массовым истечением более 50 кг/с вероятность возгорания жидкости принимается $8,0 \times 10^{-2}$. Результаты расчета представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Результаты расчета количественной оценки риска пожара

Величина утечки:	КОРп
через наиболее вероятное аварийное сечение	$8,9 \times 10^{-5}$
через максимальное аварийное сечение	$3,1 \times 10^{-4}$

**ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / ДОПОЛНЯЮЩИХ
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ**

(номер и название нормативного документа)

№ п/п	Номер циркулярного письма, дата утверждения	Перечень измененных и дополненных пунктов



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 392-01-1005Ц

от 07.04.2017

Касательно:

внесения изменений к Правилам по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ (Правилам НГО), 2017, НД № 2-090601-005

Объект наблюдения: нефтегазовое оборудование, устанавливаемое на ПНК, ПБУ и МСП

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до переиздания НД

Срок действия продлен до -

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № -

Количество страниц: 1+2

Приложения: текст изменений к Правилам НГО, 2017, НД № 2-090601-005

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения в Правила НГО, 2017, НД № 2-090601-005

Настоящим сообщаем, что в связи с необходимостью учета опыта технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием и исправления опечаток в Правила НГО, 2017, НД № 2-090601-005 вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму (только для русской версии). Данные изменения будут внесены в текст Правил НГО при переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при техническом наблюдении Регистра за проектированием, постройкой и эксплуатацией нефтегазового оборудования.

Исполнитель: Агапов П.О.

Отдел 392

(812) 380-19-53

Система «Тезис»: 17-81077

Приложение к циркулярному письму

№ 392-01-1005ц от 07 апреля 2017 г.

**ПРАВИЛА ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ, ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2017,**

НД № 2-090601-005

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

**5.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПНК/ПБУ/МСП**

Пункт 5.2.4. В шестом абзаце текст в скобках «части XIII “Материалы”» заменяется текстом «части IX “Механизмы”».

**7 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

Таблица 7.1. Код 25022300 заменяется следующим:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25022300	Шланговые станции приема-выдачи жидкостей и сыпучих материалов	Р	СТО	С	Р	Р	–	Р

Код 25040600 заменяется следующим:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25040600	Системы приема/запуска очистных и диагностических устройств	Р	СПИ	С, СЗ ¹	–	Р	Р	Р

Код 25040900 заменяется следующим:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25040900	Установки подготовки технической воды	Р	СТО	С, СЗ ¹	–	Р	–	Р

Коды 25021601 – 25021603, 25021701 – 25021705 и 25022003. В колонке 5 текст «СЗ1» заменяется на «СЗ¹».

ЧАСТЬ III. СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

Часть дополняется главой 2.14 следующего содержания:

«2.14 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.14.1 Требования к вспомогательным системам и оборудованию изложены в 2.13 части II «Системы и оборудование бурового комплекса».»

ЧАСТЬ IX. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункты 1.1.4 и 1.1.5 исключаются.

ЧАСТЬ X. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.3 ПРИНЦИП МИНИМАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОГО (ДОСТИЖИМОГО) УРОВНЯ РИСКА (ALARP)

Таблица 4.3.1.4. В строке «Выбросы из скважин» значение вероятности « 5×10^{-5} » заменяется на « 1×10^{-6} ».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 392-23-1091ц

от 05.02.2018

Касательно:

внесения изменений в Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, ПБУ и МСП, 2017, НД № 2-090601-005

Объект наблюдения:

Нефтегазовое оборудование

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до переиздания НД

Срок действия продлен до -

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц: 1+3

Приложения: текст изменений к Правилам по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, ПБУ и МСП, 2017, НД № 2-090601-005

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения в Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, ПБУ и МСП, 2017, НД № 2-090601-005

Настоящим информируем, что в связи с необходимостью учета опыта технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием и исправлением опечаток, вносятся изменения в части I – III, V и IX Правил по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, ПБУ и МСП, НД № 2-090601-005

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить с содержанием циркулярного письма инспекторский состав подразделений РС, а также заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения циркулярного письма в практической деятельности РС.

Исполнитель: Агапов П.О.

392

+7 (812) 380-19-53

Система «Тезис»: 18-12725

**ПРАВИЛА ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ
ПЛАВУЧИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ,
ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ
ПЛАТФОРМ, 2017,**

НД № 2-090601-005

ЧАСТЬ I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

**7 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

Таблица 7.1. Коды 25030201 - 25030208 заменяются следующими:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25030201	вибросита (ситогидроциклонные установки)	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030202	механические мешалки	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030203	струйные смесители (эжекторы)	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030204	шнековые конвейеры	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030205	дегазаторы бурового раствора	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030206	шнековые центрифуги	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030207	устройства для приема сыпучих компонентов	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р
25030208	устройства для приготовления и подачи растворов реагентов	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р

Код 25031003 заменяется следующим (только для русской версии):

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25031003	гидропневмоприводов	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р

Код 25031103 заменяется следующим:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25031103	прочие	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р

Код 25031300 заменяется следующим:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25031300	Блочно-модульные установки механизмов	Р	СТО	С, СЗ ¹	-	Р	Р	Р

ЧАСТЬ II. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И СИСТЕМАМ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

Пункт 2.1.1.1 заменяется следующим текстом:

«Буровые вышки, подвышечные основания и опорные рамы должны быть рассчитаны на прочность и устойчивость с учетом нижеследующих условий и расчетных нагрузок:

.1 максимальной расчетной статической нагрузки на крюке (допускаемой нагрузки на крюке) для определенной кратности оснастки талевой системы (обусловлена наибольшей технологической нагрузкой на крюке без учета ветровых нагрузок при отсутствии на подсвечнике бурильных труб);

.2 максимальной расчетной скорости ветра без учета полного комплекта бурильных труб на подсвечнике;

.3 расчетной статической нагрузки на крюке в зависимости от скорости ветра, изменяющейся от нуля до максимально допустимого значения, с учетом полного комплекта бурильных труб на подсвечнике при наибольшей оснастке талевой системы;

.4 максимальной расчетной статической нагрузки на подроторное основание;

.5 максимальной расчетной комбинации нагрузок на подсвечник и подроторное основание;

.6 подвышенное основание и вышки плавучих буровых установок должны быть рассчитаны на усилия, возникающие в условиях морского перехода;

.7 конструкции вышки должны быть рассчитаны на инерционную нагрузку при передвижке в зависимости от массы бурильных свечей, находящихся за пальцами.»

Пункт 2.1.1.3 заменяется следующим текстом:

«Буровые вышки и подвышечные порталы МСП, расположенные в районах сейсмической активности, должны быть рассчитаны на прочность и устойчивость по условиям сейсмичности района»

ЧАСТЬ III. СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КОМПЛЕКСА ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

Пункт 2.7.11 заменяется следующим текстом (касается только русской версии):

«Сбросы от оборудования, в котором расчетное давление ниже, чем в закрытой дренажной системе, должны быть объединены в коллекторы в соответствии с расчетными значениями давления оборудования.»

ЧАСТЬ V. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ И ТРУБОПРОВОДАМ

Пункт 2.2.1.3 заменяется следующим текстом (касается только русской версии):

«Химический состав стали устанавливается по стандартам или согласованным с Регистром техническим условиям/спецификациям в зависимости от требуемых механических свойств, в том числе при расчетной повышенной температуре, при этом содержание основных элементов не должно превышать величин, указанных в 3.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.»

Пункт 2.4.3 заменяется следующим текстом:

«Запорная трубопроводная арматура по нормам и классам герметичности затвора должна выбираться согласно ГОСТ 9544-2015.»

3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ И ТРУБОПРОВОДАМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 3.4 дополняется новым пунктом 3.4.4 следующего содержания:

«Параметры стояков, трубопроводной арматуры (запорная и предохранительная арматура, тройники, патрубки), изгибов (отводов) трубопровода и узлов пуска/приема средств

внутритрубной диагностики (СВД), идущих к морским подводным трубопроводам, должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальное проходное сечение для безопасного пропуска СВД по всей трубопроводной системе.

Не допускается выступание внутрь защитных решеток трубопроводных фитингов и несоблюдение минимально допустимых радиусов изгиба оси трубопровода. Рекомендуется по всей длине трубопроводной системы, в которой используются СВД, обеспечивать одинаковый внутренний диаметр.»

Часть IX. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

2 АВТОМАТИЗАЦИЯ

Пункт 2.19.1 заменяется следующим текстом:

«Аварийное отключение сварочного оборудования должно обеспечиваться:

дистанционно: из ЦПУ и ГПУ;

автоматически: при пуске системы объемного газового пожаротушения, при обнаружении взрывоопасных газов концентрацией 50 % НКПР во взрывоопасных помещениях или 20 % НКПР на заборах воздуха во взрывоопасные помещения.»



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 392-06-1186ц

от 25.01.2019

Касательно:

внесения изменений в Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, 2017, НД № 2-090601-005

Объект(ы) наблюдения:

нефтегазовое оборудование

Дата ввода в действие:
с момента опубликования

Действует до:
переиздания НД

Действие продлено до:

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №

от

Количество страниц: 1 + 6

Приложение(я):

изменения к частям I «Общие положения по техническому наблюдению», III «Системы для добычи, подготовки, сбора и отгрузки продукции», V «Системы и трубопроводы» и VI «Грузоподъемные устройства»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в связи с необходимостью учета опыта технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием вносятся изменения в Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС с положениями настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма.
3. Проводить разъяснения заинтересованным сторонам по содержанию настоящего циркулярного письма в регионе деятельности подразделений РС.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

часть I: пункты 6.3.1 и 6.3.2, таблица 7.1, разд. 8;

часть III: пункты 2.6.4 – 2.6.7;

часть V: глава 3.4;

часть VI: разд. 3.

Исполнитель: Ульченко М.В.

392

Система «Тезис» № 19-6939

**ПРАВИЛА ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ, ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2017,
НД № 2-090601-005**

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

**6 КЛАССИФИКАЦИЯ И СЛОВЕСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СИМВОЛЕ
КЛАССА ПНК/ПБУ/МСП**

Пункты 6.3.1 и 6.3.2 заменяются следующим текстом:

«**6.3.1** При изготовлении и монтаже нефтегазового оборудования под техническим наблюдением Регистра, а также при техническом наблюдении Регистра в эксплуатации:

drilling (RS) – при наличии бурового комплекса;

subsea system (RS) – при получении продукции с подводных добычных комплексов;

subsea pipeline (RS) – при получении (отгрузке) продукции по подводному трубопроводу;

oil production/treatment – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке нефти;

gas production/treatment – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке газа;

oil and gas production/treatment – при наличии комплекса по совместной добыче и/или подготовке нефти и газа.

6.3.2 При изготовлении и монтаже нефтегазового оборудования без технического наблюдения Регистра, но при техническом наблюдении Регистра в эксплуатации:

drilling – при наличии бурового комплекса;

subsea system – при получении продукции с подводных добычных комплексов;

subsea pipeline – при получении (отгрузки) продукции по подводному трубопроводу;

oil production/treatment – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке нефти;

gas production/treatment – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке газа;

oil and gas production/treatment – при наличии комплекса по совместной добыче и/или подготовке нефти и газа.».

**7 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

Таблица 7.1. После кода 25022600 вводятся коды **25022700** и **25022701** следующего содержания:

25022700	Электроизолирующие устройства:							
25022701	вставки	P	СТО	C, CЗ ¹	–	P	P	P

Код 250225000 заменяется на **25022500** (только для русской версии).

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Раздел дополняется **главой 8.5** следующего содержания:

«8.5 ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЙ

8.5.1 Требования настоящей главы распространяются на предприятия, осуществляющие деятельность, виды которой указаны в табл. 8.5.1, при условии, что РС выполняет техническое наблюдение за буровым и технологическим оборудованием в соответствии с 1.1.3 части I «Классификация» Правил ПБУ/МСП.

Таблица 8.5.1

Код	Наименование вида деятельности
25501000	Диагностика устройств, установок, механизмов, стальных конструкций бурового и технологического оборудования
25502000	Переоборудование, модернизация и ремонт объектов технического наблюдения (бурового и технологического оборудования)
25503000	Монтаж и пусконаладочные работы бурового и технологического оборудования
25504000	Техническое обслуживание бурового и технологического оборудования
25505000	Нанесение внутренних антикоррозионных покрытий емкостей для агрессивных сред

8.5.2 При введении технического наблюдения на предприятиях, осуществляющих деятельность с кодами 25501000, 25502000, 25503000, 25504000, 25505000, эти предприятия должны быть проверены РС на соответствие требованиям, перечисленным в разд. 11 Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, и специальным требованиям.

8.5.3 Соответствие предприятия требованиям настоящей главы подтверждается Свидетельством о соответствии предприятия (ССП), которое выдается в соответствии с 3.4 – 3.7 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. При наличии СПП проверки проводятся согласно условиям его выдачи.

8.5.4 Предприятие должно продемонстрировать осуществление деятельности в заявленной области.

8.5.5 Специальные требования.

8.5.5.1 Специальные требования к предприятиям, осуществляющим нанесение внутренних антикоррозионных покрытий емкостей для агрессивных сред (код 25505000).

8.5.5.1.1 Персонал.

Технический персонал, непосредственно задействованный в выполнении работ по нанесению покрытия/футеровки, должен иметь достаточный опыт для выполнения данных работ, подтвержденный документально, а также квалификационные документы, подтверждающие возможность выполнения работ по нанесению покрытия/футеровки.

8.5.5.1.2 Техническое оснащение.

Предприятие должно иметь техническое оснащение, необходимое для осуществления деятельности в области нанесения покрытия/футеровки, в том числе оборудование и инструмент для выполнения следующих технологических операций:

- подготовки и очистки поверхности;
- приготовления и контроля составов покрытия/футеровки;
- нанесения покрытия/футеровки.

8.5.5.1.3 Метрологическое обеспечение.

Предприятие должно иметь и применять необходимое метрологическое обеспечение, в том числе:

- измерители температуры и влажности окружающей среды, точки росы;
- измерители толщины мокрой пленки покрытий;
- измерители толщины сухой пленки покрытий;
- измерители твердости покрытий;
- прибор контроля сплошности.

8.5.5.1.4 Фонд документов предприятия.

Предприятие должно иметь действующие нормативные и технические документы, необходимые для осуществления деятельности в области нанесения покрытий/футеровки с применением материалов, согласованных с РС, в том числе типовые технологические процессы (процедуры и/или стандарты) нанесения покрытия/футеровки, технические условия на материалы, план контроля качества нанесения покрытия/футеровки и инструкцию по устранению дефектов покрытия/футеровки.

8.5.5.1.5 Проверки и контроль.

Предприятие должно осуществлять входной и операционный контроль, выполнять условия приемки работы согласно требованиям типовых технологических процессов, одобренных РС и подтверждаемых следующими документами:

- краткими технологическими инструкциями на конкретные этапы подготовки поверхности и нанесения покрытия/футеровки, согласованными с РС;
- сертификатами компетентной организации на применяемые материалы, подтверждающий проведение типовых испытаний в соответствии со стандартом ИСО 18796-1 или другими действующими национальными или международными стандартами;
- инспекционным отчетом о соответствии выполненных работ требованиям технологической инструкции по подготовке поверхности и нанесению покрытия;
- результатами испытаний.

ЧАСТЬ III. СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, СБОРА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

2.6 СИСТЕМЫ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ И ОТВОДА ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ

Пункты 2.6.4 – 2.6.7 заменяются пунктами 2.6.4 – 2.6.16 следующего содержания:

«**2.6.4** На открытых палубах и пространствах трубопроводы системы сброса давления и отвода газов должны иметь теплоизоляцию и/или на них должны быть

установлены системы обогрева для предотвращения конденсации и кристаллизации веществ.

2.6.5 Требования, указанные для факельной системы в 2.5.4, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.27, 2.5.28 и 2.5.34, должны учитываться при проектировании системы сброса давления.

2.6.6 Система сброса давления должна быть оснащена свечой рассеивания с оголовком.

2.6.7 Оголовок устанавливается на свече рассеивания и, как правило, должен иметь фланцевое соединение с трубопроводом свечи.

2.6.8 Оголовок свечи рассеивания должен обеспечивать безопасное рассеивание в атмосферу постоянных, периодических и аварийных сбросов горючих газов и паров.

2.6.9 Устройство оголовка свечи рассеивания должно исключать образование взрывоопасных концентраций в зоне размещения технологического оборудования.

2.6.10 При расчете оголовка свечи рассеивания необходимо учитывать возможные сценарии максимального и минимального сбросов среды.

2.6.11 Устройство оголовка трубопровода свечи должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.

2.6.12 Применяемые материалы для изготовления оголовка должны исключать образования искр при контакте подвижных частей.

2.6.13 Должны быть проведены гидравлические испытания оголовка свечи рассеивания в заводских условиях.

2.6.14 Система отвода газов должна обеспечивать отвод горючих газов и/или паров в атмосферу из всех резервуаров, в которых поддерживается атмосферное давление. Также система отвода газов должна обеспечивать отвод горючих газов и/или паров в атмосферу вне пределов помещений и сооружений платформы. Конструкция систем отвода газов должна исключить возможность образования взрывоопасных смесей (исходя из взрывопожаробезопасных условий их рассеивания в атмосфере) в зоне размещения технологического оборудования и сооружений платформы, в местах возможного нахождения людей и возникновения источников воспламенения.

2.6.15 Концевой выпускной участок трубопровода системы отвода газов и/или паров в атмосферу (по ходу потока газов и/или паров) должен быть оборудован огнепреградителем и вентиляционным патрубком с пламяпрерывающей сеткой. В месте возможного скопления жидкости должен быть установлен дренажный клапан или патрубок.

2.6.16 Система отвода газов должна быть оборудована дыхательной (патрубки вентиляционные с пламяпрерывающей сеткой), предохранительной и запорной арматурой, а также средствами защиты от распространения пламени (огнепреградителями, жидкостными затворами и т.п.). Средства защиты от распространения пламени могут не устанавливаться при условии подачи в эти линии инертных газов в количествах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей.

ЧАСТЬ V. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

3.4 СИСТЕМЫ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

Глава дополняется **пунктом 3.4.5** следующего содержания:

«**3.4.5** Электроизолирующие вставки, входящие в состав эксплуатационных стояков морских нефтегазовых сооружений, должны соответствовать требованиям 7.5 части I «Морские подводные трубопроводы» Правил классификации и постройки морских подводных трубопроводов.».

ЧАСТЬ VI. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

3 ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВАМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел дополняется **главой 3.4** следующего содержания:

«3.4 ПОДЪЕМНИКИ КАРОТАЖНЫЕ

3.4.1 Подъемники каротажные должны быть рассчитаны на обеспечение спуска и подъема скважинных геофизических приборов и зондов на кабеле при проведении геофизических исследований в скважинах (ГИС) в процессе их бурения и эксплуатации.

3.4.2 С рабочего места оператора подъемника каротажной станции должны быть хорошо видны элементы оборудования герметизации устья скважины, направляющий ролик и пути движения кабеля между подъемником и направляющим роликом.

3.4.3 Должна быть обеспечена автоматическая укладка геофизического кабеля на барабан лебедки подъемника без разрезания и перехлестывания витков.

3.4.4 Лебедка подъемника должна иметь тормозную систему, обеспечивающую плавное торможение при спуске кабеля в скважину и его удержание при остановках, исключать несанкционированный спуск или подъем кабеля.

3.4.5 Барабан лебедки подъемника должен быть выполнен из немагнитного материала.

3.4.6 Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее половины последнего ряда витков кабеля.

3.4.7 Пульт контроля должен быть оснащен индикаторами глубины, натяжения и скорости движения геофизического кабеля.

3.4.8 Должны быть предусмотрены переговорные устройства для передачи информации персоналу на устье скважины.

3.4.9 Пути движения кабеля между подъемником и устьем скважины должны быть освещены.

3.4.10 К устройствам подвешного и направляющего роликов (блоков) предъявляются следующие требования:

.1 радиус направляющей канавки на кольцевой поверхности ролика не должен превышать радиус геофизического кабеля на величину более чем $\pm 5 \%$;

.2 прочность узлов крепления роликов должна превышать номинальное разрывное усилие применяемого геофизического кабеля не менее чем в 3 раза для направляющего ролика и не менее чем в 4 раза для подвешного.

3.4.11 Требования к минимальному объему проверок и испытаний, если больший объем не предусмотрен в одобренной Регистром документации:

внешний осмотр и проверка линейных размеров;

проверка измерителя длины кабеля (провода);

проверка индикатора натяжения кабеля (провода);

испытание максимального тягового усилия на барабане;

проверка диапазона скорости перемещения кабеля (провода);

проверка систем сигнализации (при наличии);

проверка системы блокировок (аварийные блокировки по натяжению и глубине);

проверка сопротивления изоляции токопроводящих цепей (электрическое сопротивление должно быть не менее 5 МОм);

измерение защитного заземления (электрическое сопротивление должно быть не более 0,02 Ом).».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 392-06-1318ц

от 31.01.2020

Касательно:

изменений к Правилам по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, 2017, НД № 2-090601-005

Объект(ы) наблюдения:

материал, изделие, деятельность, судно

Дата вступления в силу:

10.02.2020

Действует до:

~~Действие продлено до:~~

~~Отменяет/изменяет/дополняет~~ циркулярное письмо № **392-06-1186ц** от **25.01.2019**

Количество страниц: 1 + 15

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к частям I «Общие положения по техническому наблюдению» и II «Системы и оборудование бурового комплекса»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической документации на нефтегазовое оборудование, заявка на рассмотрение которой поступила 10.02.2020 или после этой даты, а также при осуществлении технического наблюдения за изготовлением нефтегазового оборудования.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть I: пункты 6.3.1 и 6.3.2, раздел 7 и пункты 8.1.5 – 8.1.7, 8.1.11, 8.2.7, 8.3.3, 8.4.3 и 8.4.6

часть II: пункт 2.1.1.4, новая глава 2.3 и главы 2.4 – 2.14

Исполнитель: Ситченко А.Л.

392

+7 (812) 380-19-53

Система «Тезис» № 19-377100

**Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)**

№	Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
1	Часть I, пункты 6.3.1 и 6.3.2	Уточнены дополнительные словесные характеристики в символе класса ПНК/ПБУ/МСП	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
2	Часть I, раздел 7	Раздел полностью переработан	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
3	Часть I, пункт 8.1.5	Уточнены ссылки	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
4	Часть I, пункты 8.1.6 и 8.1.7	Пункты полностью переработаны	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
5	Часть I, пункт 8.1.11	Уточнены ссылки	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
6	Часть I, глава 8.2	Глава дополнена пунктом 8.2.7, уточняющим требования к одобрению типовых материалов, изделий и технологических процессов	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
7	Часть I, пункты 8.3.3, 8.4.3 и 8.4.6	Уточнены ссылки	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
8	Часть II, пункт 2.1.1.4	Введен пункт 2.1.1.4, уточняющий расчетные методики при проектировании буровых вышек, подвыщечных оснований и опорных рам	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
9	Часть II, новая глава 2.3	Введена новая глава 2.3, устанавливающая требования к опорной раме подвыщечного основания	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020
10	Часть II, существующие главы 2.3 – 2.13	Нумерация существующих глав 2.3 – 2.13 изменяется на 2.4 – 2.14 соответственно	392-06-1318ц от 31.01.2020	10.02.2020

**ПРАВИЛА ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ, ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2017**

НД № 2-090601-005

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

**6 КЛАССИФИКАЦИЯ И СЛОВЕСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В СИМВОЛЕ КЛАССА ПНК/ПБУ/МСП**

1 **Пункты 6.3.1 и 6.3.2** заменяются следующим текстом:

«**6.3.1** При изготовлении и монтаже нефтегазового оборудования под техническим наблюдением Регистра, а также при техническом наблюдении Регистра в эксплуатации:

drilling (RS) – при наличии бурового комплекса;

subsea system (RS) – при получении продукции с подводных добычных комплексов;

subsea pipeline (RS) – при получении (отгрузке) продукции по подводному трубопроводу;

oil production/treatment (RS) – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке нефти;

gas production/treatment (RS) – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке газа;

oil and gas production/treatment (RS) – при наличии комплекса по совместной добыче и/или подготовке нефти и газа.

6.3.2 При изготовлении и монтаже нефтегазового оборудования без технического наблюдения Регистра, но при техническом наблюдении Регистра в эксплуатации:

drilling – при наличии бурового комплекса;

subsea system – при получении продукции с подводных добычных комплексов;

subsea pipeline – при получении (отгрузке) продукции по подводному трубопроводу;

oil production/treatment – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке нефти;

gas production/treatment – при наличии комплекса по добыче и/или подготовке газа;

oil and gas production/treatment – при наличии комплекса по совместной добыче и/или подготовке нефти и газа.».

**7 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

2 **Раздел 7** заменяется следующим текстом:

**«7 НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЗА НЕФТЕГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

7.1 В Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП (см. табл. 7.1) перечислены объекты с соответствующими кодами, за которыми Регистр осуществляет техническое наблюдение при их изготовлении на предприятии, монтаже и испытаниях на ПНК/ПБУ/МСП, указаны группы объектов технического наблюдения.

При этом на данную Номенклатуру распространяется объем требований к объектам, указанным в приложении 1 «Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра» части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического

наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов в той степени, в которой они применимы.

7.2 Материалы и изделия нефтегазового оборудования ПНК/ПБУ/МСП, которые изготавливаются, устанавливаются и испытываются под техническим наблюдением Регистра, должны поступать на предприятие, осуществляющее постройку ПНК/ПБУ/МСП, со свидетельствами или другими документами, подтверждающими их соответствие требованиям Правил НГО и/или стандартов, признанных Регистром допустимыми к применению (см. приложение 3).

7.3 Требования к оформляемым на нефтегазовое оборудование свидетельствам и документам, включая их содержание и срок действия, изложены в 5.2 – 5.5 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

7.4 Техническое наблюдение Регистра за изготовлением и испытаниями серийно изготавливаемых материалов и изделий нефтегазового оборудования должно соответствовать применимым требованиям разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

7.5 По заявке заказчика могут быть освидетельствованы материалы и изделия, не входящие в указанную Номенклатуру.

7.6 В случае технического наблюдения за постройкой ПНК/ПБУ/МСП, на которых используются принципиально новые материалы и комплектующие изделия нефтегазового оборудования, Регистр имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП.

7.7 В Номенклатуре объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием используются определения и сокращения, приведенные в разд. 3 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

Таблица 7.1

Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра за нефтегазовым оборудованием ПНК/ПБУ/МСП

Номенклатура представлена в форме таблицы, которая состоит из 6 колонок.

В колонке 1 («Код объекта») указывается идентификационный код материала, изделия, технологического процесса или программного обеспечения, который состоит из восьми знаков.

В колонке 2 («Объект технического наблюдения») указываются наименования материала, изделия, технологического процесса или программного обеспечения.

В колонках 3 – 6 указываются виды технического наблюдения:

группа объекта технического наблюдения (1 – 5);

монтаж;

заводские испытания;

эксплуатационные испытания.

В колонке 3 («Группа объекта технического наблюдения») указывается номер группы объекта технического наблюдения, в соответствии с которым назначается вид технического наблюдения. Возможные схемы технического наблюдения для групп приводятся в табл. 5.2-1 и 5.2-2 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

В колонках 4, 5, 6 («Монтаж», «Заводские испытания», «Эксплуатационные испытания») указывается необходимость технического наблюдения, осуществляемого непосредственно инспектором (Р).

Применительно к данному разделу:

техническое наблюдение при монтаже – осмотр и подтверждение соответствия одобренной Регистром технической документации в части состава и размещения объектов технического наблюдения;

заводские испытания при постройке – испытания объектов технического наблюдения после монтажа на ПНК/ПБУ/МСП под пробным давлением и пробной нагрузкой, на допускаемые грузоподъемность и тяговые усилия, а также другие испытания, подтверждающие прочность конструкций и подкреплений, качество монтажа систем и оборудования;

эксплуатационные испытания – испытания, подтверждающие функциональность и работоспособность объектов технического наблюдения. Если объемы эксплуатационных и заводских испытаний совпадают, достаточно провести только одно испытание.

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатаци онные испытания
1	2	3	4	5	6
25000000	НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
25010000	УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ				
25010100	Буровая установка	5	Р	Р	Р
25010101	Буровая вышка	5	Р	Р	Р
25010102	Факельная стрела	5	Р	Р	Р
25010103	Свеча рассеивания	5	Р	Р	Р
25010200	Блочно-модульные установки	4	Р	Р	Р
25010300	Подвышечное основание	5	Р	Р	Р
25010301	Опорная рама подвышечного основания	5	Р	Р	Р
25010400	Устройства натяжения и компенсации перемещений:				
25010401	райзеров	5	Р	Р	Р
25010402	бурильных колонн	5	Р	Р	Р
25010500	Устройства крепления «по-походному»:				
25010501	противовыбросового оборудования	5	Р	Р	Р
25010502	фонтанной арматуры (ФА)	5	Р	Р	Р
25010600	Устройства и оборудование перемещения подвышечного основания с буровой вышкой и опорной рамой:				
25010601	перемещения опорной рамы	5	Р	Р	Р
25010602	перемещения подвышечного основания	5	Р	Р	Р
25020000	СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ				
25020100	Системы обеспечения бурения:				
25020101	цементирования скважин		Р	Р	Р
25020102	сыпучих материалов		Р	Р	Р
25020103	дресселирования и глушения		Р	Р	Р
25020104	буровых райзеров		Р	Р	Р
25020105	спуска и подъема труб		Р	Р	Р
25020106	подачи и расстановки свечей		Р	Р	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6
25020107	охлаждения оборудования		Р	Р	Р
25020108	предупреждения столкновений		Р	Р	Р
25020109	базовой жидкости		Р	Р	Р
25020110	соляного раствора		Р	Р	Р
25020200	Системы бурового раствора:				
25020201	приготовления, хранения		Р	Р	Р
25020202	сбора, очистки и дегазации		Р	Р	Р
25020203	высокого давления		Р	Р	Р
25020204	низкого давления		Р	Р	Р
25020210	Система закачки шлама в пласт:				
25020211	приготовления шламовой суспензии		Р	Р	Р
25020212	закачка шлама		Р	Р	Р
25020300	Системы подготовки нефти:				
25020301	сбора продукции скважин		Р	Р	Р
25020302	сепарации, стабилизации, обессоливания и обезвоживания		Р	Р	Р
25020303	подготовки, сбора и утилизации попутного нефтяного газа		Р	Р	Р
25020400	Системы подготовки газа:				
25020401	сбора продукции скважин		Р	Р	Р
25020402	сепарации и осушки газа		Р	Р	Р
25020403	извлечения газового конденсата		Р	Р	Р
25020404	регенерации абсорбента		Р	Р	Р
25020405	компримирования газа		Р	Р	Р
25020406	газлифта		Р	Р	Р
25020500	Системы хранения, распределения и подачи химических реагентов:				
25020501	приема и хранения		Р	Р	Р
25020502	подачи и распределения		Р	Р	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатаци онные испытания
1	2	3	4	5	6
25020600	Система трубопроводов перемещения подвышечного основания и опорной рамы:				
25020601	перемещения подвышечного основания		Р	Р	Р
25020602	перемещения опорной рамы		Р	Р	Р
25020700	Факельные системы, системы сброса давления и отвода газов в атмосферу		Р	Р	Р
25020800	Системы технологического нагрева/охлаждения		Р	Р	Р
25020900	Системы сжатого воздуха:		Р	Р	Р
25020901	систем КИП и А		Р	Р	Р
25020902	системы транспортировки сухих компонентов		Р	Р	Р
25021000	Системы подготовки, сбора и закачки воды в пласт:				
25021001	водоподготовки		Р	Р	Р
25021002	распределительные		Р	Р	Р
25021003	закачки		Р	Р	Р
25021100	Дренажные системы опасных стоков:				
25021101	открытые		Р	Р	Р
25021102	закрытые		Р	Р	Р
25021200	Системы отгрузки продукции:				
25021201	замера продукции		Р	Р	–
25021202	перекачки		Р	Р	Р
25021300	Системы освоения и промывки скважин		Р	Р	–
25021310	Системы вспомогательные бурового комплекса		Р	Р	–
25021400	Блочно-модульное оборудование систем¹	3/4	Р	Р	Р
25021500	Манифольды:				
25021501	системы цементирования	4	Р	–	Р
25021502	бурового раствора	4	Р	–	Р
25021503	дресселирования и глушения скважины	4	Р	–	Р
25021504	системы сбора продукции	4	Р	–	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6
25021505	газлифта	4	Р	–	Р
25021506	закачки воды	3	Р	–	Р
25021600	Линии высокого давления:			–	
25021601	системы цементирования	3	Р	–	Р
25021602	системы бурового раствора	3	Р	–	Р
25021603	систем подготовки, сбора нефти и газа	3	Р	–	Р
25021700	Шланги высокого давления:			–	
25021701	буровые	3	Р	–	Р
25021702	цементирования	3	Р	–	Р
25021703	дрессельные и нагнетательные	3	Р	–	Р
25021704	прочие высокого давления	3	Р	–	Р
25021705	для ПВО	3	Р	–	Р
25021800	Блоки ПВО:			–	
25021801	превенторы плашечные	4	–	–	–
25021802	превенторы универсальные	4	–	–	–
25021803	крестовина и запорная арматура	4	–	–	–
25021804	испытательные стенды ПВО	3	–	–	–
25021900	Блоки дивертеров	4	–	–	–
25022000	Оборудование устья скважин:				
25022001	колонные головки надводные	4	–	–	–
25022002	ФА надводная	4	–	–	–
25022003	системы управления клапанами ФА	4	Р	–	Р
25022100	Арматура технологических систем и систем гидравлики:²				
25022101	запорно-регулирующая	1/3	Р	–	Р
25022102	предохранительная	1/3	Р	–	Р
25022200	Арматура для сыпучих материалов:²			–	
25022201	запорно-регулирующая	1/3	Р	–	Р
25022202	предохранительная	1/3	Р	–	Р
25022300	Шланговые станции приема-выдачи жидкостей и сыпучих материалов	3	Р	–	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатаци онные испытания
1	2	3	4	5	6
25022400	Трубопроводы системы орошения водой	1	Р	–	Р
25022500	Блочно-модульные технологические установки¹	3/4	Р	Р	Р
25022600	Типовые технологические процессы	3	–	–	–
25022700	Электроизолирующие устройства:				
25022701	вставки	3	Р	Р	Р
25030000	МЕХАНИЗМЫ				
25030100	Механизмы для бурения и ремонта скважин:				
25030101	силовой верхний привод	4	Р	–	Р
25030102	роторный стол с приводом	4	Р	–	Р
25030103	трубный ключ	3	Р	–	Р
25030104	установки для работы с гибкими трубами (колтюбинговые установки)	3	Р	–	Р
25030105	механизированный приемный мост для подачи труб	3	Р	–	Р
25030200	Механизмы системы бурового раствора:				
25030201	вибросита (ситоциклоидные установки)	2	Р	Р	Р
25030202	механические мешалки	2	Р	Р	Р
25030203	струйные смесители (эжекторы)	2	Р	Р	Р
25030204	шнековые конвейеры	2	Р	Р	Р
25030205	дегазаторы бурового раствора	2	Р	Р	Р
25030206	шнековые центрифуги	2	Р	Р	Р
25030207	устройства для приема сыпучих компонентов	2	Р	Р	Р
25030208	устройства для приготовления и подачи растворов реагентов	2	Р	Р	Р
25030300	Компрессоры газоперекачивающие:				
25030301	поршневые	3	Р	Р	Р
25030302	центробежные/осевые	3	Р	Р	Р
25030303	турбодетандеры	3	Р	Р	Р
25030304	прочие	3	Р	Р	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6
25030400	Насосы системы бурения:				
25030401	поршневые (плунжерные)	3	Р	Р	Р
25030402	центробежные	3	Р	Р	Р
25030403	прочие	3	Р	Р	Р
25030500	Насосы системы цементирования:				
25030501	центробежные	3	Р	Р	Р
25030502	поршневые (плунжерные)	3	Р	Р	Р
25030503	мембранные	3	Р	Р	Р
25030504	прочие	3	Р	Р	Р
25030600	Шламовые насосы:				
25030601	центробежные	3	Р	Р	Р
25030602	поршневые (плунжерные)	3	Р	Р	Р
25030603	винтовые	3	Р	Р	Р
25030604	прочие	3	Р	Р	Р
25030700	Насосы систем подготовки и отгрузки продукции:				
25030701	поршневые (плунжерные)	3	Р	Р	Р
25030702	центробежные	3	Р	Р	Р
25030800	Прочие насосы	3	Р	Р	Р
25030900	Гидравлические станции:				
25030901	систем бурения (верхнего привода, ротора, буровой лебедки)	3	Р	Р	Р
25030902	систем автоматического спуска-подъема бурильных труб	3	Р	Р	Р
25030903	систем перемещения подвешечного основания с буровой вышкой и опорной рамой	3	Р	Р	Р
25030904	систем перемещения ПВО и ФА	3	Р	Р	Р
25030905	трубных манипуляторов, ключей и кранов	3	Р	Р	Р
25030906	систем управления клапанами ФА и запорной арматурой	4	Р	Р	Р
25030907	систем управления ПВО	4	Р	Р	Р
25031000	Гидроцилиндры:				
25031001	систем перемещения подвешечного основания с буровой вышкой и опорной рамой	3	Р	Р	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6
25031002	систем перемещения ПВО и ФА	3	Р	Р	Р
25031003	гидропневмоприводов	3	Р	Р	Р
25031004	прочие	3	Р	Р	Р
25031100	Пневмогидроаккумуляторы:				
25031101	противовыбросового оборудования	3	Р	Р	Р
25031102	систем натяжения и компенсации перемещений колонн	3	Р	Р	Р
25031103	прочие	3	Р	Р	Р
25031200	Гидродомкраты:				
25031201	систем центровки буровой-вышки	3	Р	Р	Р
25031300	Блочно-модульные установки механизмов¹	3/4	Р	Р	Р
25040000	ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ				
25040100	Сепараторы:				
25040101	системы бурового раствора	3	Р	Р	Р
25040102	системы подготовки нефти	3	Р	Р	Р
25040103	системы подготовки газа/конденсата	3	Р	Р	Р
25040200	Разделители многофазные	3	Р	Р	Р
25040300	Электродегидраторы	3	Р	Р	Р
25040400	Обессоливатели	3	Р	Р	Р
25040500	Массообменные колонны	3	Р	Р	Р
25040600	Системы приема/запуска очистных и диагностических устройств	3	Р	Р	Р
25040601	Камеры приема/запуска	4	Р	Р	Р
25040602	Сосуды и емкости	3	Р	Р	Р
25040700	Теплообменники:				
25040701	пластинчатые	3	Р	Р	Р
25040702	кожухотрубные	3	Р	Р	Р
25040703	емкостные подогреватели	3	Р	Р	Р
25040800	Подогреватели огневые	3	Р	Р	Р
25040900	Установки подготовки технической воды	3	Р	–	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6
25041000	Сосуды под давлением систем хранения и транспортировки сыпучих материалов бурового комплекса	3	Р	Р	–
25041100	Блочно-модульные технологические установки¹	3/4	Р	Р	Р
25041200	Емкости:				
25041201	емкости открытого дренажа	3	Р	Р	Р
25041202	емкости закрытого дренажа	3	Р	Р	Р
25041203	емкости разрядные	3	Р	Р	Р
25041300	Типовые технологические процессы	3	–	–	–
25060000	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		–	–	–
25060100	Электроприводы запорно-регулирующей арматуры	2	–	–	–
25070000	МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА		–	–	–
25070100	Прокат стальной:		–	–	–
25070101	для теплообменных аппаратов, сосудов давления и труб	1М	–	–	–
25070102	трубы для теплообменных аппаратов и сосудов давления	1М	–	–	–
25070103	трубы для технологических трубопроводов	1М	–	–	–
25070104	детали технологических трубопроводов	1М	–	–	–
25070200	Полуфабрикаты стальные для котлов, сосудов давления, деталей трубопроводов и манифольдов	1М	–	–	–
25070300	Сварочные материалы	1М	–	–	–
25080000	ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА				
25080100	Лебедки:				
25080101	буровые	4	Р	Р	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатаци онные испытания
1	2	3	4	5	6
25080102	буровой площадки, в том числе гидравлические шпилевые катушки	3	Р	Р	Р
25080103	лебедка подъема персонала	3	Р	Р	Р
25080104	лебедка общего назначения	3	Р	Р	Р
25080105	тали перемещения ПВО	3	Р	Р	Р
25080106	лебедка балкона верхового	3	Р	Р	Р
25080107	подъемники каротажные	3	Р	Р	Р
25080200	Устройства перемещения труб:				
25080201	горизонтальные конвейеры	3	Р	Р	Р
25080202	вертикальные трубоукладчики	3	Р	Р	Р
25080203	трубные манипуляторы	3	Р	Р	Р
25080204	мостовые краны системы расстановки труб	3	Р	Р	Р
25080205	краны трубной палубы	3	Р	Р	Р
25080206	траверсы для труб	3	Р	Р	Р
25080207	системы манипулирования райзером	4	Р	Р	Р
25080300	Мостовые и пьедестальные краны:				
25080301	для монтажа/демонтажа ПВО	3	Р	Р	Р
25080302	для монтажа/демонтажа ФА	3	Р	Р	Р
25080303	палубные пьедестальные	3	Р	Р	Р
25080304	кран-балки	3	Р	Р	Р
25080400	Прочие:				
25080401	беседка буровой вышки	3	Р	Р	Р
25080402	корзина обслуживания буровой шахты	3	Р	Р	Р
25080403	талевого блок	3	Р	Р	Р
25080404	элеватор верхнего привода	3	Р	Р	Р
25080405	кронблок со шкивами	3	Р	Р	Р
25080406	крюк/крюкоблок	3	Р	Р	Р
25080407	механизм крепления неподвижного конца талевого каната	3	Р	Р	Р

Код объекта	Объект технического наблюдения	Техническое наблюдение Регистра			
		при изготовлении материалов и изделий	при постройке ПНК/ ПБУ/ МСП		
		Группа объекта технического наблюдения (1 – 5)	Монтаж	Заводские испытания	Эксплуатационные испытания
1	2	3	4	5	6
25080408	устройство для намотки и хранения талевого каната	1	Р	Р	Р
25080409	пневмораскрепитель	3	Р	Р	Р
25080410	пневматический клиновой захват	3	Р	Р	Р
25090000	АВТОМАТИЗАЦИЯ				
25090100	АСУ ТП, ПАЗ	4	Р	Р	Р
25090200	АСУ буровой установки, ПАЗ	4	Р	Р	Р
25090201	система управления буровым оборудованием		Р	Р	Р
25090202	локальные системы управления, включая пульт управления		Р	Р	Р
25090203	пульт управления бурильщика	3	Р	–	Р
¹ Группа 3 для установок: расчетное давление до 1,6 МПа, суммарная мощность до 100 кВт. ² Группа 1 для арматуры класса С (см. 2.4.3 части V «Системы и трубопроводы»).».					

».

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 **Пункт 8.1.5.** Ссылка «разд. 7 и 10.2» заменяется ссылкой «разд. 8 и 11.2».

4 **Пункты 8.1.6 и 8.1.7** заменяются следующим текстом:

«8.1.6 В зависимости от принадлежности объекта к группе технического наблюдения соответствие материалов и изделий требованиям РС подтверждается следующими документами:

.1 Свидетельством, заполняемым и подписываемым Регистром (С);

.2 Свидетельством, заполняемым и подписываемым должностным лицом предприятия (изготовителя) и оформляемым (заверяемым) Регистром (СЗ);

.3 Документом, оформляемым изготовителем, в котором декларируется соответствие материала или изделия требованиям РС (МС);

.4 Документом, оформляемым изготовителем в соответствии со стандартами предприятия (М), который должен содержать достаточные для РС сведения.

8.1.7 Содержание Свидетельств (С, СЗ) и Документа (МС) должно обеспечивать идентификацию материала, изделия, их типов, основных характеристик, а также изготовителя этих материалов и изделий.

Документ (МС) должен содержать как минимум:

адрес места изготовления;

наименование технической документации на объект и дату ее одобрения РС;

наименование, тип или марку материала, или изделия;
заводской или серийный номер, номер партии (в зависимости от того что применимо);
наименование документа, содержащего сведения о проведенных предприятием (изготовителем) освидетельствованиях и испытаниях объекта;
номер, дату выдачи и срок действия СТО;
заявление предприятия (изготовителя) о соответствии объекта одобренному типу, указанному в СТО;
подпись уполномоченного лица предприятия (изготовителя).
Срок действия Свидетельств (С, СЗ) и Документов (М, МС) не устанавливается.
Для изделий группы 2 содержание Документа (МС) согласовывается при типовом одобрении.».

5 **Пункт 8.1.11.** Ссылка «разд. 5 – 12» заменяется ссылкой «разд. 2».

8.2 ОДОБРЕНИЕ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

6 Глава дополняется **пунктом 8.2.7** следующего содержания:

«**8.2.7** В остальном одобрение типовых материалов, изделий и технологических процессов должно выполняться согласно разд. 6 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.».

7 **Пункт 8.3.3.** Ссылка «разд. 7 и 10» заменяется ссылкой «разд. 8 и 11».

Пункт 8.4.3. Ссылка «разд. 7 и 9» заменяется ссылкой «разд. 8 и 10».

Пункт 8.4.6. Ссылка «разд. 7 и 9.2.1.1, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.5 и 9.2.6» заменяется ссылкой «разд. 8 и 10.2.1.1, 10.2.2.1, 10.2.2.2, 10.2.4.1, 10.2.4.2, 10.2.5 и 10.2.6».

ЧАСТЬ II. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И СИСТЕМАМ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА

2.1 БУРОВАЯ ВЫШКА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8 Вводится **пункт 2.1.1.4** следующего содержания:

«**2.1.1.4** При проектировании буровых вышек, подвышечных оснований и опорных рам подвышечных оснований ПНК/ПБУ/МСП, помимо указанного в 2.1.1, следует использовать концепцию опасных (предельных) состояний. Категории опасных (предельных) состояний указаны в 2.4 части II «Корпус» Правил ПБУ/МСП и ГОСТ Р 54483.».

9 Вводится **новая глава 2.3** следующего содержания:

«2.3 ОПОРНАЯ РАМА»

2.3.1 Опорная рама должна быть рассчитана на прочность с учетом нагрузок, указанных в 2.1.1.

2.3.2 Необходимо предоставить конструктивные чертежи и расчеты прочности механизма перемещения опорной рамы и подвышечного основания.

2.3.3 Материалы и изделия, применяемые для изготовления конструкций опорной рамы подвышечного основания ПНК/ПБУ/МСП должны удовлетворять требованиям

части XII «Материалы» Правил ПБУ/МСП. Использование иных материалов и изделий, соответствующих требованиям нормативно-технических документов иностранных классификационных обществ, других признанных национальных и международных норм, правил и стандартов, допускается при соответствующем обосновании, что применяемые материалы и изделия являются одинаково эффективными по отношению к указанным в правилах РС и обеспечивают безопасную эксплуатацию нефтегазового оборудования.

2.3.4 Требования к сварке металлоконструкций опорной рамы подвышечного основания ПНК/ПБУ/МСП должны соответствовать требованиям части VIII «Материалы и сварка».

10 Нумерация **существующих глав 2.3 – 2.13** изменяется на 2.4 – 2.14 соответственно.

Российский морской регистр судоходства

**Правила по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов,
плавучих буровых установок и морских стационарных платформ**

Ответственный за выпуск *А. В. Зухарь*
Главный редактор *М. Р. Маркушина*
Компьютерная верстка *С. С. Лазарева*

Подписано в печать 07.12.16. Формат 60 × 84/8. Гарнитура Тайме.
Усл. печ. л. 17,6. Уч.-изд. л. 17,2. Тираж 100. Заказ 2016-11.